

A'

Epoxidharzbeschichtung
(nach Messung des
Restfeuchtegehalts,
z.B. Sto Pox 452 EP
bei Restfeuchte >6% (Feucht)

Doppelboden,
Tragkonstruktion feuerhemmend,
Elemente 600x600 mm

Mauerwerk SFK 12
MG IIa
d=24cm
EI90

WU-Beton
30/37
XC2,WF

Fugenband

-0,96

Sauberkeitsschicht

WU-Beton 30/37


Dampfsperre: Elastomerbitumen-
Schweißbahn mit Metallfolieneinlage

Mineralfaserplatte als Grundlage
zur Aufbringung der Dampfsperre

Ausgleichsschicht

Unterfangung Beton
gemäß Angabe Statik

Übersicht

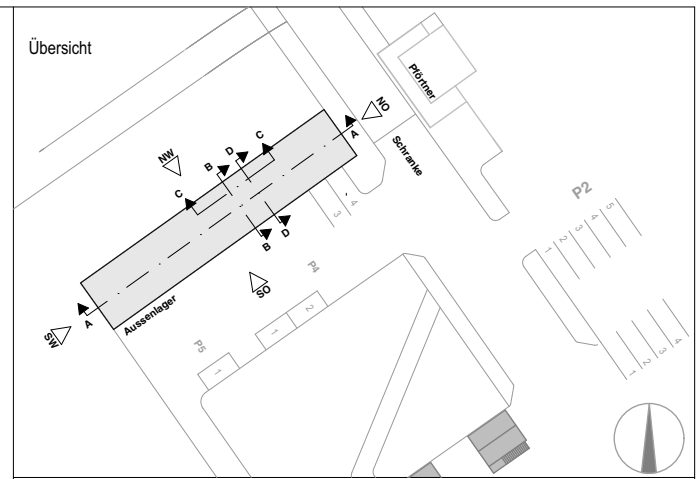

Legende

Bestand
Abbruch
Neuplanung

± 0,00 = 109,50 ü. NN.

Maße und Angaben

Alle Maße und Angaben sind durch die ausführenden Firmen an der Baustelle verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist vor der Ausführung im Einvernehmen mit der Bauleitung bzw. dem Planverfasser Rücksprache zu nehmen!

Alle Anschlüsse nach bauaufsichtlicher Zulassung und den Vorgaben des Systemherstellers

Index	Art der Änderung	Datum	Verfasser	Datum	Freigabe
-------	------------------	-------	-----------	-------	----------

Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
Hofstraßen und Gebäude
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main

Entwurfsverfasser
fs-architekten GmbH
Friedensplatz 12
64283 Darmstadt

Projekt
Umbau und Nutzungsänderung eines Technikgebäudes auf dem Gelände der
Stadtbahnzentralwerkstatt

Planungsphase	Liegenschaft	Grundstr / Teilabschnitt	Los
Lph 5	-	-	-
Bezeichnung	Datum	Name	Anlage
Detail WU-Wanne	08.09.26	-	Blattnr.
bearb.	-	-	Maßstab
geprüft	-	-	Format
genehm.	-	-	DIN A3
Plannummer	STZW- GU_C-5_GPL_004dt_0010	Index	

VORABZUG

VGR