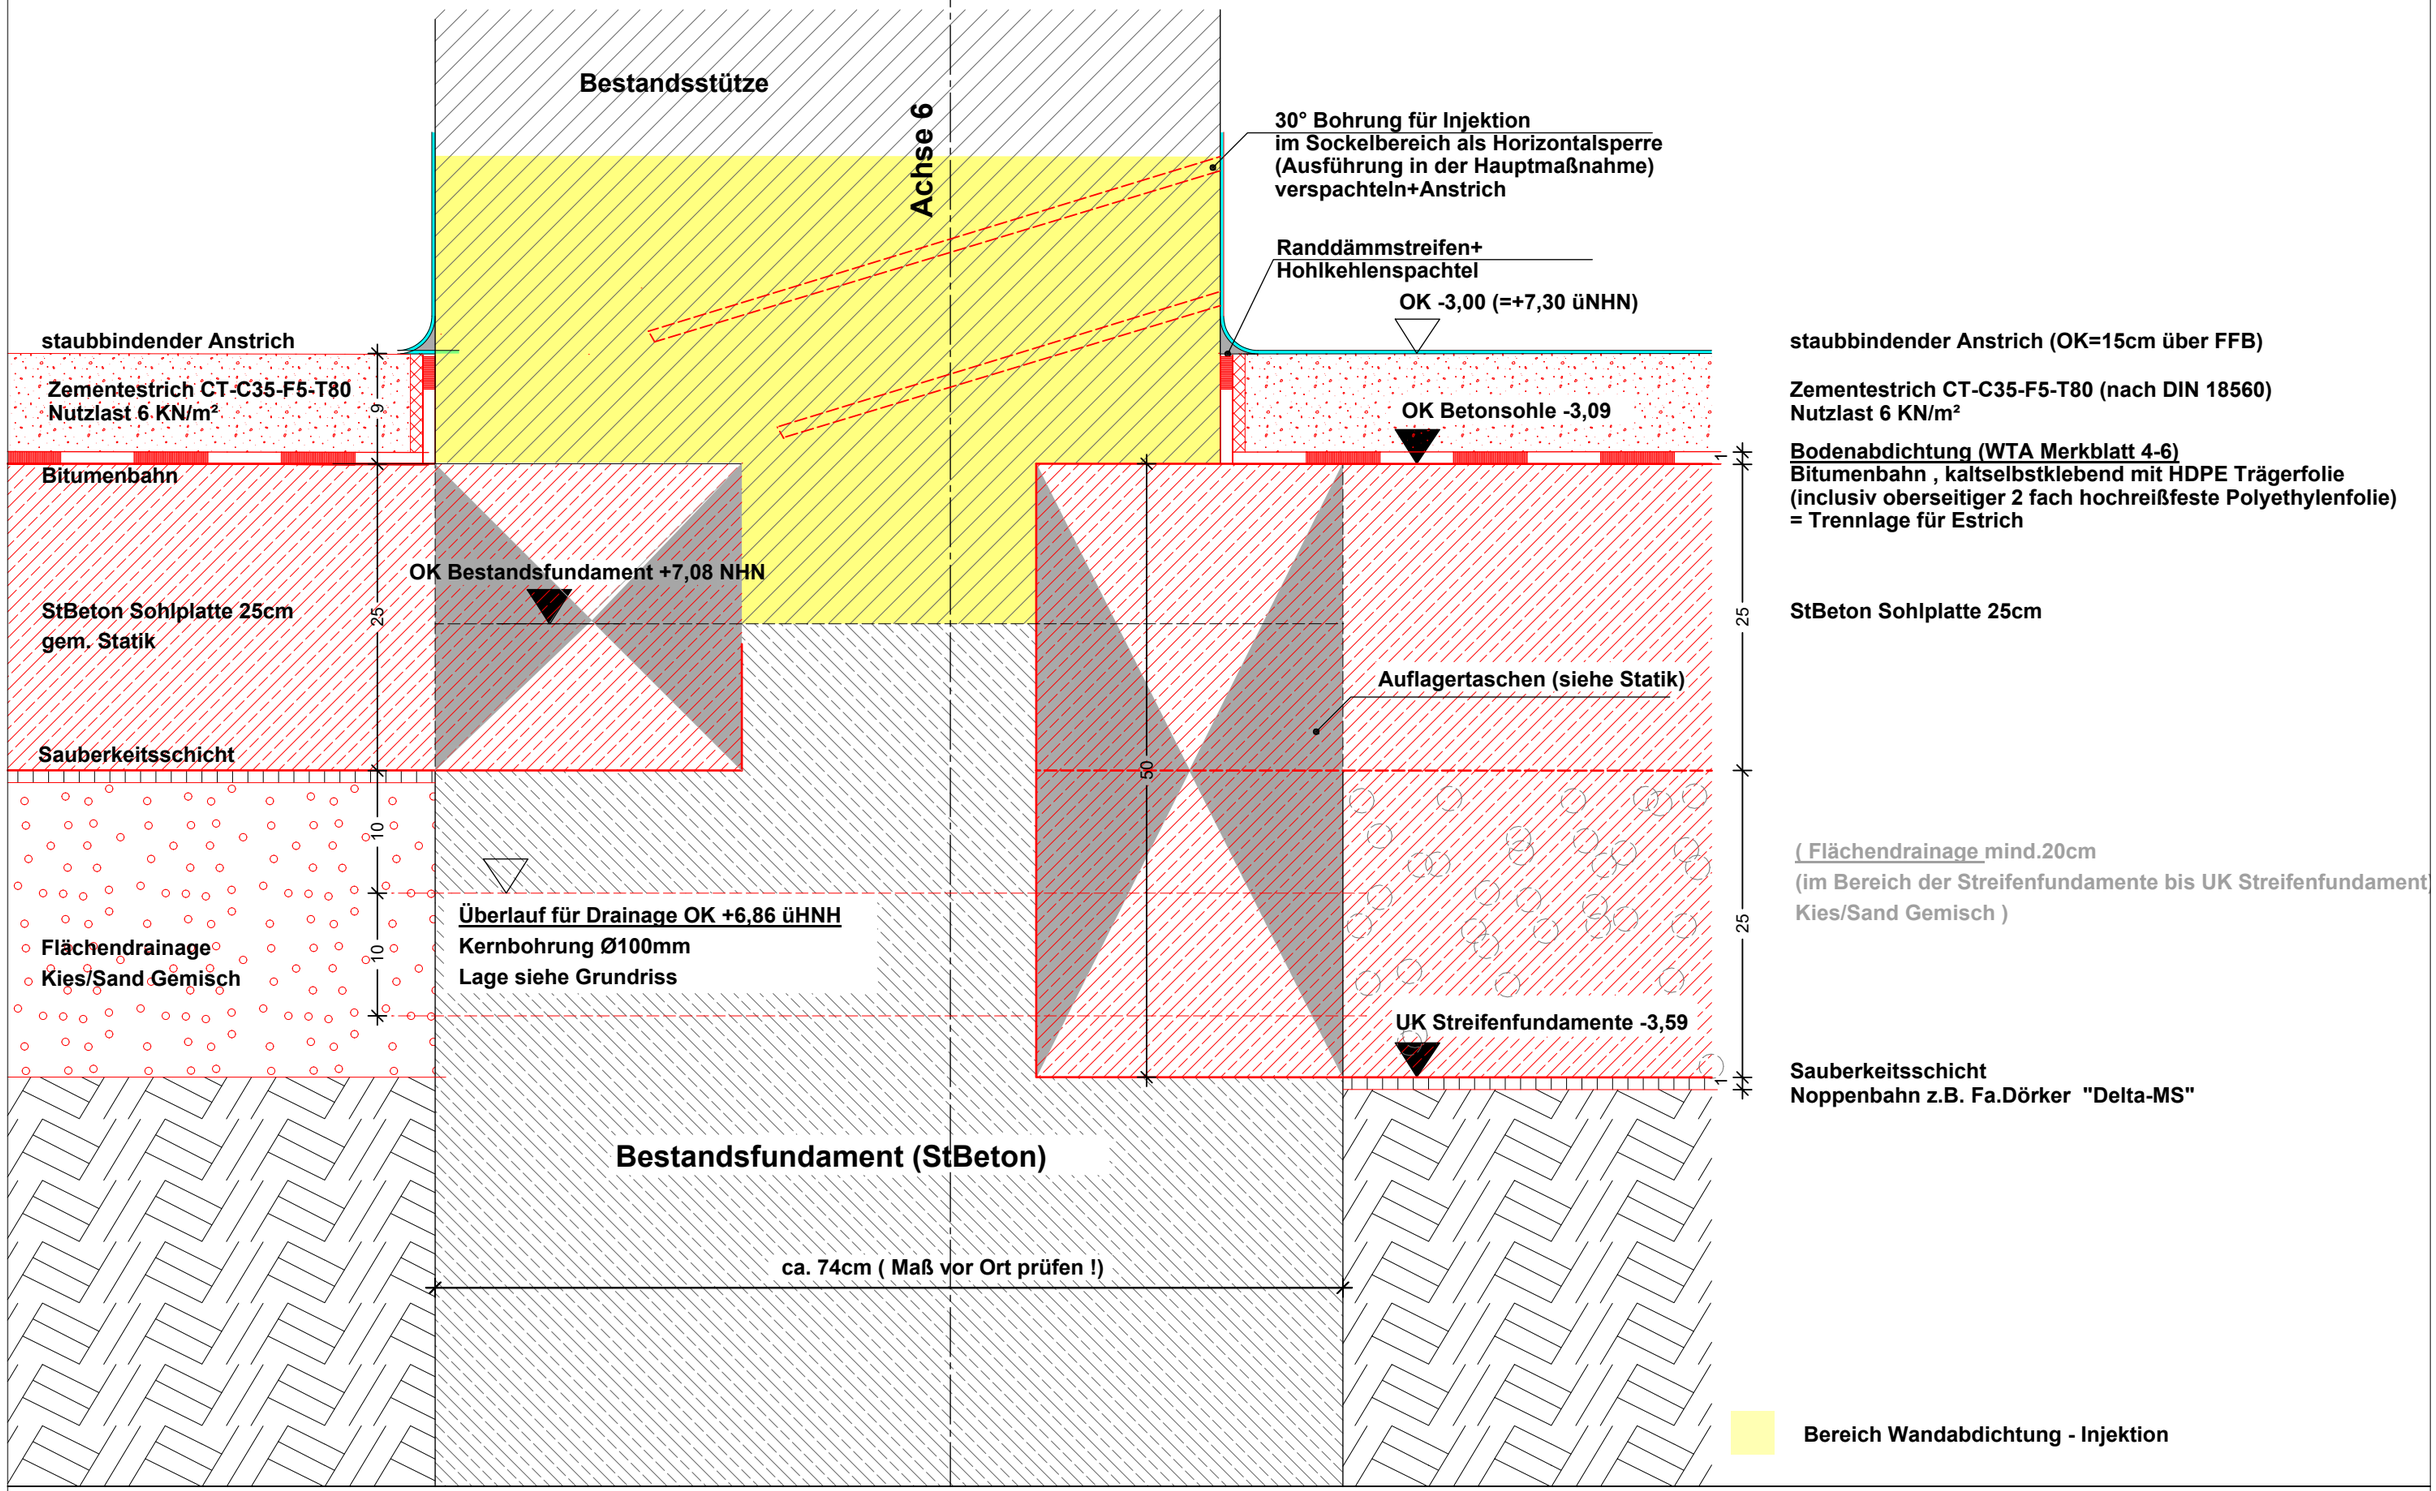

staubbindender Anstrich (OK=15cm über FFB)

Zementestrich CT-C35-F5-T80 (nach DIN 18560)
Nutzlast 6 KN/m²

Bodenabdichtung (WTA Merkblatt 4-6)
Bitumenbahn , kaltselbstklebend mit HDPE Trägerfolie
(inclusiv oberseitiger 2 fach hochreißfeste Polyethylenfolie)
= Trennlage für Estrich

StBeton Sohlplatte 25cm

(Flächendrainage mind.20cm
(im Bereich der Streifenfundamente bis UK Streifenfundament)
Kies/Sand Gemisch)

Sauberkeitsschicht
Noppenbahn z.B. Fa.Dörker "Delta-MS"

Bereich Wandabdichtung - Injektion

Objektplaner : pasd.architekten

Sparkassen-Karree 8
D-58095 Hagen
fon: 02331/12395-0
fax: 02331/12395-95
mail: info@pasd.de

Pickhuben 5
D-20457 Hamburg
fon: 040 3691510-70
fax: 040 3691510-99
mail: a1523-24.gm36@pasd.de

Dipl.-Ing. Architekt
Helmut Feldmeier

Dipl.-Ing. Architekt
Jürgen Wrede

Bauherr :

Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Bauvorhaben :
Sanierung Finanzbehörde
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Vorgezogene Baumaßnahme:
Kellersohlensanierung

Planinhalt :
Detail Sohle 1
Streifenfundament
Anschluß an Bestandsstütze

Datum aktuell:	Proj. Bezeich.	Fachber.:	Etage:	Planart:	Ausschn.:	Planinhalt:	Plan-Nr.	LP:	Index:
14.01.2025	GM36	PASD	1UG	DT	XX	BO	016	LP5	01

Erstellt am:	Maßst.:	RAE	Änderungshinweise:
05.11.2024	1:5	RAE	Schnittebene in die Stützenebene gelegt