

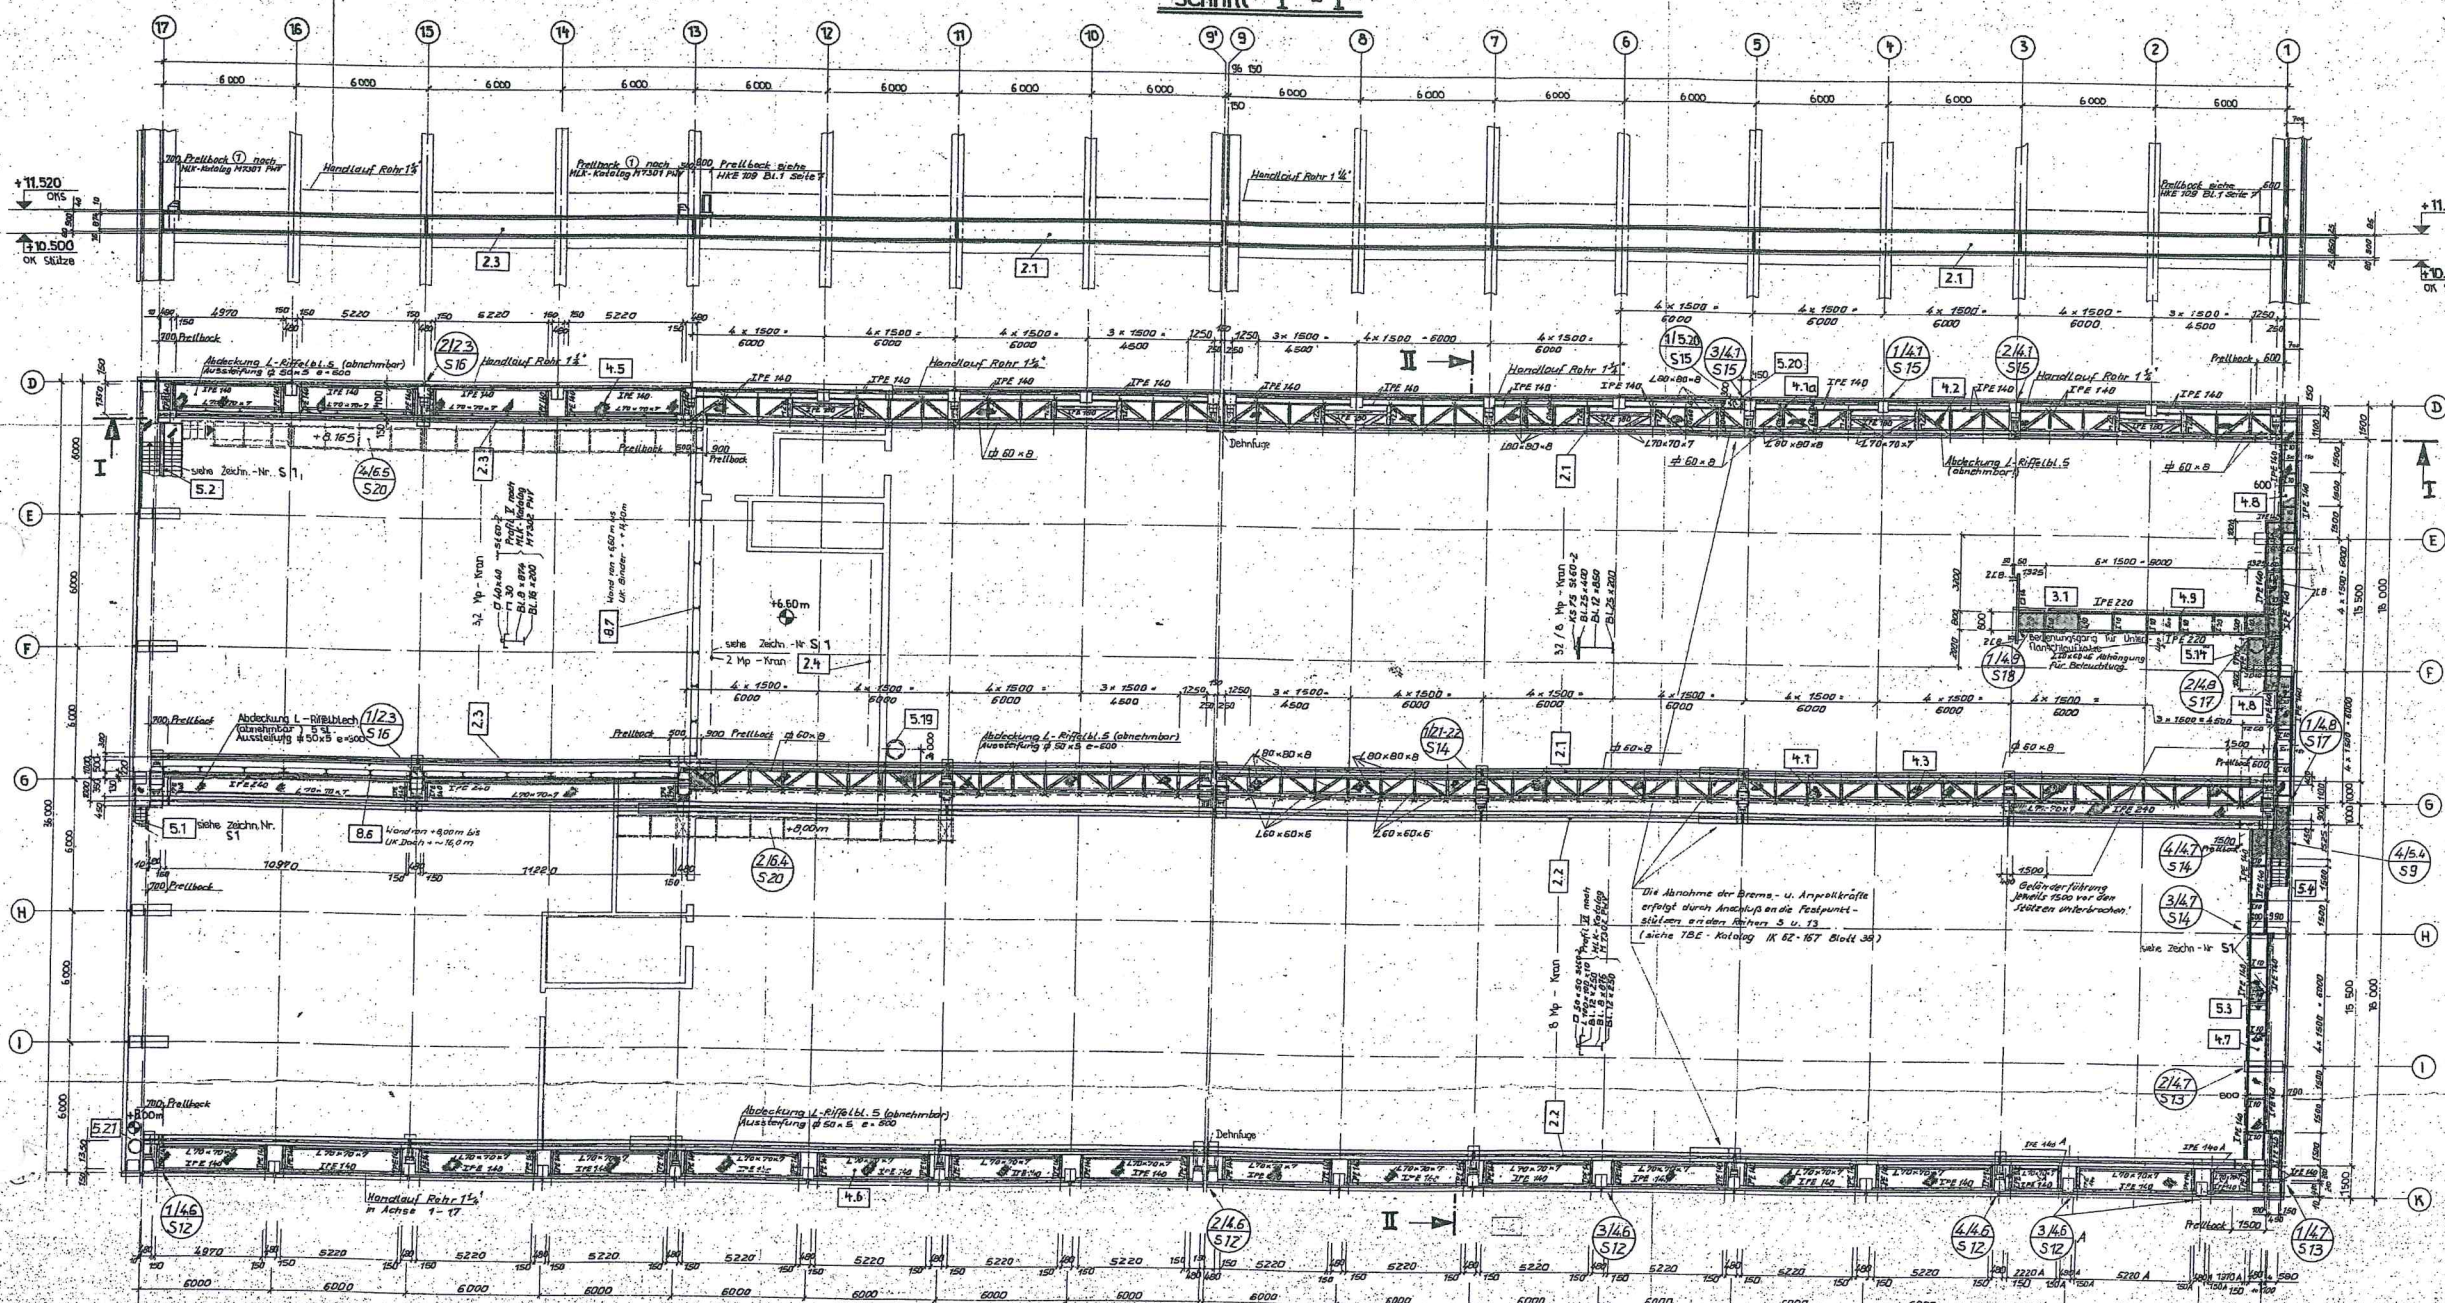
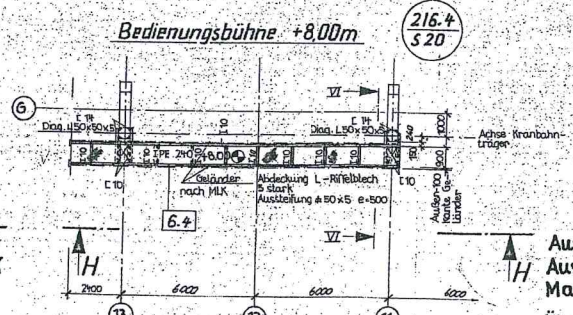


Schnitt I - I

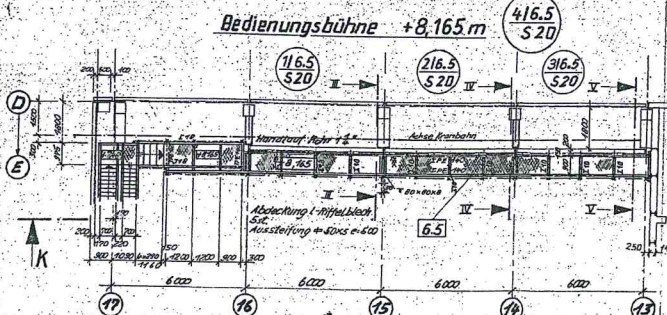

Schnitt II - II

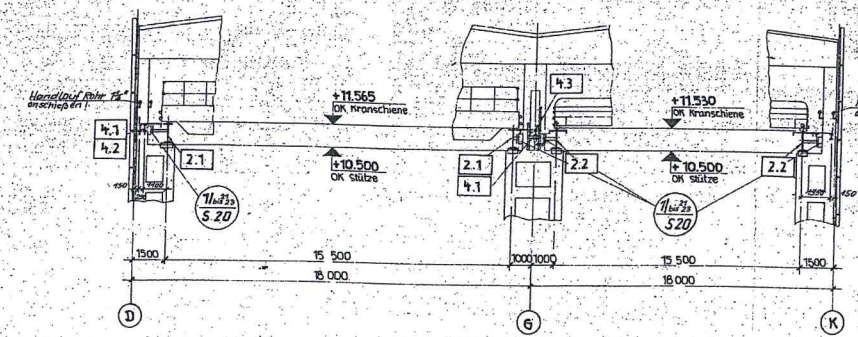

Ausführungsgruppe	A	- alle Kranbahnen
Ausführungsgruppe	C	- restlicher Stahlbau
Material St 38		- Ausnahmen sind g net
Überwachungsgrad	3	- alle Kranbahnen u schlüsse
"	2	- alle übrigen Konstr

1. Oberlichter:
 - 1.1 Oberlicht-Stahlkonstruktion- Grundrahmen
(ohne Füll.-Verglasung und ohne Sprossen)
 - 1.2 *Gabel für Oberlichter*

2. Kronbehn:

* 2.1 Kronbehn für 32/8 "p-Fern (7+G, 1-13)

* 2.2 Kronbehn für 8 "p-Fern (G+K, 1-17)

* 2.3 Kronbehn für 3,2 "p-Fern (D+G, 13-17)

* 2.4 Kronbehn für 2 "p-Fern (D+G, bei 32-13)

2.5 Kronbehn für 2 "p-Fern (A-7, 9+10)

2.6 Kronbehn für 2 "p-Fern (A-7, 9+9')

3. Katsträger

3.1 Katsträger für 2 "p-v-Zug (zw. 5-F, 1-3)

3.2 Katsträger und Unterzug für 1 "p-v-Zug (A-2, 6-7)

3.3 Katsträger für 1 "p-v-Zug (B-7, 10-11)

3.4 Katsträger und Unterzug für 3,2 "p-v-Zug (A-7, 11-12)

4. Horizontale Werts, Laufzeiten und Zinsstrukturprofile incl. des "nders"
zu 2. und 3. gebildet

z 4.1 K-Ferband zu 2.1 (3,0, 1-13)
z 4.2 Wertungspost zu 2.1 (7, 1-18)
z 4.3 Laufzeit zu 2.1 z 2.2 (0, 1-13)
z 4.4 Laufzeit zu 2.2 (0, 13-47)
z 4.5 Wertungspost zu 2.2 (0, 13-47)
z 4.6 Wertungspost zu 2.2 (K, 1-17)
z 4.7 Wertungspost zu 2.2 (6-2, 1)
z 4.8 Wertungspost zu 2.1 (0-0, 1)
z 4.9 Wertungspost zu 3.1 (Def F, 1-5)

5.	Aufgaben zu den Verbrennungs-Treppsen und Leitern	
5.1	Treppse 0,0 bis + 11,49	(G-A, 17)
5.2	Treppse 0,0 bis + 11,49	(C-A, 17)
5.3	Treppse 0,0 bis + 6,00	(J-A, 1)
5.4	Treppse 0,0 bis + 11,49	(H-A, 1)
5.5	Treppse 0,0 bis + 4,20	(G-A, 12-13)
5.6	Treppse + 4,2 bis + 8,00	(H, 13-14)
5.7	Treppse 0,0 bis + 2,80	(C-A, 17)
5.8	Treppse 0,0 bis + 2,80	(C-A, 13)
5.9	Leitertreppse -2,30 bis 0,0	(A-A, 1)
5.10	Treppse + Postest -4,95 bis -3,20	(A-A, 7)
5.11	Treppse + Postest -4,95 bis +2,80	(A-A, 8)
5.12	Treppse + Postest -4,95 bis +2,80	(A-A, 8)
5.13	Treppse + Postest -4,95 bis +2,75	(H-A, 10-11)
5.14	Leiter + 11,49 bis +14,6	(F, 1)
5.15	Leiter 0,0 bis +7,20	(K, 1)
5.16	Leiter + 7,20 bis +17,40	(K, 2)
5.17	Leiter 0,0 bis +7,20	(G, 17)
5.18	Leiter + 7,20 bis +17,40	(G, 17)
5.19	+ 0,00 + 8,60	(H, 12-13)
5.20	+ 8,60 + 17,40	(H, 13)
5.21	+ 17,40 + 26,20	(H, 14)

6.	Sonstige Laufstege, - Geländer, - Nühnen:	
6.1	Laufsteg + Geländer +2,80	(5-G, 13)
6.2	Geländer auf Betondecke +4,20	(7-I, 13-14)
6.3	Geländer auf Betondecke +8,00	(6-K, 12-17)

7.	<u>Untersuchungskonstruktionen für Löffel, Kegel und Rohre:</u>	
7.1	Untersuche für LöffelmöÙe	($\frac{1}{2}$, 1-möÙ bei 13)
7.2	Untersuche für LöffelmöÙe	(0, 1-möÙ bei 13)
7.3	Untersuche für LöffelmöÙe	($\frac{1}{2}$, 1-möÙ bei 13)
7.4	Untersuche für Kegel + Kegel	($\frac{1}{2}$, 1-möÙ bei 11 und 12)
7.5	Untersuche für LöffelmöÙe	($\frac{1}{2}$, 1-möÙ)
7.6	Untersuche für Rohre + Kegel	($\frac{1}{2}$, 1-möÙ bei 14)
7.7	Untersuche für LöffelmöÙe	7-11, 14-16)
7.8	Abbildungen für LöffelmöÙe	(3-6, 14-17)
7.9	Abbildungen für LöffelmöÙe	(7-6, 15-14)

5.0	<u>Einfassung für Türen und Tore, Stützen für Handhaltung:</u>	
5.1	Einfassung für Tor	(9-F, 17)
5.2	Einfassung für Tor	(9, 23)
5.3	Einfassung für Tor	(11, 11)
5.4	Einfassung für Türen	(2-F, 14-16)
5.5	Stützen für Handhaltung	(2, 13-16)
5.6	"	(2, 13-17)
5.7	"	(2-F, 13)
5.8	"	
5.9	"	
5.10	Trankonstruktion für Condit und Fortschubmitteln	

9.1	Für Copilit-Verweind	(S-Y, S-12)
9.2	Für Condit-Passende	(Systemische, 17)
9.3	Für Copilit-Fassade	(Testenische, 17)
9.4	Für Copilit-Passende	(Mittelsche, 11)
9.5	Für Copilit-Passende	(Kontextliche, A)
9.6	In Copilit-Passende	eingebaut, Güter und Funktionenkonstruktion
9.7	Für Vorgehaltungsgeber	(A, 15-16)
9.8	Für Vorgehaltungsgeber	(Z-F, 17)

10. Sonstige Stahlkonstruktionen:

10.1. Träger für Fahrzeugschleuse (K'-W, zw. 1-5)

VEB BMK Kohle und Energie
Forschung und Projektierung Berlin
141-284/77 (Mod 77/177)

[illegible]