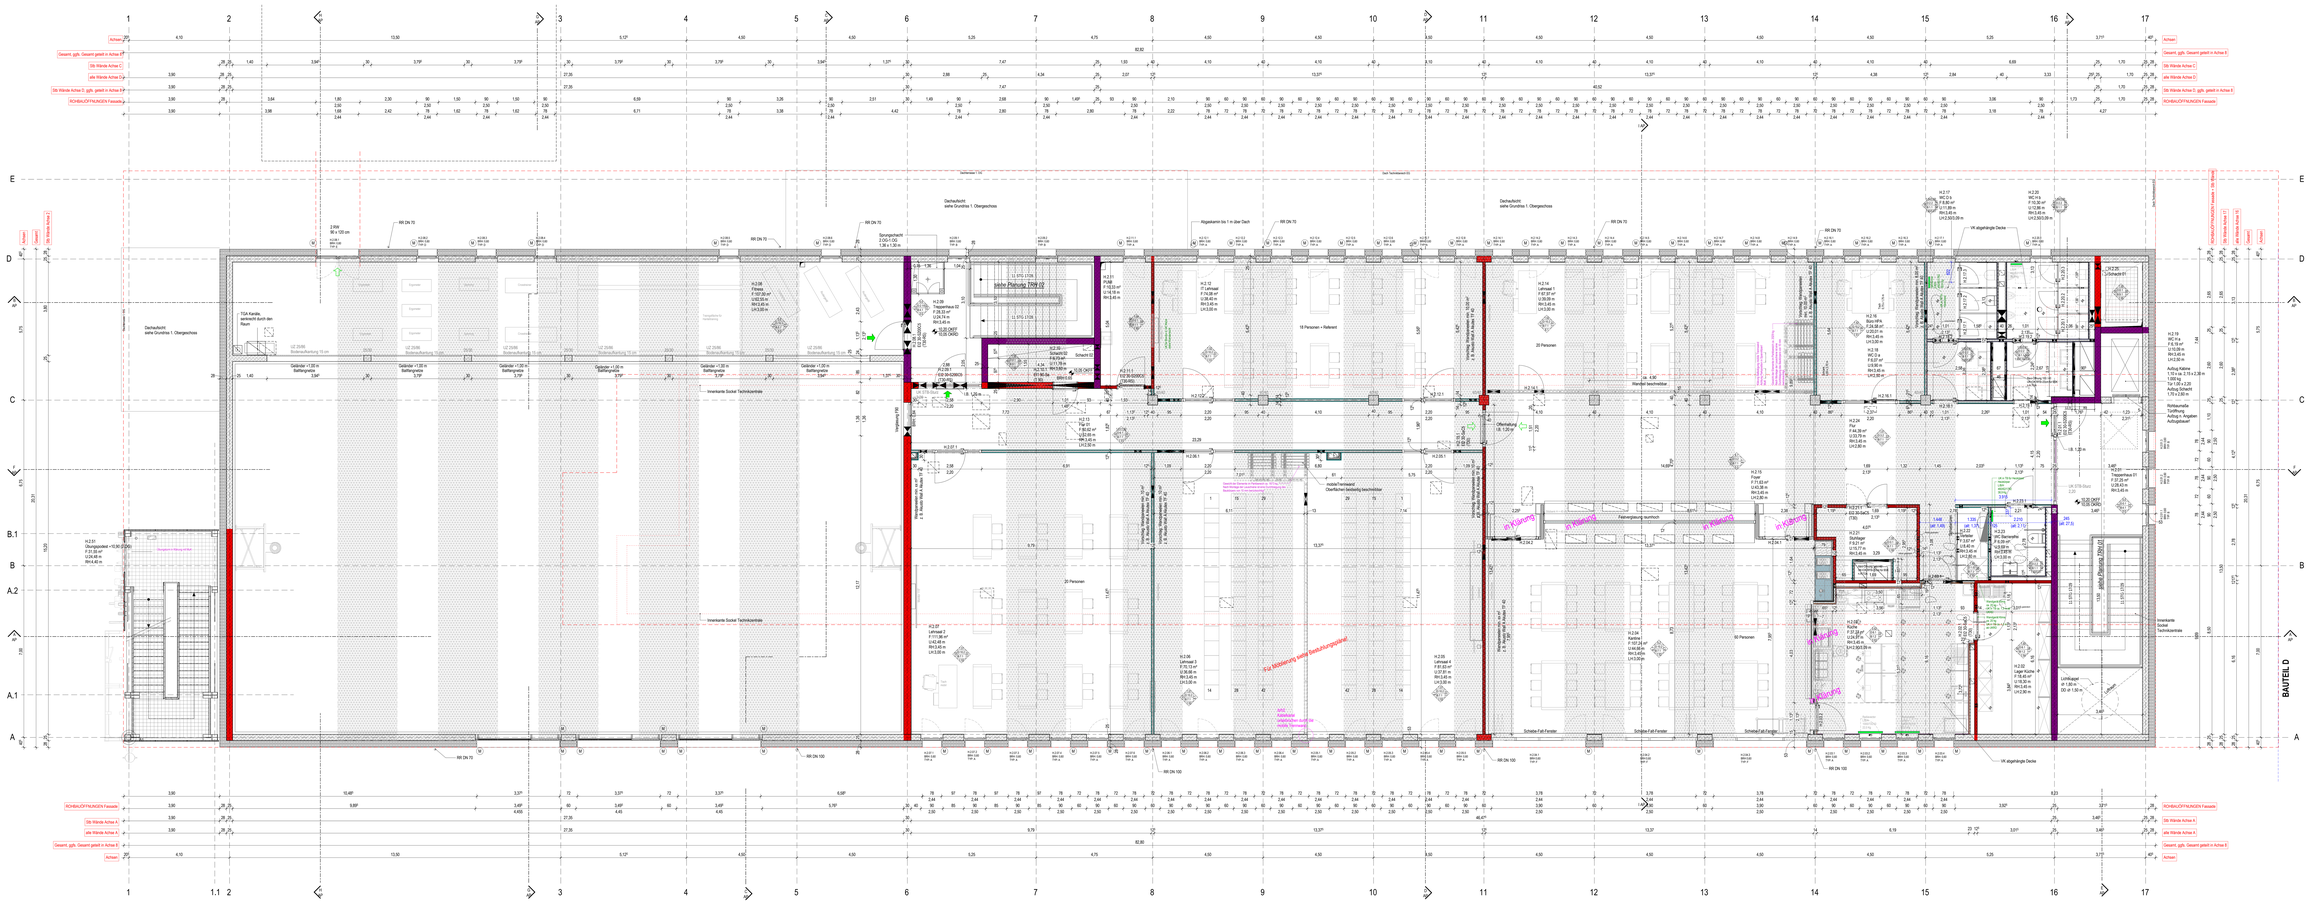
Dachaufsicht
siehe Grundriss 1. Obergeschoss
Dachaufsicht
siehe Grundriss 1. Obergeschoss
Dachaufsicht
siehe Grundriss 1. Obergeschoss
Abgaskamin bis 1 m über Dach
Schornstein H 1.30 x 1.30 m
Lichte Rauchöffnung 2500 02
Lichte Rauchöffnung 2500 01
Lichte Rauchöffnung 2500 03
Lichte Rauchöffnung 2500 04
TGA Kanäle, verbracht durch den Raum
Geländer +1.00 m Stellungsnahme
Geländer +1.00 m Stellungsnahme
Geländer +1.00 m Stellungsnahme
Geländer +1.00 m Stellungsnahme
Geländer +1.00 m Stellungsnahme
Geländer +1.00 m Stellungsnahme
Innenwand
Innenwand
Innenwand