


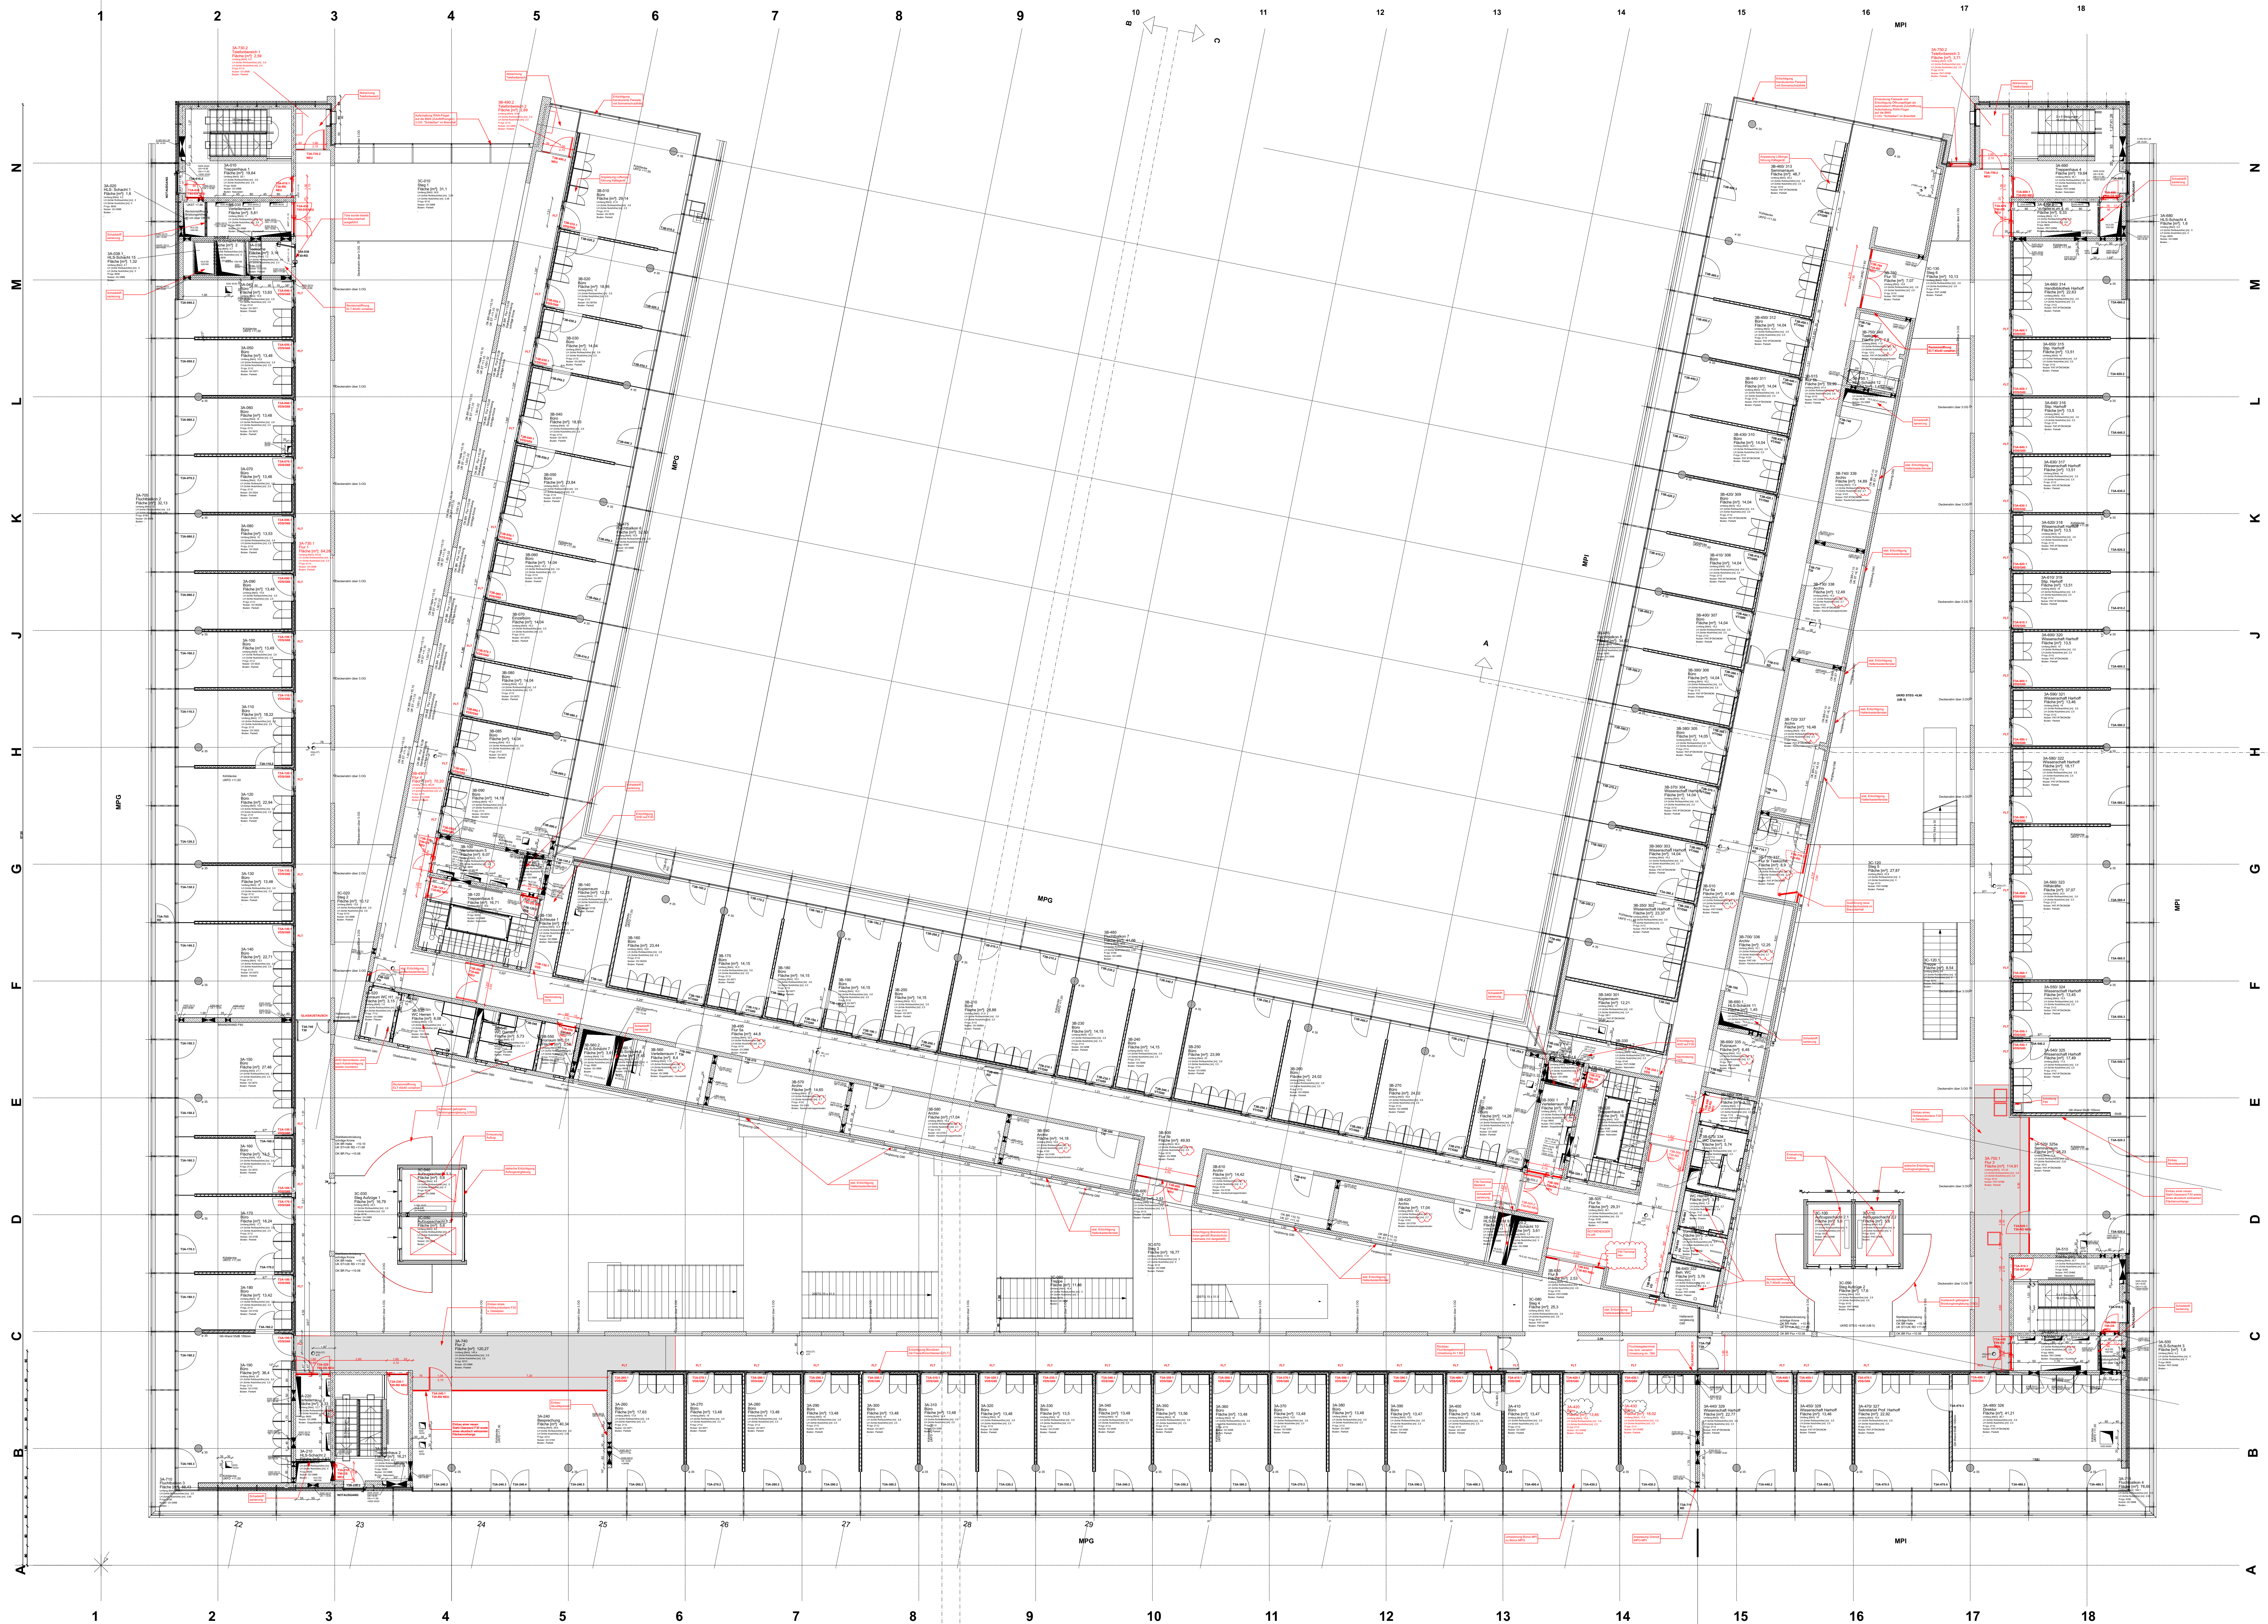


Legende:

- | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|
| | Stahlbeton | | OK Oberkante |
| | Unbewehrter Beton | | UK Unterkante |
| | Stahlbeton WU | | VK Vorderkante |
| | Leichtbeton | | VKR Vorderkante roh |
| | Betonfertigteil | | UZ Unterzug |
| | Putz mit Anstrich | | BR Brüstung |
| | Mauerwerk | | BRH Brüstungshöhe über OKFB |
| | Flessen | | DF Dehnfuge |
| | Vormauerung | | FK Fertigkante |
| | Brandwand (BW) | | RK Rohkante |
| | Bauert Brandwand (BBW) | | OKFB OK Fertigfußboden |
| | F 90 Wand | | OKRB OK Rohboden |
| | Leichte Trennwände | | UKFD UK Fertigdecke |
| | Holzbauteil | | UKRD UK Rohdecke |
| | Otternode | | |
| | Dämmstoffe | | FG Festverglasung |
| | Erdreich | | GA Glassausschnitt |
| | Wandschlitz/-aussparung | | PA Panel |
| | Wanddurchbruch | | T30/T90 - Türe |
| | Deckenschlitz/-aussparung | | RDT Rauchdichte Türe |
| | Deckendurchbruch | | DTT Dichtschließende Türe |
| | Bodenschlitz/-aussparung | | FTT Fluchttürterminal |
| | Bodendurchbruch | | FLT Freilaufschlüssel |
| | Revisionsöffnung | | F30/60/90 Verglasung |
| | | | G30/60/90 Verglasung |
| | | | ESO/VSG Sicherheitsglas |
| | | | SSK Schallschutzklasse |
| | | | RWA - Öffnung |
| | | | NA Notausgang |
| | | | HGW Höchstgrundwasserstand |
| | | | HHW Höchstwasserstand |
| | | | H Heizung |
| | | | L Lüftung |
| | | | S Sanitär |
| | | | K Kühlung |
| | | | E Elektrotechnik |
| | | | EL Licht |
| | | | ED Datenleitung |
| | | | G Gas |
| | | | F Feuermelder |
| | | | FLO Feuerlöscher |
| | | | WH Wandhydrant |
| | | | NH Hydrant im Außenbereich |
| | | | BE Bodenentlauf |
| | | | RR Regenrohr |
| | | | FR Füllrohr |
| | | | RA Rohrauche |
| | | | RS Rohrschie |
| | | | NIM Nach Installation mauern |
- Alte Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung verantwortlich zu prüfen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architekturausführungsplänen sowie den Statik- und Hausanschlussplänen.
Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Architekten unzulässig.
- Höhenangaben aller Aussparungen beziehen sich auf OKFB.
Angaben der Tür-/Fensteröffnungen beziehen sich auf OKFB.

NACHGEFÜHRT	BEWERTET	DATEI	VERLEBUNG	BEWERTET	DATEI
HISTORIE PLANERZEUGER bzw. 1. FACHPLANER	HISTORIE ARCHITEKT bzw. 2. FACHPLANER				

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße der OKFB
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach größter statischer Berechnung hergestellt werden.
Anmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schallplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungsgerechten und baupraktischen Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Darunter die Überwachung der vom Planer angegebenen Zuverlässigkeit. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unmissverständlich mitzuteilen.

GVMU_000103INGA_G_03_50
±0.00 = ...m
0.NN=OKFB...
=EBENE...

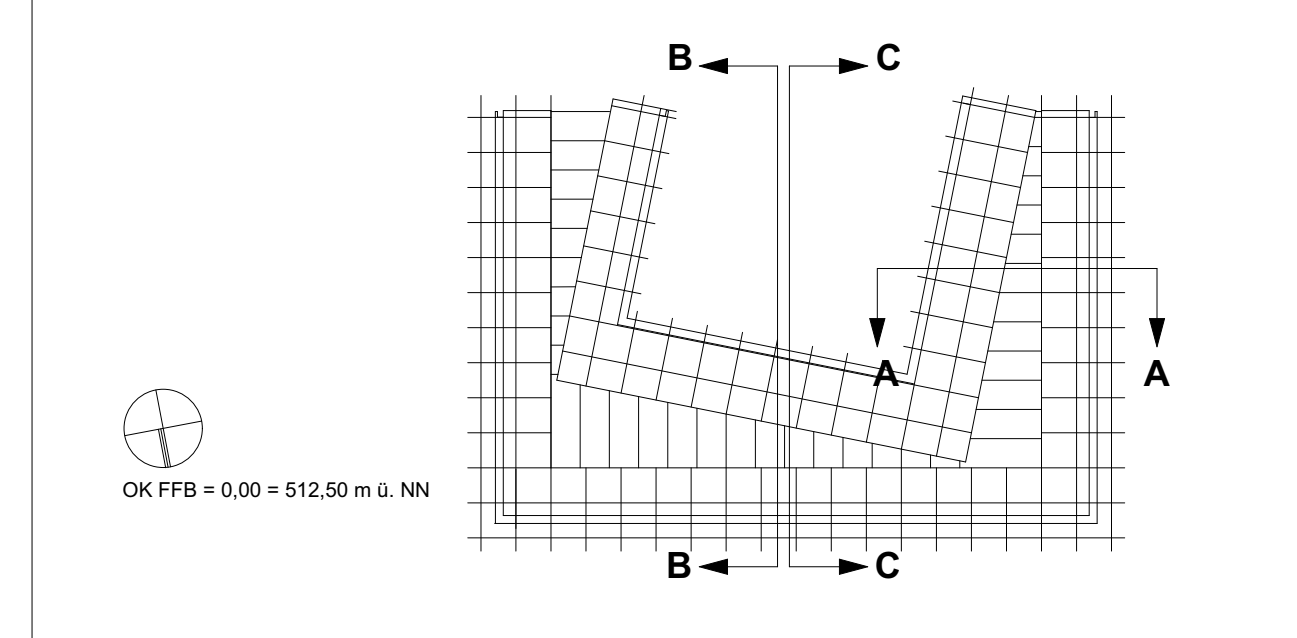

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
vertreten durch:
Generaldirektion - Bauabteilung
Hofgartenstr. 8
80539 München

PROJEKT
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
GENERALVERWALTUNG
Hofgartenstr. 8
80539 München

LEISTUNGSSTADIUM	MASSSTAB	BLATTFORMAT
BEZEICHNUNG	1:100	1189 x 841
PROJEKTANT	PROJEKTANT	
GVMU_000103INGA_G_03_50	3. Obergeschoss	
FACHPLANER	ARCHITEKT	
PROJEKTANT	PROJEKTANT	
GVMU_000103INGA_G_03_50		
PROJEKTANT	PROJEKTANT	
GVMU_000103INGA_G_03_50		

UNTERLAGE NUR ZUR
AUSSCHREIBUNG