

Mastzuführung Leerrohr DN160

DN (außen)= 160mm
DN (innen)= 137mm

Anforderungen Licht und Kraft ARGE SBEV je Mast max.

2x Leerrohr M40

DN (außen)= 40mm
DN (innen)= 31,3mm

Versorgung Leuchte

2x NYY-J 5x6mm²

DN (außen)= 19mm

Steuerung DALI

2x NYY-J 3x2,5mm²

DN (außen)= 13mm

Erdung

2x NYY-J 1x70mm²

DN (außen)= 17mm

Anforderungen Nachrichtentechnik ARGE O/S je Mast max.

1x Leerrohr M32

DN (außen)= 32mm

DN (innen)= 24,3mm

Versorgung Lautsprecher

x mm²

DN (außen)=

Videotechnik

x mm²

DN (außen)=

Signaltechnik

x mm²

DN (außen)=

x mm²

DN (außen)=

Ergebnis:

Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
Haltstation, Facility Management
Kurt-Schumacher-Str. 5
60311 Frankfurt am Main

VGF

Projekt

NORMALIE



Bezeichnung

**Leerrohreinführung Lichtmast
mit Köcherfundament**

Plannummer


A - N 603.01

	Datum	Name	Anlage	
bearb.	07.01.10	Gölnar	Blattnr.	-
geprüft	08.01.10	Mag	Maßstab	1:10
genehm.	14.01.10	Mahr	Projekt	-
			Index	-

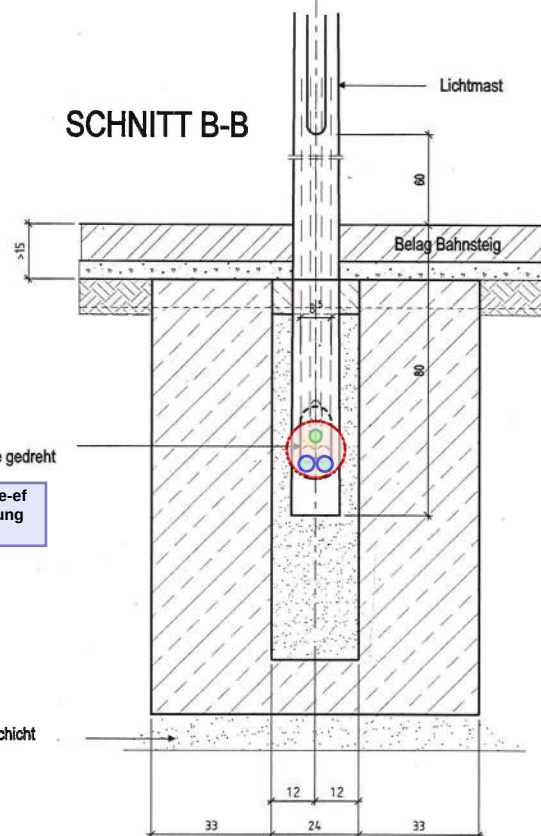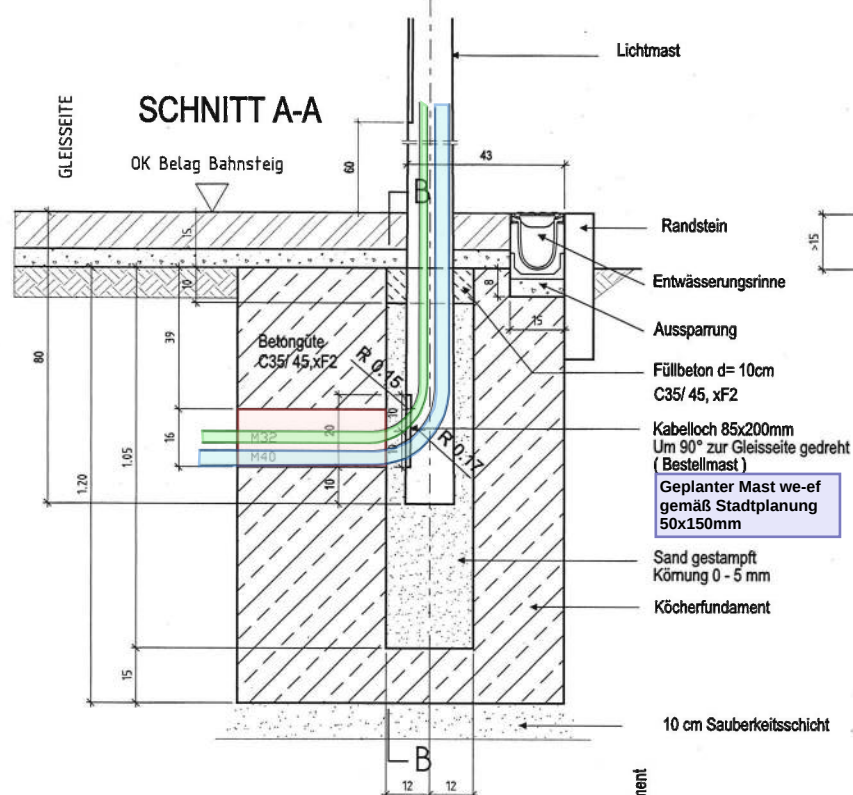

GRUNDRISS

Leerrohr zu Mastfundament M160
DN (außen)= 160mm
DN (innen)= 137mm

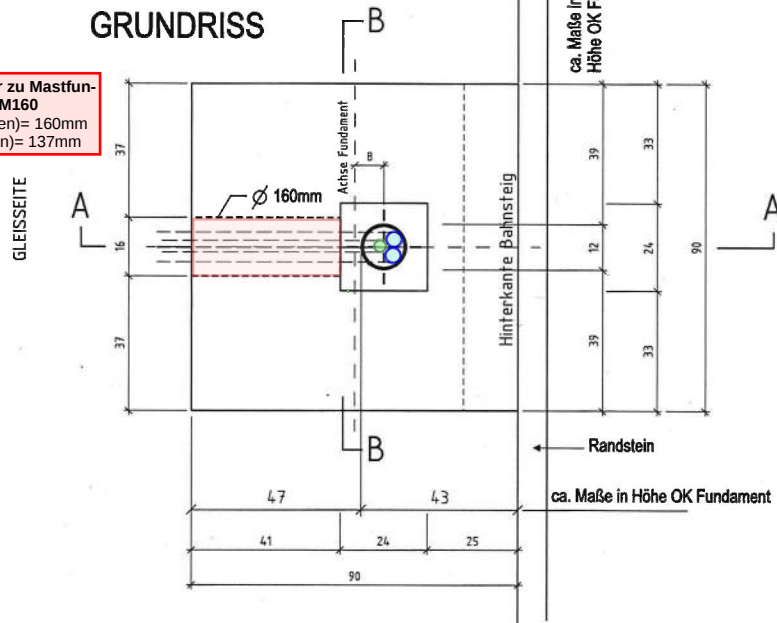

Die Abmessungen der Fundamente sind entsprechend einer geprüften Statik festzulegen.