

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX
anschlussfertig verdrahtet
Schutzgrad IP 67

Gehäuse:
1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)
plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung


Unterteil schwarz
Oberteil elektrograu RAL 7035
seitlich anscharniert
mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
unter transparenter Betätigungs-
klappe nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
abschließbar
Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

- Pos. 01
1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V
Pos. 02
1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
1 LS-Schalter 16A 3p C (ABB)
Pos. 03
1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V
1 LS-Schalter 16A 1p C (ABB)
Pos. 04
1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V blau
1 LS-Schalter 16A 1p C (ABB)
Pos. 01-04
1 FI/LS-Schutzschalter 32A 4p K IFN= 0,03 A (ABB)
- Allstromsensitiv für Gleichstrombahnen
4 RC-Kombinationen bestehend aus
je 1MKP-Kondensatoren 6µF+1 Widerstand15kOhm

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
2 M 50 unten (verschlossen)
2 M 40 oben (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm²
(flexibel max. 35mm²)

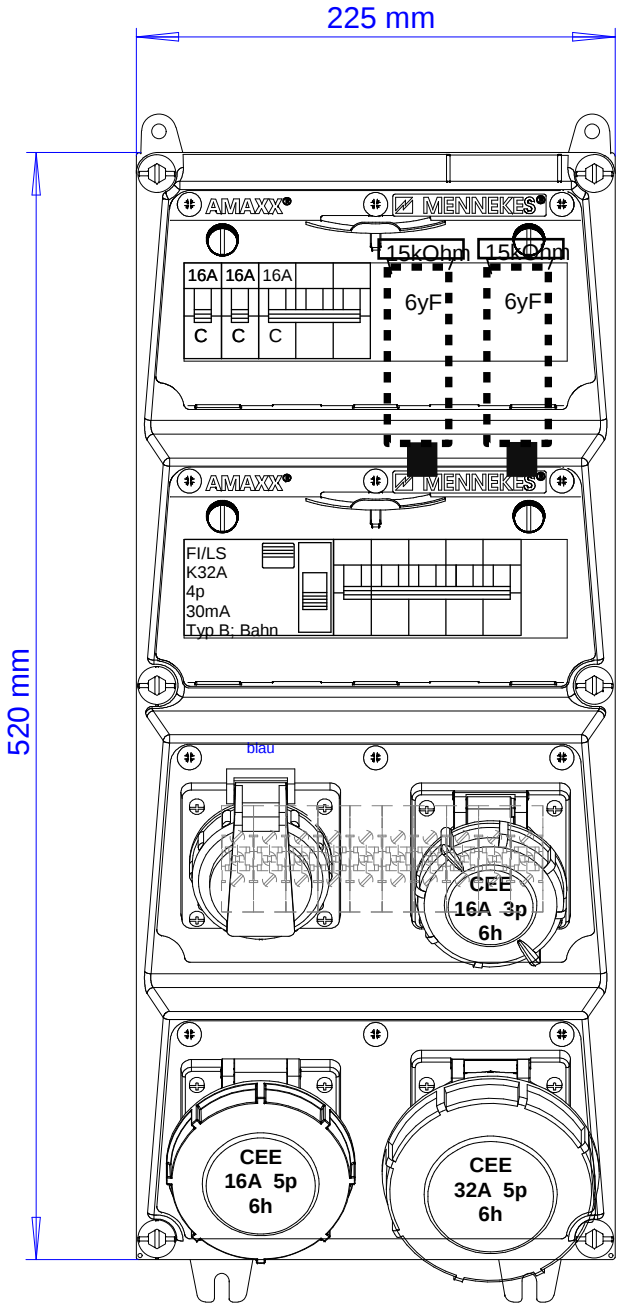

Vertraulich und Eigentum von MENNEKES Elektrotechnik
Veröffentlichung der In diesem Dokument enthaltenen
vertraulichen/geschützten Informationen ist verboten,
soweit nicht durch MENNEKES Elektrotechnik schriftlich
gestattet. Schutzvermerk ISO 16016.

Die Anordnung der Bauelemente auf MENNEKES-
Angebotsskizzen ist unverbindlich und dient nur als
Designvorschlag. Sie kann im Auftragsfall vom fertigen
Produkt abweichen. Besondere Ausführungswünsche
wie die Anordnung der Steckdosen etc. müssen im
Auftragsfall besonders angegeben werden.

Kundenfreigabe
Zeichnung geprüft - Ausführung in Ordnung

Datum: Name: Unterschrift:

Index	Datum:	Geprüft von:	Prüfvermerk:	Erstellt:
*				-
				1. Änderung
				-


21.02.2018
Stefan Schlabach
21.02.2018
Stefan Schlabach



Blattbeschreibung:
Aufbauplan

Art. Nr.: **UE2807**
Projekt:

Blatt:	1	Blatt-:
Von:	1	Blatt+:

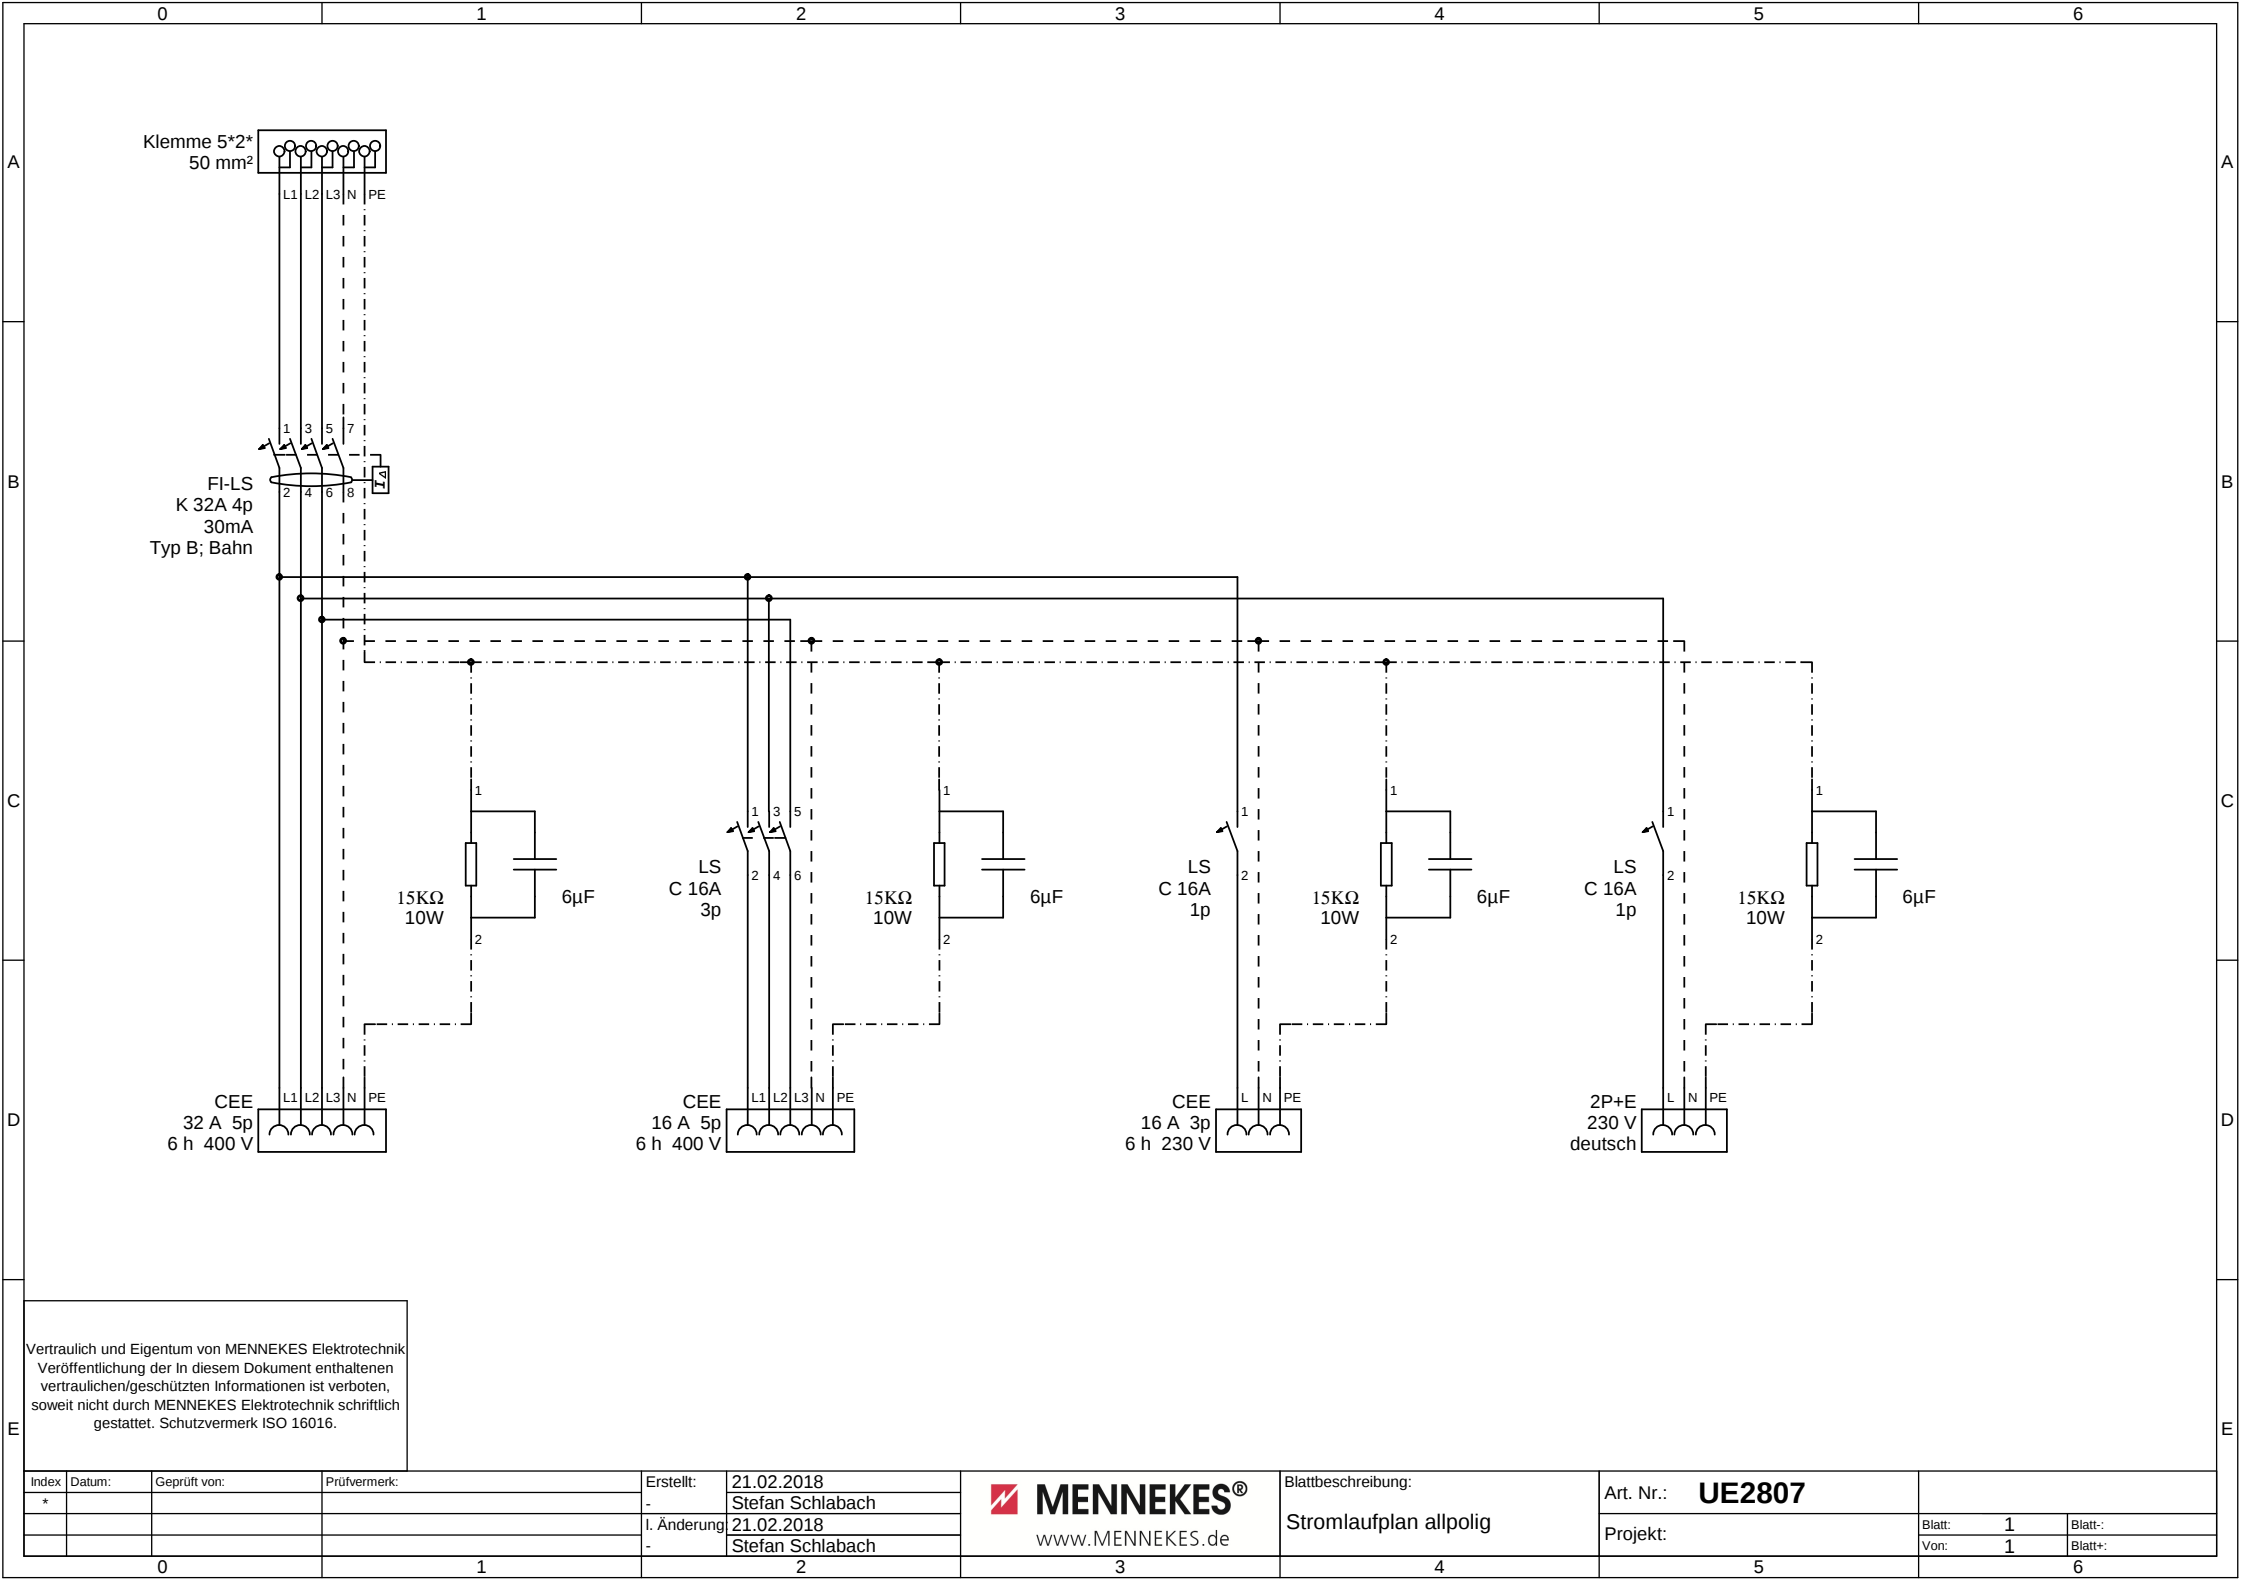

Vertraulich und Eigentum von MENNEKES Elektrotechnik
Veröffentlichung der in diesem Dokument enthaltenen vertraulichen/geschützten Informationen ist verboten, soweit nicht durch MENNEKES Elektrotechnik schriftlich gestattet. Schutzvermerk ISO 16016.

Index	Datum:	Geprüft von:	Prüfvermerk:	Erstellt:
*				21.02.2018
				- Stefan Schlabach
				l. Änderung 21.02.2018
				- Stefan Schlabach



Blattbeschreibung:	Art. Nr.:		
Stromlaufplan allpolig	UE2807		
	Projekt:	Blatt: 1	Blatt-:
		Von: 1	Blatt+: