

SO Sockel

- SO-1 XPS Dämmung WLG 035
- SO-2 Abdichtung zementgebundene Dichtschlämme
- SO-3 HDPE-Noppenbahn 8 mm, Druckfestigkeit 250kN/m², inkl. Geotextil

EB Estrich

- EB-3 Zementestrich, CT-C40-F5-S80-H45
- EB-5 PE-Folie als Trennlage
- EB-7 Trittschalldämmung DES, sg, WLG045
- EB-9 Dämmung EPS DEO, dm, WLG035

BB Bodenbelagsarbeiten

- BB-1 Linoleum inkl. Kleber + Ausgleichsspachtel

TÜ Türen

- TÜ-5 Dichtungsfolien, Fenster-/Türabdichtung nach RAL Richtlinie, innen/außen

FE Fenster

- FE-1 Aluminium-Fenster-Element, 75mm Profiltiefe, U-Wert=0,95 W/(m²K)

SS Sonnenschutz

- SS-4 ZipScreen als Schacht-Markise, Schienenführung

VE3.03 Rohbau

VE 3.13 Estricharbeiten

VE3.13 Estricharbeiten


VE 3.15

Bodenbelagsarbeiten

VE.3.05 Metallbau Fenster/
Außentüren

VE.3.05 Metallbau Fenster/
Außentüren

VE.3.05 Metallbau Fenster/
Außentüren

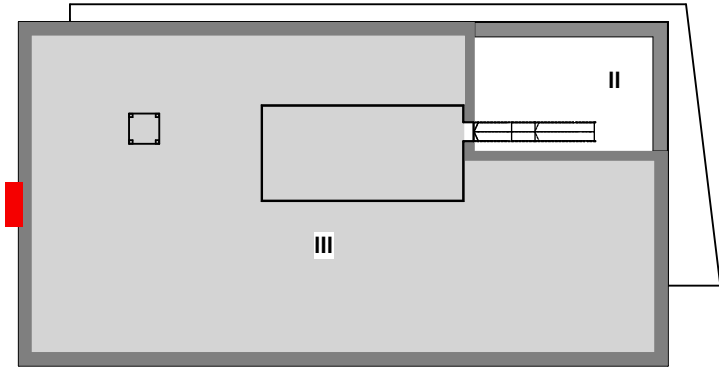

Projekt-Bauteil-Verfasser-Gewerk-Leistungsphase-Planart-Planinhalt-Planausschnitt-Plannr.-Index-Status DZS-XXX-ARC-ARC-5-DT-XX-F-026-XX-v				
Bauherr	Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg			
Vorhaben		Demonstrationszentrum für Sektorkopplung Am Schleusengraben 21029 Hamburg		
Bearbeiter		Zeichnungsinhalt Leitdetail Fenstertür -unterer Anschluss		
Zeichner	Datum 27.03.2026	Maßstab 1:5	Index/Datum XX-27.03.2026	