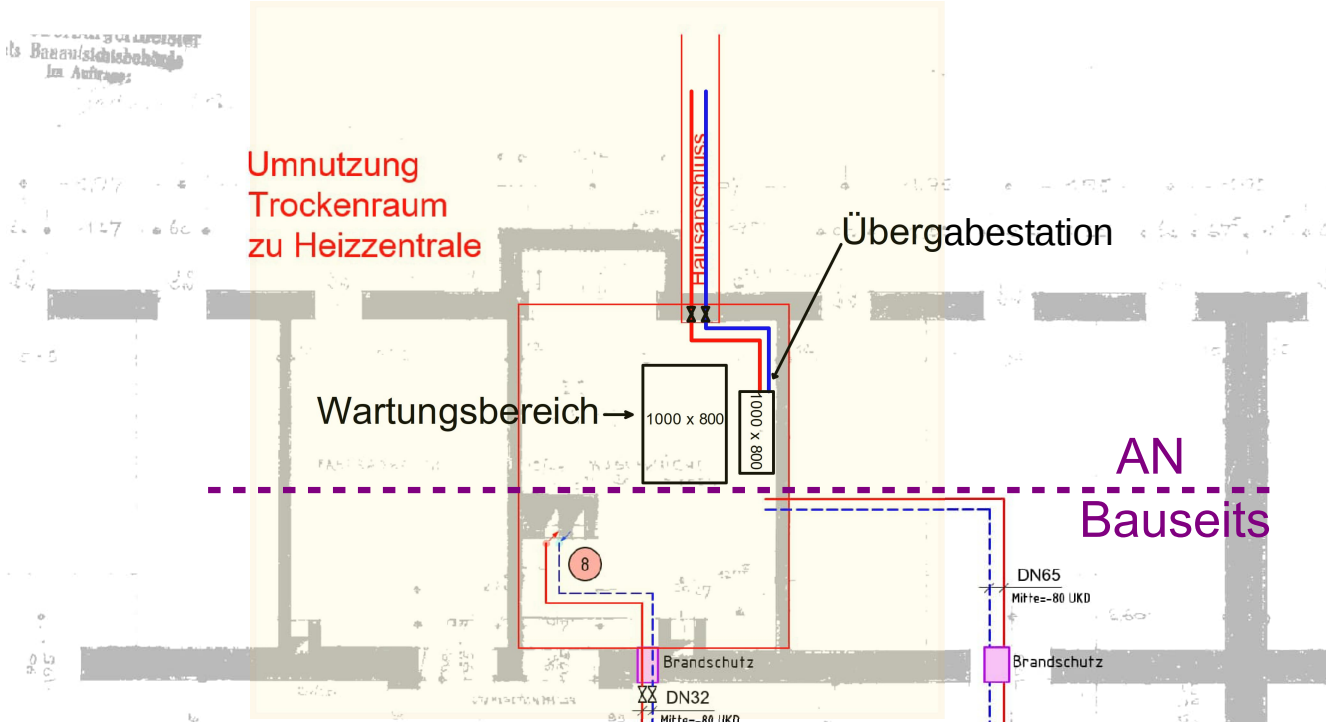

Umnutzung
Trockenraum
zu Heizzentrale
Hausanschluss
Übergabestation
Wartungsbereich
1000 x 800
1000 x 800
AN
Bauseits
8
DN65
Mitte=80 UKD
Brandschutz
Brandschutz
DN32
Mitte=80 UKD