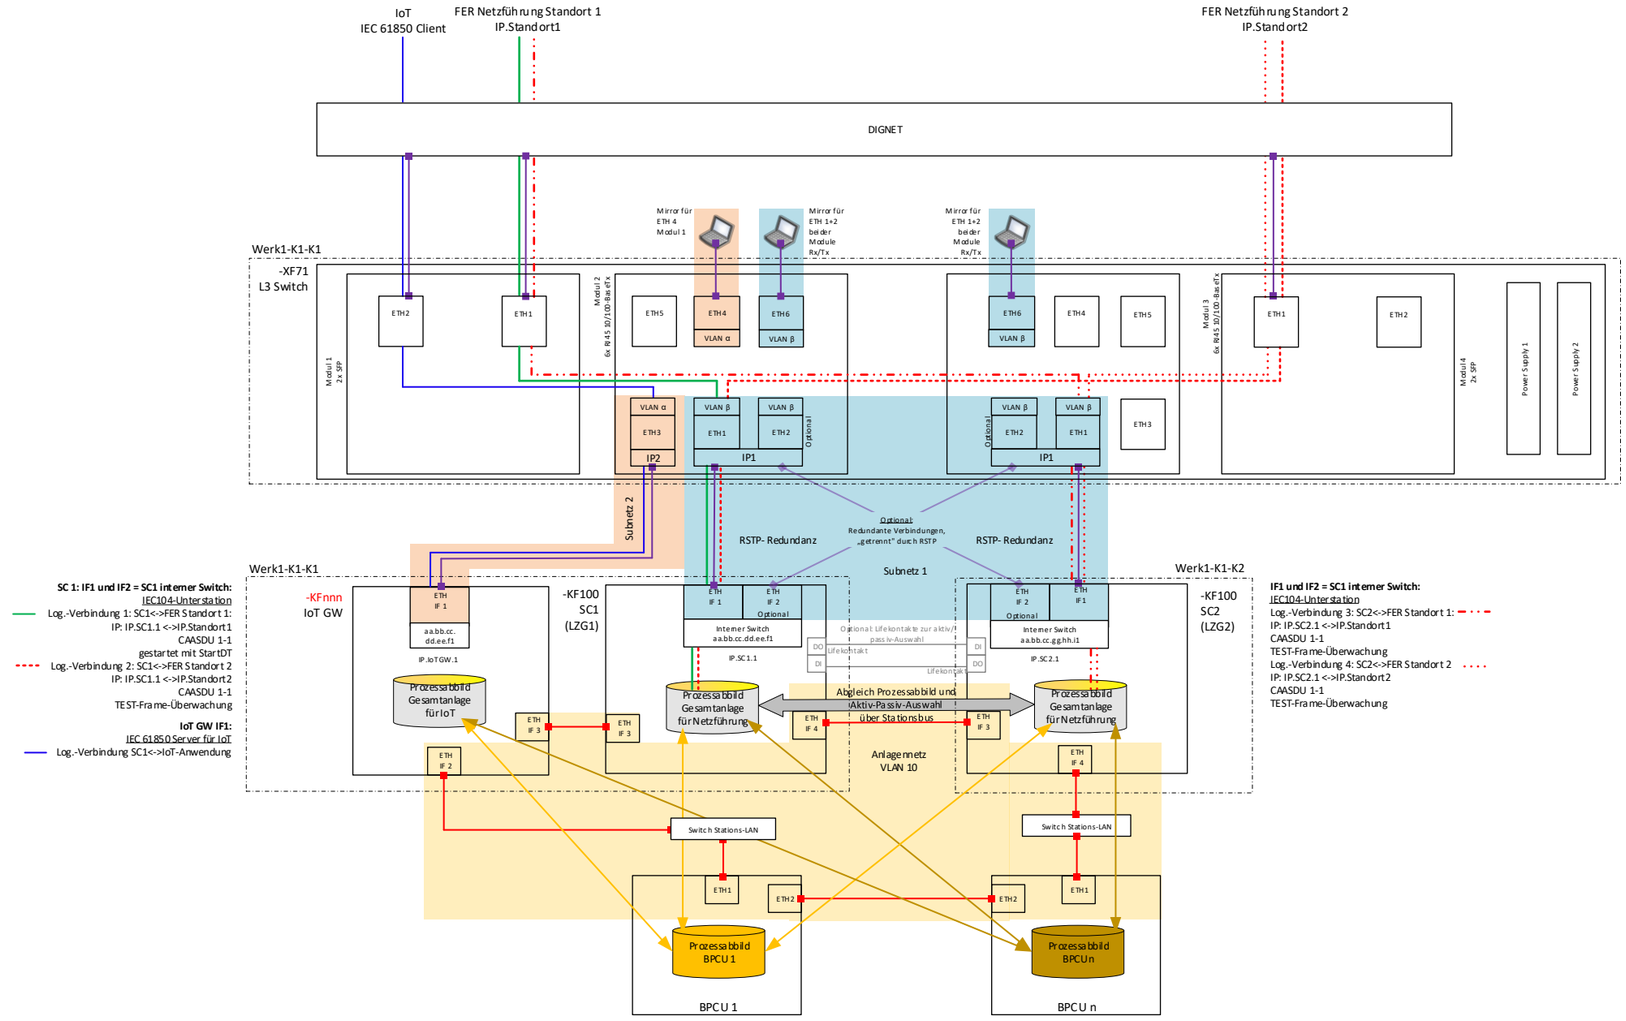

SC 1: IF1 und IF2 = SC1 interner Switch:
IEC104-Unterstation
Log.-Verbindung 1: SC1<->FER Standort 1:
IP: IP.SC1.1 <->IP.Standort1
CAASDU 1-1
gestartet mit StartDT
Log.-Verbindung 2: SC1<->FER Standort 2
IP: IP.SC1.1 <->IP.Standort2
CAASDU 1-1
TEST-Frame-Überwachung

IoT GW IF1:
IEC 61850 Server für IoT
Log.-Verbindung SC1<->IoT-Anwendung

IF1 und IF2 = SC1 interner Switch:
IEC104-Unterstation
Log.-Verbindung 3: SC2<->FER Standort 1:
IP: IP.SC2.1 <->IP.Standort1
CAASDU 1-1
TEST-Frame-Überwachung
Log.-Verbindung 4: SC2<->FER Standort 2
IP: IP.SC2.1 <->IP.Standort2
CAASDU 1-1
TEST-Frame-Überwachung

HAMBURGER ENERGIENETZE

Netzwerkanbindungen

Anbindung nach N und IoT

Jan Seebandt	GRÖSSE	KATEGORIE	LETZE ÄNDERUNG	REV.
	A3	C2 - Intern	28.03.2025	1.0
	MASSSTAB	keiner	28.03.2025	BLATT 1 VON 1