

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F26_VGF-000-DB



Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Fachbereich Elektrische Anlagen / Sachgebiet Licht und Kraft
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main

Projektbeschreibung: Unterverteiler
Versorgung AK 1

Objektart:

Einbauort: AK 1

Teilanlage:

Anlage: UV.AV

Verteilung:

Plannummer: ==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

Projektbearbeiter: F. Orschel

Erstellt am: 28.04.2026

Bearbeitet am: 25.06.2026

Kommission: Zoth-Nr.: 14260749

Inventarnummer:

Projektpfad: C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projekte\Zoth GmbH&Co.KG

Letzte Eplan P8 Version 2025.0.3

Vorherige Seite

Nächste Seite
&EAB1/1

				Datum	11.05.2026		Titel- / Deckblatt	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: K1_10	== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel				++ HD + K1_10	
				Geprüft	O. Augustin				&EAA1	Blatt 1
				Datum					Deckblatt	1 / 162
				Urspr					Plannummer:	
Index	Änderung	Datum	Name					Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	==BH++HD=UV.AV+K1.10	

Inhaltsverzeichnis

VGf_F06_001

Seite	Seitenbeschreibung	Plannummer	Datum	Bearbeiter
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EAA1/1	Titel- / Deckblatt	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EAB1/1	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UV_AV+K1_10&EAA1/1 - ==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/27	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EAB1/2	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/28 - ==BH++HD=UV_AV+DOC&EPA1/4	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EAB1/3	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/1 - ==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/3	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EAB1/4	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/4 - ==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/36	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EAB1/5	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/1 - ==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/30	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/1	Einspeisung, Überspannungsschutz	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/2	FG 00 Schaltschrankbeleuchtung	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/3	FG 00 Schaltschrank intern	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/4	FG 00 Abgänge UV's Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/5	FG 00 Abgänge UV's Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/6	FG 01 Abgänge Sicherheitsbeleuchtung Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/7	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/8	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/9	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/10	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/11	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/12	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/13	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/14	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/15	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/16	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/17	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/18	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/19	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/20	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/21	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/22	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/23	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/24	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/25	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/26	FG 10 Beleuchtung nicht öffentlicher Bereich Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/27	FG 10 Beleuchtung nicht öffentlicher Bereich Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Inhaltsverzeichnis

VGf_F06_001

Seite	Seitenbeschreibung	Plannummer	Datum	Bearbeiter
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/28	FG 10 Beleuchtung nicht öffentlicher Bereich Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/29	FG 10 Beleuchtung nicht öffentlicher Bereich Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/30	FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 400V Elektrannten NH	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/31	FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/32	FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/33	FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/34	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/35	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/36	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/37	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/38	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/39	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/40	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/41	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/42	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 400V LS-Schalter über FI	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/43	Sicherheitskreis zu SILI	==BH++HD=UVV.AV+00.11	01.06.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/44	SILI Klemmleiste	==BH++HD=UVV.AV+00.11	01.06.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/45	Steuerspannung 24VDC Versorgung	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/46	Steuerspannung 24VDC Potentialverteilung	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/47	Meldekreise zu ZLT	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/48	Meldekreise zu ZLT	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/49	Meldungskopplung Zentrale Leittechnik	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/50	Meldungskopplung Zentrale Leittechnik	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/51	ZLT Klemmleiste	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&EFS/52	Sammelklemme DALI	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&ETC1/1	Frontansicht	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&ETC1/2	Ansicht Links	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&ETC1/3	Frontansicht Geräte	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+K1_10&ETC1/4	ISO Ansicht	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPA1/1	Artikelsummenstückliste : INO.101434112 - SIE.5SY6316-7	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPA1/2	Artikelsummenstückliste : SIE.5SY6116-6 - RIT.9340040	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPA1/3	Artikelsummenstückliste : RIT.8618250 - PXC.3210351	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPA1/4	Artikelsummenstückliste : PXC.3211757 - PXC.3047676	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel

Vorherige Seite

Nächste Seite

Inhaltsverzeichnis

VGf_F06_001

Seite	Seitenbeschreibung	Plannummer	Datum	Bearbeiter
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/1	Artikelstückliste : INO.101434112 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/2	Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/3	Artikelstückliste : DOE.09948104 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/4	Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/5	Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/6	Artikelstückliste : DOE.09948104 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/7	Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/8	Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/9	Artikelstückliste : DOE.09949204 - SIE.5ST3011	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/10	Artikelstückliste : RIT.9635700 - RIT.3418010	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/11	Artikelstückliste : RIT.3418020 - SIE.5SY6316-7	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/12	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - SIE.5SY6116-6	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/13	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - RIT.3418010	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/14	Artikelstückliste : RIT.3418020 - SIE.5SY6110-7	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/15	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - SIE.5SY6110-7	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/16	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - SIE.5SY6316-7	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/17	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - SIE.5SY6116-7	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/18	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - RIT.3418010	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/19	Artikelstückliste : RIT.3418020 - PXC.2900299	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/20	Artikelstückliste : PXC.2900299 - RIT.9320020	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/21	Artikelstückliste : RIT.8800753 - RIT.8640005	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/22	Artikelstückliste : RIT.8640005 - RIT.5001083	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/23	Artikelstückliste : RIT.5001083 - RIT.2313750	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/24	Artikelstückliste : RIT.2313750 - RIT.8660025	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/25	Artikelstückliste : RIT.8660025 - EFX.550970	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/26	Artikelstückliste : EFX.550970 - PXC.3022218	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/27	Artikelstückliste : PXC.3210351 - PXC.3212064	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/28	Artikelstückliste : RIT.3459500 - RIT.3459500	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/29	Artikelstückliste : PXC.3214029 - PXC.3022218	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/30	Artikelstückliste : PXC.3210351 - PXC.3047676			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/1	Klemmenleistenübersicht : ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD0 - ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XE0	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/2	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD0	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/3	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD1	==BH++HD=UV.AV+K1.10	11.05.2026	orschel

Datum11.05.2026

Bearb.orschel

GeprüftO. Augustin

Datum

Urspr

Seitenbeschreibung:

Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UV_AV+DOC&EPC1/1 -
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/3

Objektart: Bahnhof

Objekt: Heddernheim

Objektteil: UV_AV

Einbauort: K1_10

==BH==UV_AV

++HD+K1_10

&EAB1

Inhaltsverzeichnis

Blatt3

4 / 162

Plannummer:

==BH++HD=UV.AV+K1.10

Plannummer:

==BH++HD=UV.AV+K1.10

Index

Änderung

Datum

Name

Inhaltsverzeichnis

VGf_F06_001

Seite	Seitenbeschreibung	Plannummer	Datum	Bearbeiter
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/4	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD1	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/5	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-01XD1	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/6	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD1	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/7	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/8	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/9	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/10	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/11	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD3	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/12	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD4	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/13	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD1	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/14	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD1	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/15	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD2	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/16	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD2	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/17	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/18	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/19	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/20	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-08XD1		16.06.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/21	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1	==BH++HD=UV_AV+K1.10	11.05.2026	orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/22	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/23	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/24	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/25	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/26	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/27	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/28	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD3			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/29	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/30	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/31	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/32	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/33	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/34	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD3			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/35	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-99XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/36	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XE0			orschel

Datum11.05.2026

Bearb.orschel

GeprüftO. Augustin

Datum

Urspr

Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

VGf

Seitenbeschreibung:
Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/4 -
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA1/36

Objektart: Bahnhof

Objekt: Heddernheim

Objektteil: UV_AV

Einbauort: K1_10

==BH

= UV_AV

++ HD

+ K1_10

&EAB1

Inhaltsverzeichnis

Blatt4

5 / 162

Projektbez.:
==BH++HD=UV_AV+K1.10

Plannummer:
==BH++HD=UV_AV+K1.10

Index

Änderung

Datum

Name


Inhaltsverzeichnis

VGf_F06_001

Seite	Seitenbeschreibung	Plannummer	Datum	Bearbeiter
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/1	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD0			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/2	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/3	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-01XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/4	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/5	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/6	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/7	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/8	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD3			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/9	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD4			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/10	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD4			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/11	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/12	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/13	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/14	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/15	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/16	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/17	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-08XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/18	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/19	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/20	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/21	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/22	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/23	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD3			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/24	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/25	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/26	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/27	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/28	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD3			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/29	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-99XD1			orschel
==BH++HD=UV_AV+DOC&EMA2/30	Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XE0			orschel

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

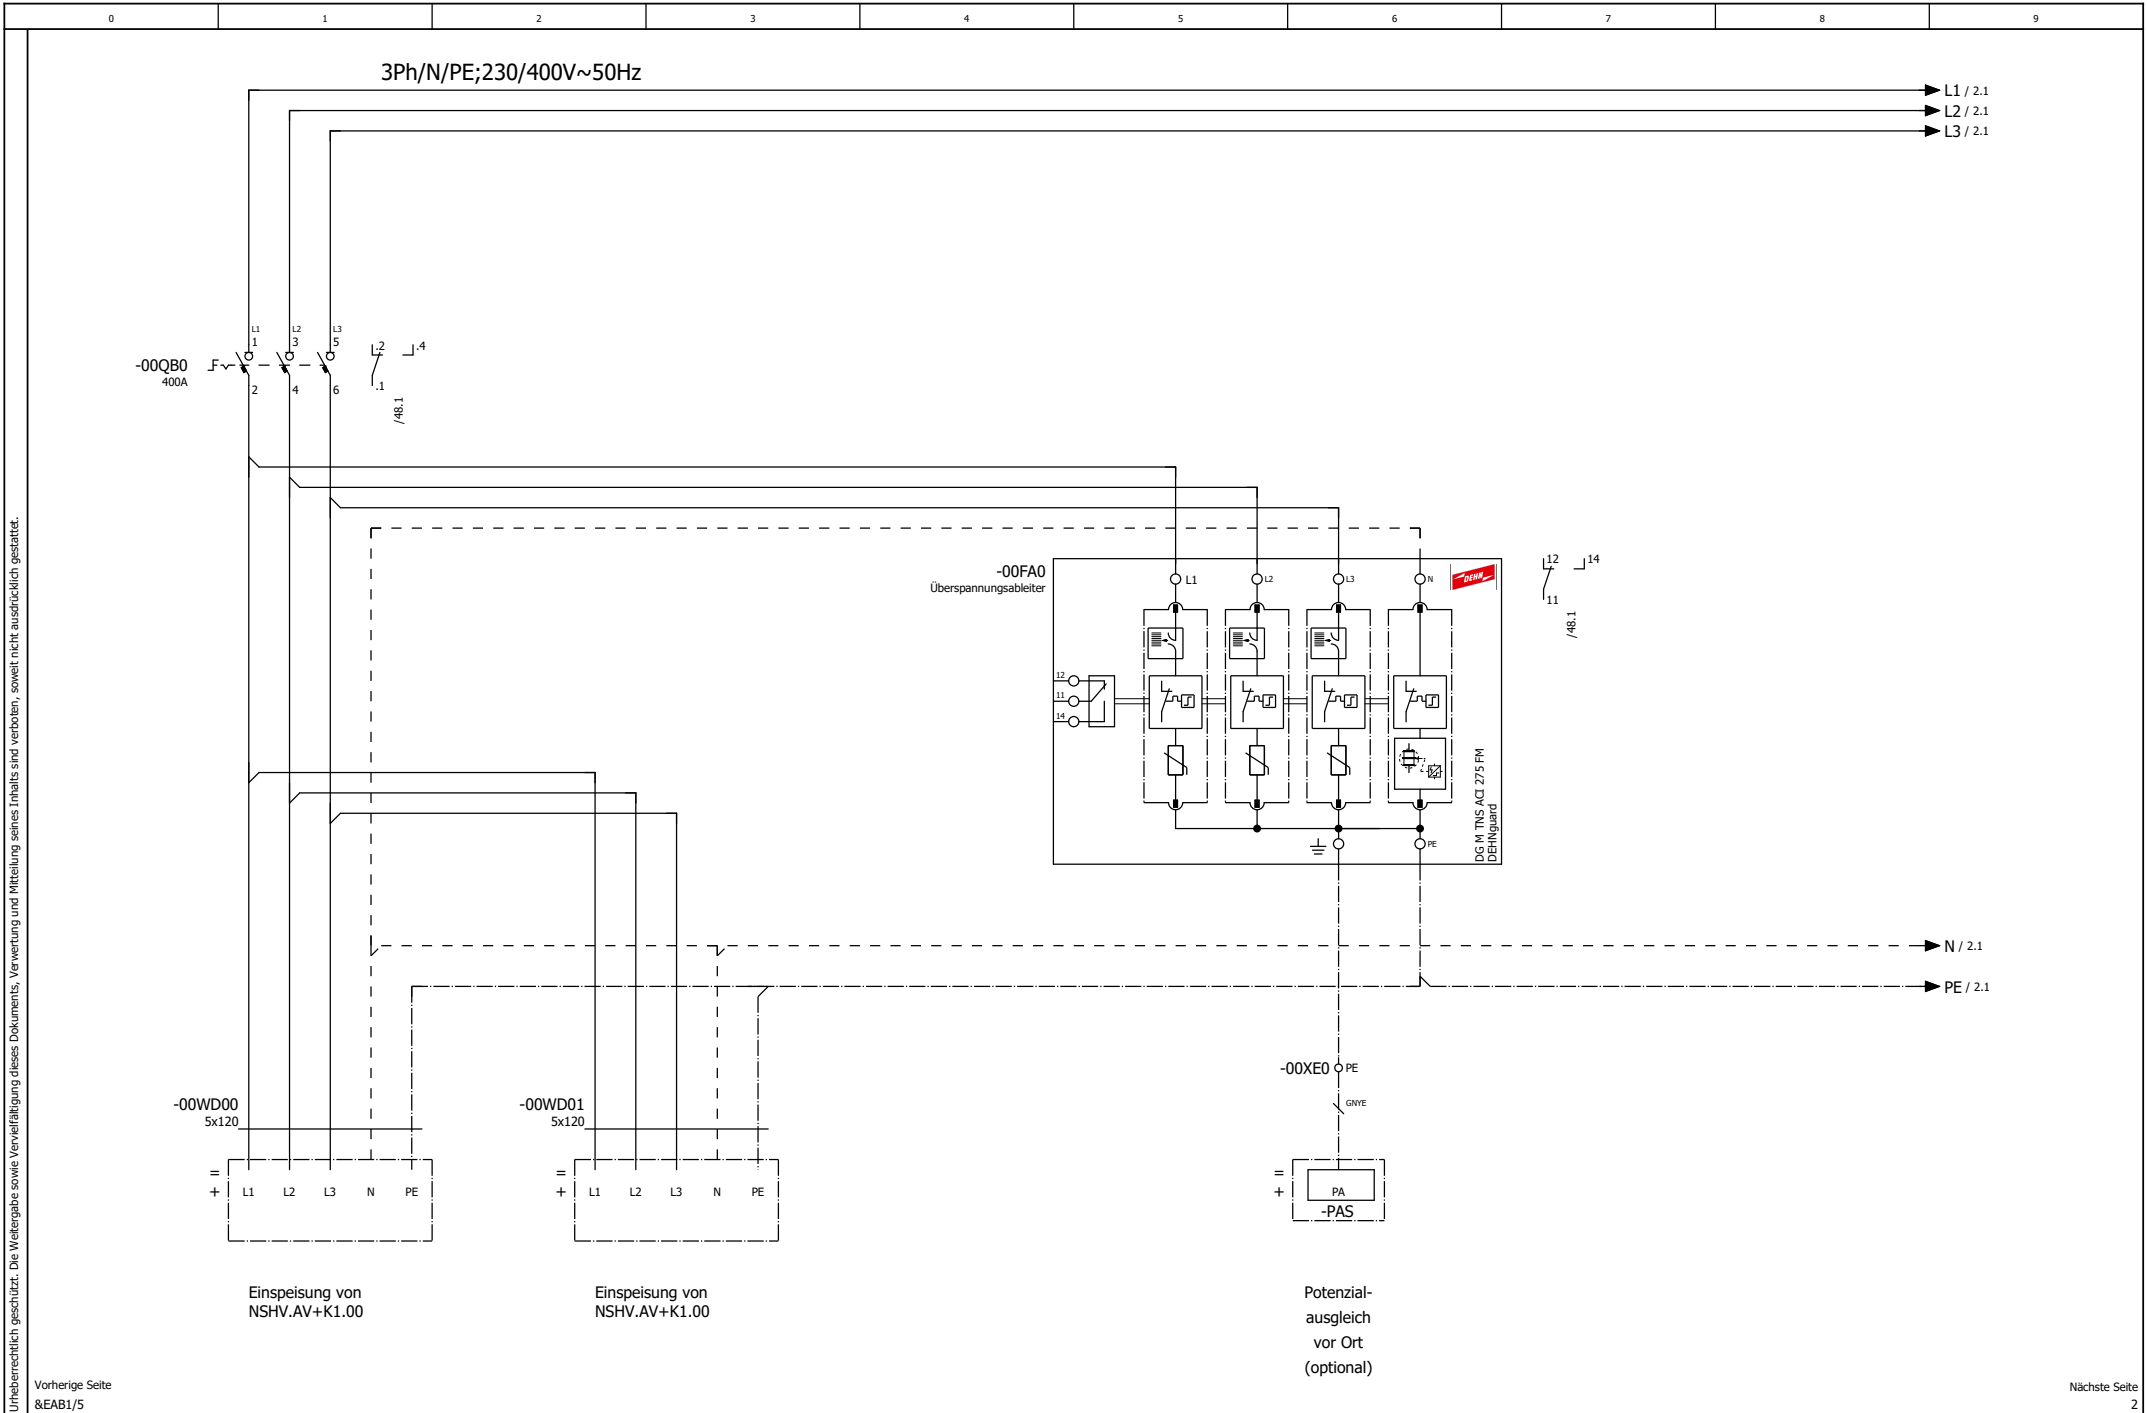

Vorherige Seite
&EAB1/5

Nächste Seite
2

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		




Selbstbeschreibung:
Einspeisung, Überspannungsschutz

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbauort:
Projektbez.:
Strecke:

== BH	= UV_AV
++ HD	+ K1_10
&EFS	Blatt 1
Stromlaufplan	7 / 162
Plannummer:	
==BH++HD=UV.AV+K1.10	=BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

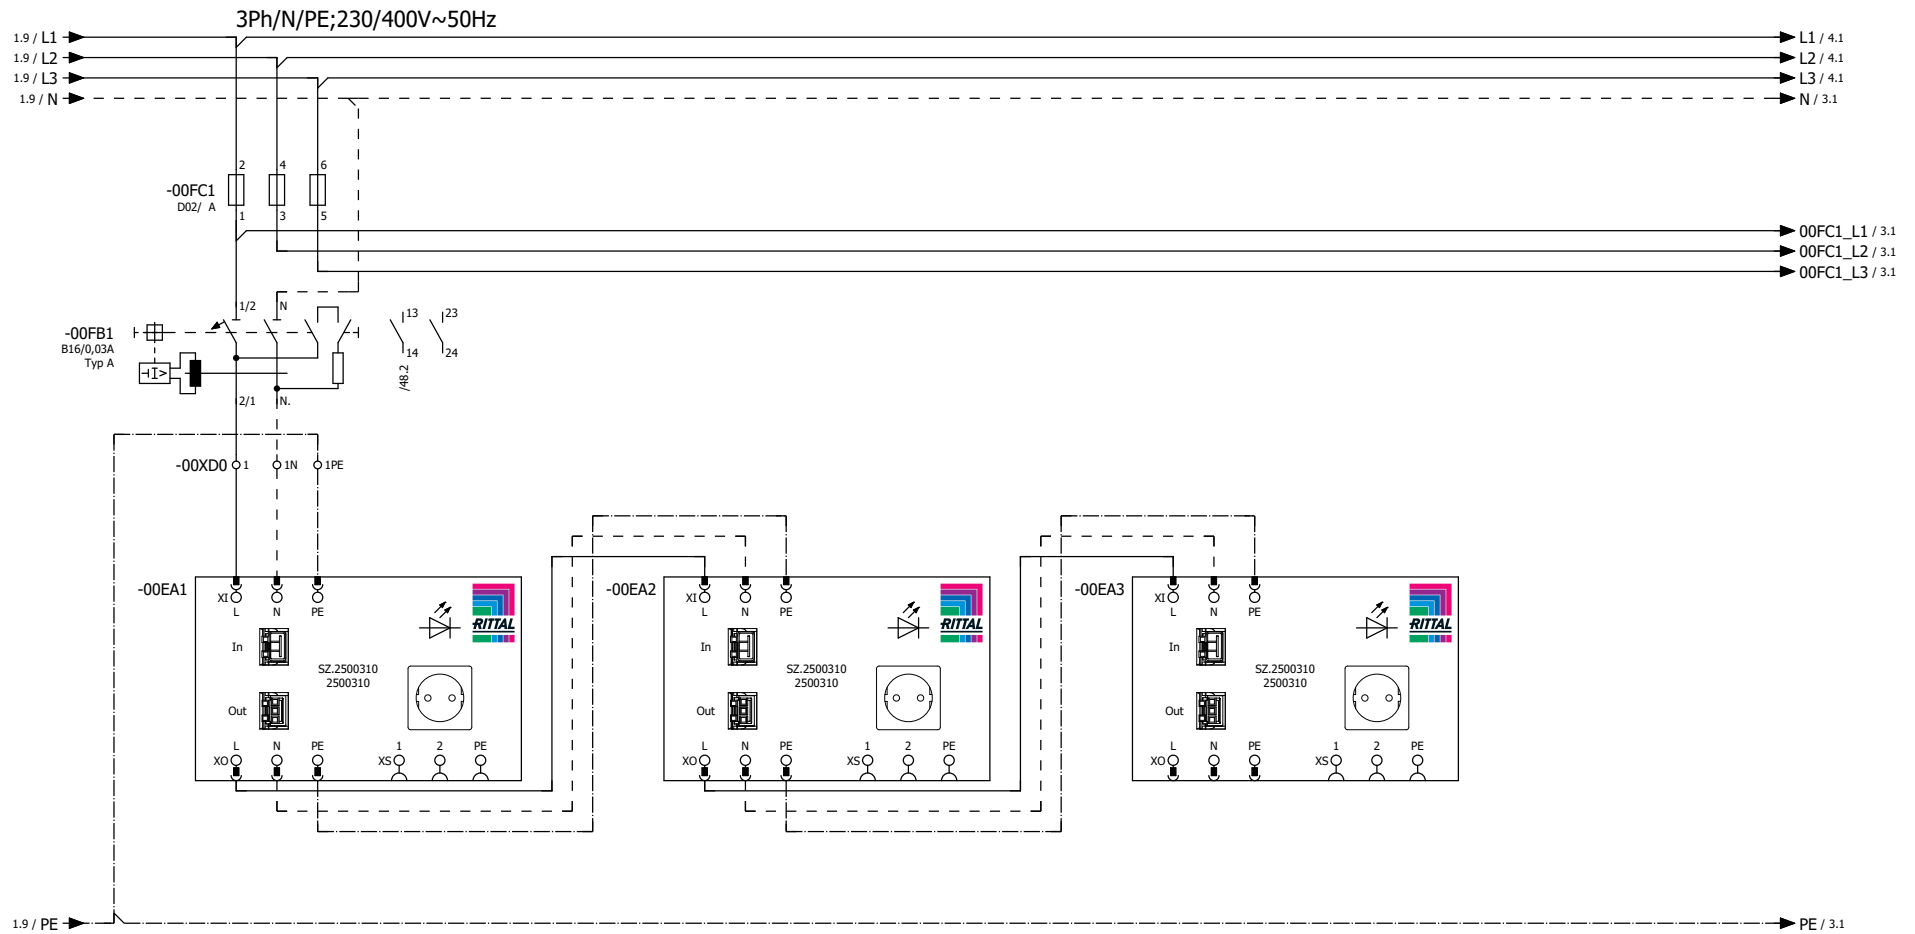

FG 00
Schaltschrankbeleuchtung
Feld 1

FG 00
Schaltschrankbeleuchtung
Feld 2

FG 00
Schaltschrankbeleuchtung
Feld 3

Vorherige Seite

Nächste Seite

1

3


Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		




Seitenbeschreibung:
FG 00
Schaltschrankbeleuchtung

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbauort:
Projektbez.:
Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 2
Planummer:
==BH++HD=UV_AV+K1.10
8 / 162




				Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: FG 00 Schaltschrank intern	Objektart:	Strecke:	== BH = UV_AV		
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD + K1_10		
				Geprüft	O. Augustin			Objekteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt	3
				Datum				Einbaort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	9 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projekthez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	

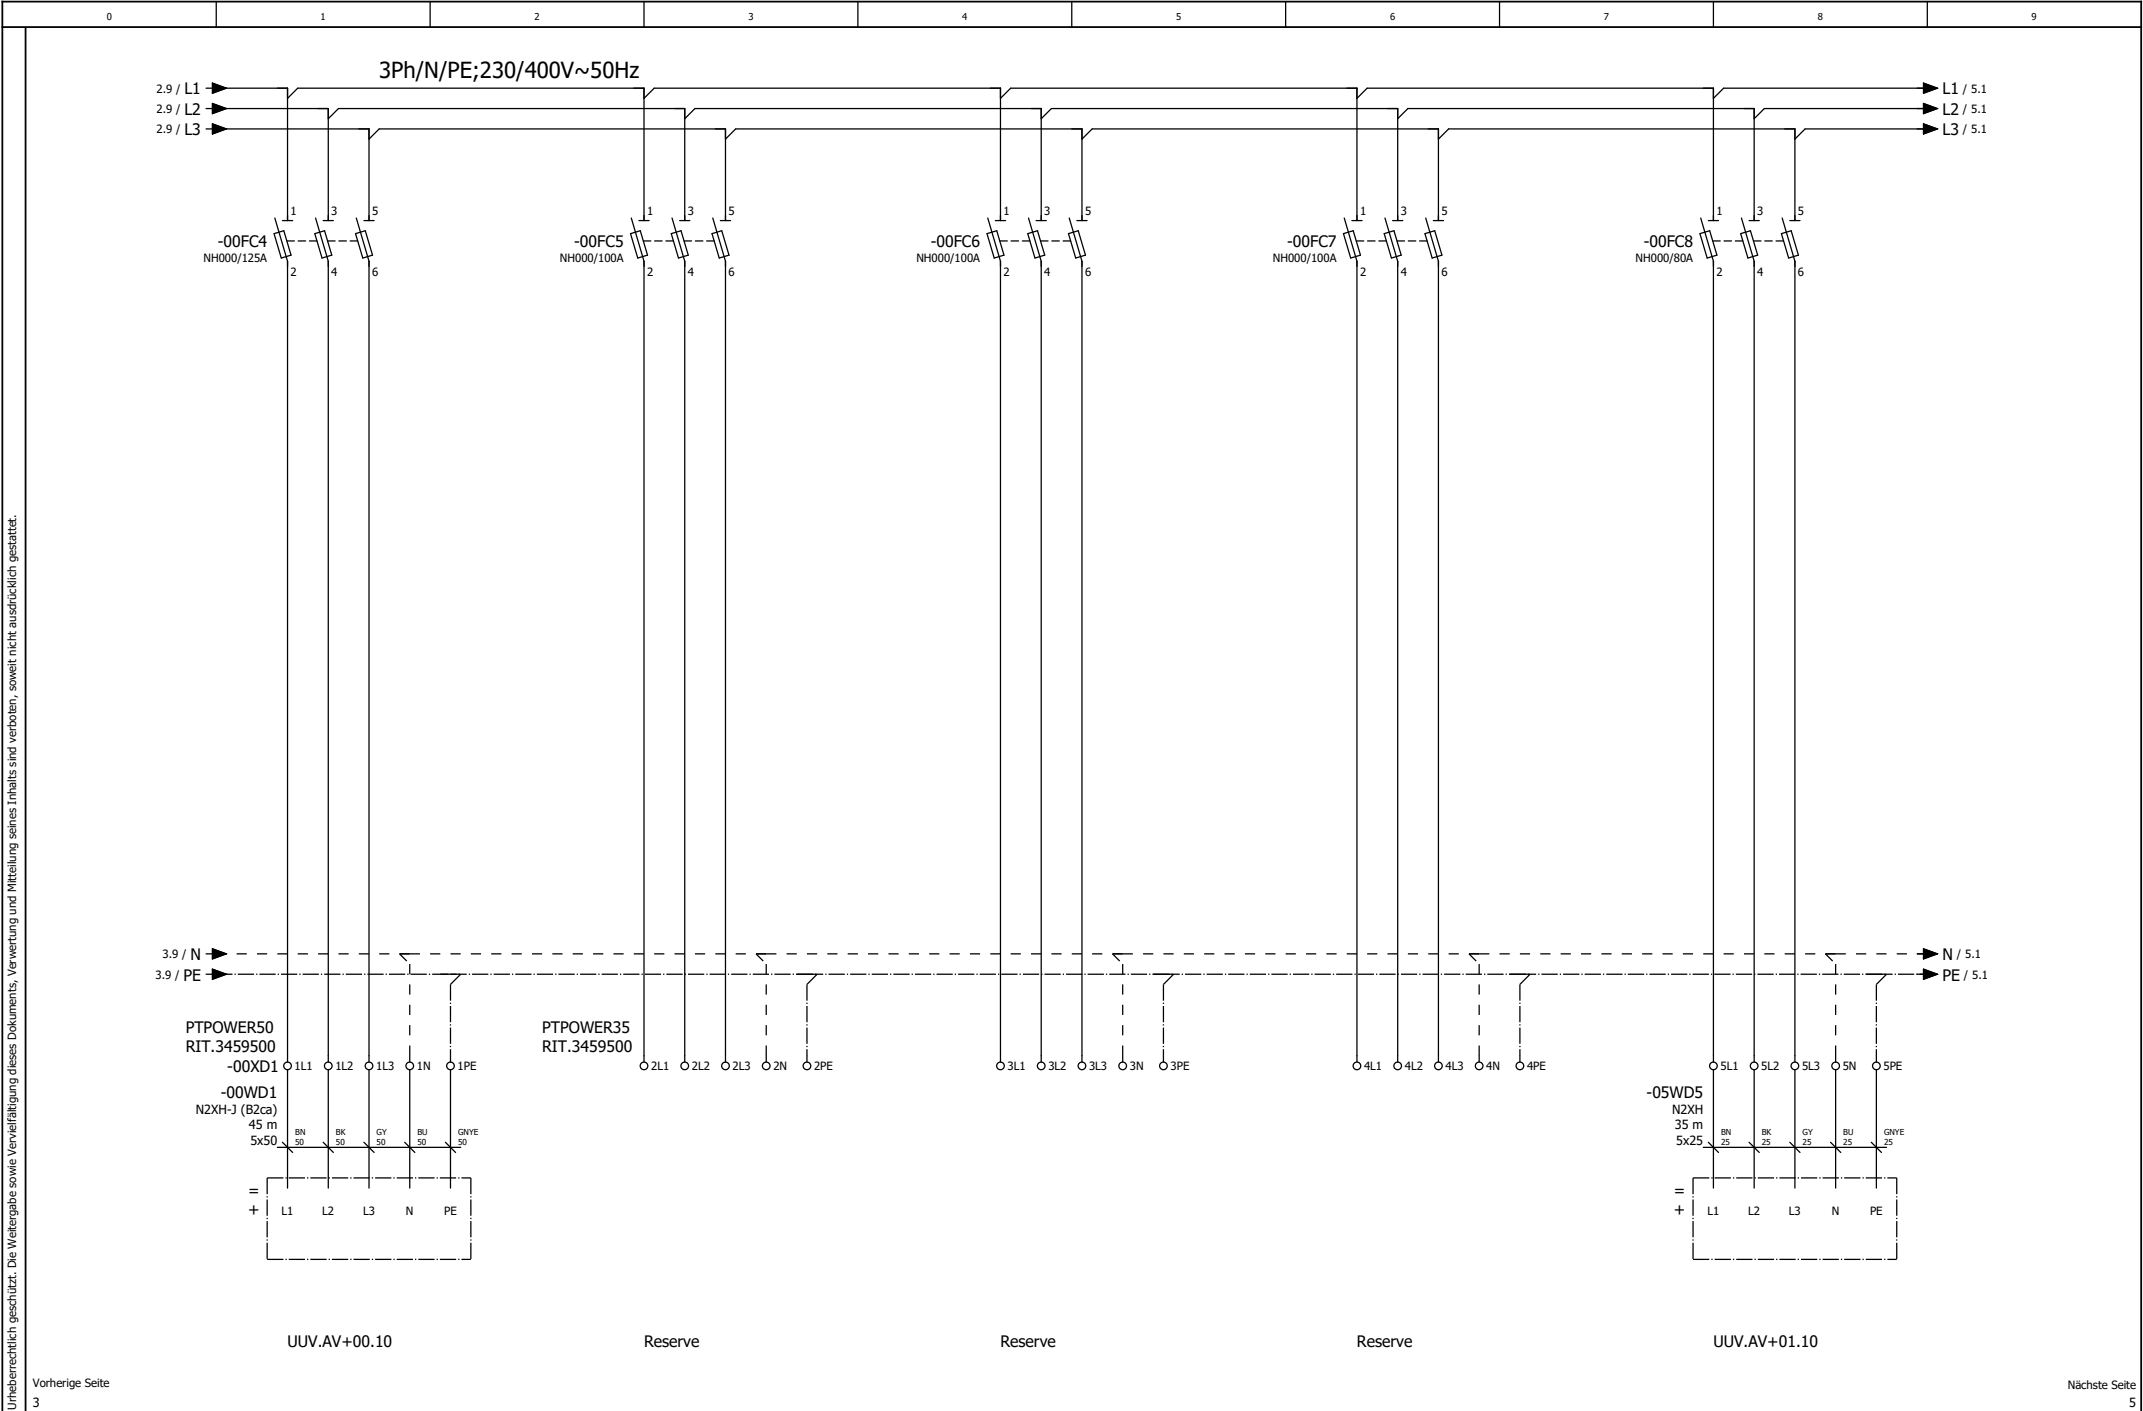


Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Datum	11.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Selbstbeschreibung: FG 00 Abgänge UV's Laststromkreise 400V Elektranten NH	Objektart:	Strecke:	== BH		= UV_AV	
		Bearb.	orschel	Objekt:			++ HD		+ K1_10			
		Geprüft	O. Augustin	Objektteil:			Keine Angabe		&EFS		Blatt	4
		Datum		Einbaudat:			Bahnhof Heddernheim		Stromlaufplan		10 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projektbez.:	==BH++HD=UV.AV+K1.10		Plannummer:		==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

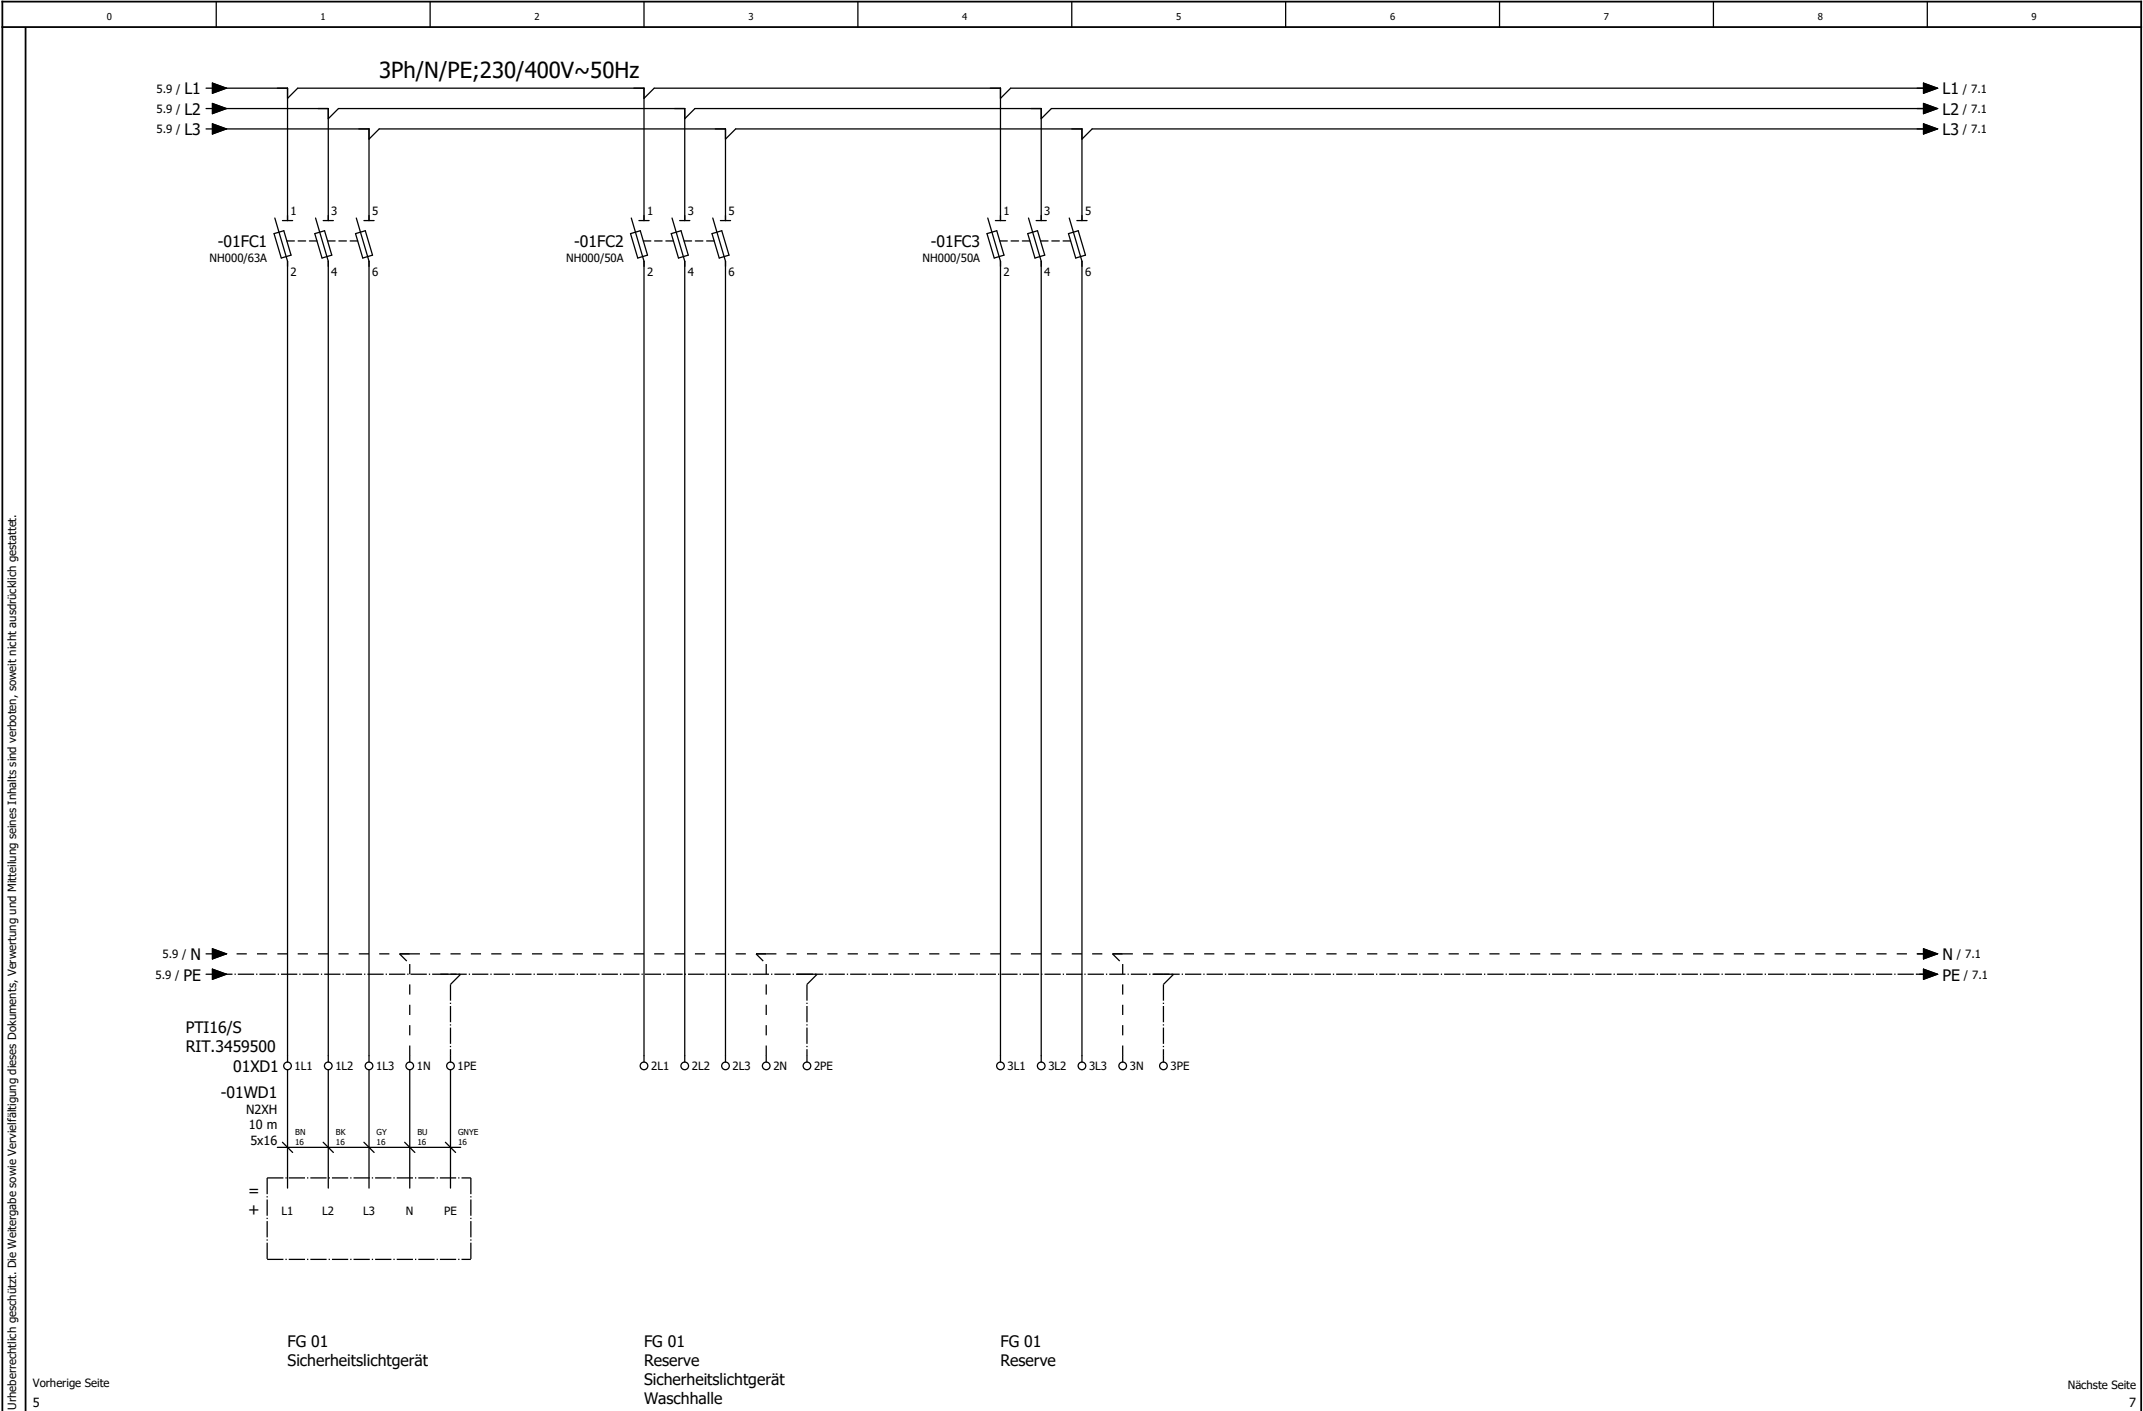


				Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: FG 01 Abgänge Sicherheitsbeleuchtung Laststromkreise 400V Elektranten NH	Objektart: Objekt: Objektteil: Einbaulort: Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	Strecke: Keine Angabe Bahnhof Hedderheim	== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel					++ HD + K1_10	
				Geprüft	O. Augustin					&EFS	
				Datum						Stromlaufplan	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr						Blatt	6
										Plannummer:	12 / 162
										==BH++HD=UV.AV+K1.10	

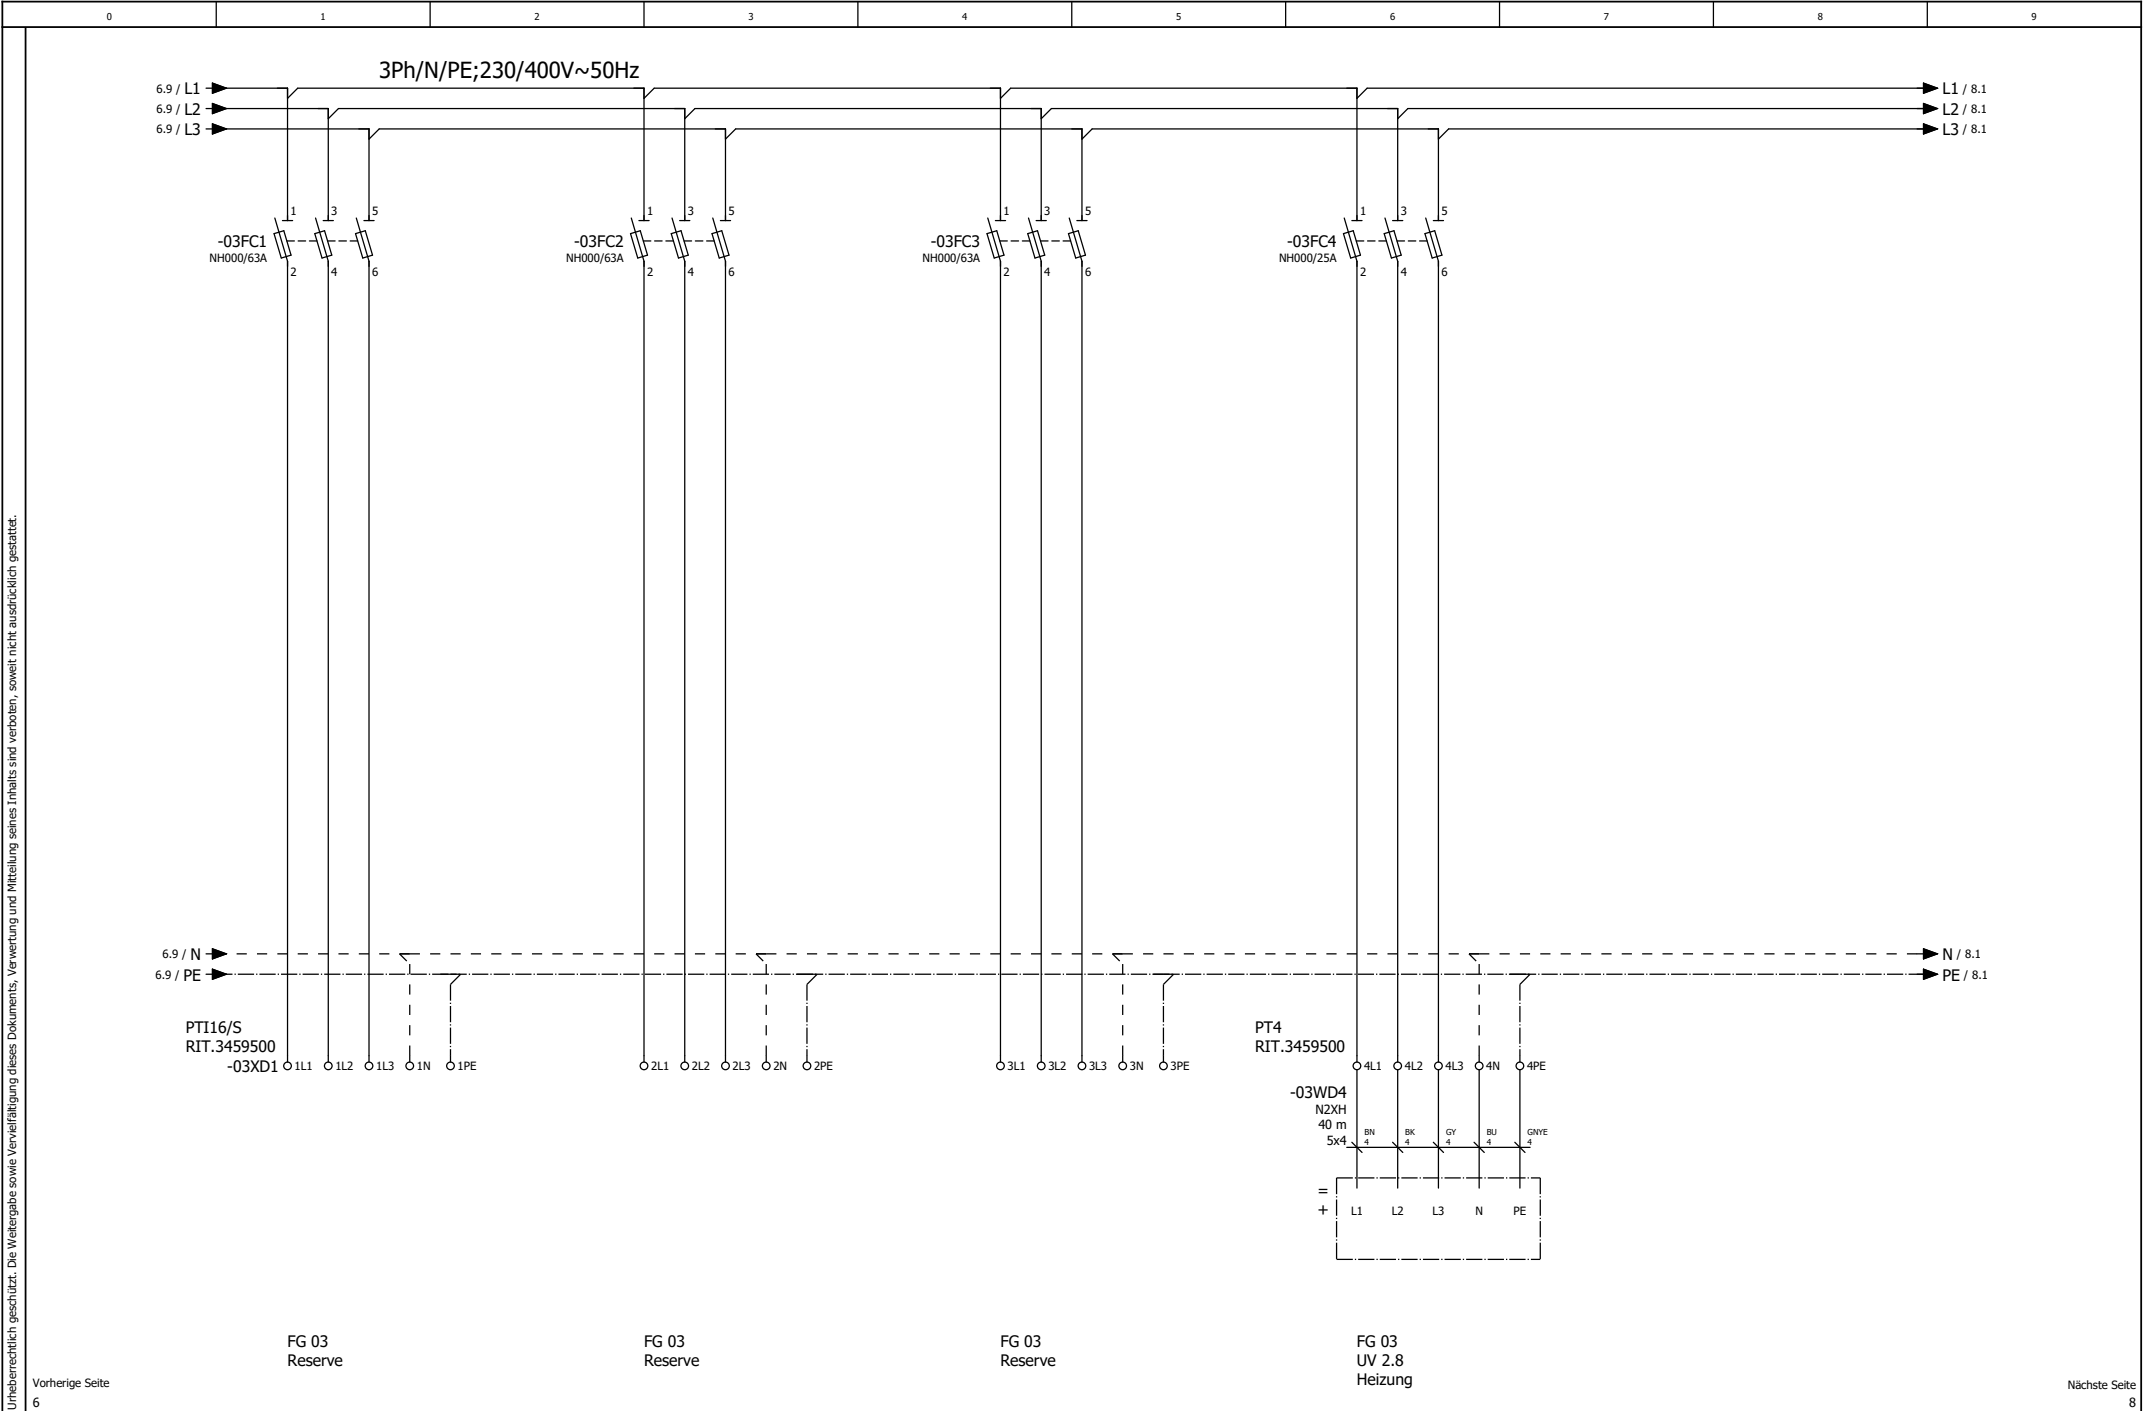

				Datum	11.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF		Selbstbeschreibung: FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V Elektranten NH		Objektart: Objekt: Objektteil: Einbautort:		Strecke:		== BH = UV_AV ++ HD + K1_10	
				Bearb.	orschel					Keine Angabe					
				Geprüft	O. Augustin					Bahnhof Heddernheim				Blatt 7	
				Datum										13 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10					

Unberücksichtigt gelassen: Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

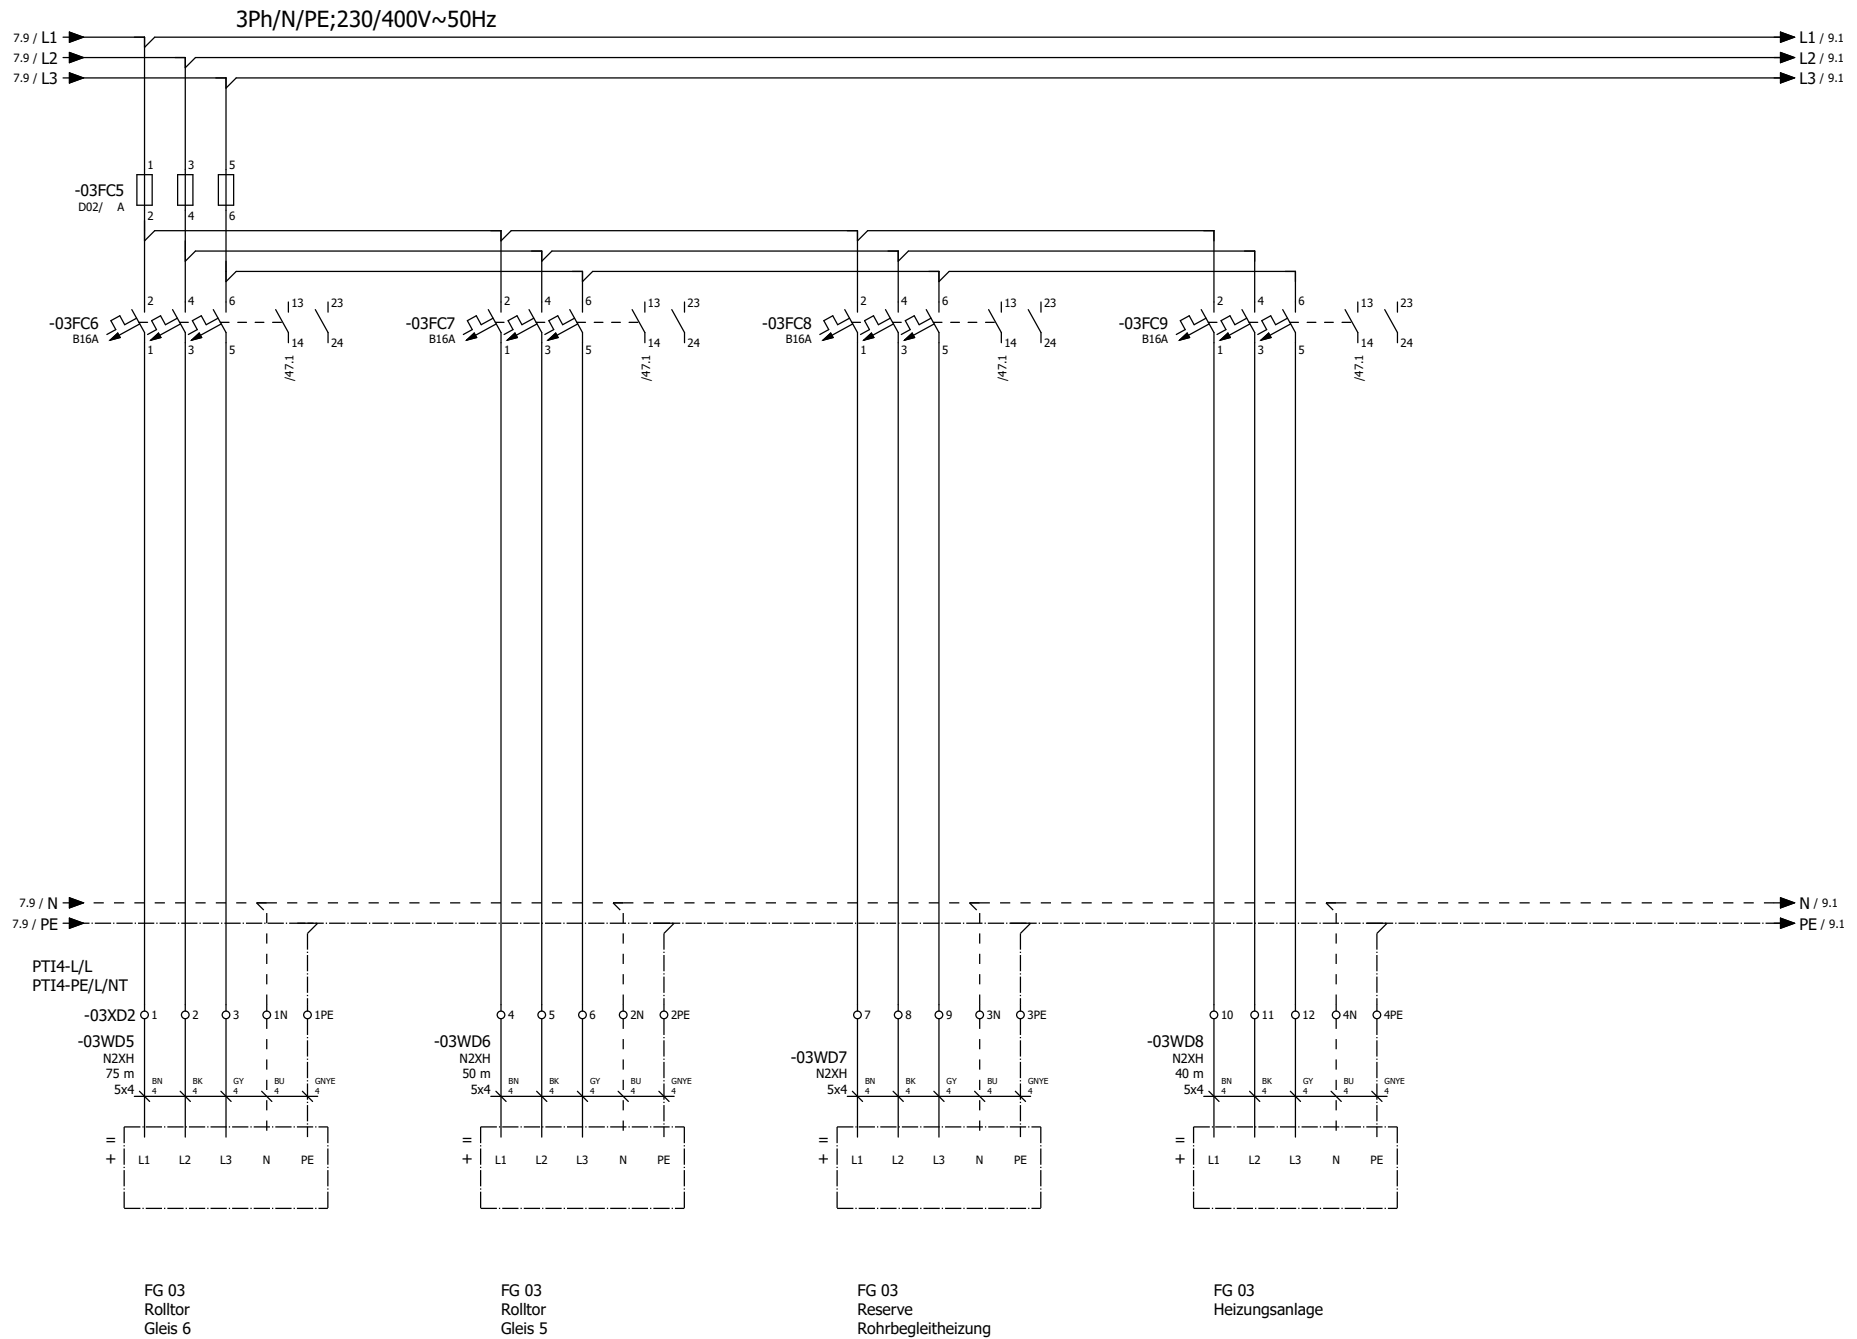

Vorherige Seite
7

Nächste Seite
9

Index	Änderung	Datum	Name	Datum	Urspr
				11.05.2026	
				Bearb. orschel	
				Geprüft O. Augustin	
				Datum	
				Urspr	




Selbstbeschreibung:
FG 03 Abgänge Gebäudetechnik
Laststromkreise 400V
LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbautort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 14 / 162 8
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

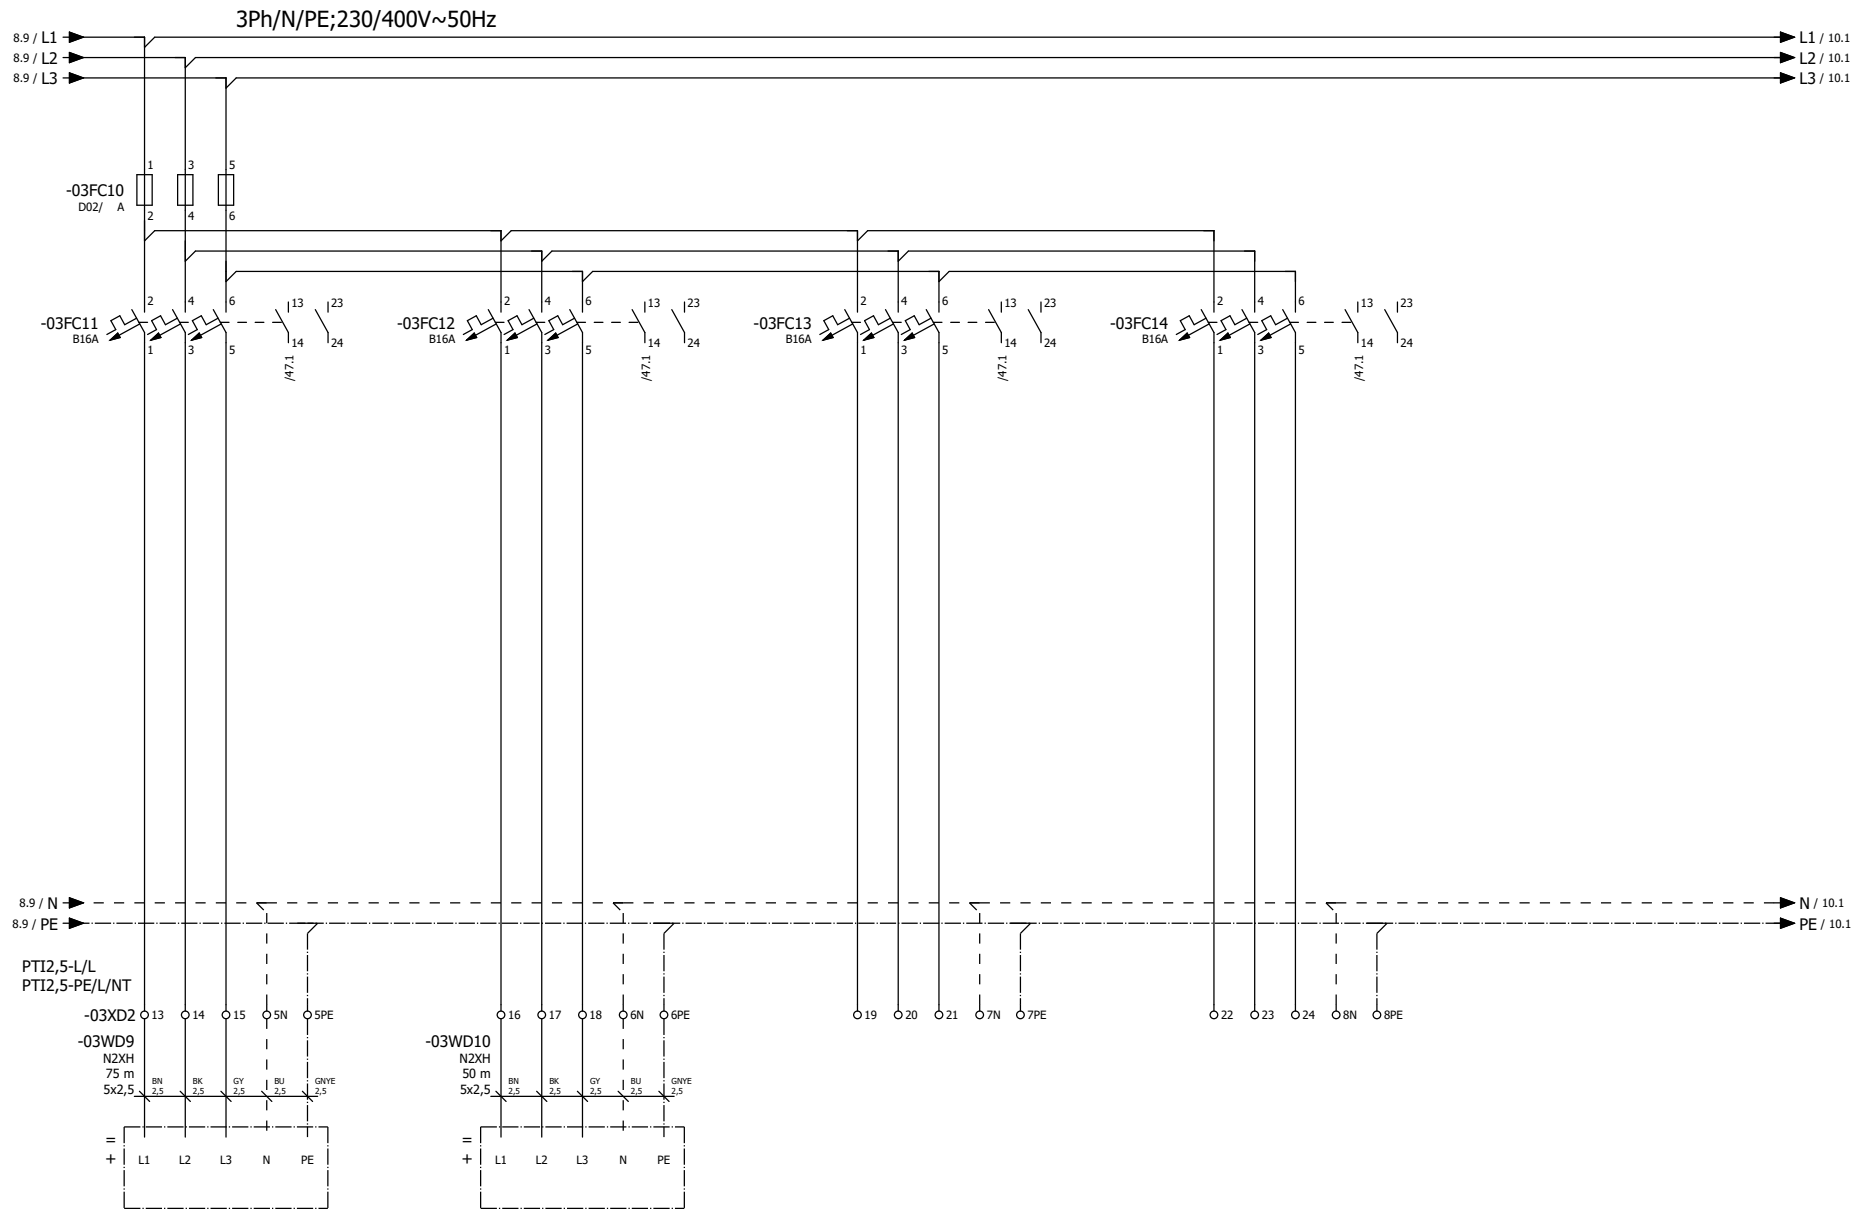

Vorherige Seite
8

Nächste Seite
10

Index	Änderung	Datum	Name	Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
				Urspr	




Seitenbeschreibung:
FG 03 Abgänge Gebäudetechnik
Laststromkreise 400V
LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbautort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 9
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

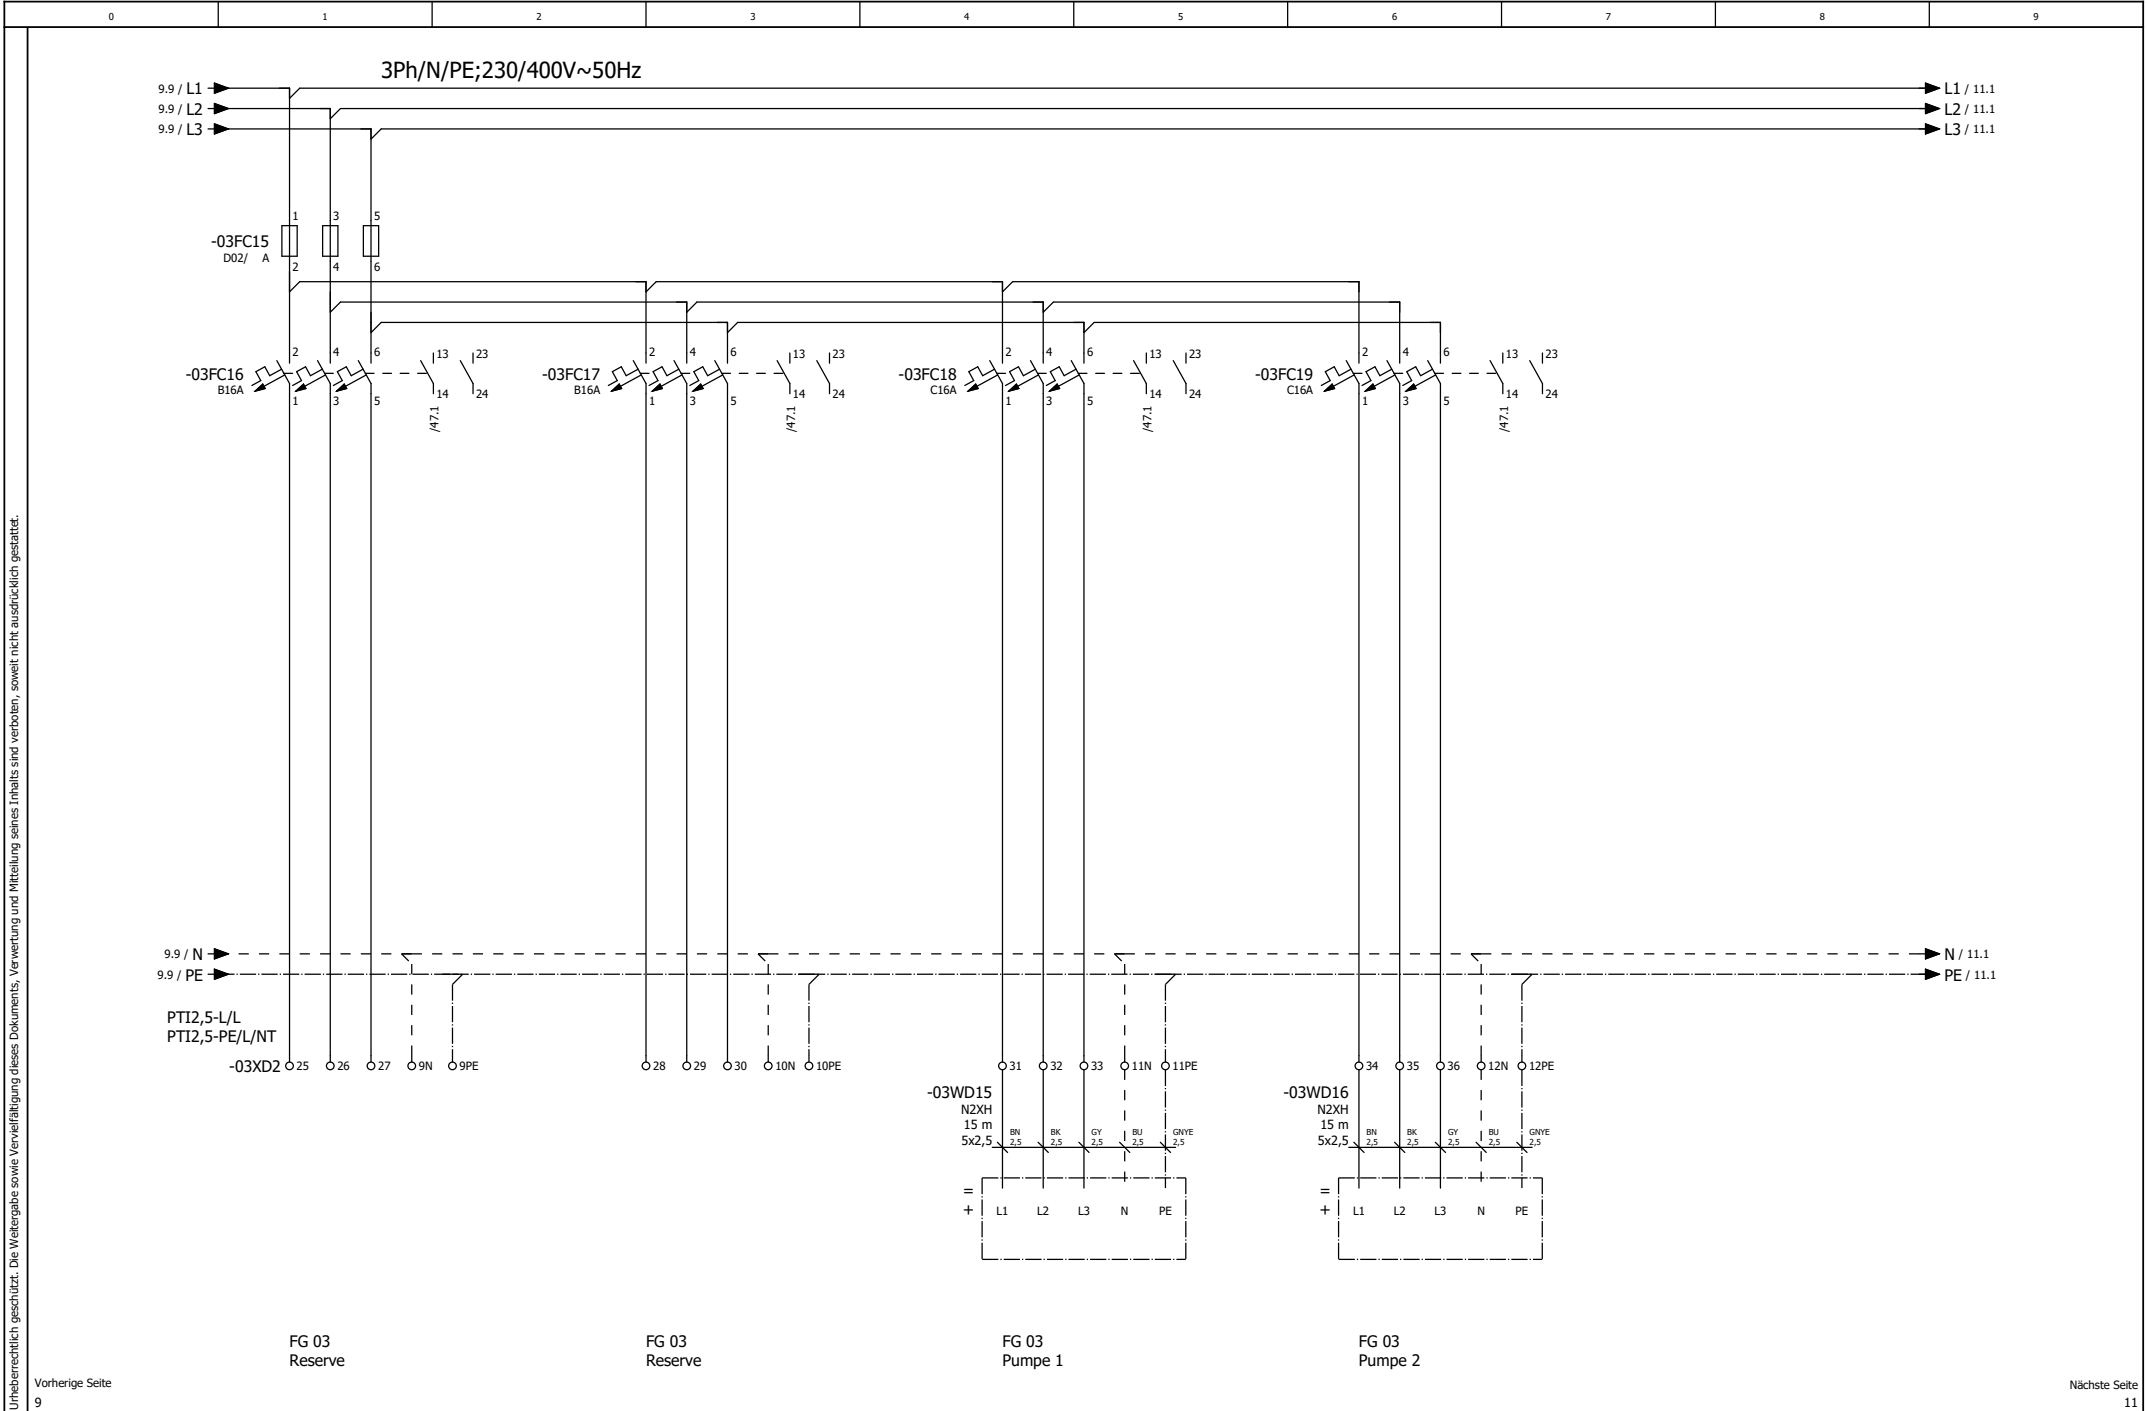

Unberücksichtigt: geschätzt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	




Selbstbeschreibung:
FG 03 Abgänge Gebäudetechnik
Laststromkreise 400V
LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbautort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH	= UV_AV
++ HD	+ K1_10
&EFS	Blatt 10
Stromlaufplan	16 / 162
Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschätzt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

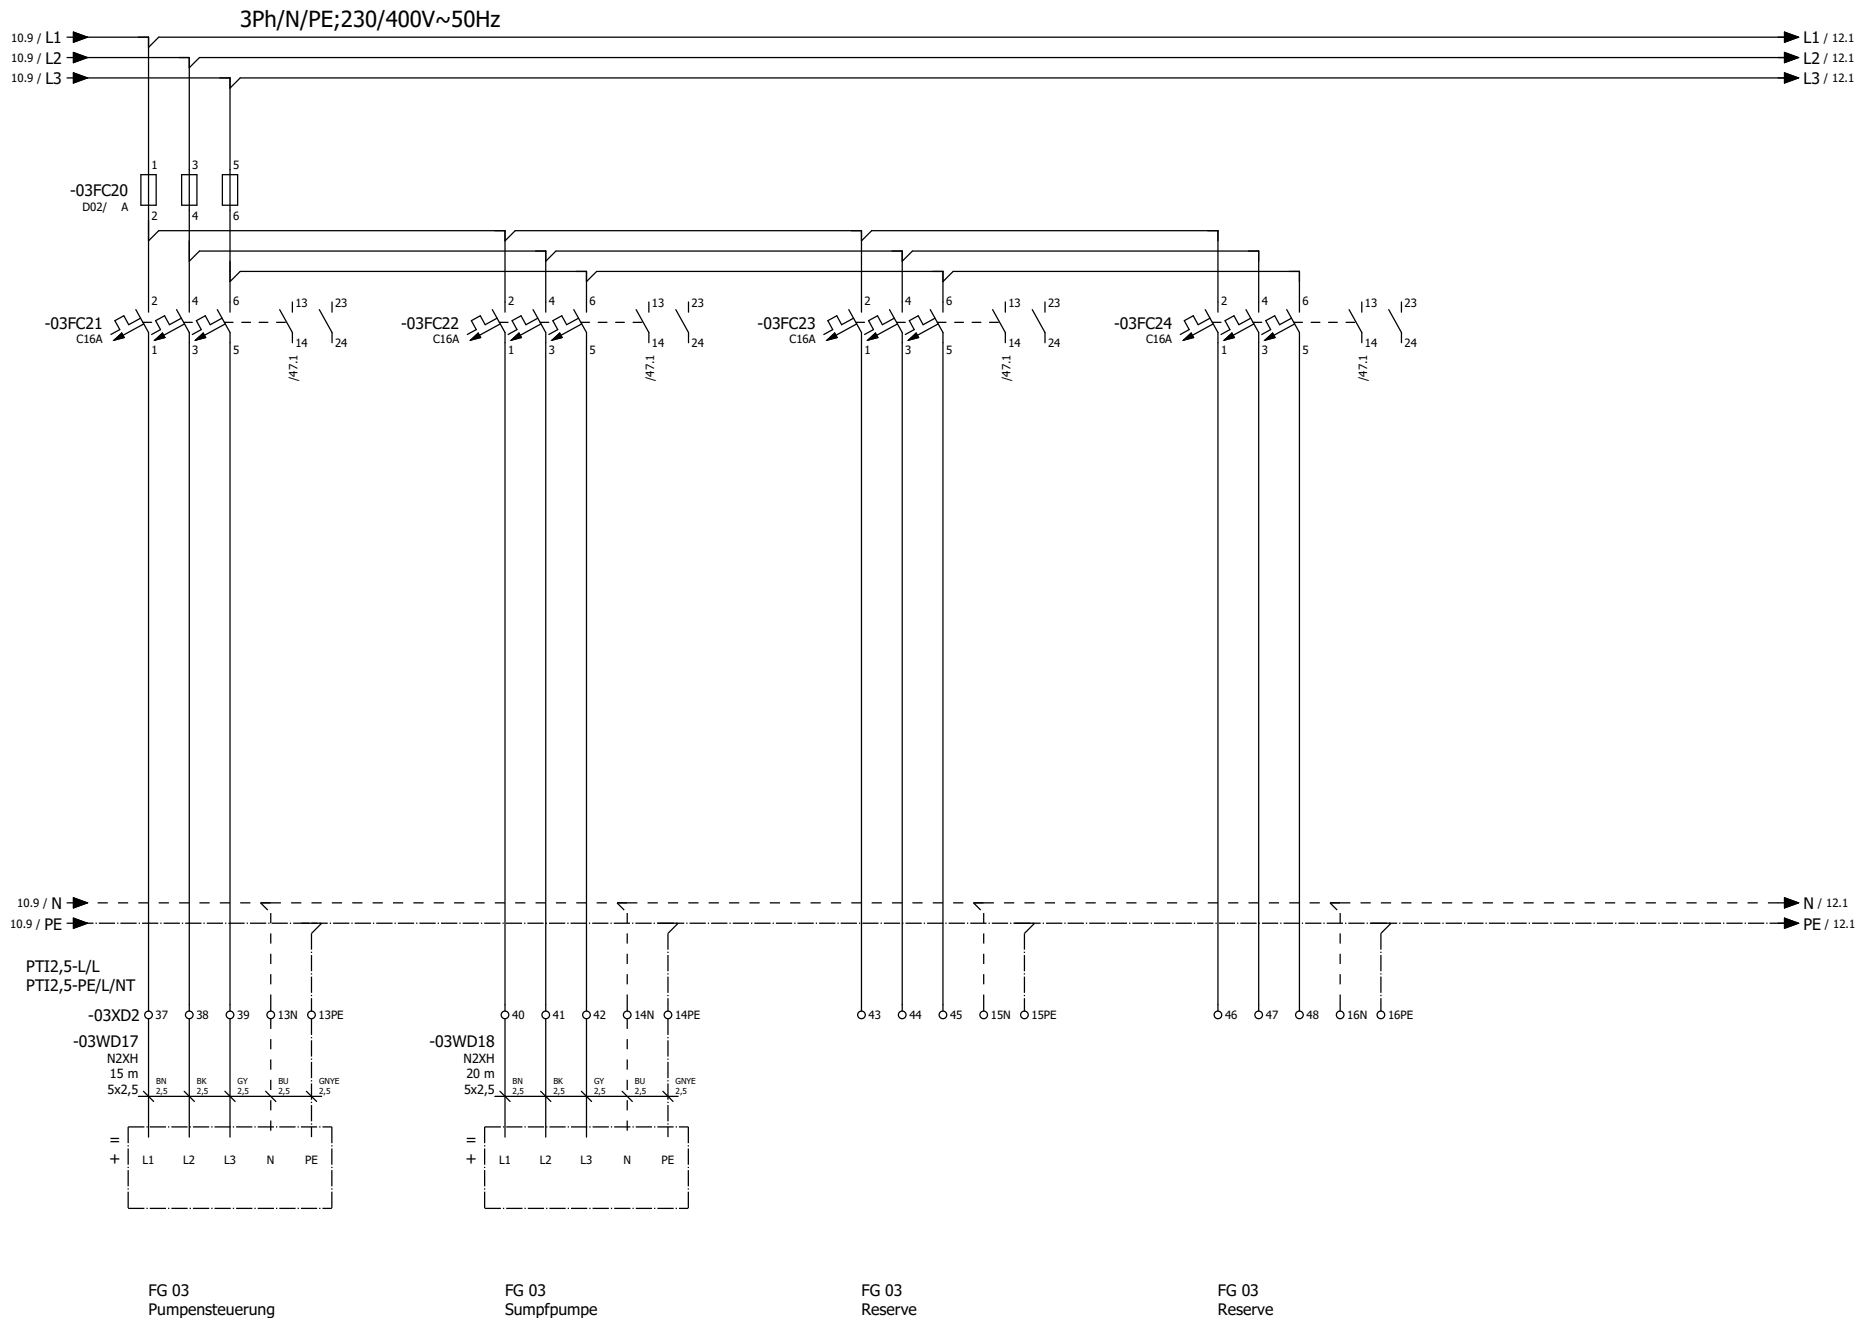

Vorherige Seite
10

Nächste Seite
12

Index	Änderung	Datum	Name	Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
				Urspr	




Seitenbeschreibung:
FG 03 Abgänge Gebäudetechnik
Laststromkreise 400V
LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbaubort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 11
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

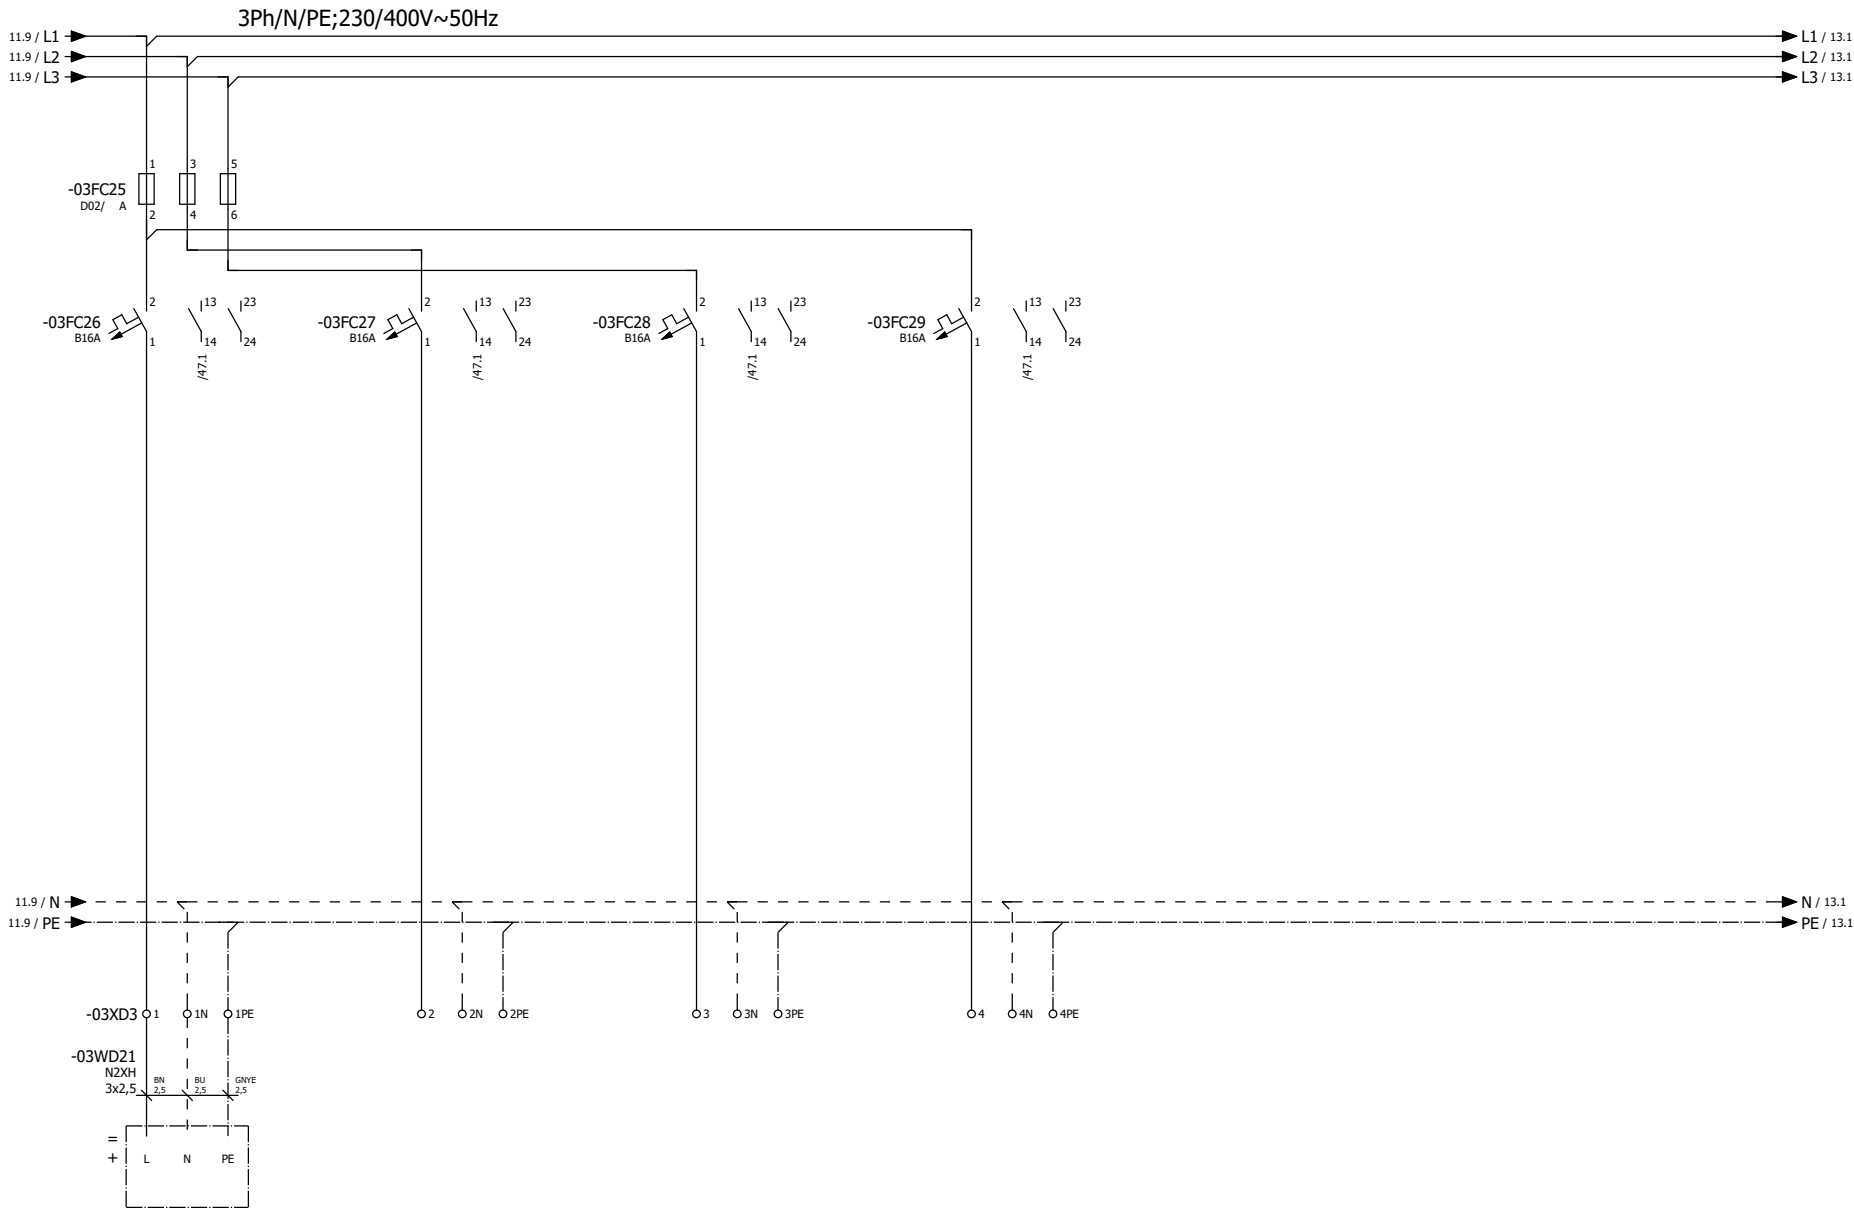

FG 03
Anlagen
NOT-Aus
Fahrstrom

FG 03
Reserve

FG 03
Reserve

FG 03
Reserve

Vorherige Seite
11

Nächste Seite
13

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr




Selbstbeschreibung:
FG 03 Abgänge Gebäudetechnik
Laststromkreise 230V
LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbauort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 12
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

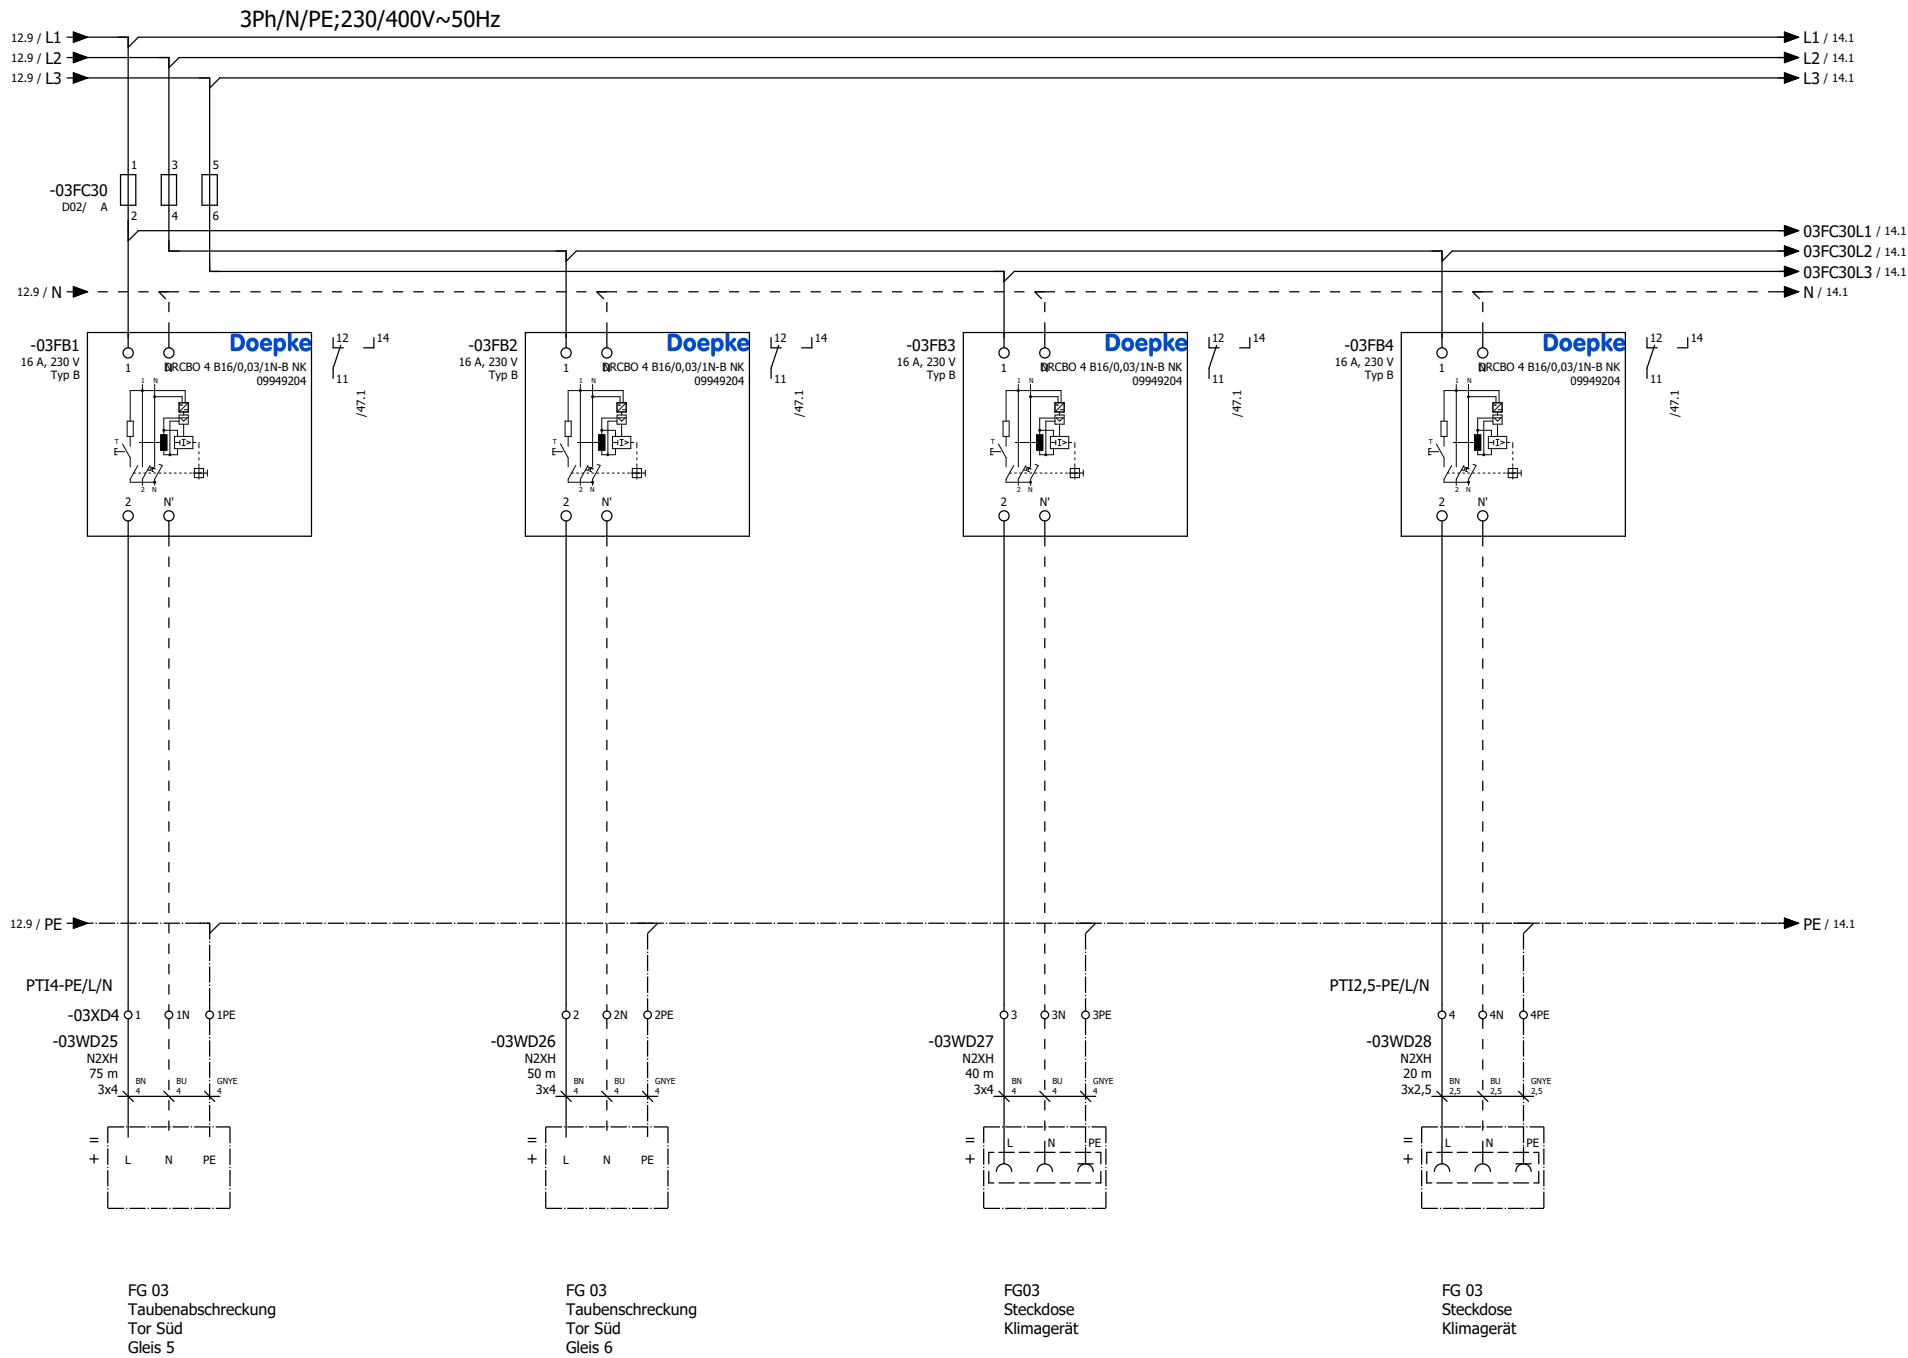

Vorherige Seite
12

Nächste Seite
14

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum		
		Geprüft	O. Augustin	
		Bearb.	orschel	
		Datum	11.05.2026	



Selbstbeschreibung:
FG 03 Abgänge Gebäudetechnik
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig


Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbauelement:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH
++ HD
&EFS
Stromlaufplan
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

= UV_AV
+ K1_10
Blatt 13
19 / 162

Unberücksichtigt gelassen. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

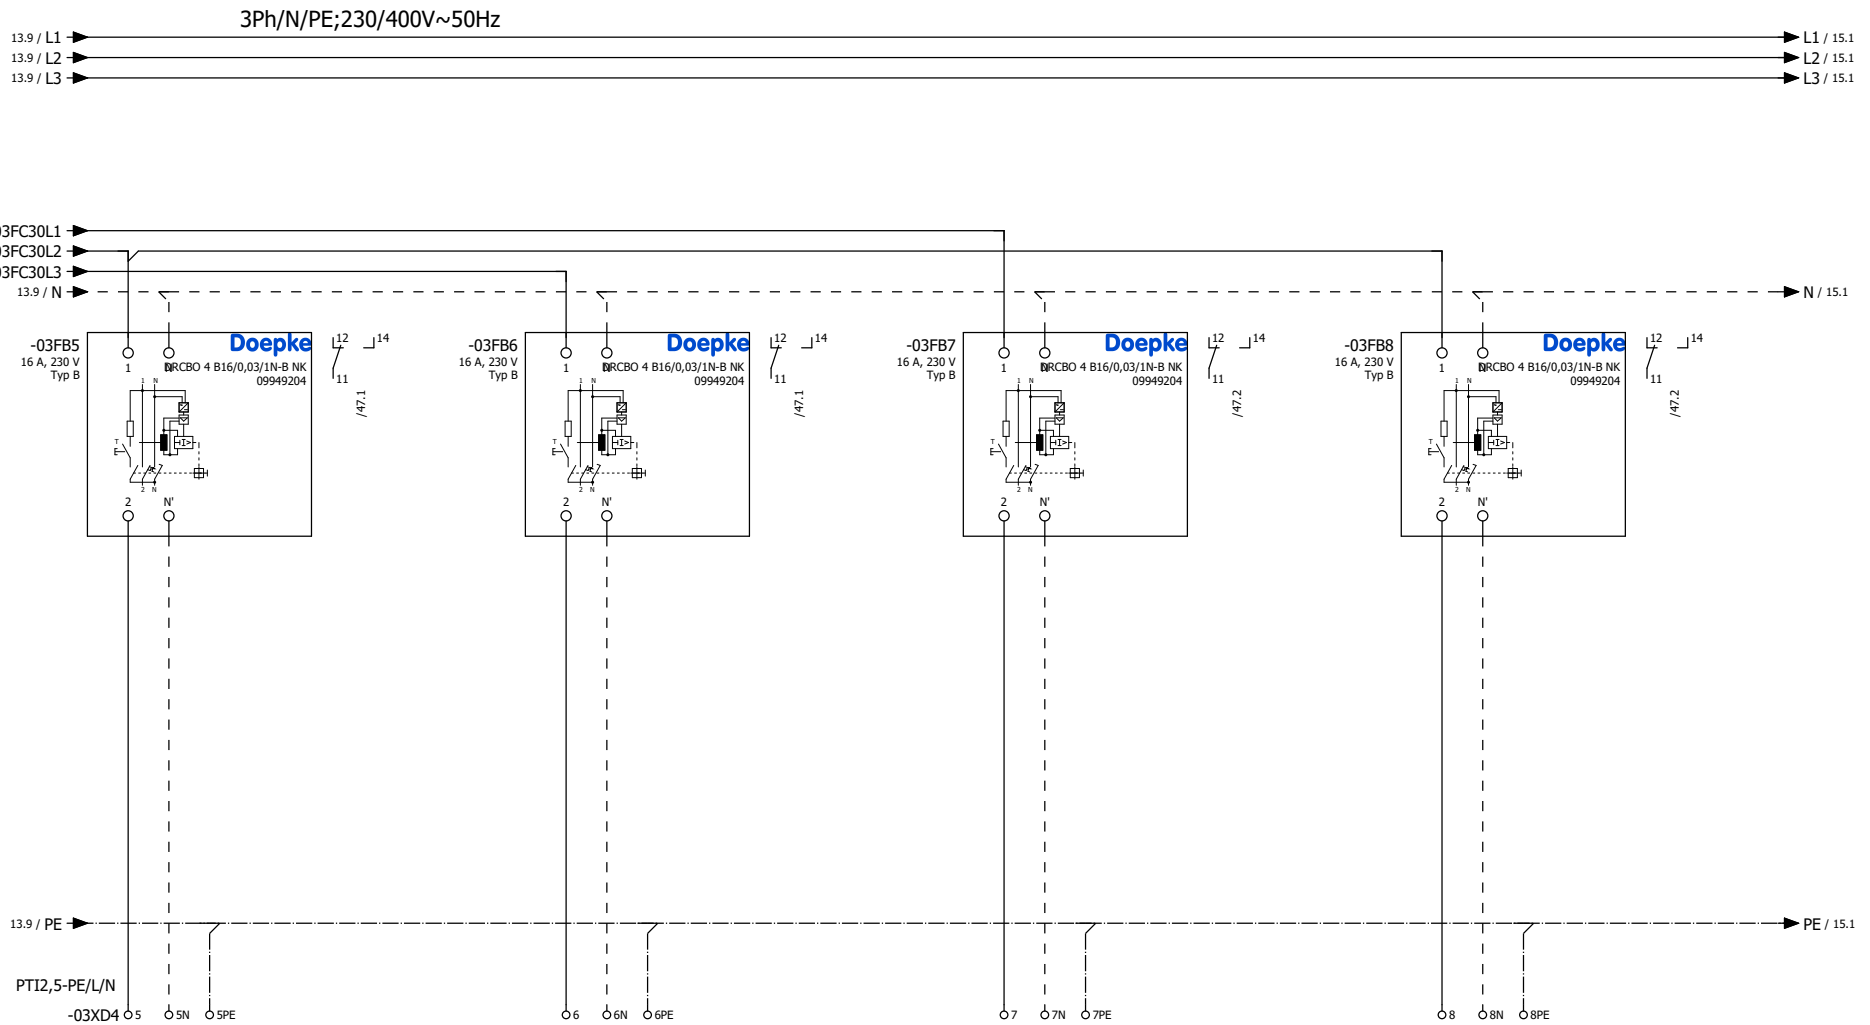

Vorherige Seite
13

Nächste Seite
15

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		




Seitenbeschreibung:
FG 03 Abgänge Gebäudetechnik
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbaustandort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 14
20 / 162
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

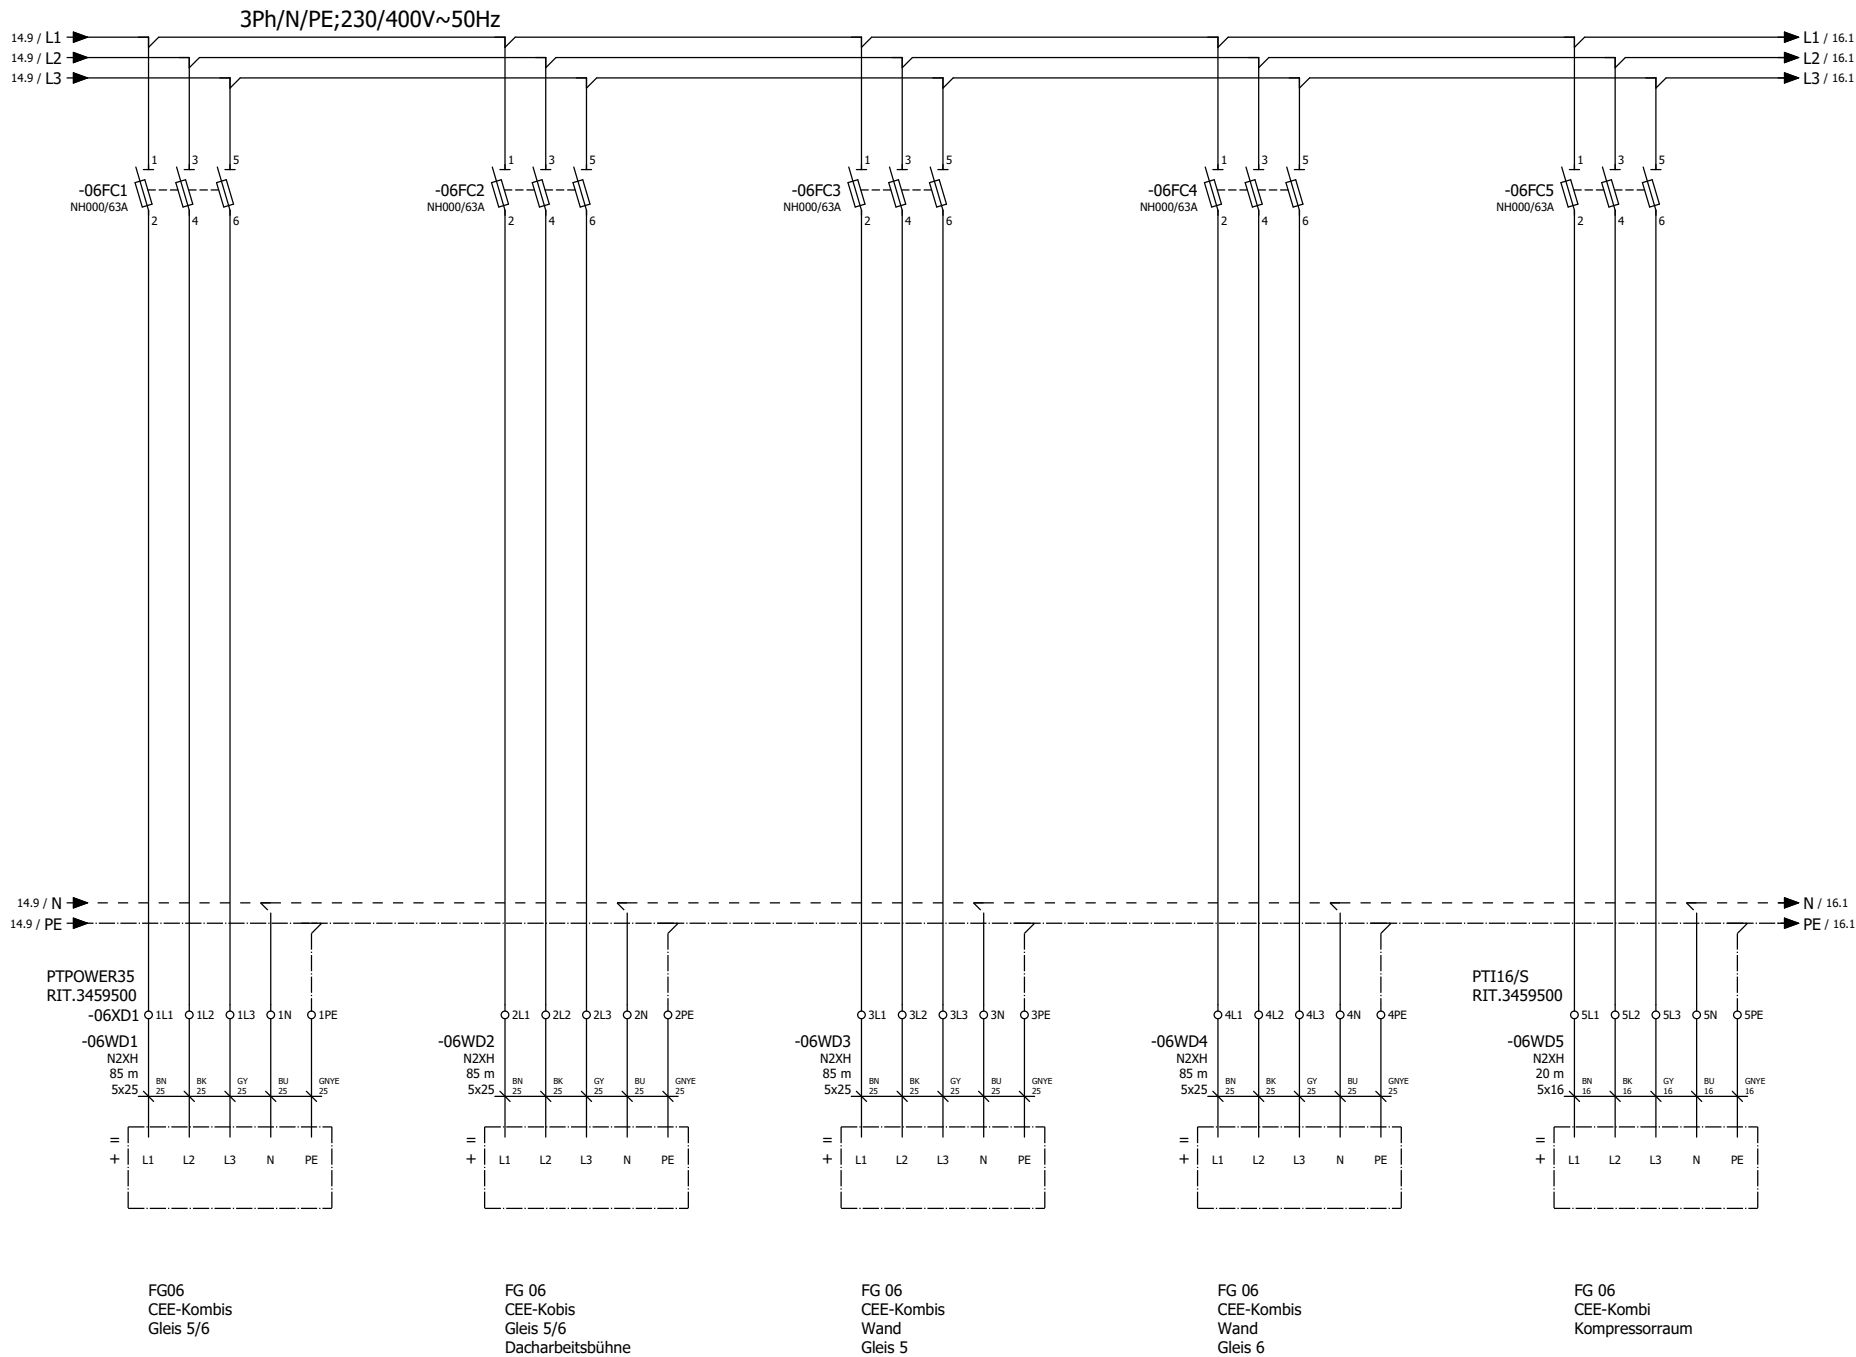

Vorherige Seite
14

Nächste Seite
16

				Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 400V
Elektranten NH

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbautort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:


== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 15
Planummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

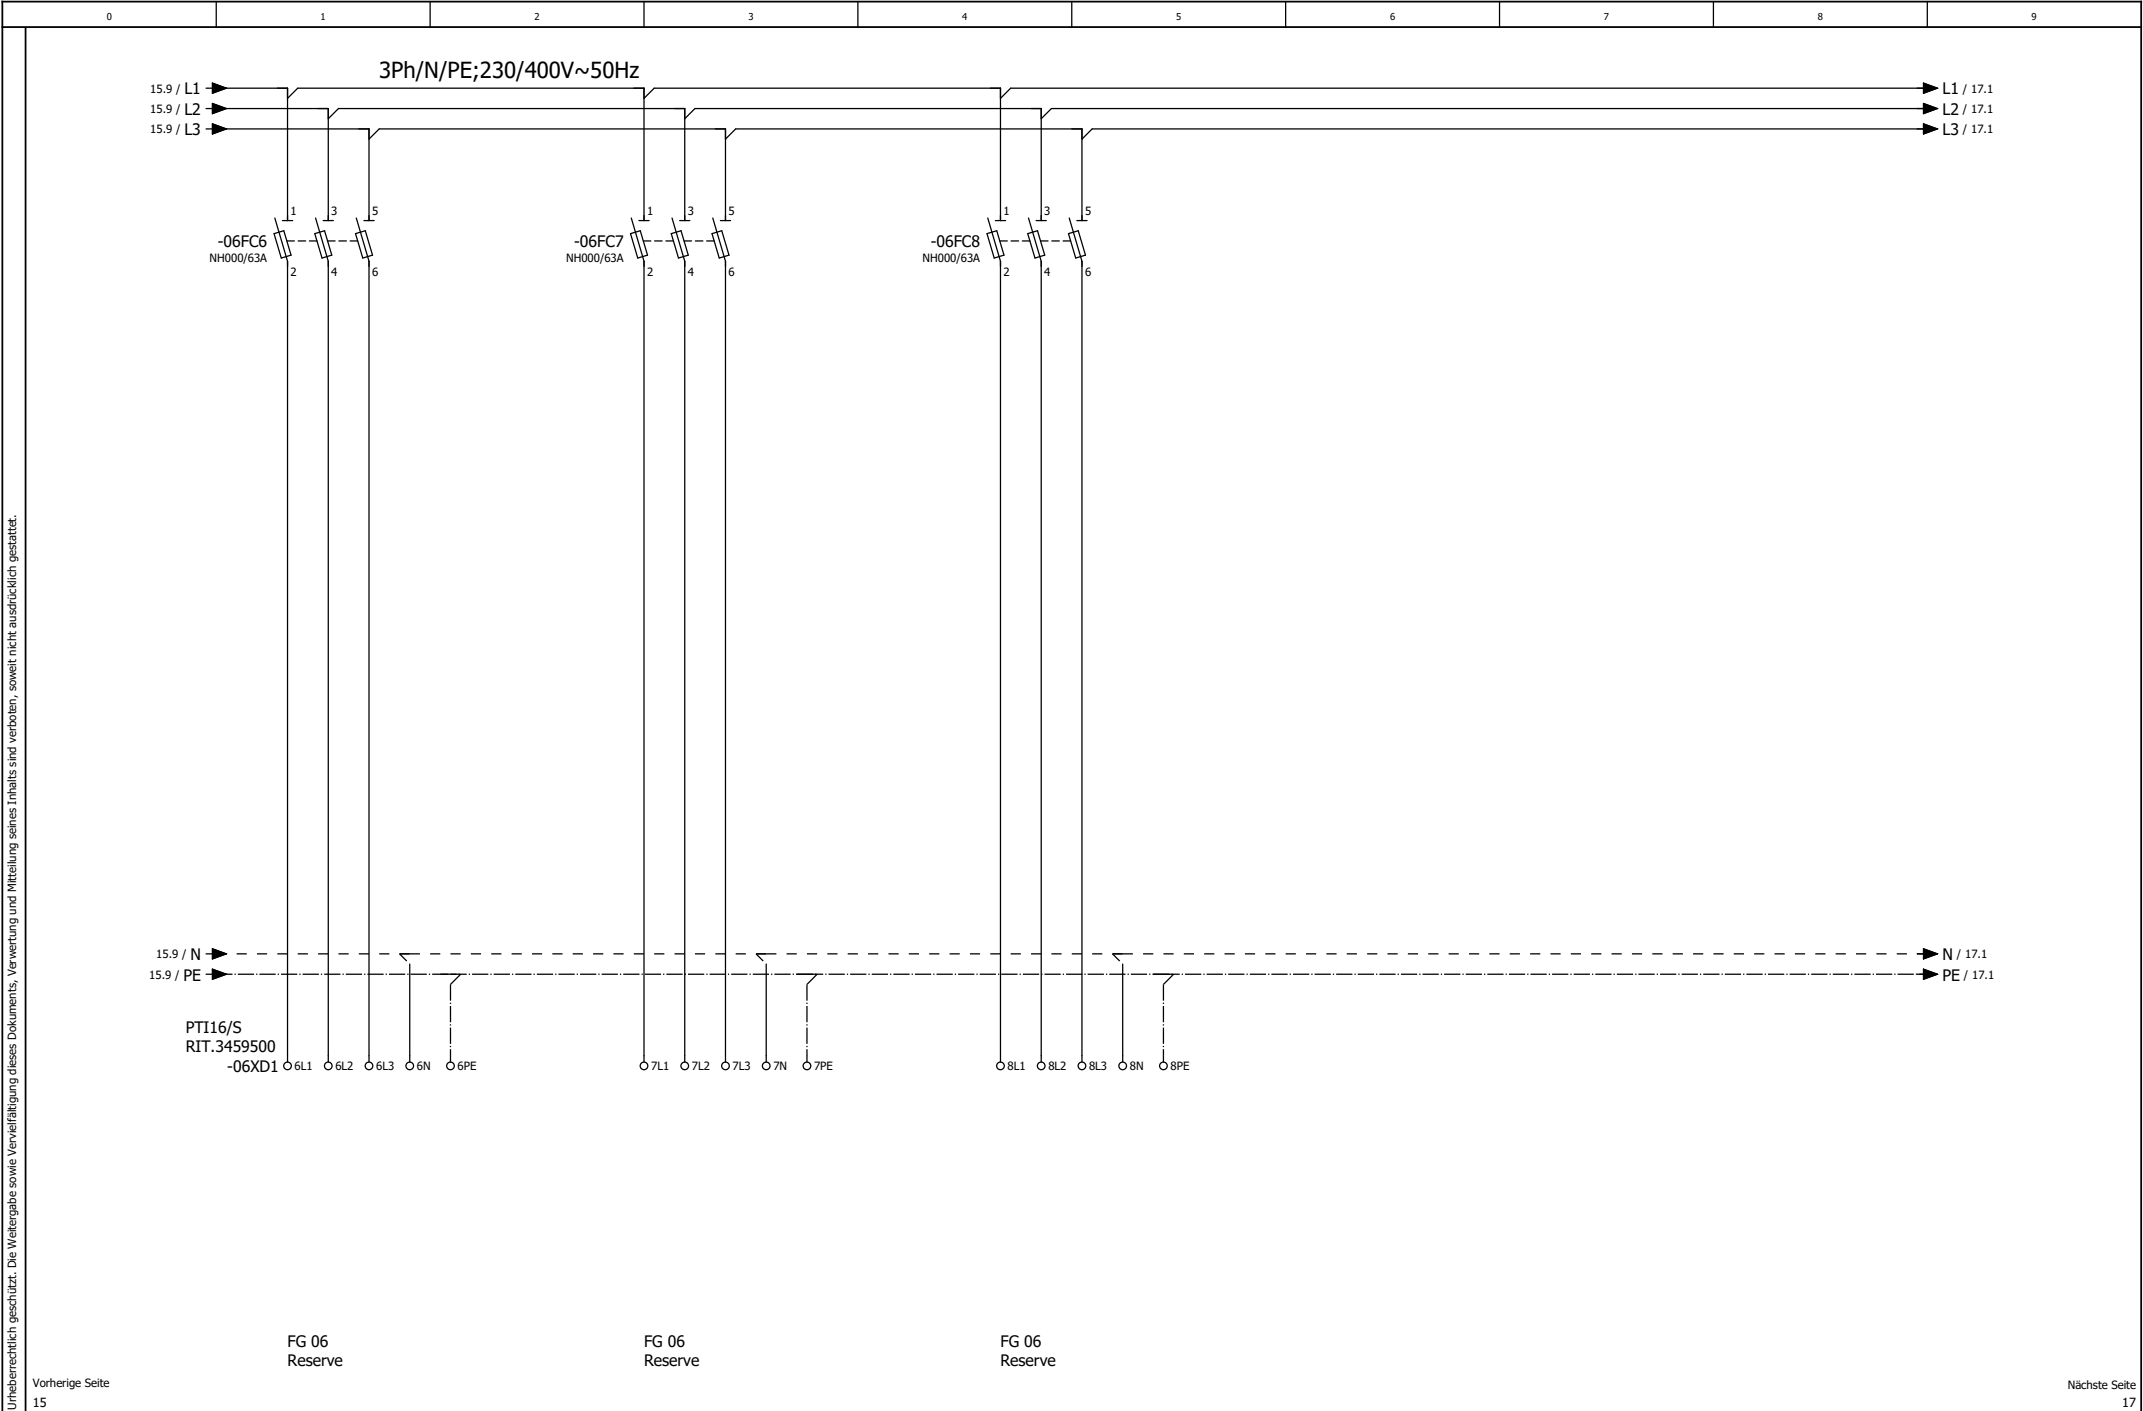

				Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 400V Elektranten NH	Objektart: Objekt: Objektteil: Einbauort: Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	Strecke: Keine Angabe Bahnhof Heddernheim ==BH++HD=UV.AV+K1.10	== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel					++ HD + K1_10	
				Geprüft	O. Augustin					&EFS	
				Datum						Stromlaufplan	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr						Blatt	16
										22 / 162	
										Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt: Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

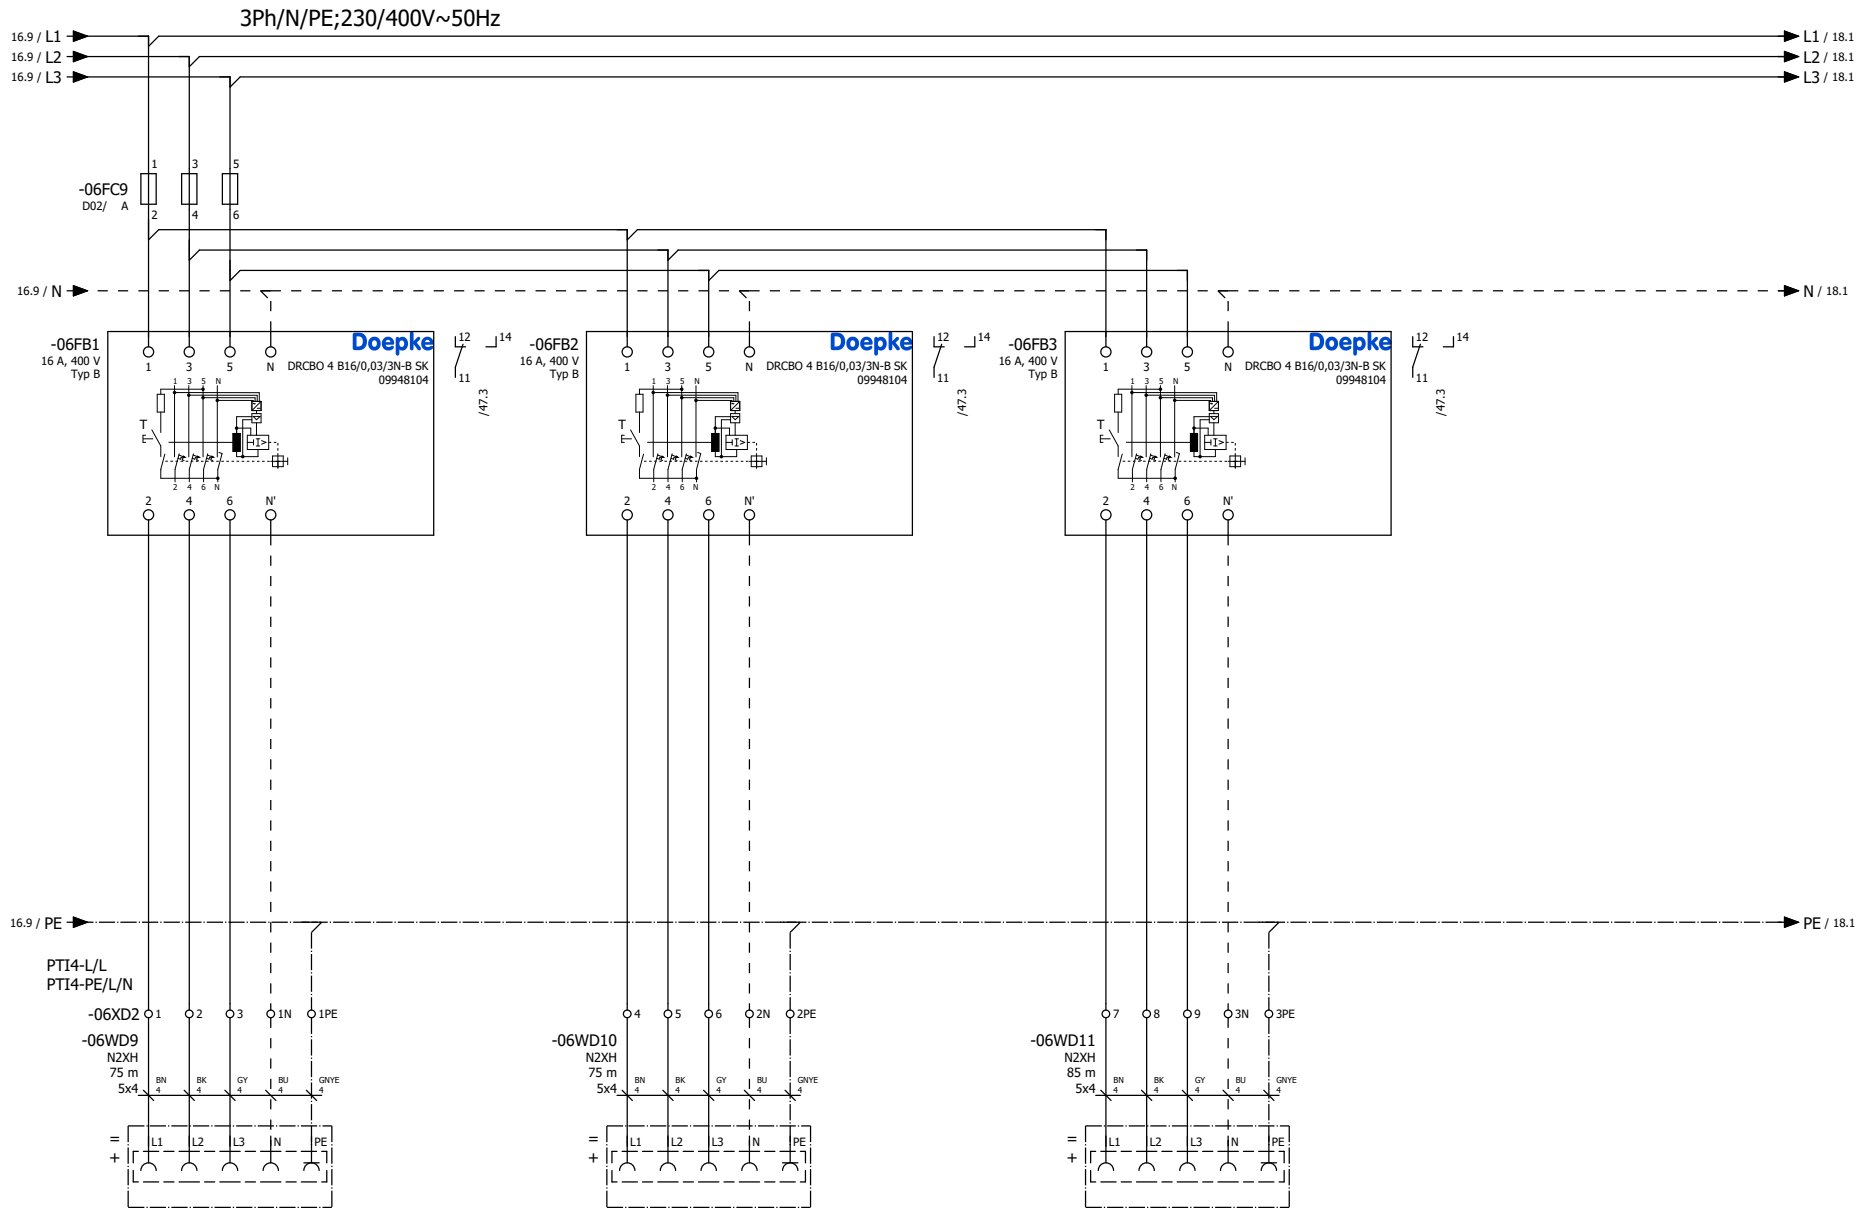

Vorherige Seite
16

Nächste Seite
18

				Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 400V
FI/LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbaustand:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 17
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

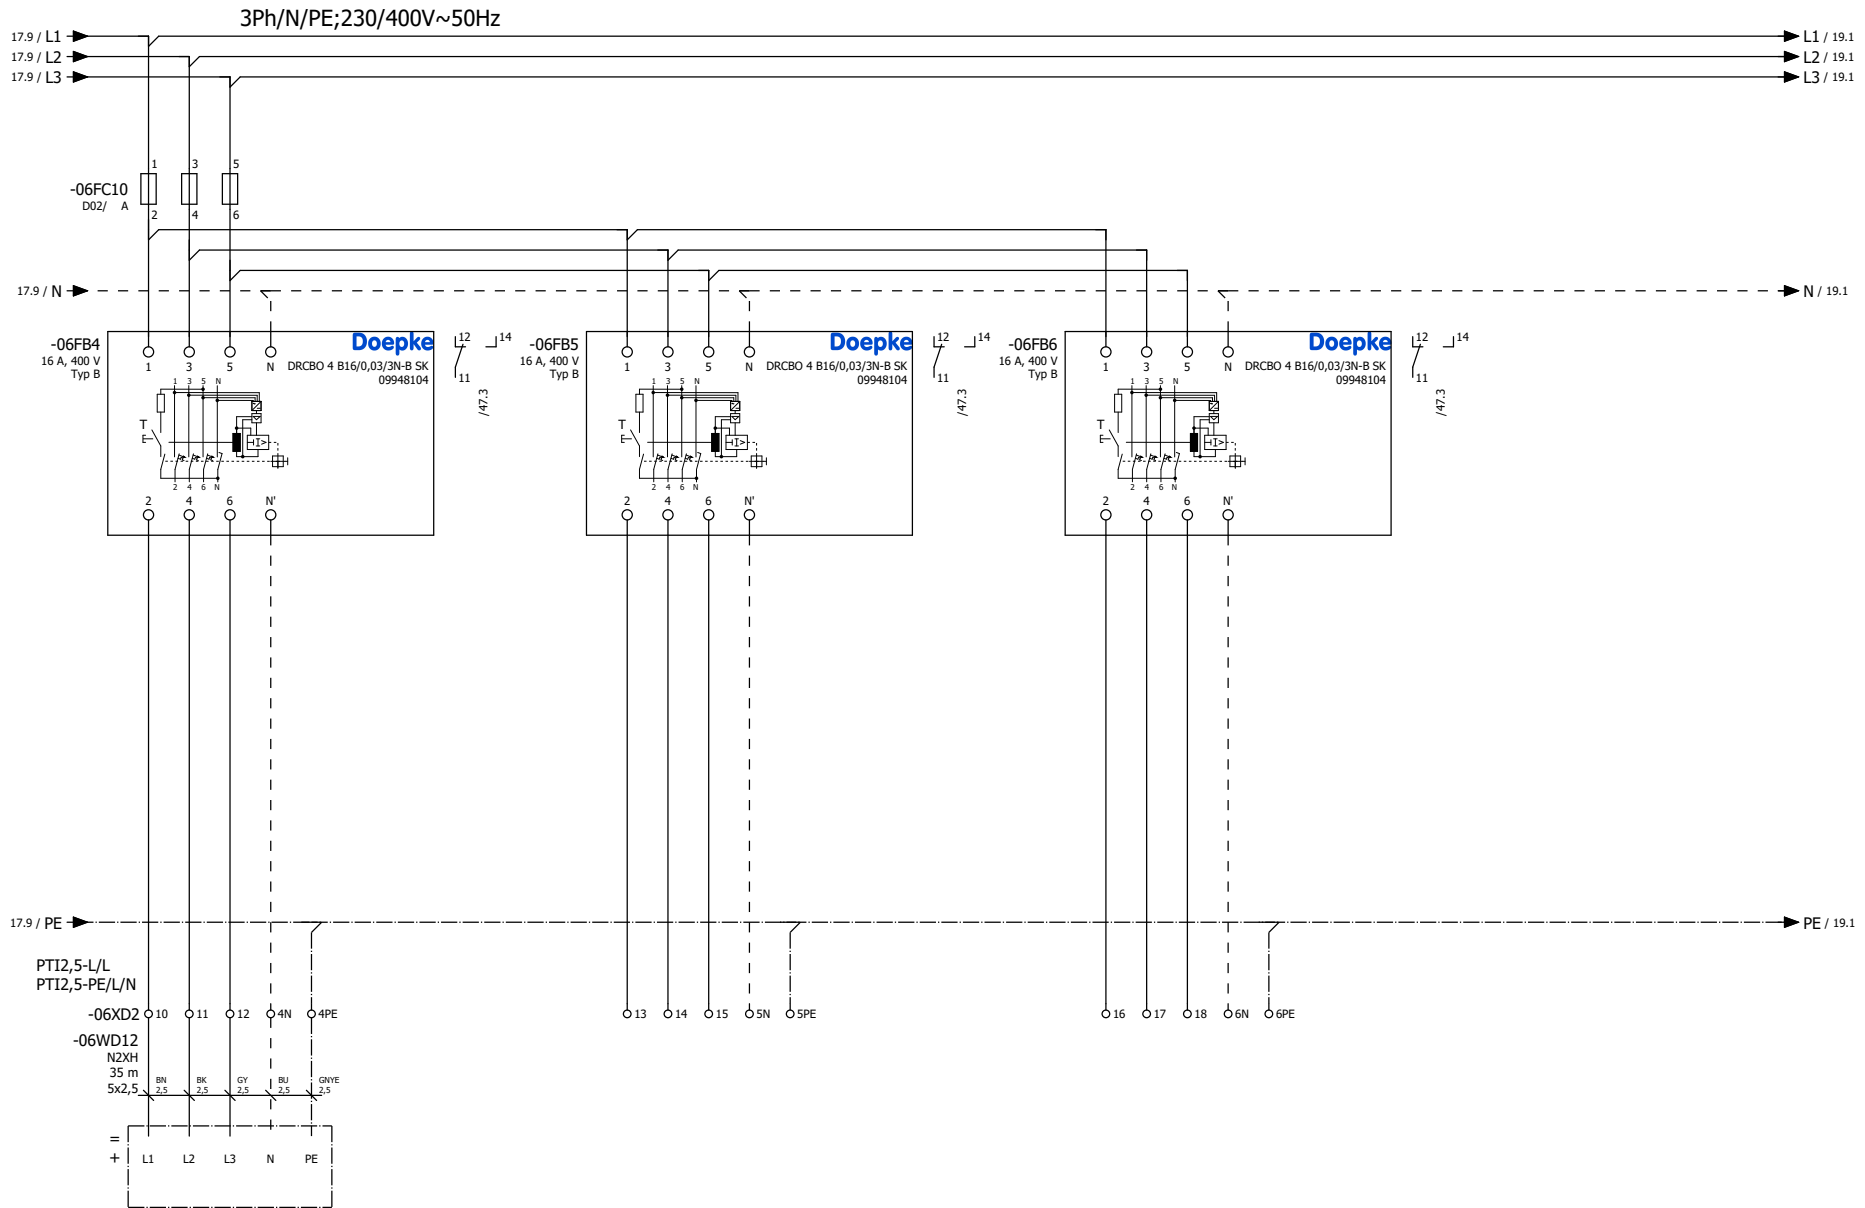

FG 06
BBHD-AK2-03

FG 06
Reserve

FG 06
Reserve

Vorherige Seite
17

Nächste Seite
19

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 400V
FI/LS-Schalter

Objektart: Strecke:
Objekt:
Objektteil: Keine Angabe
Einbaustandort: Bahnhof Heddernheim
Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10

== BH	= UV_AV
++ HD	+ K1_10
&EFS	Blatt 18
Stromlaufplan	24 / 162
Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

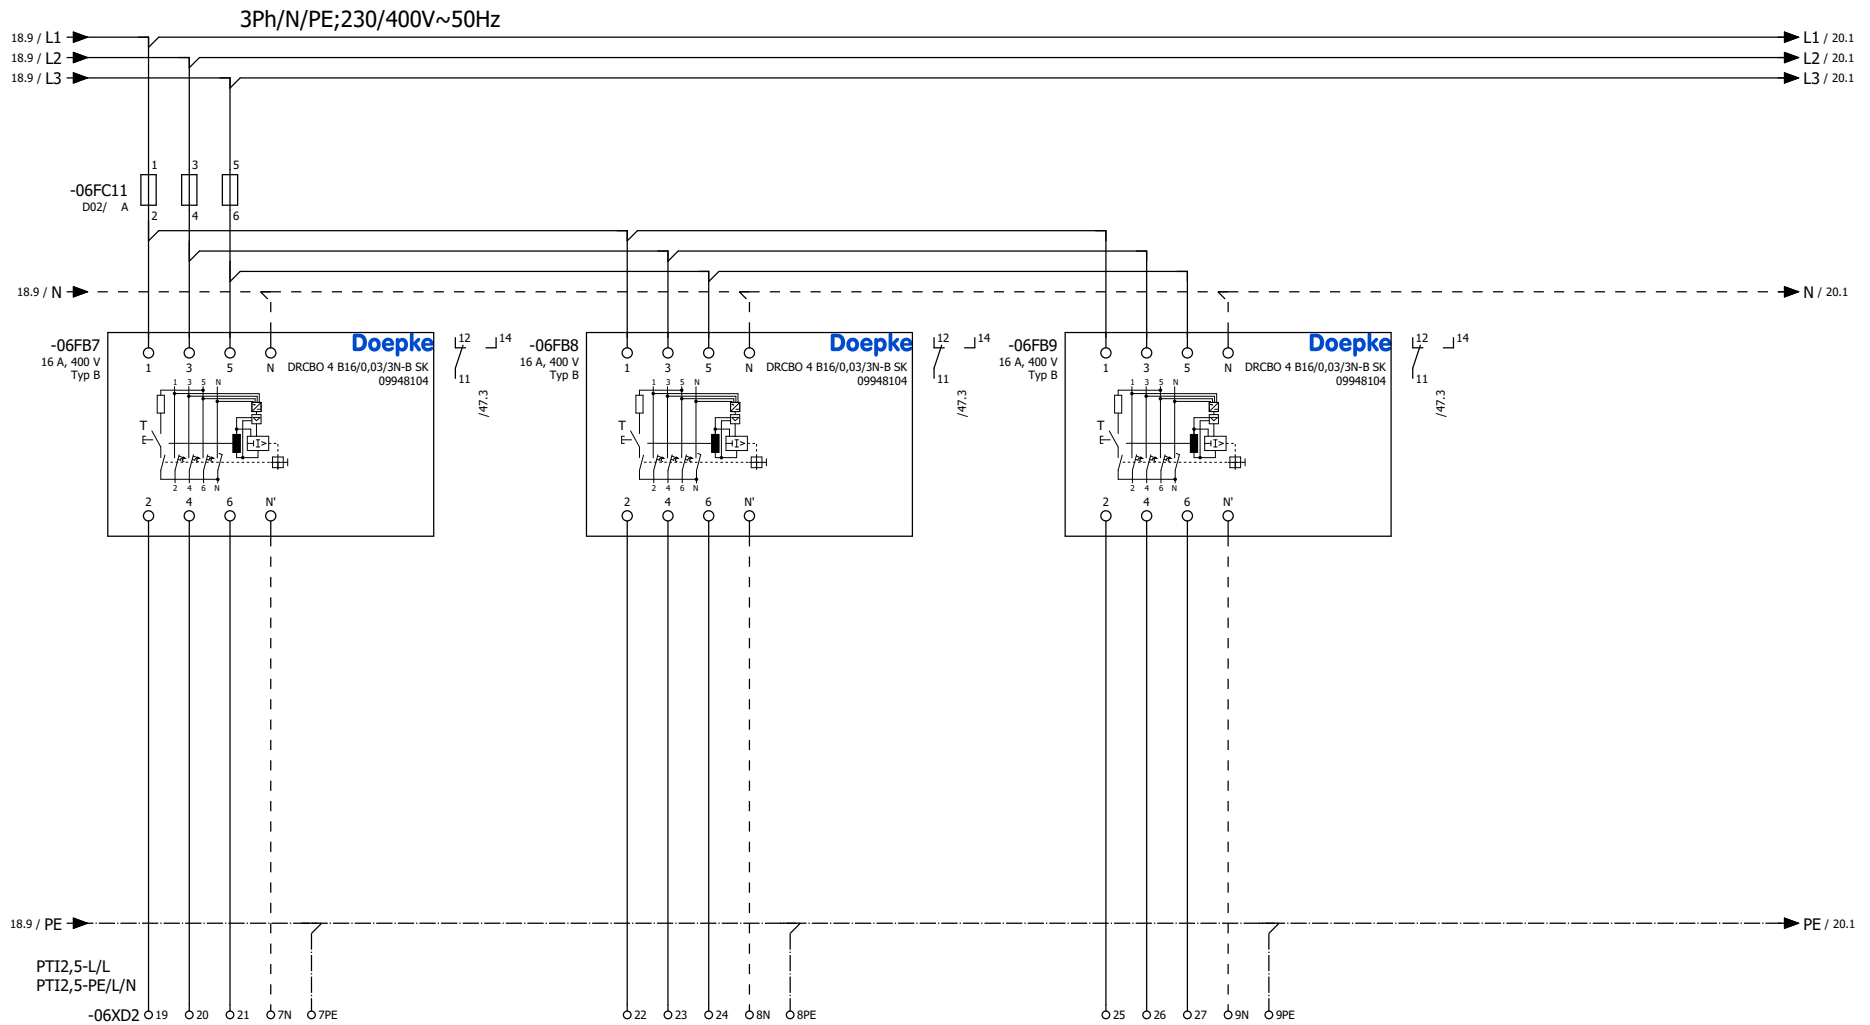

Vorherige Seite
18

Nächste Seite
20


Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		



Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 400V
FI/LS-Schalter

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objekteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 19
Einbaustandort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	25 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

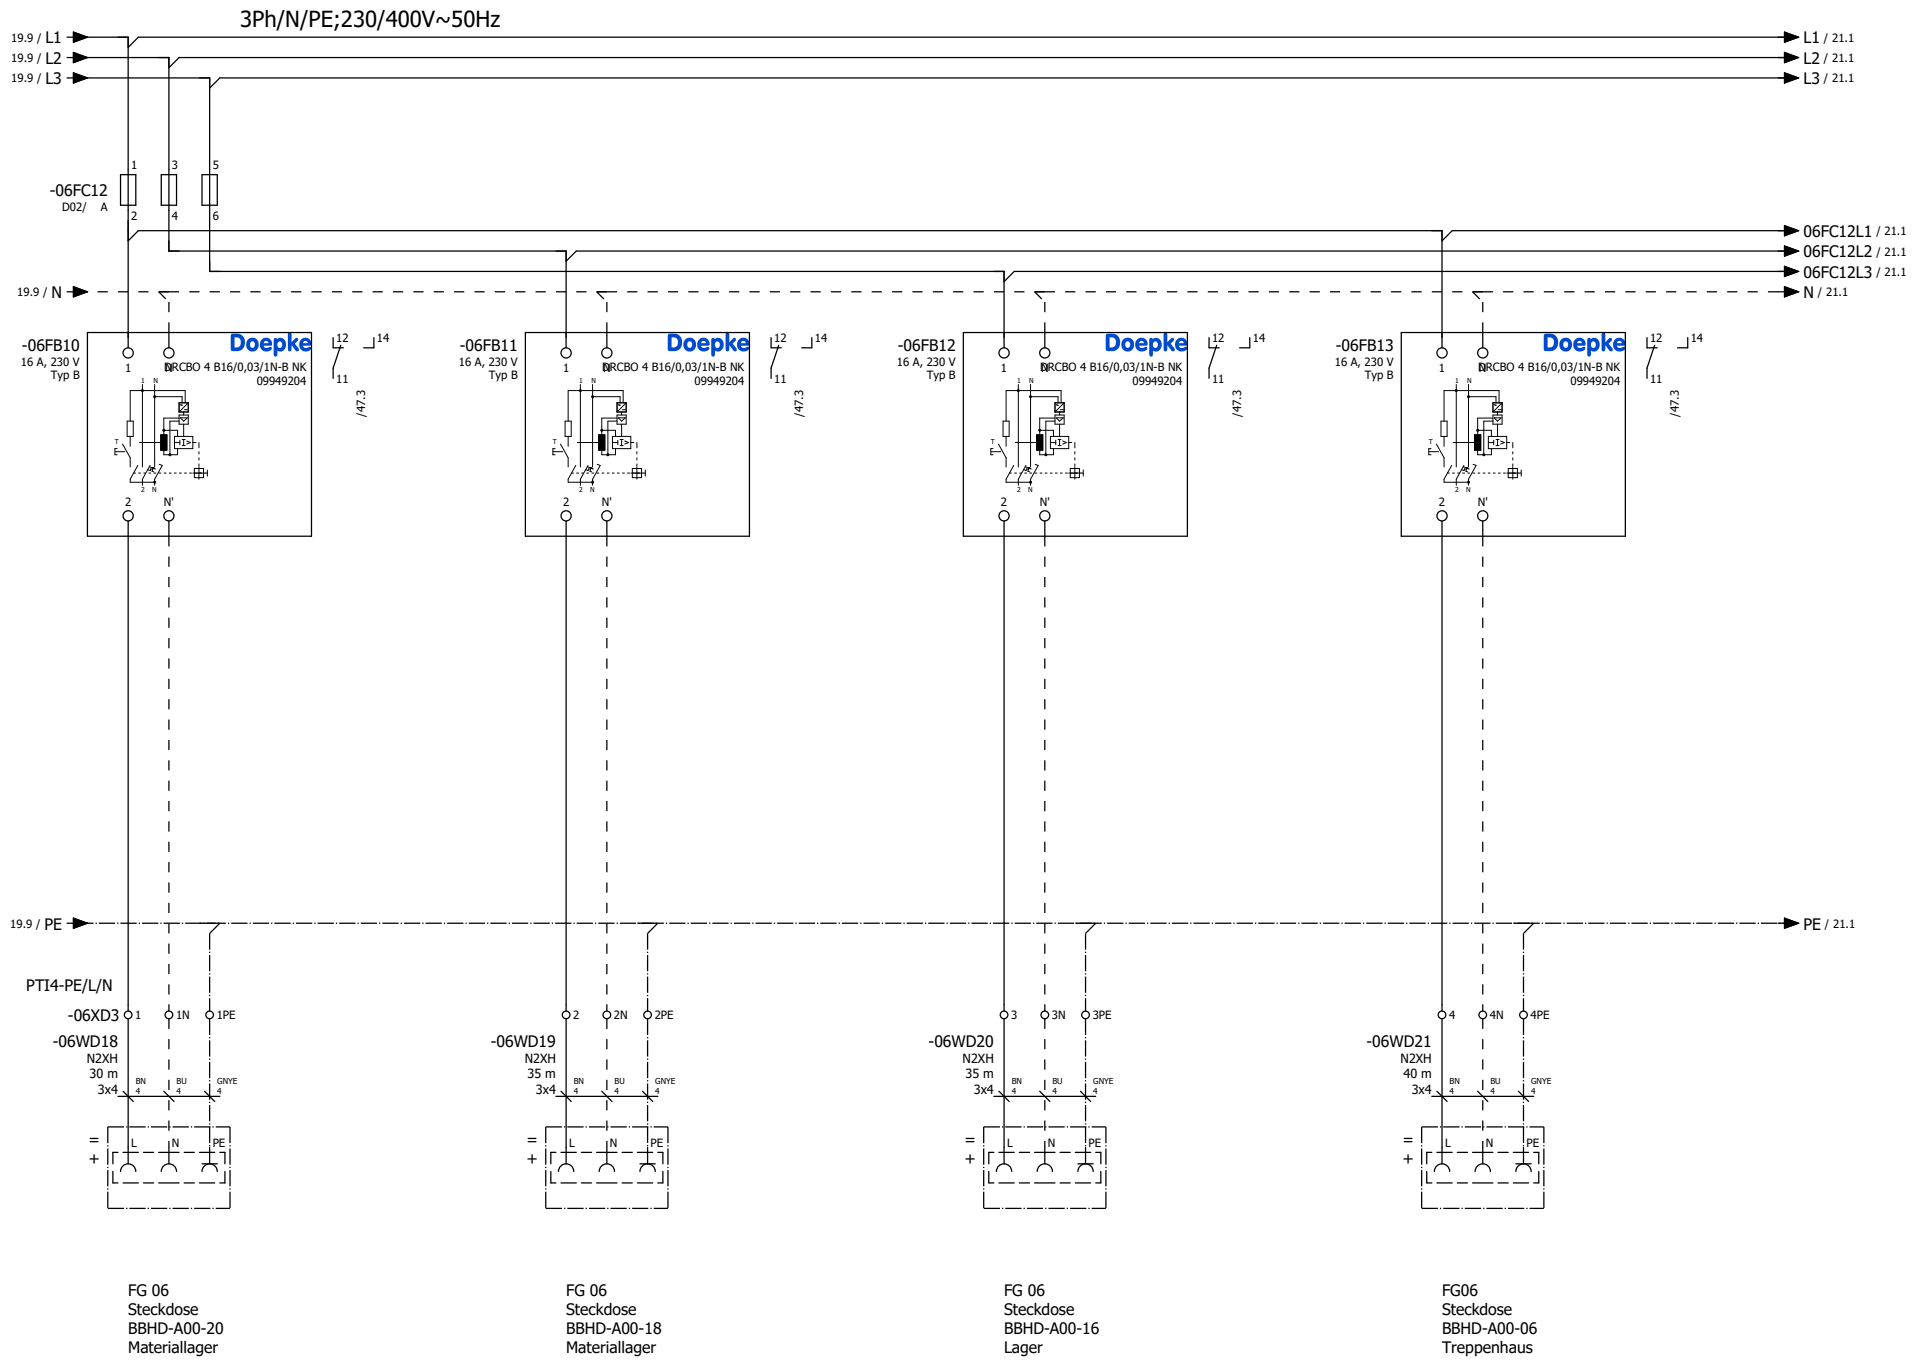

Vorherige Seite
19

Nächste Seite
21

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbaustück:
Keine Angabe
Bahnhof Hedderheim
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH
++ HD
&EFS
Stromlaufplan
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Blatt 20


26 / 162

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.


3Ph/N/PE;230/400V~50Hz

20.9 / L1 → L1 / 22.1
20.9 / L2 → L2 / 22.1
20.9 / L3 → L3 / 22.1


20.9 / 06FC12L1 →
20.9 / 06FC12L2 →
20.9 / 06FC12L3 →
20.9 / N → N / 22.1

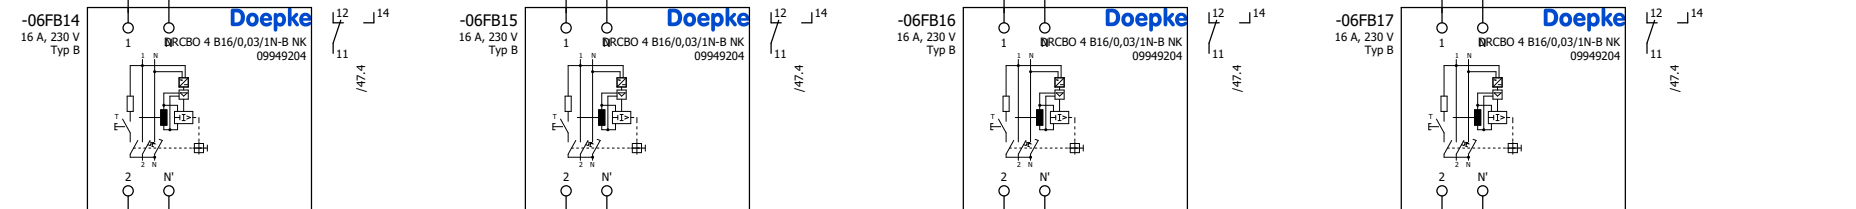


20.9 / PE → PE / 22.1




FG 06
Steckdose
BBHD-A00-04
Lager



FG 06
Steckdose
BBHD-AK2-02
Heizung Mainova



FG 06
Steckdose
BBHD-AK2-04
Heizung



FG06
Steckdose
BBHD-AK2-04
Treppenhaus

Vorherige Seite
20

Nächste Seite
22

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbaubau:
Keine Angabe
Bahnhof Hedderneim
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH
++ HD
&EFS
Stromlaufplan
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10
= UV_AV
+ K1_10
Blatt 21
27 / 162

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

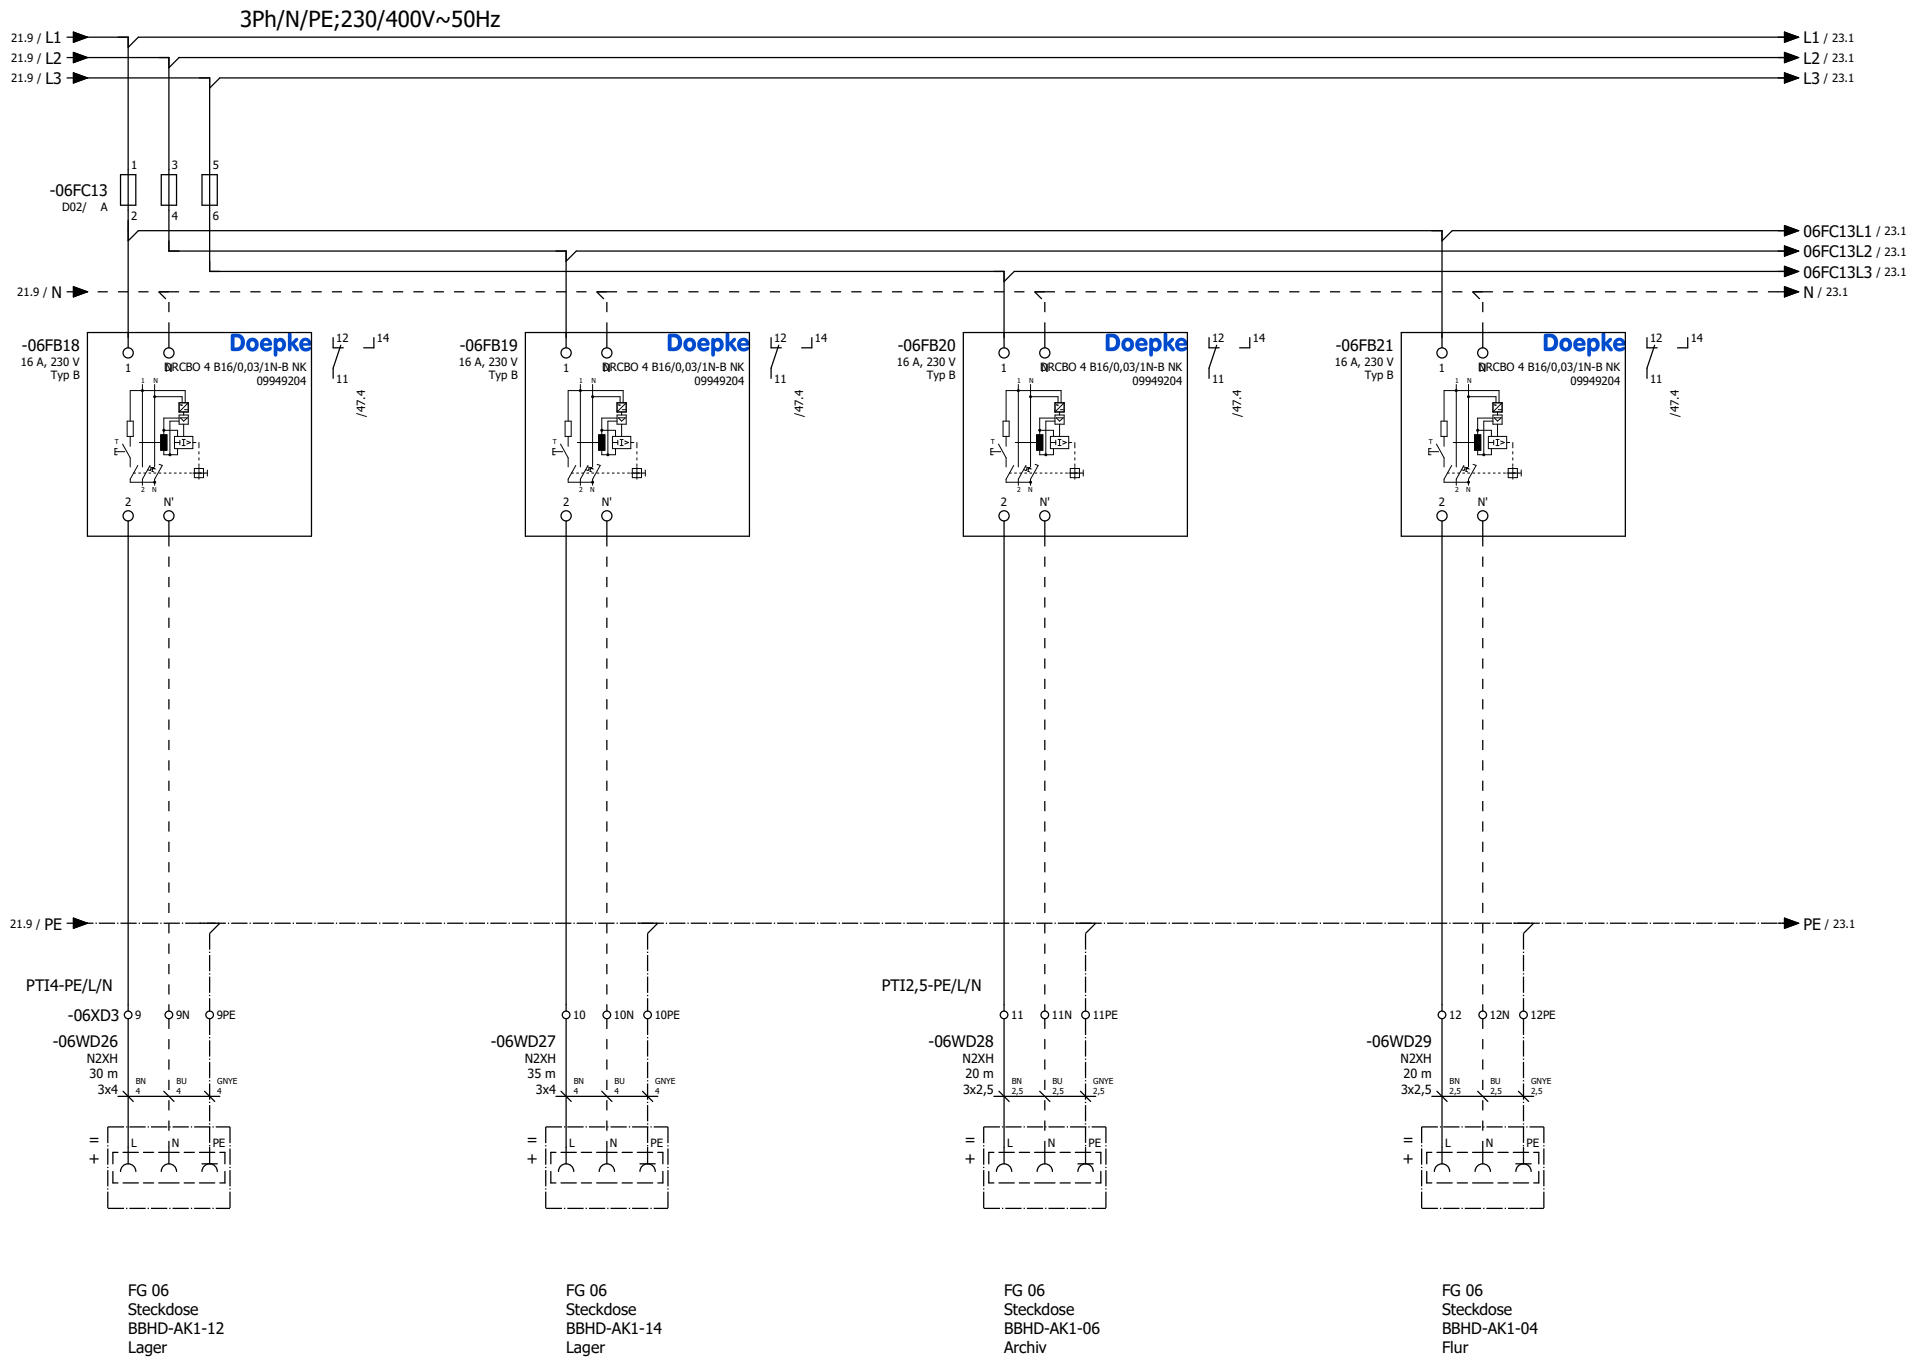

Vorherige Seite
21

Nächste Seite
23

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbaustandort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH
++ HD
&EFS
Stromlaufplan
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10


= UV_AV
+ K1_10
Blatt 22
28 / 162

Unberücksichtigt: geschätzt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

3Ph/N/PE;230/400V~50Hz

22.9 / L1 → L1 / 24.1
22.9 / L2 → L2 / 24.1
22.9 / L3 → L3 / 24.1

22.9 / 06FC13L1 →
22.9 / 06FC13L2 →
22.9 / 06FC13L3 →
22.9 / N → N / 24.1

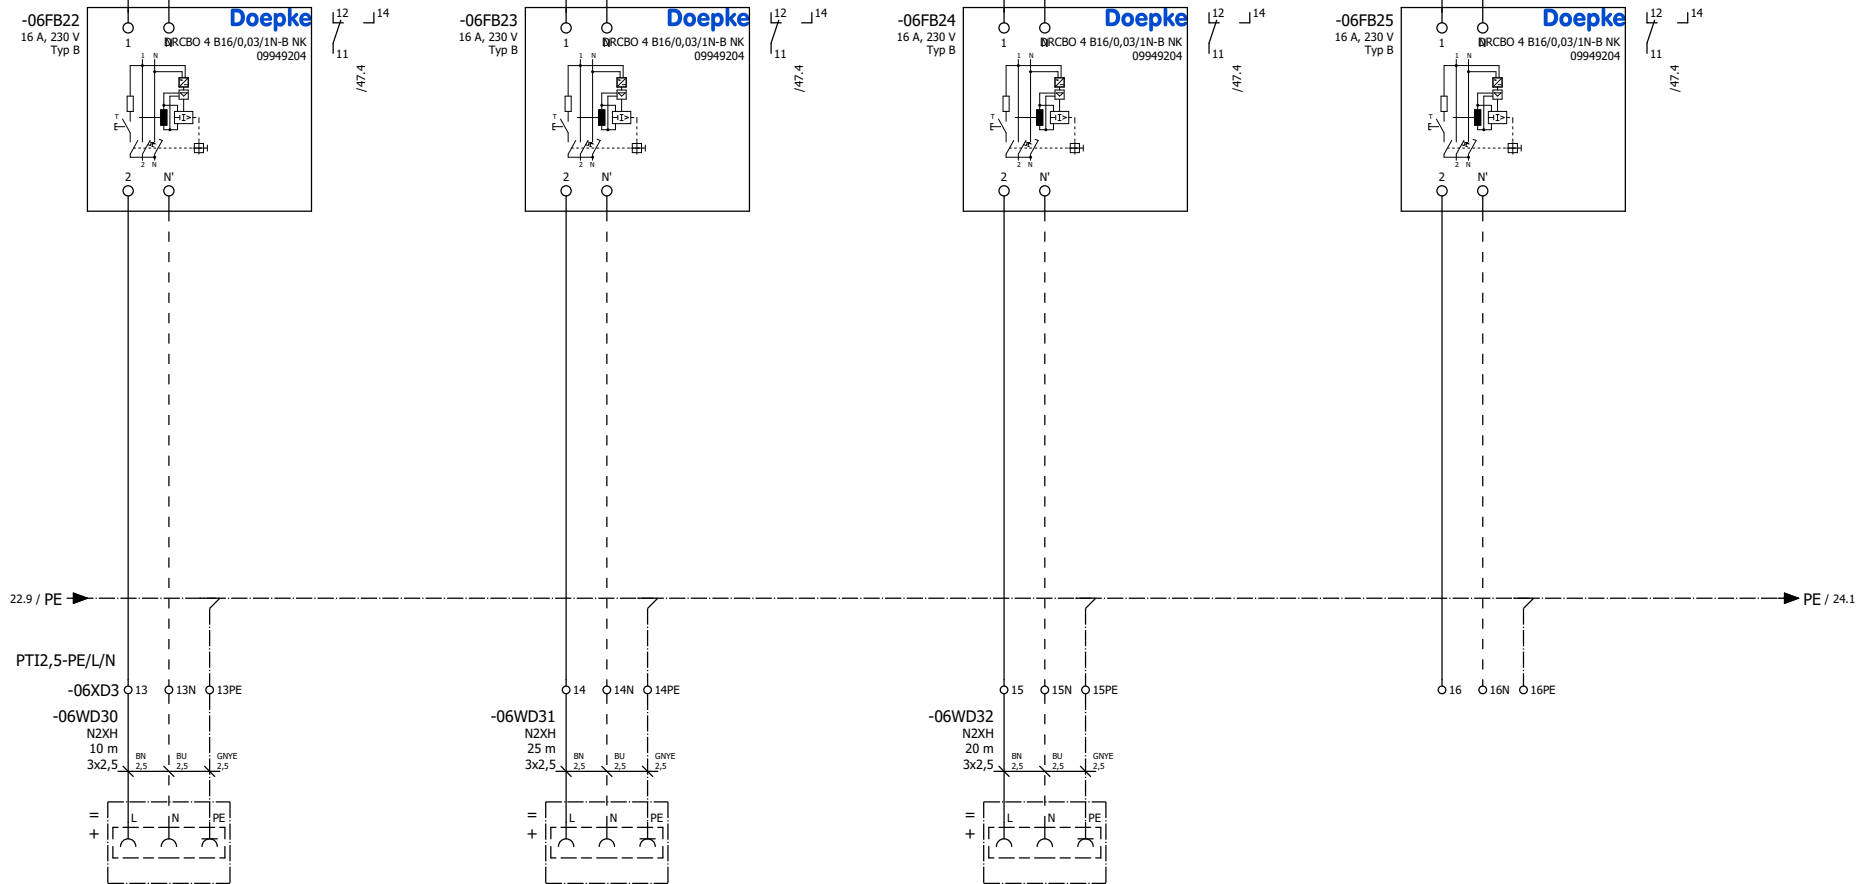

FG 06
Steckdose
BBHD-AK1-04.1
L&K Verteilerraum

FG 06
Steckdose
BBHD-AK1-08
Flur

FG 06
Steckdose
BBHD-AK1-10
Kompressorraum

FG 06
Reserve

Vorherige Seite
22

Nächste Seite
24

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbaulort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 23
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

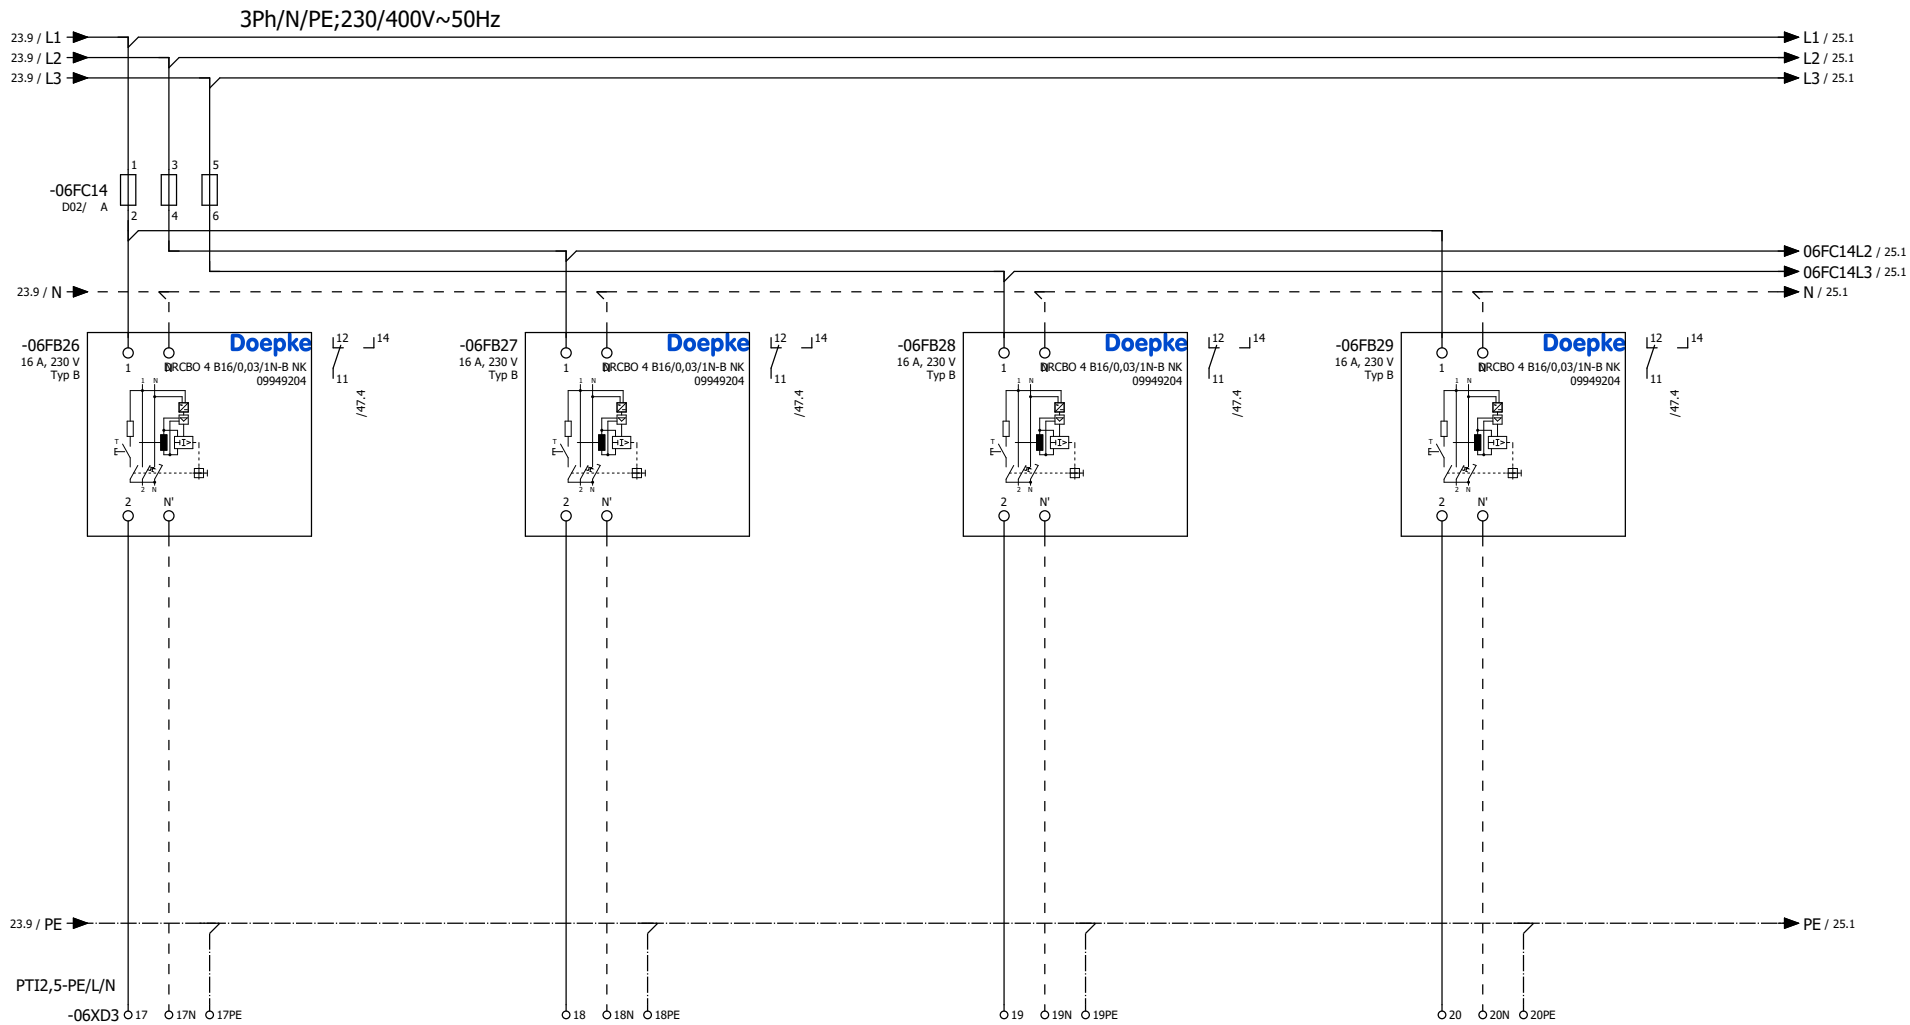

Vorherige Seite
23

Nächste Seite
25

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		11.05.2026	orschel	
		O. Augustin		
		Datum		
		Urspr		




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbaustandort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 24
30 / 162
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

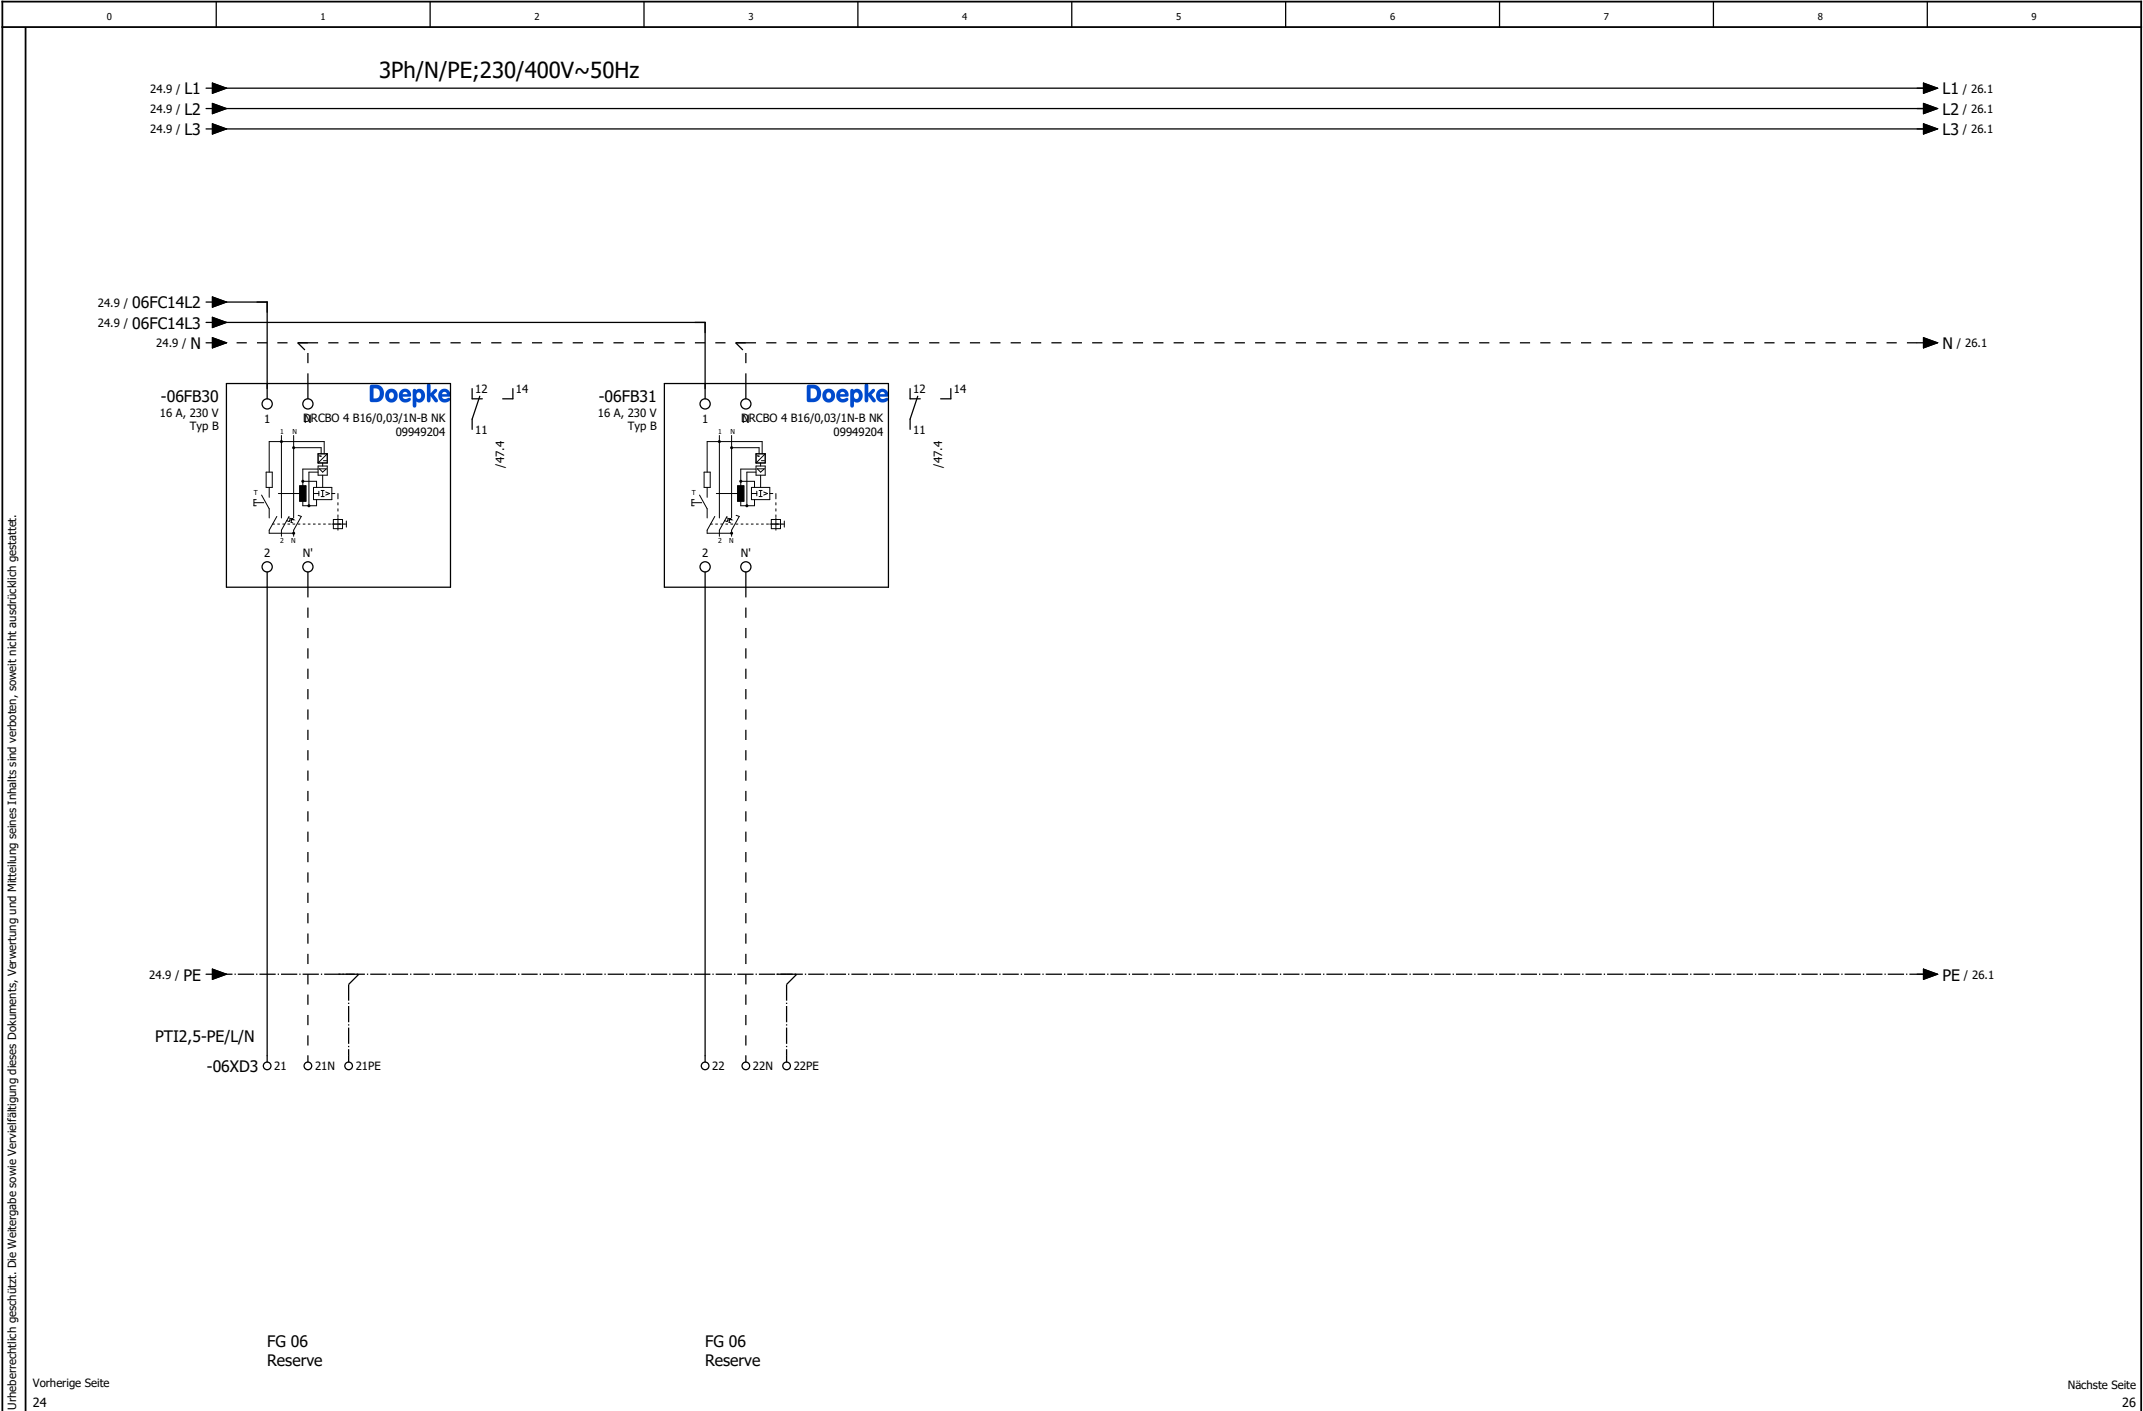


Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum	11.05.2026				Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
				Bearb.	orschel				Objektteil:		++ HD	+ K1_10
				Geprüft	O. Augustin				Keine Angabe		&EFS	Blatt 25
				Datum					Bahnhof Heddernheim		Stromlaufplan	31 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr					Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Unberücksichtigt gelassen: Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

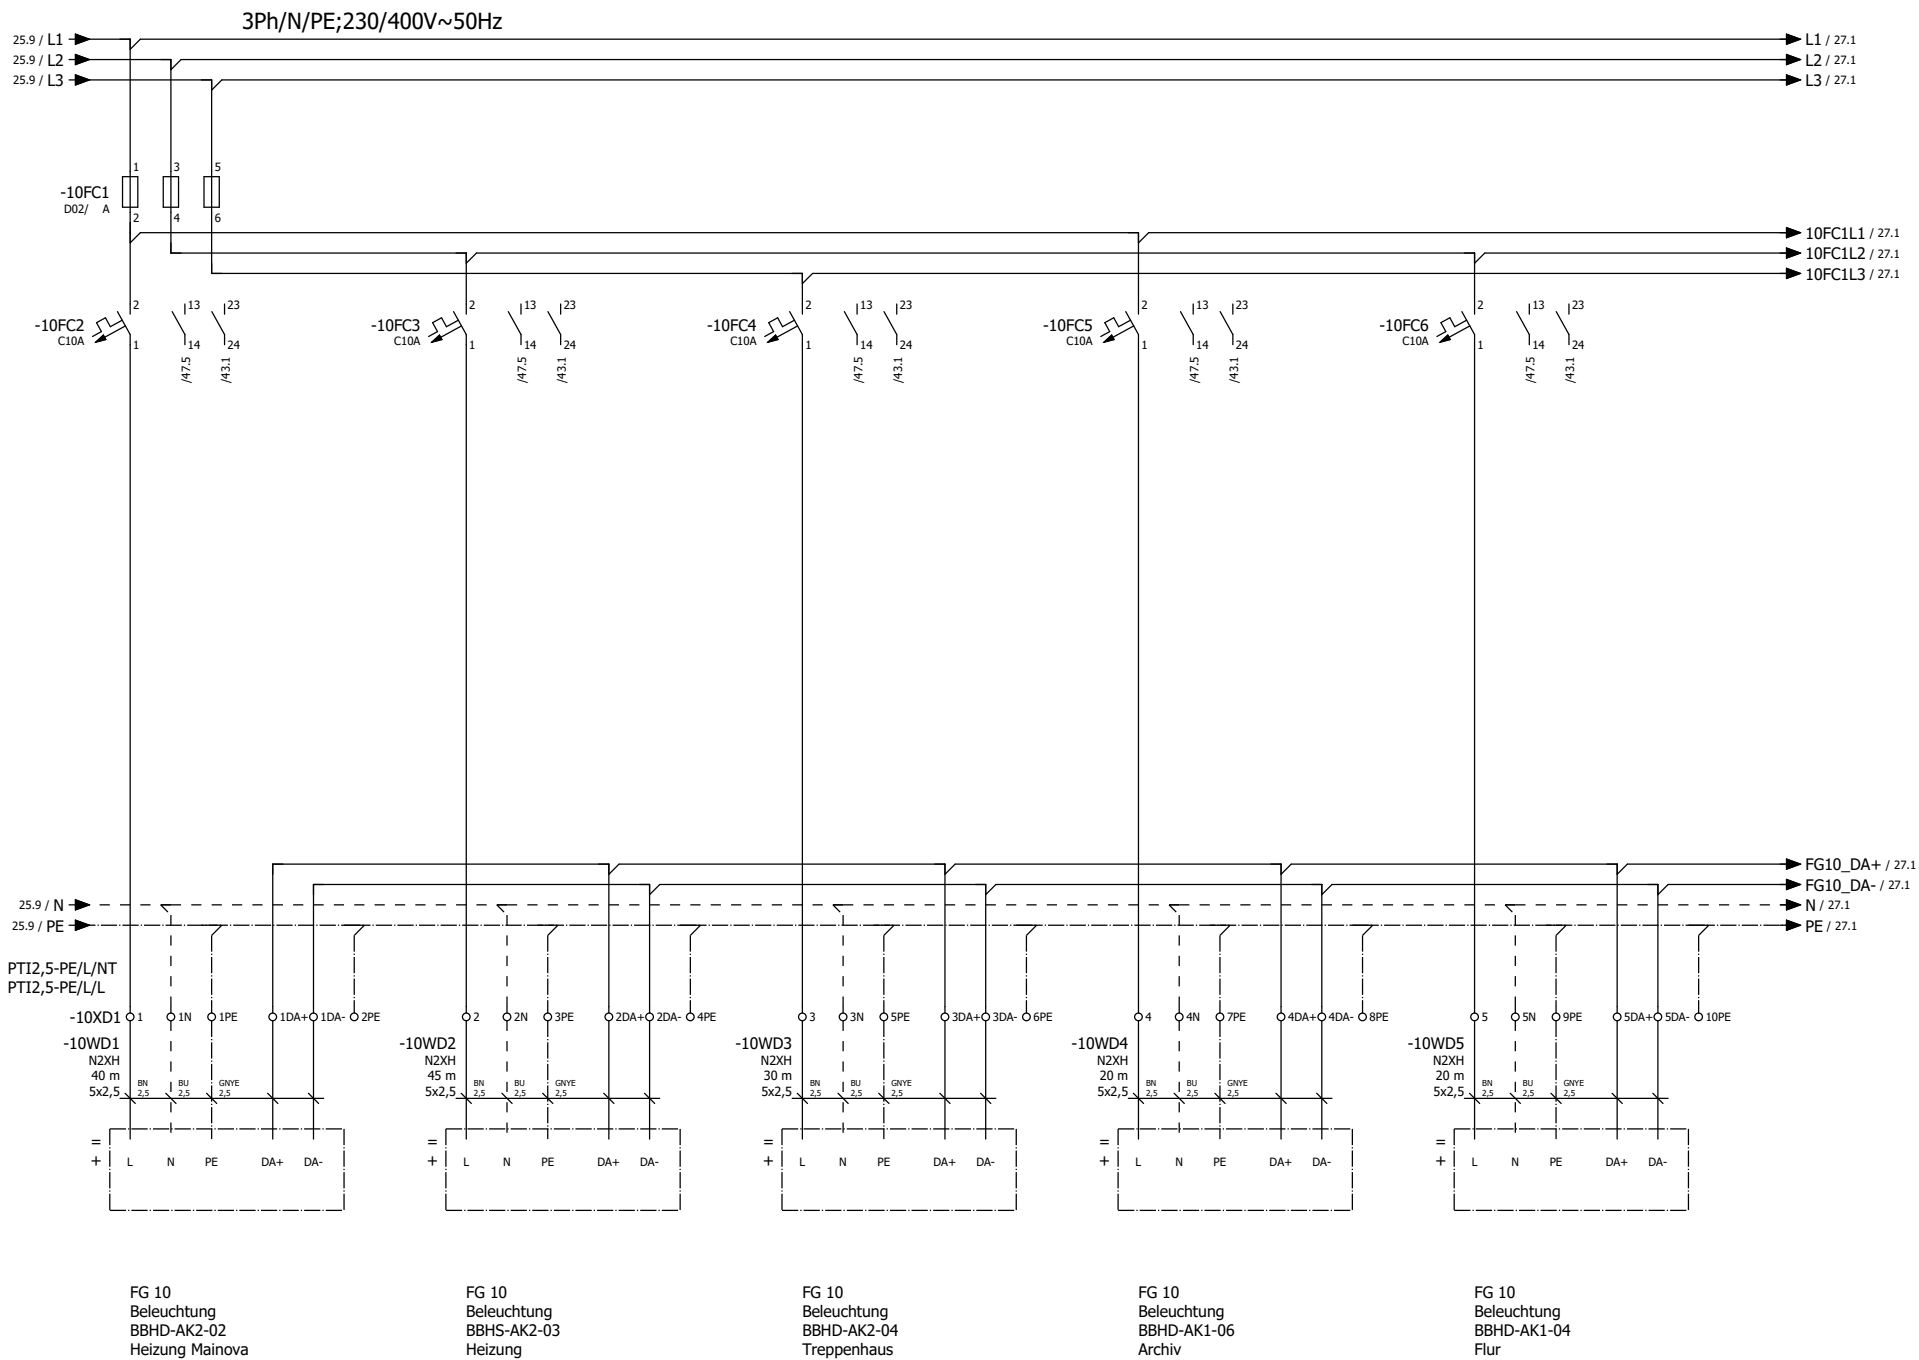

				Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: FG 10 Beleuchtung nicht öffentlicher Bereich Laststromkreise 230V LS-Schalter	Objektart:	Strecke:	== BH == UV_AV		
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD + K1_10		
				Geprüft	O. Augustin			Objekttitel:	Keine Angabe	&EFS	Blatt	26
				Datum				Einbautort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	32 / 162	
				Urspr				Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr								

Unberücksichtigt: geschätzt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

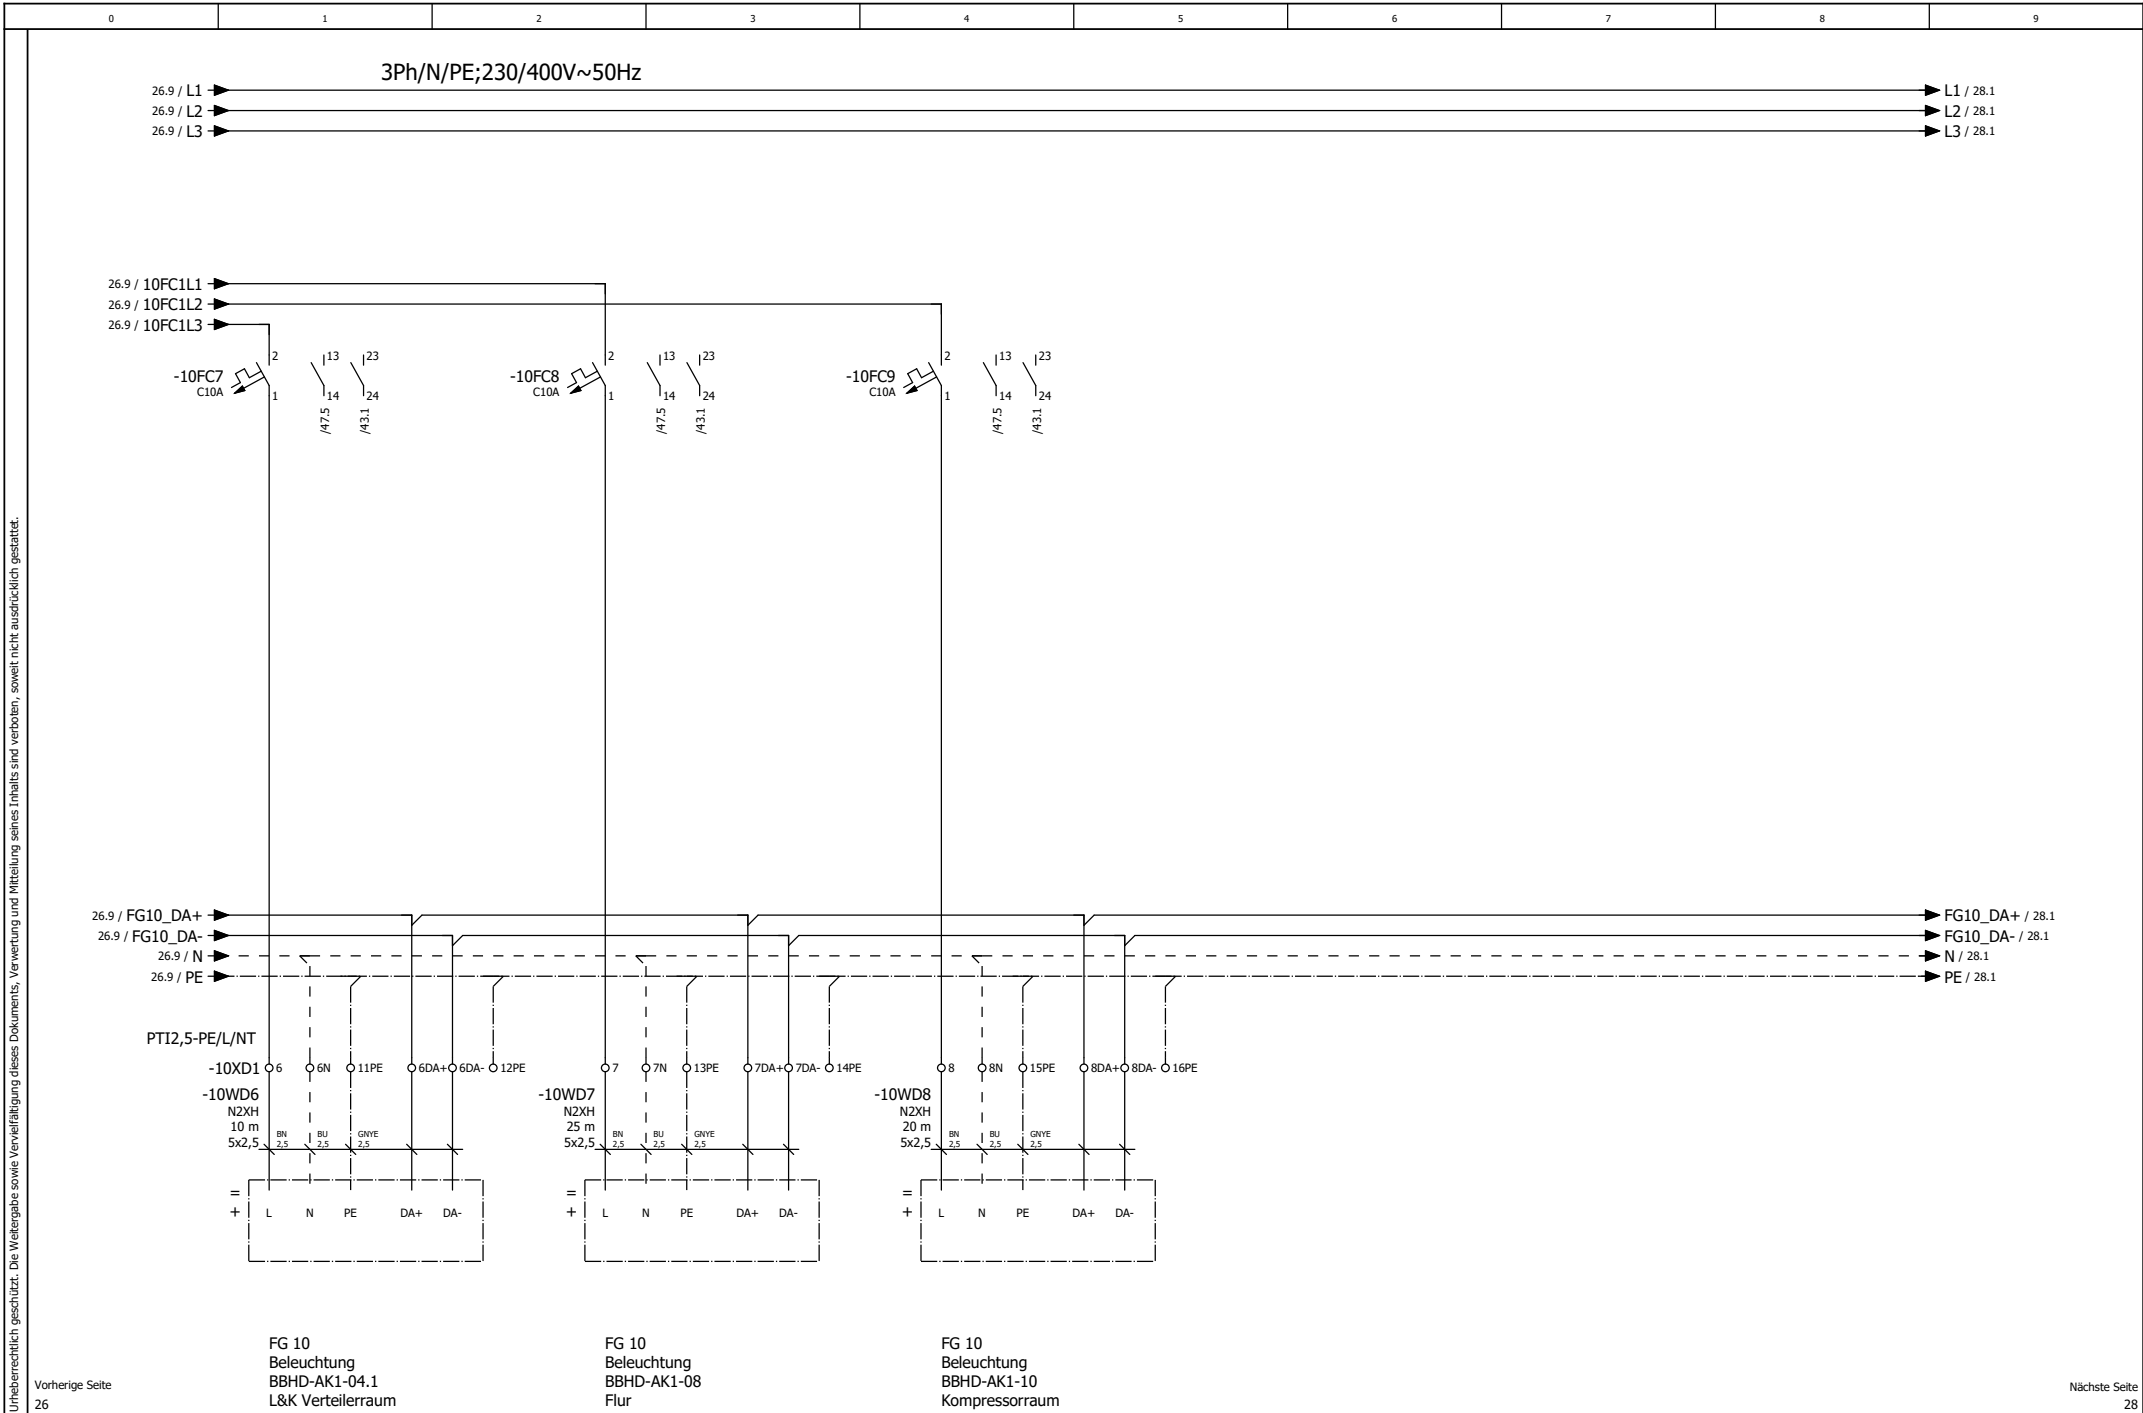

Vorherige Seite
26

Nächste Seite
28


Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		



Selbstbeschreibung:
FG 10 Beleuchtung nicht öffentlicher Bereich
Laststromkreise 230V
LS-Schalter

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objekteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 27
Einbaustandort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	33 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

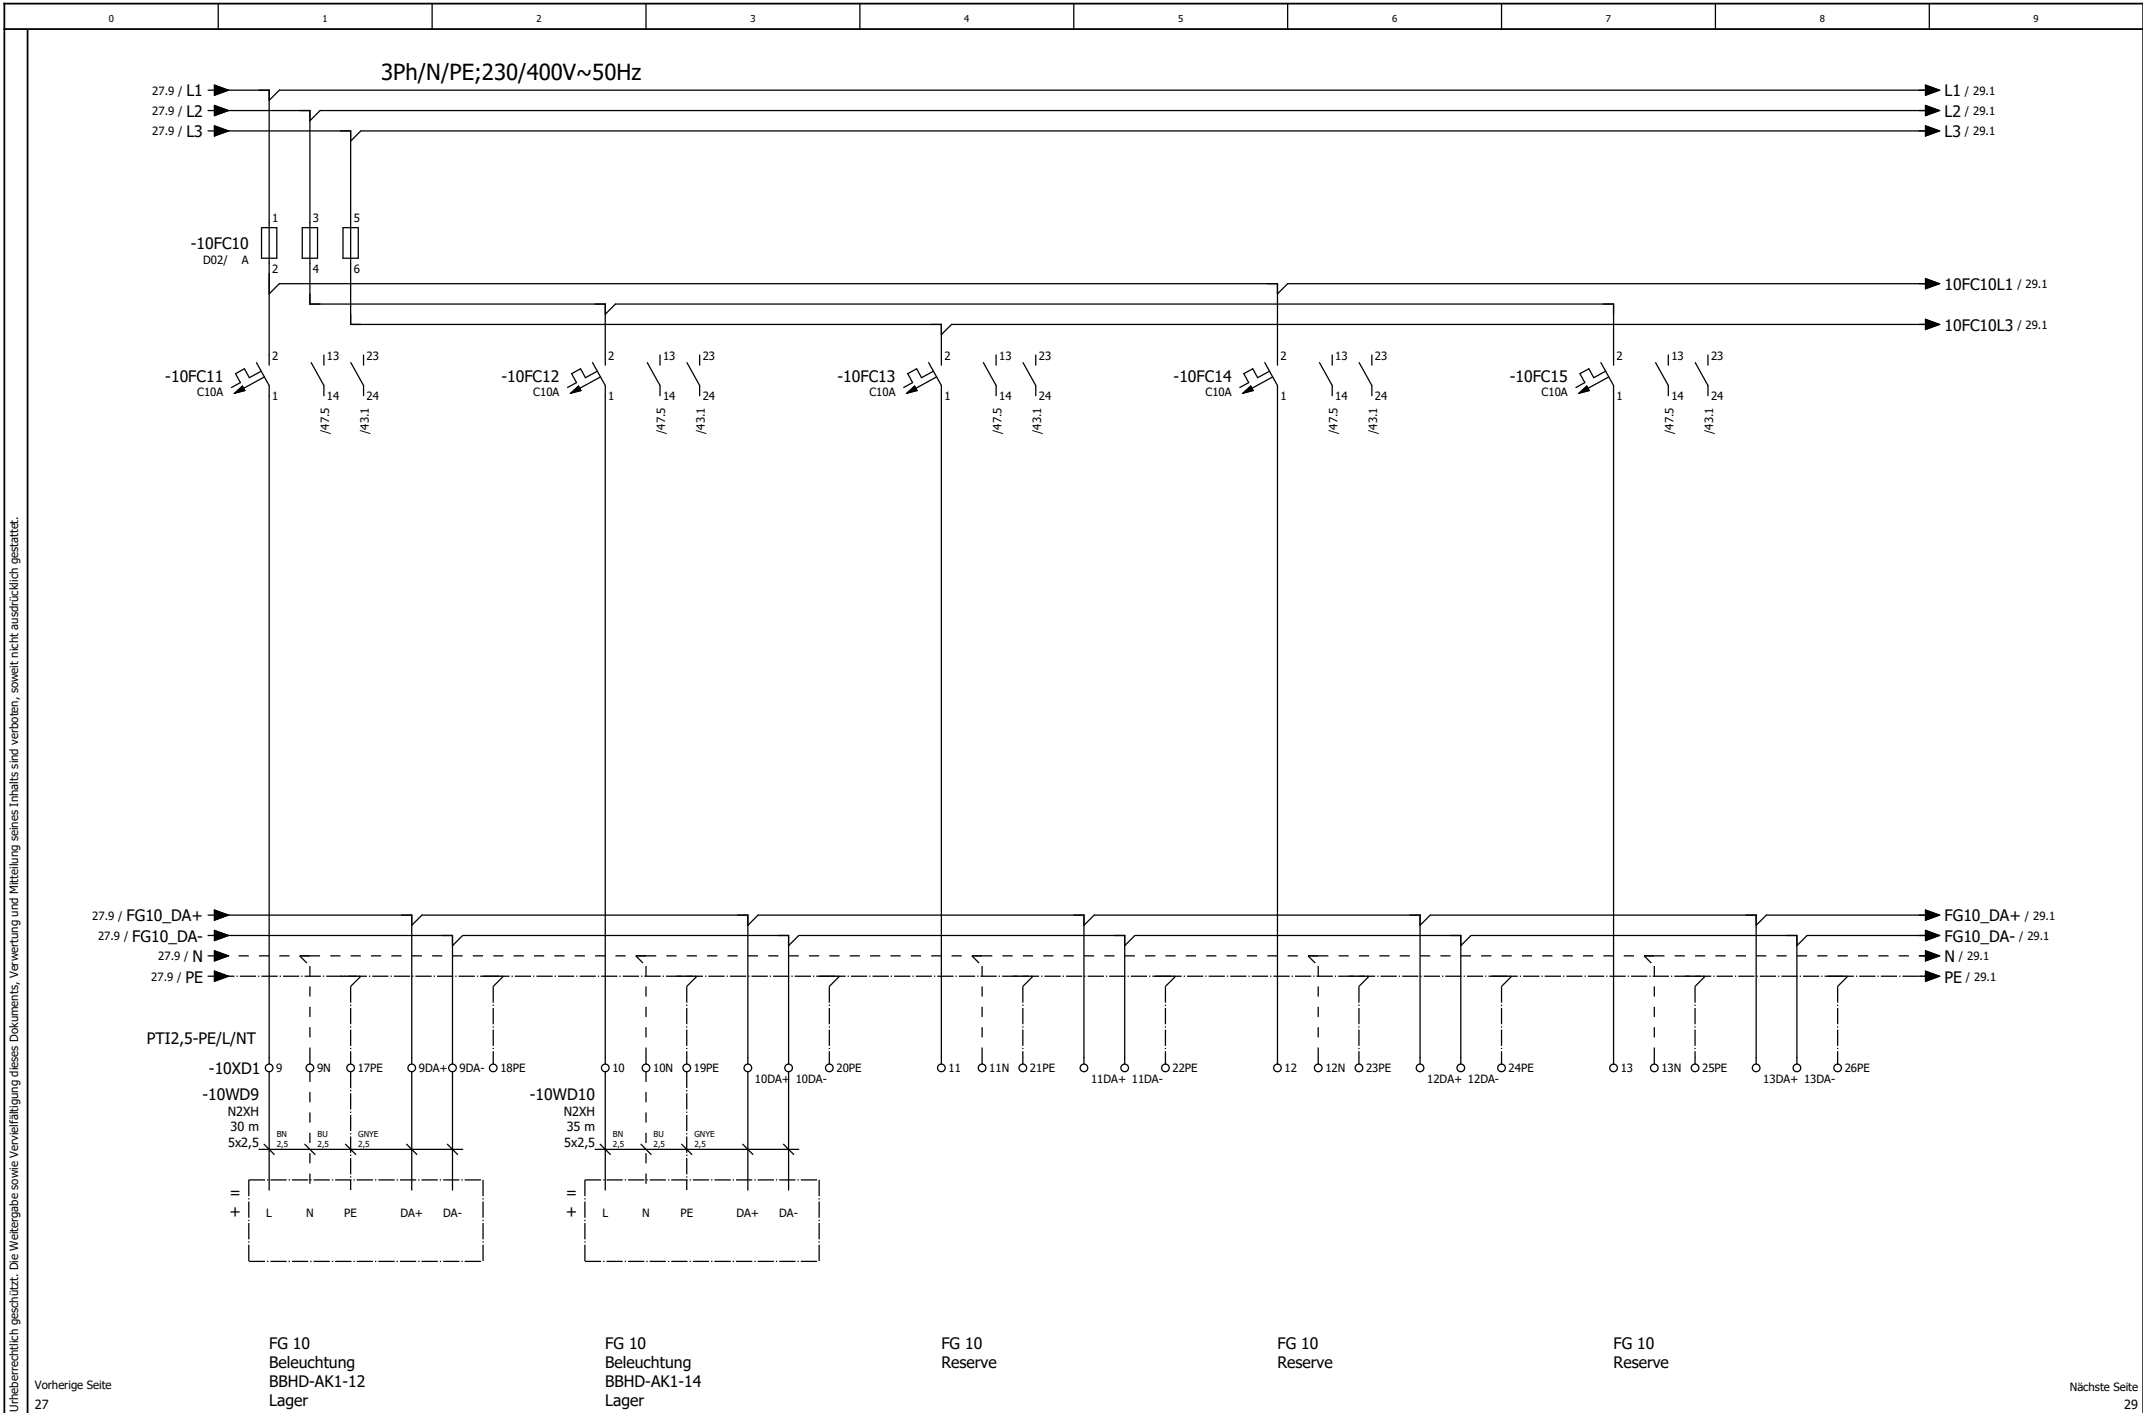

Datum	11.05.2026
Bearb.	orschel
Geprüft	O. Augustin
Datum	
Urspr	

Index	Änderung	Datum	Name




Selbstbeschreibung:
FG 10 Beleuchtung nicht öffentlicher Bereich
Laststromkreise 230V
LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbaustell:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 28
34 / 162
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

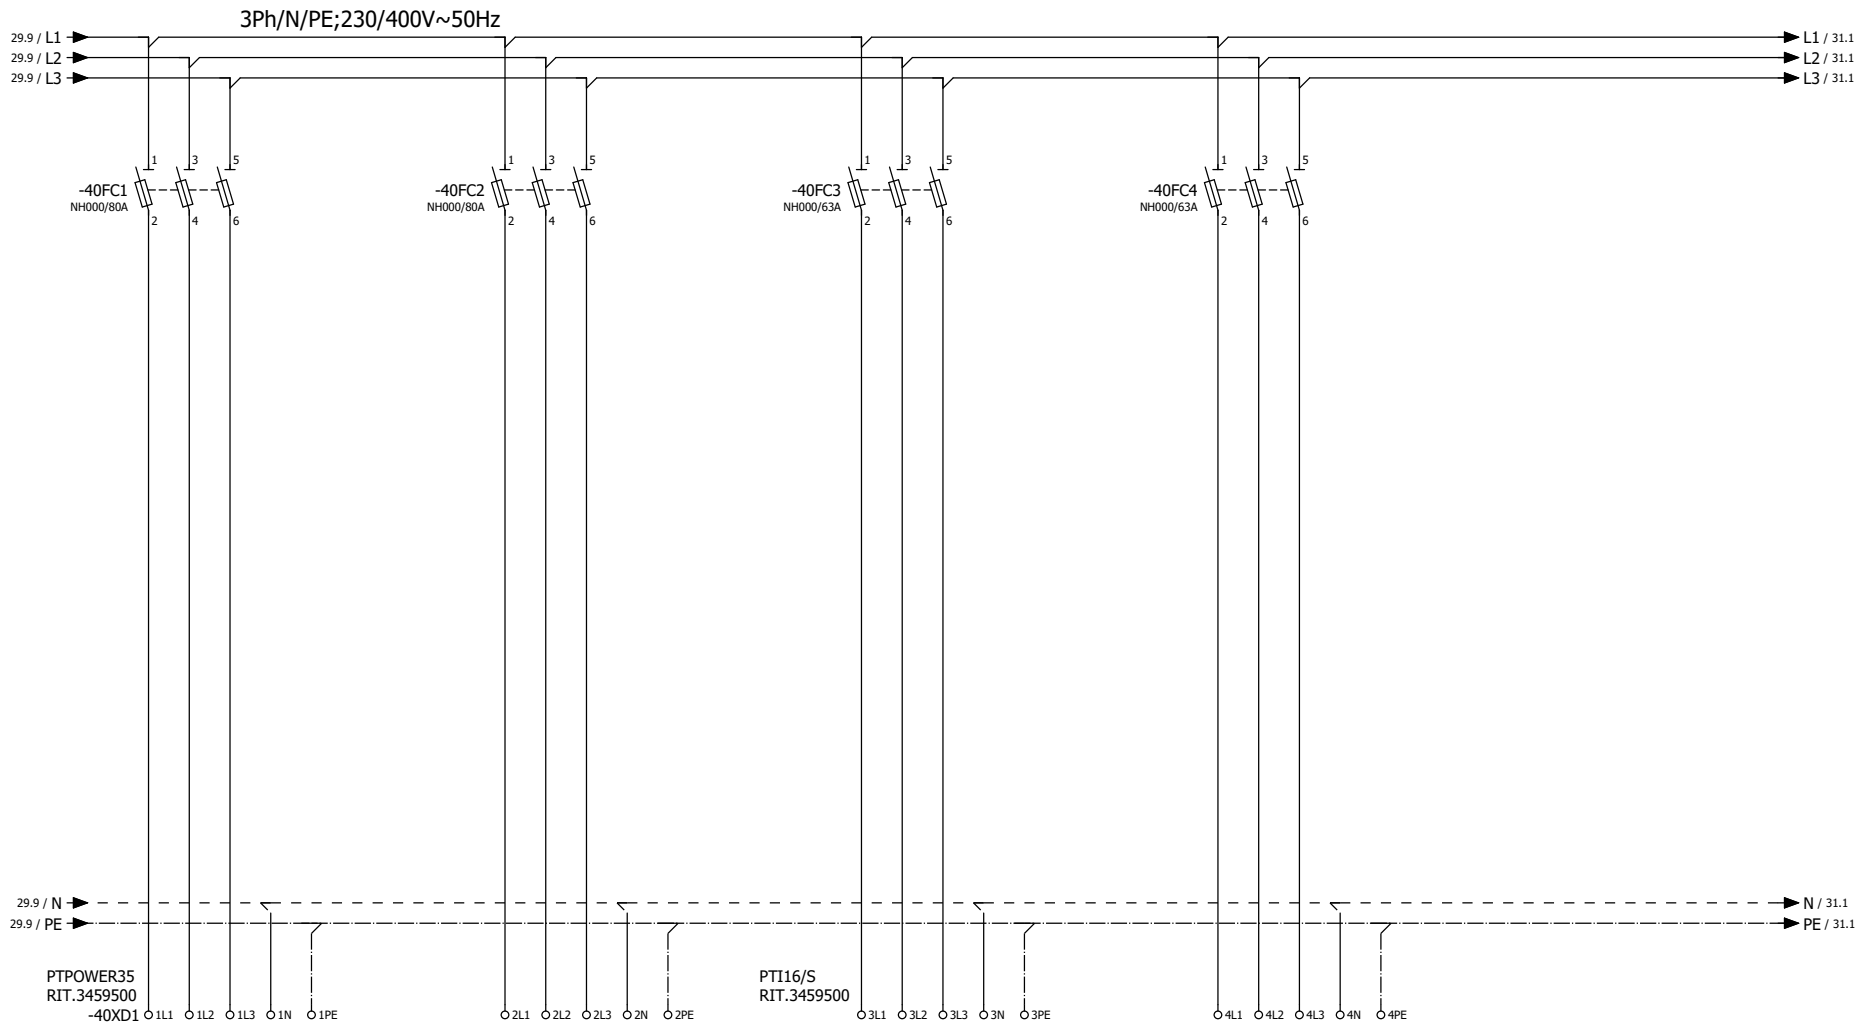


Vorherige Seite
29

Nächste Seite
31

				Datum	11.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Selbstbeschreibung: FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 400V Elektranten NH	Objektart:	Strecke:		== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel			Objekt:			++ HD + K1_10	
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe			
				Datum				Einbaustand:	Bahnhof Hedderndheim			
								Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Stromlaufplan		Blatt 30 36 / 162		

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

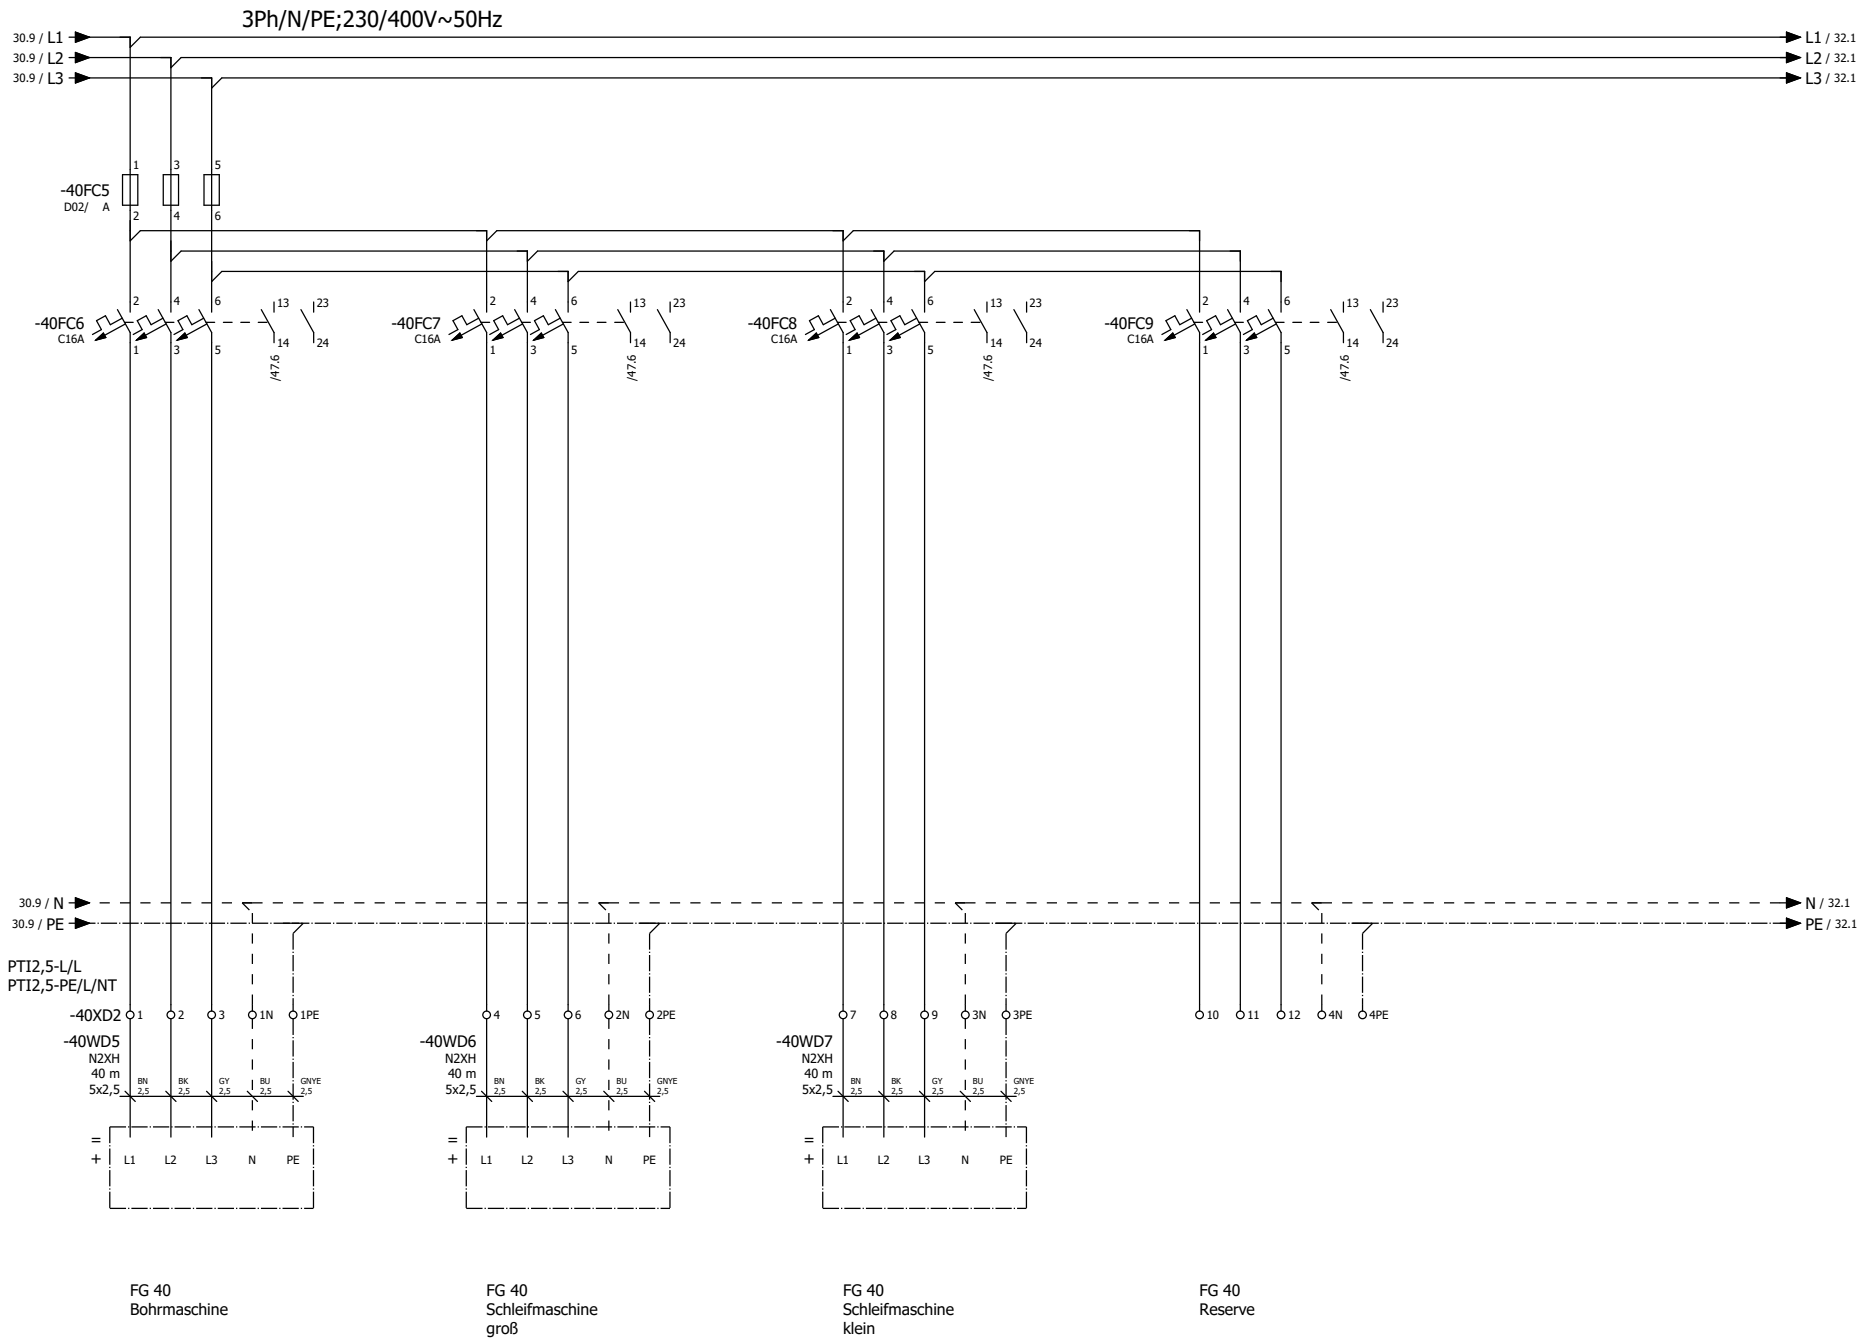

Vorherige Seite
30


Nächste Seite
32

		Datum	11.05.2026
		Bearb.	orschel
		Geprüft	O. Augustin
		Datum	
Index	Änderung	Datum	Name
		Urspr	



Selbstbeschreibung:
FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark
Laststromkreise 400V
LS-Schalter

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objekttitel:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 31
Einbaustandort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	37 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV.AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10

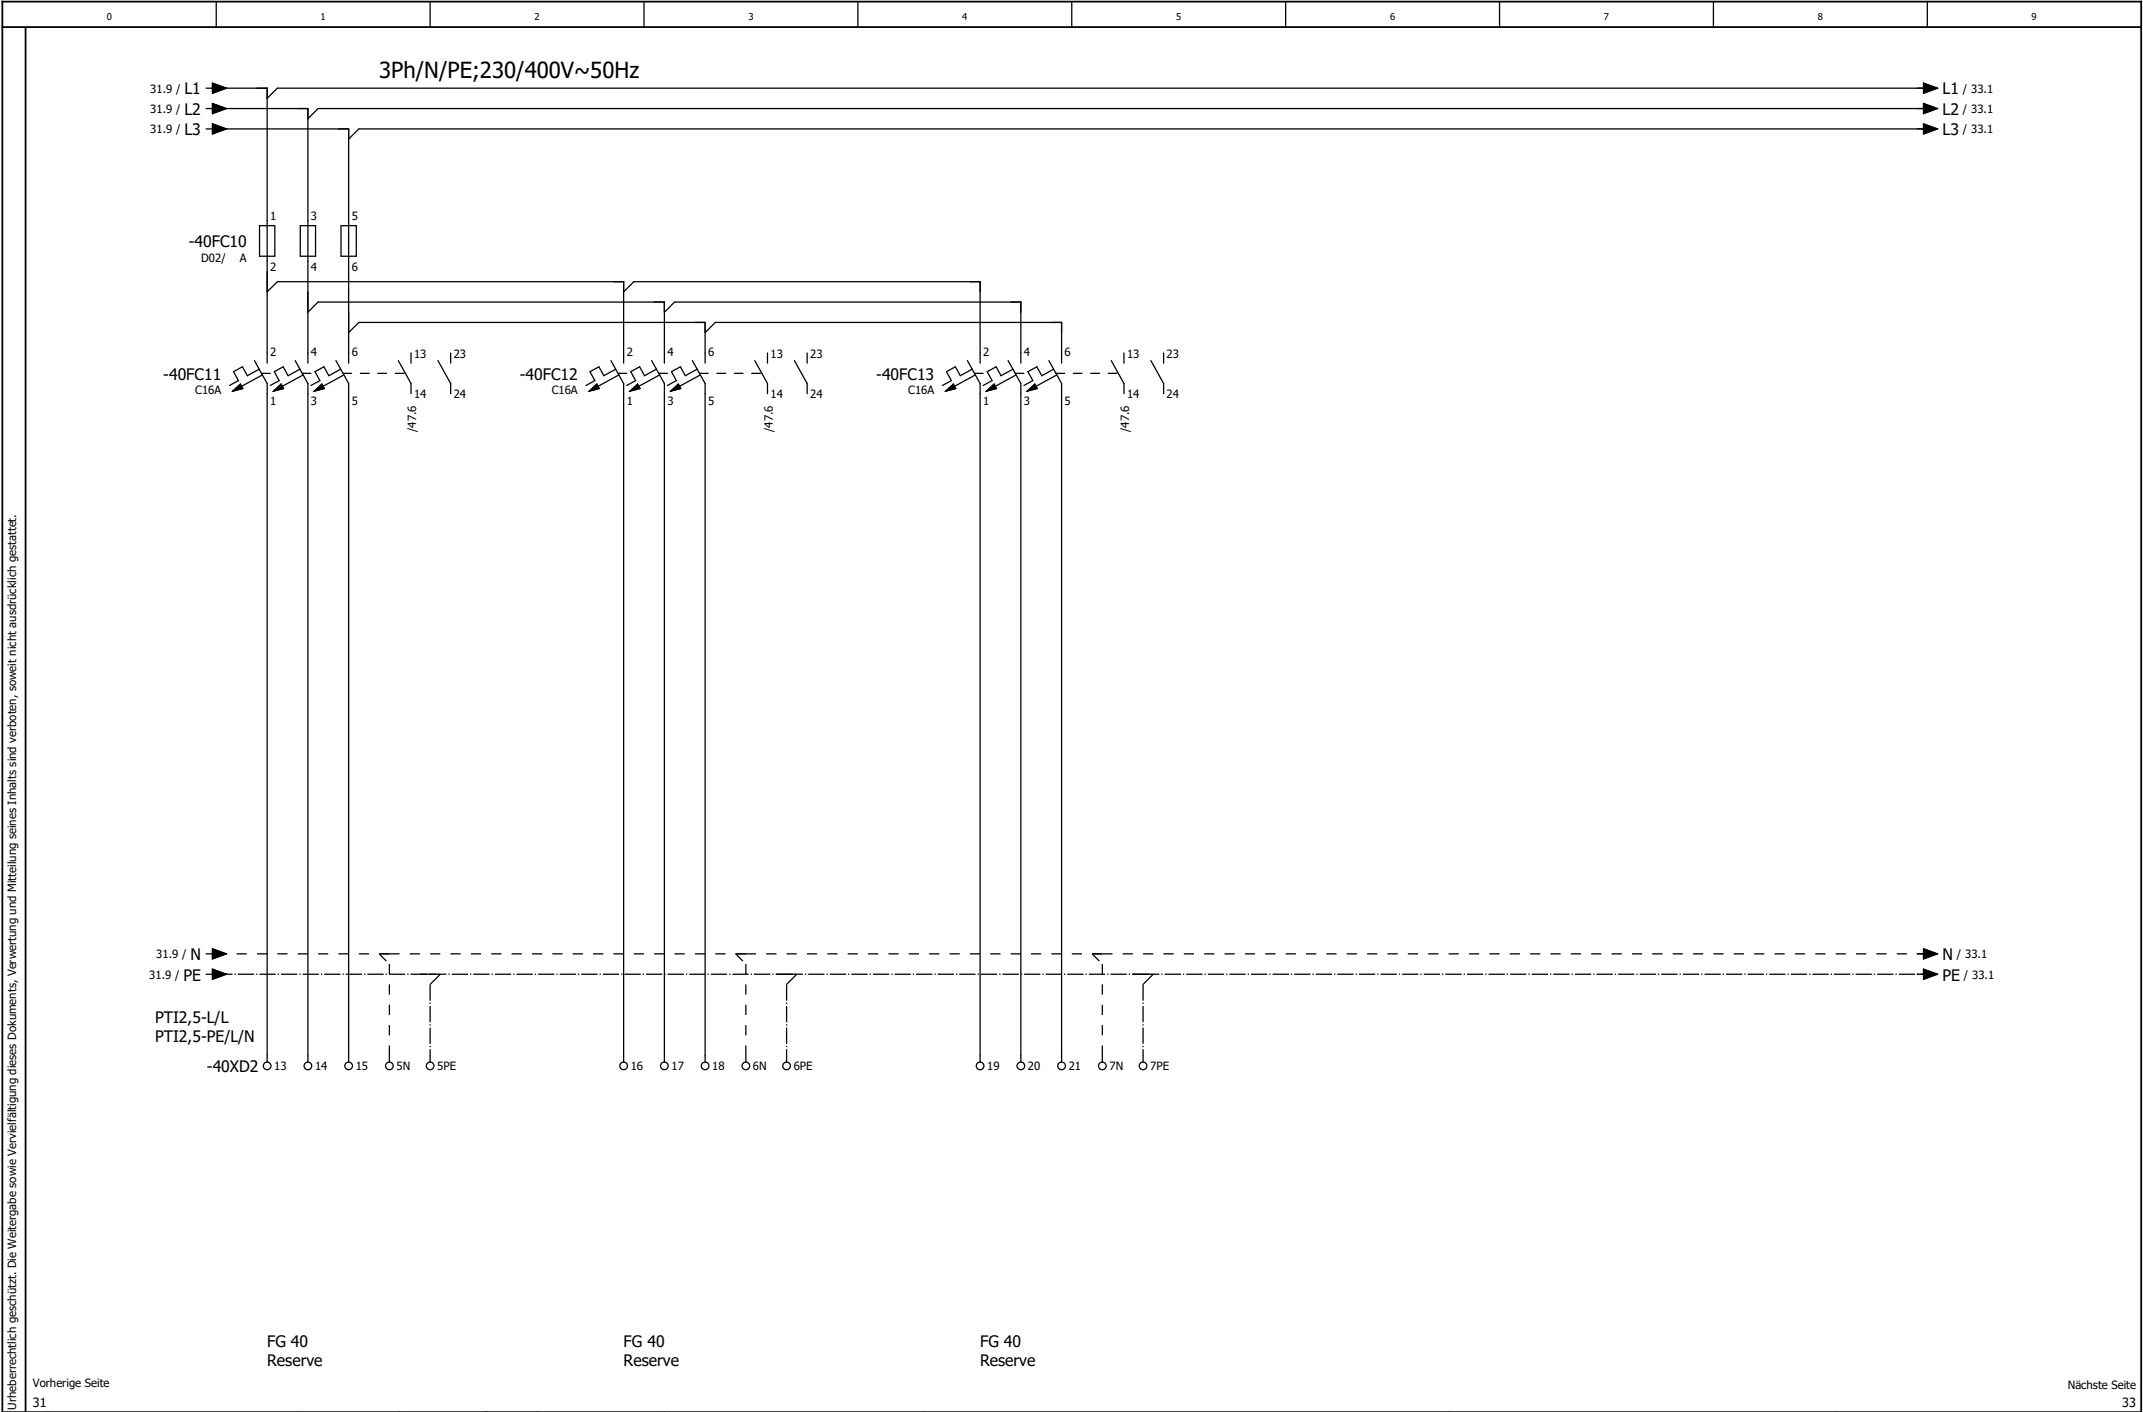


Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum		
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		



Selbstbeschreibung:
FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark
Laststromkreise 400V
LS-Schalter

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objektteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 32
Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	38 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV.AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt gelassen: Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

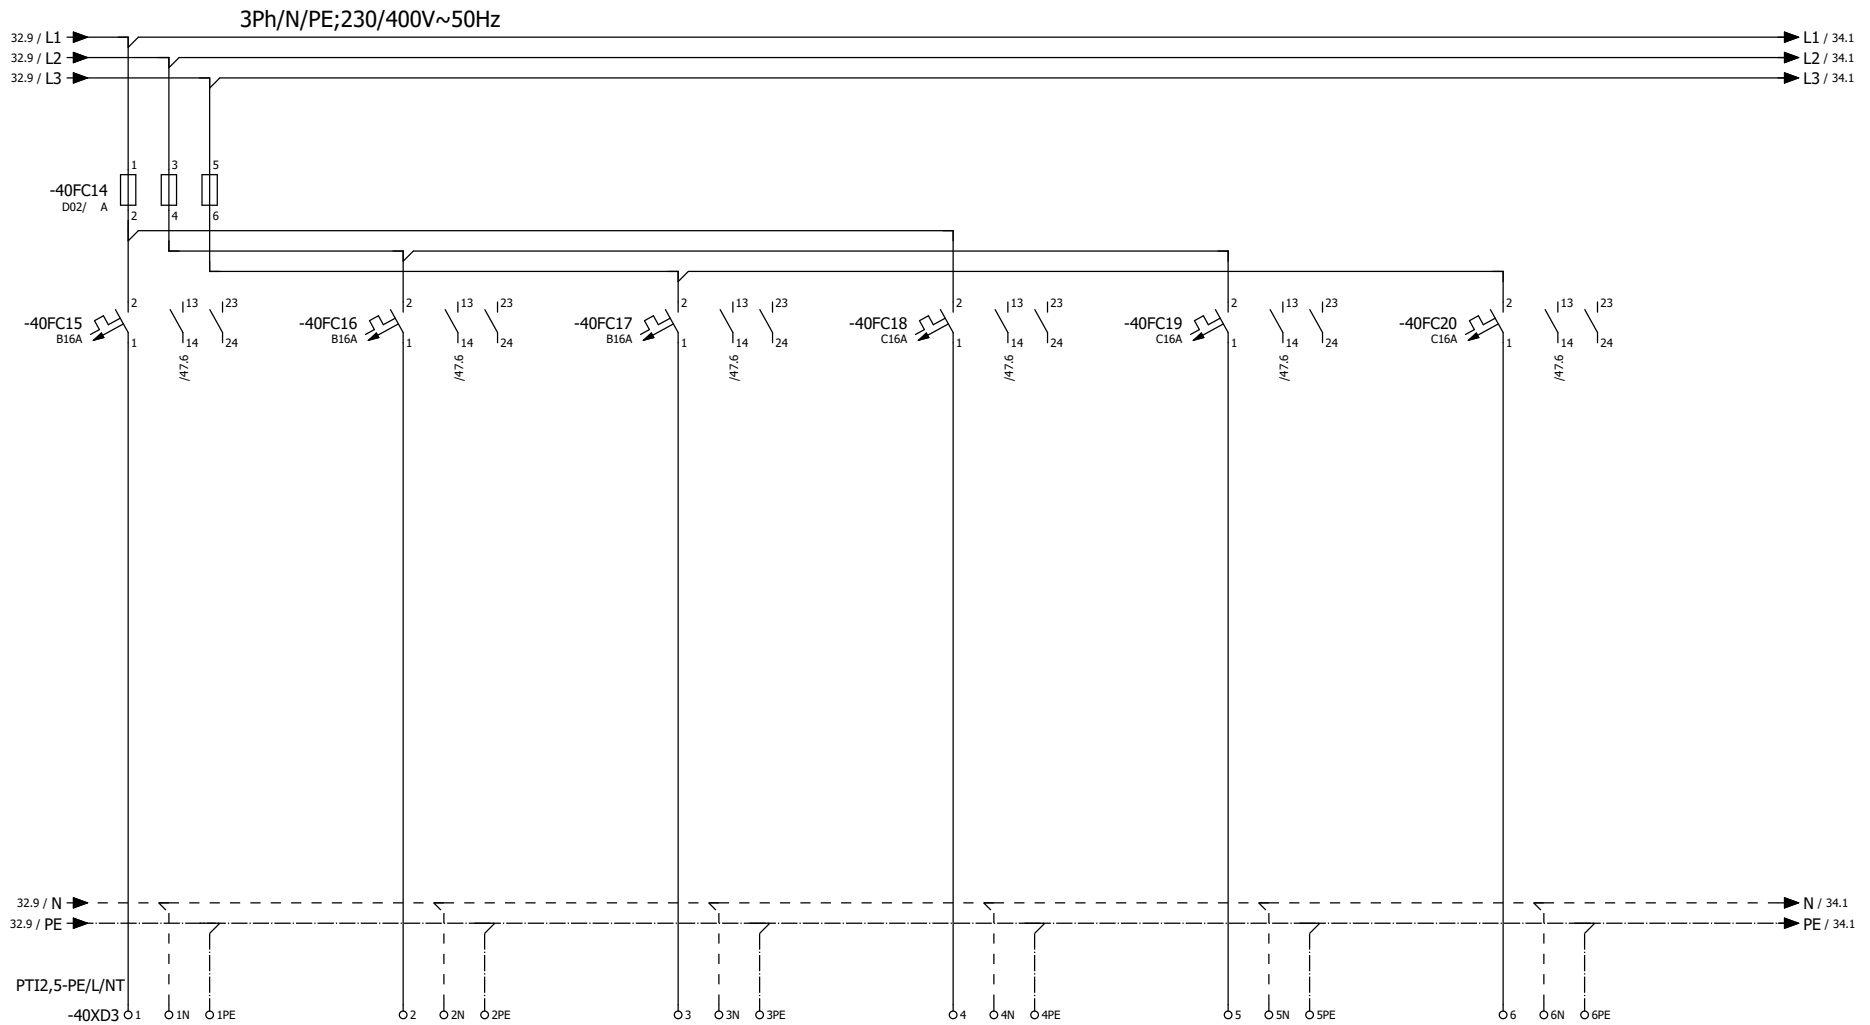

Vorherige Seite
32

Nächste Seite
34


				Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	



Selbstbeschreibung:
FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark
Laststromkreise 230V
LS-Schalter

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objektteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 33
Einbaustandort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	39 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

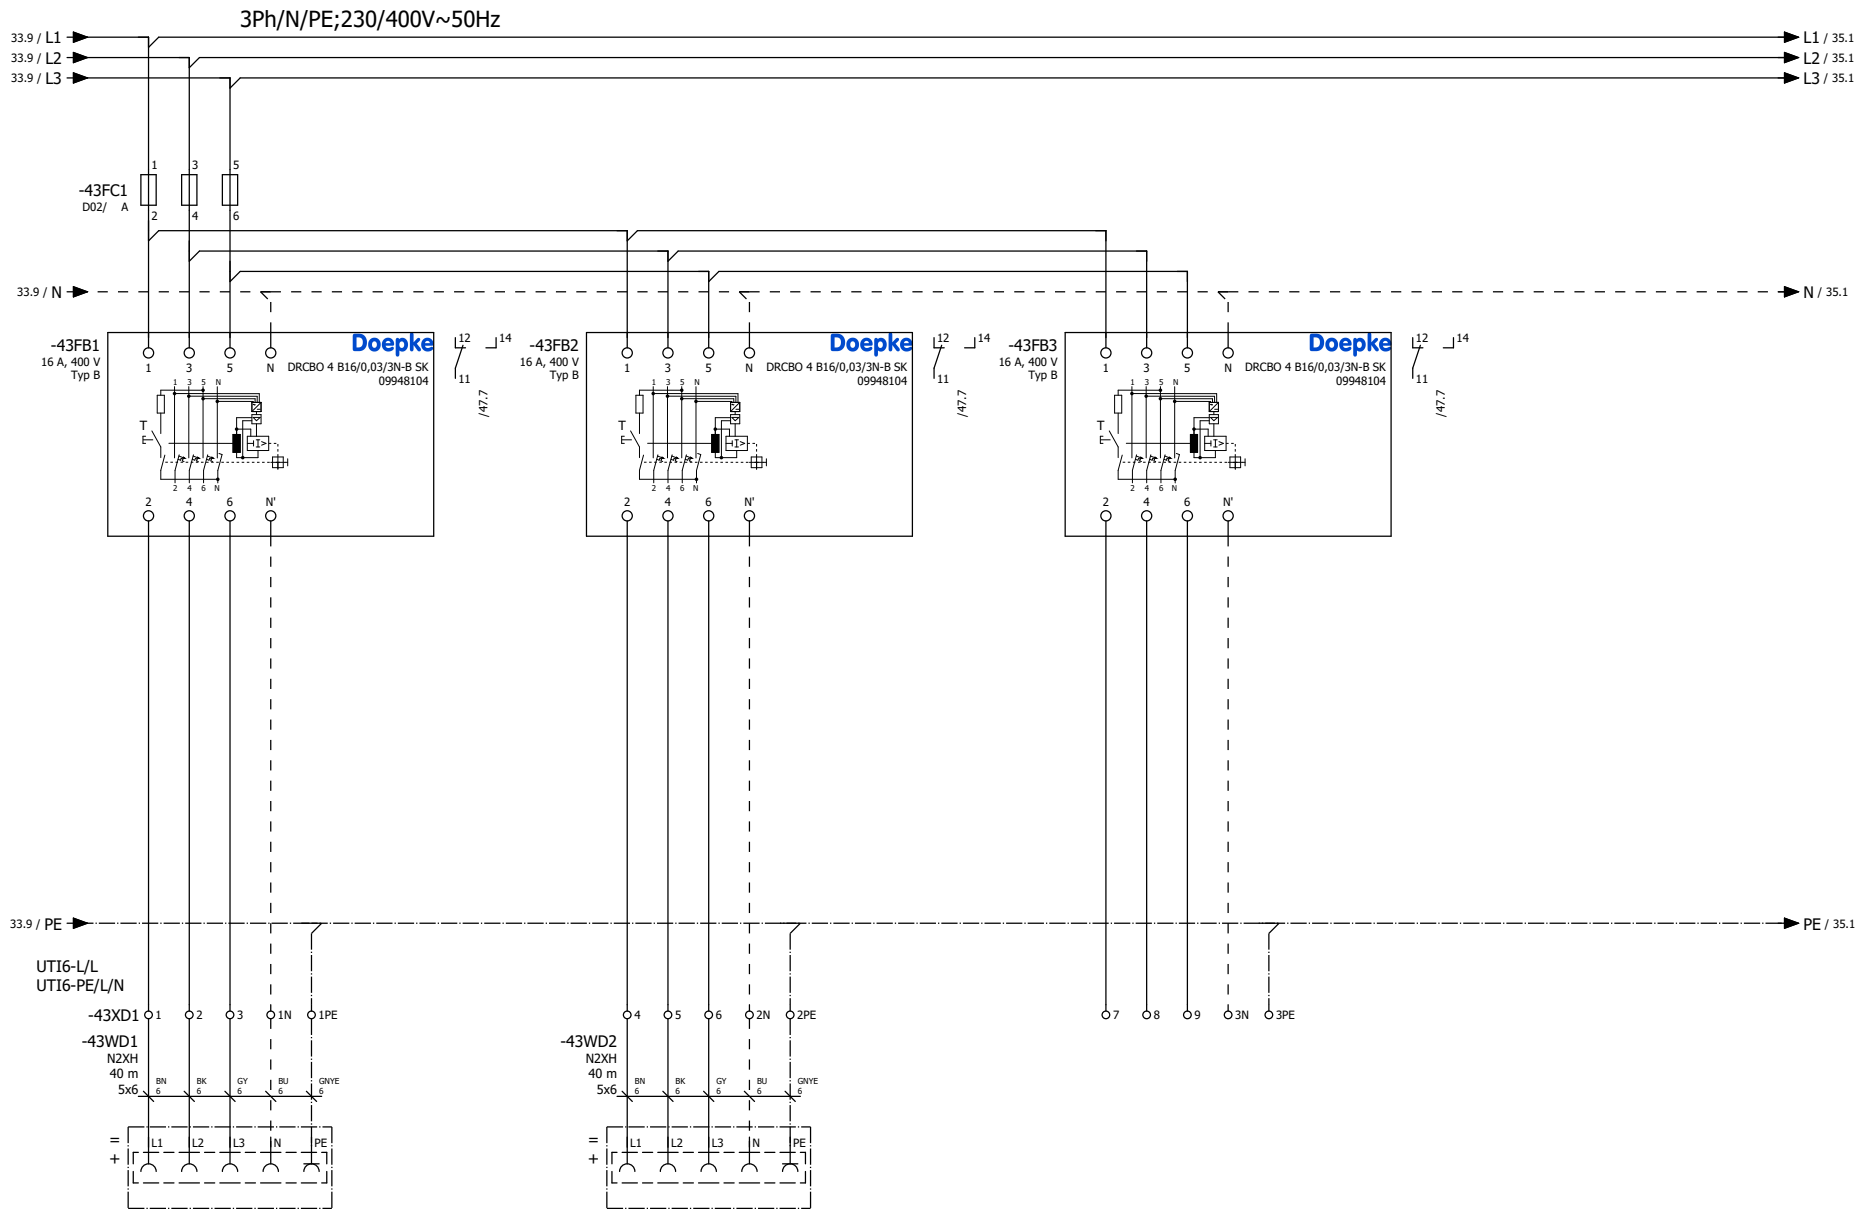

Vorherige Seite
33

Nächste Seite
35


Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Selbstbeschreibung:
FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze
Laststromkreise 400V
FI/LS-Schalter

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objekttitel:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 34
Einbaustandort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	40 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

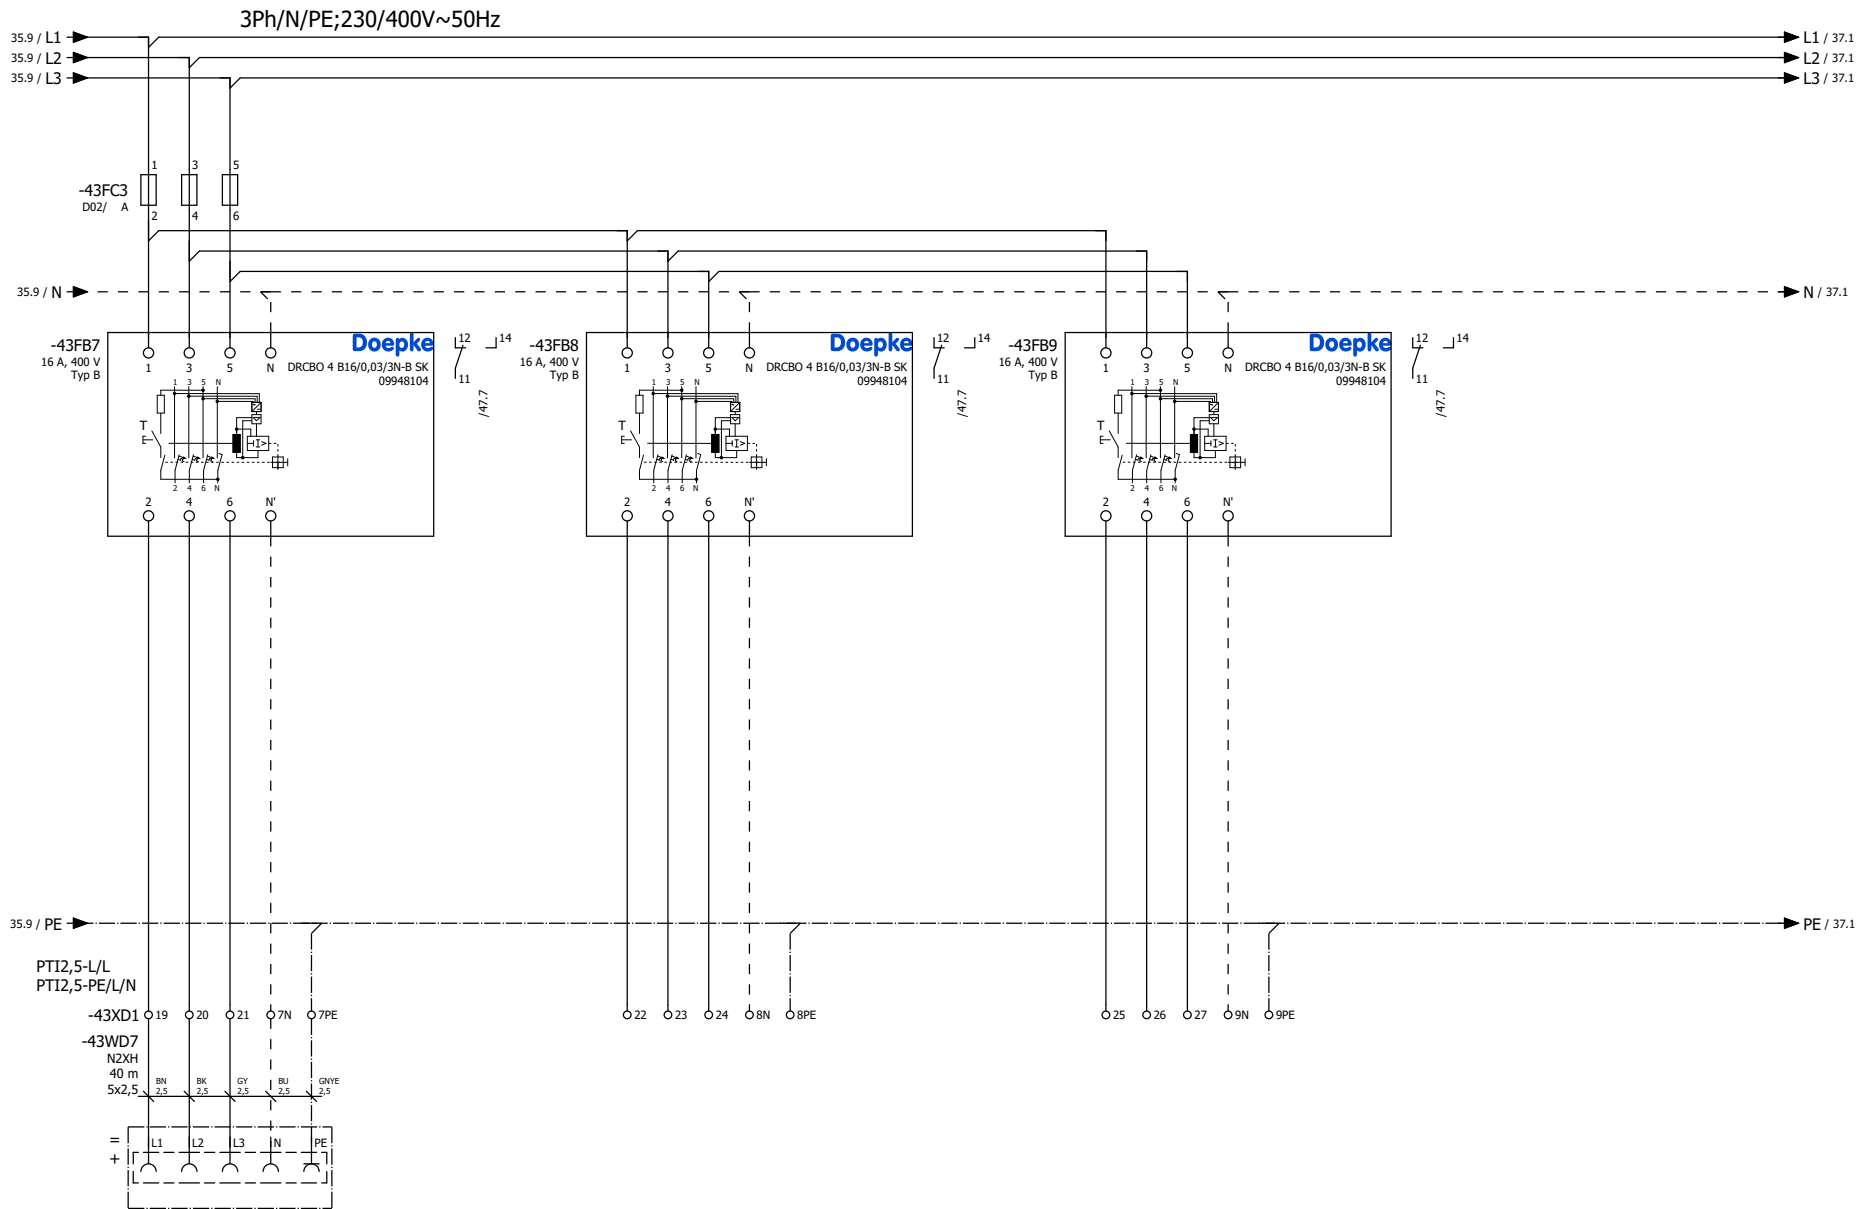

FG 43
CEE-Steckdose
BBHD-A00-22
Werkstatt 16A 4

FG 43
Reserve

FG 43
Reserve

Vorherige Seite
35

Nächste Seite
37


Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		



Selbstbeschreibung:
FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze
Laststromkreise 400V
FI/LS-Schalter

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objekteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 36
Einbaustandort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	42 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

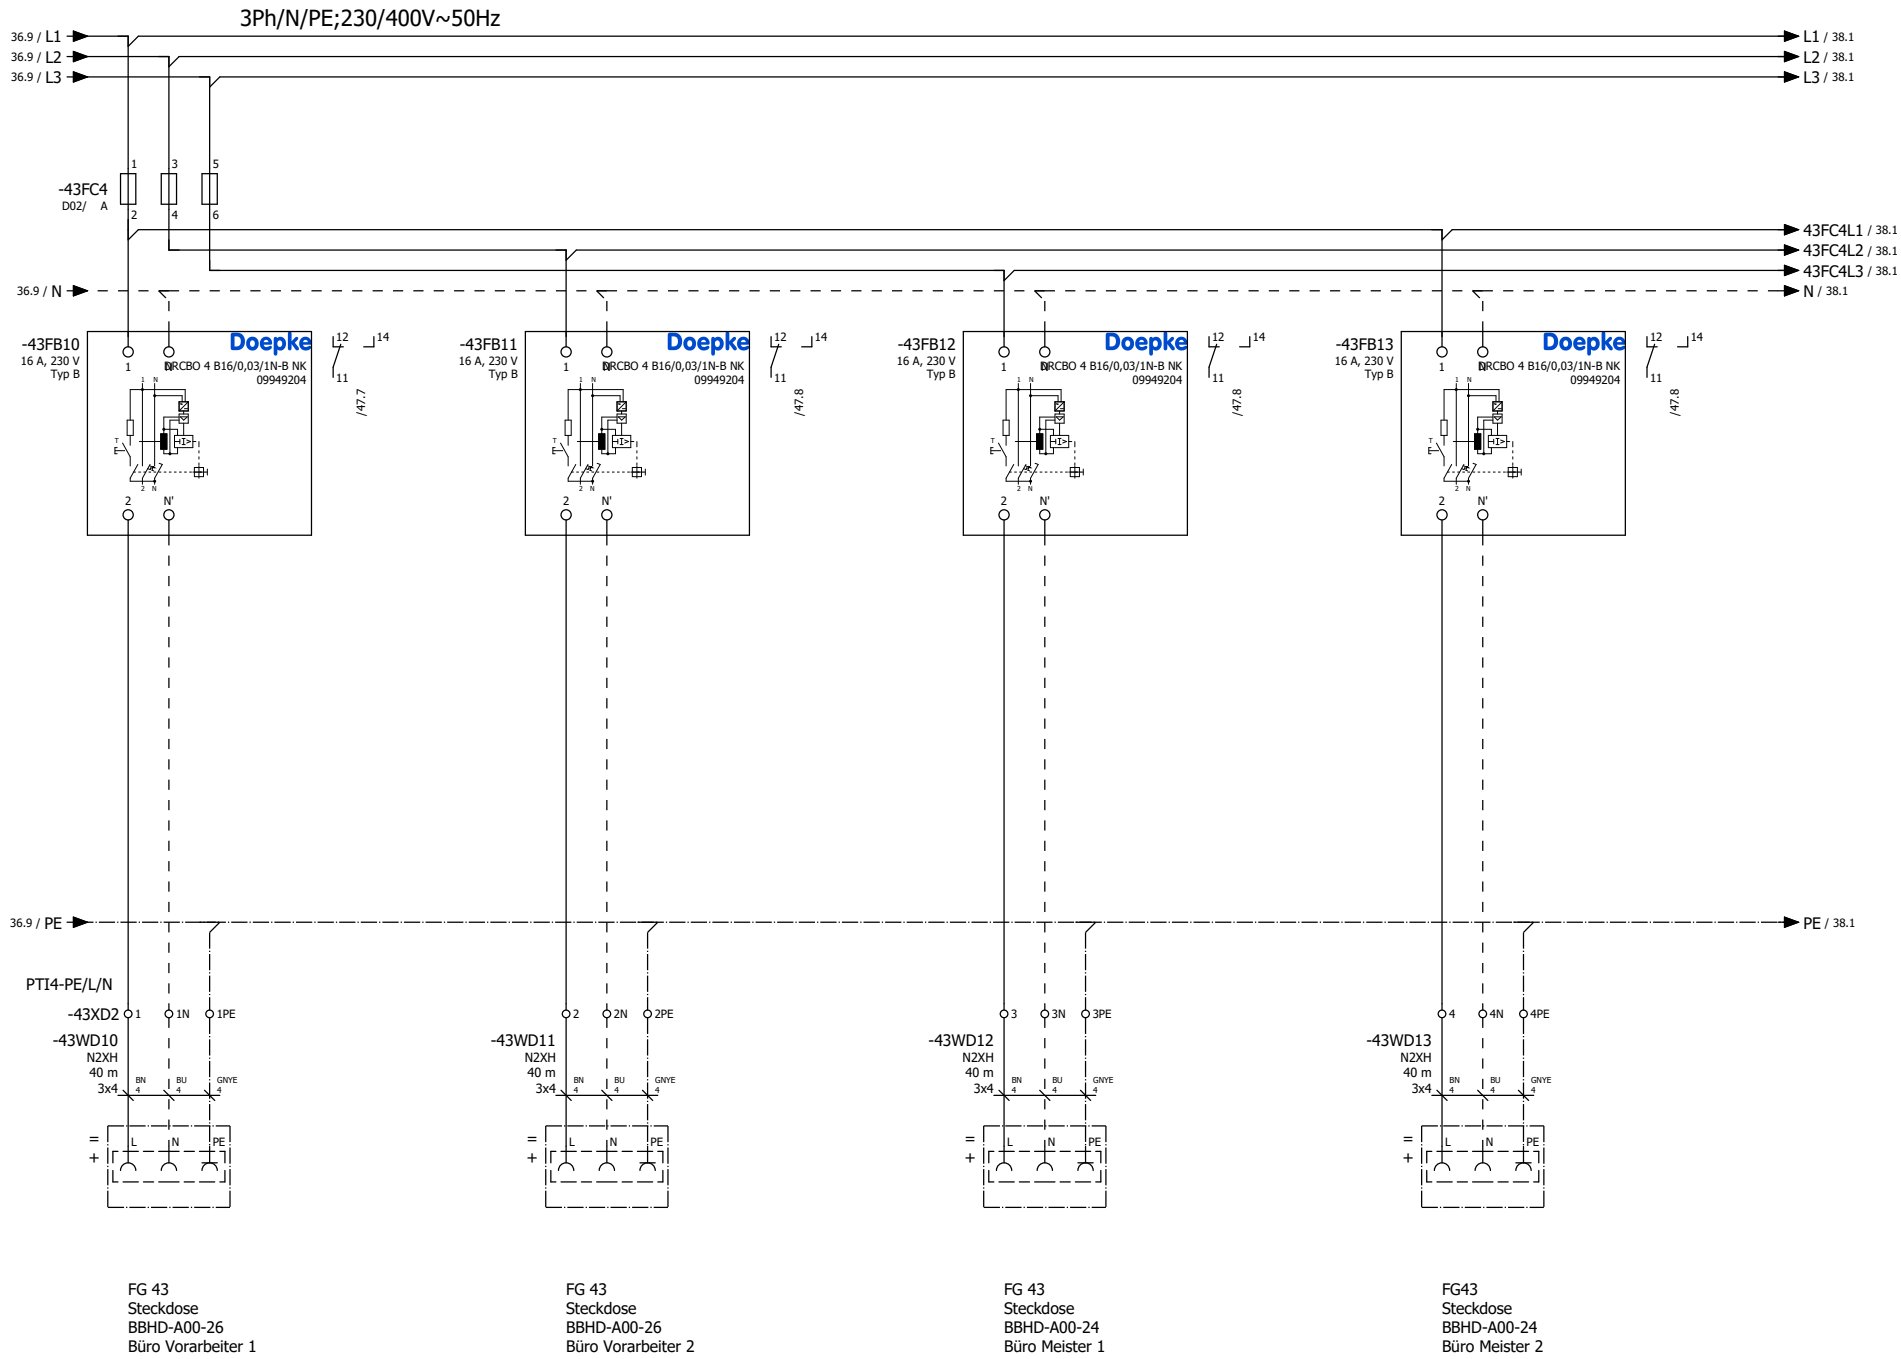

Vorherige Seite
36

Nächste Seite
38

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	




Seitenbeschreibung:
FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbauteil:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 37
Planummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

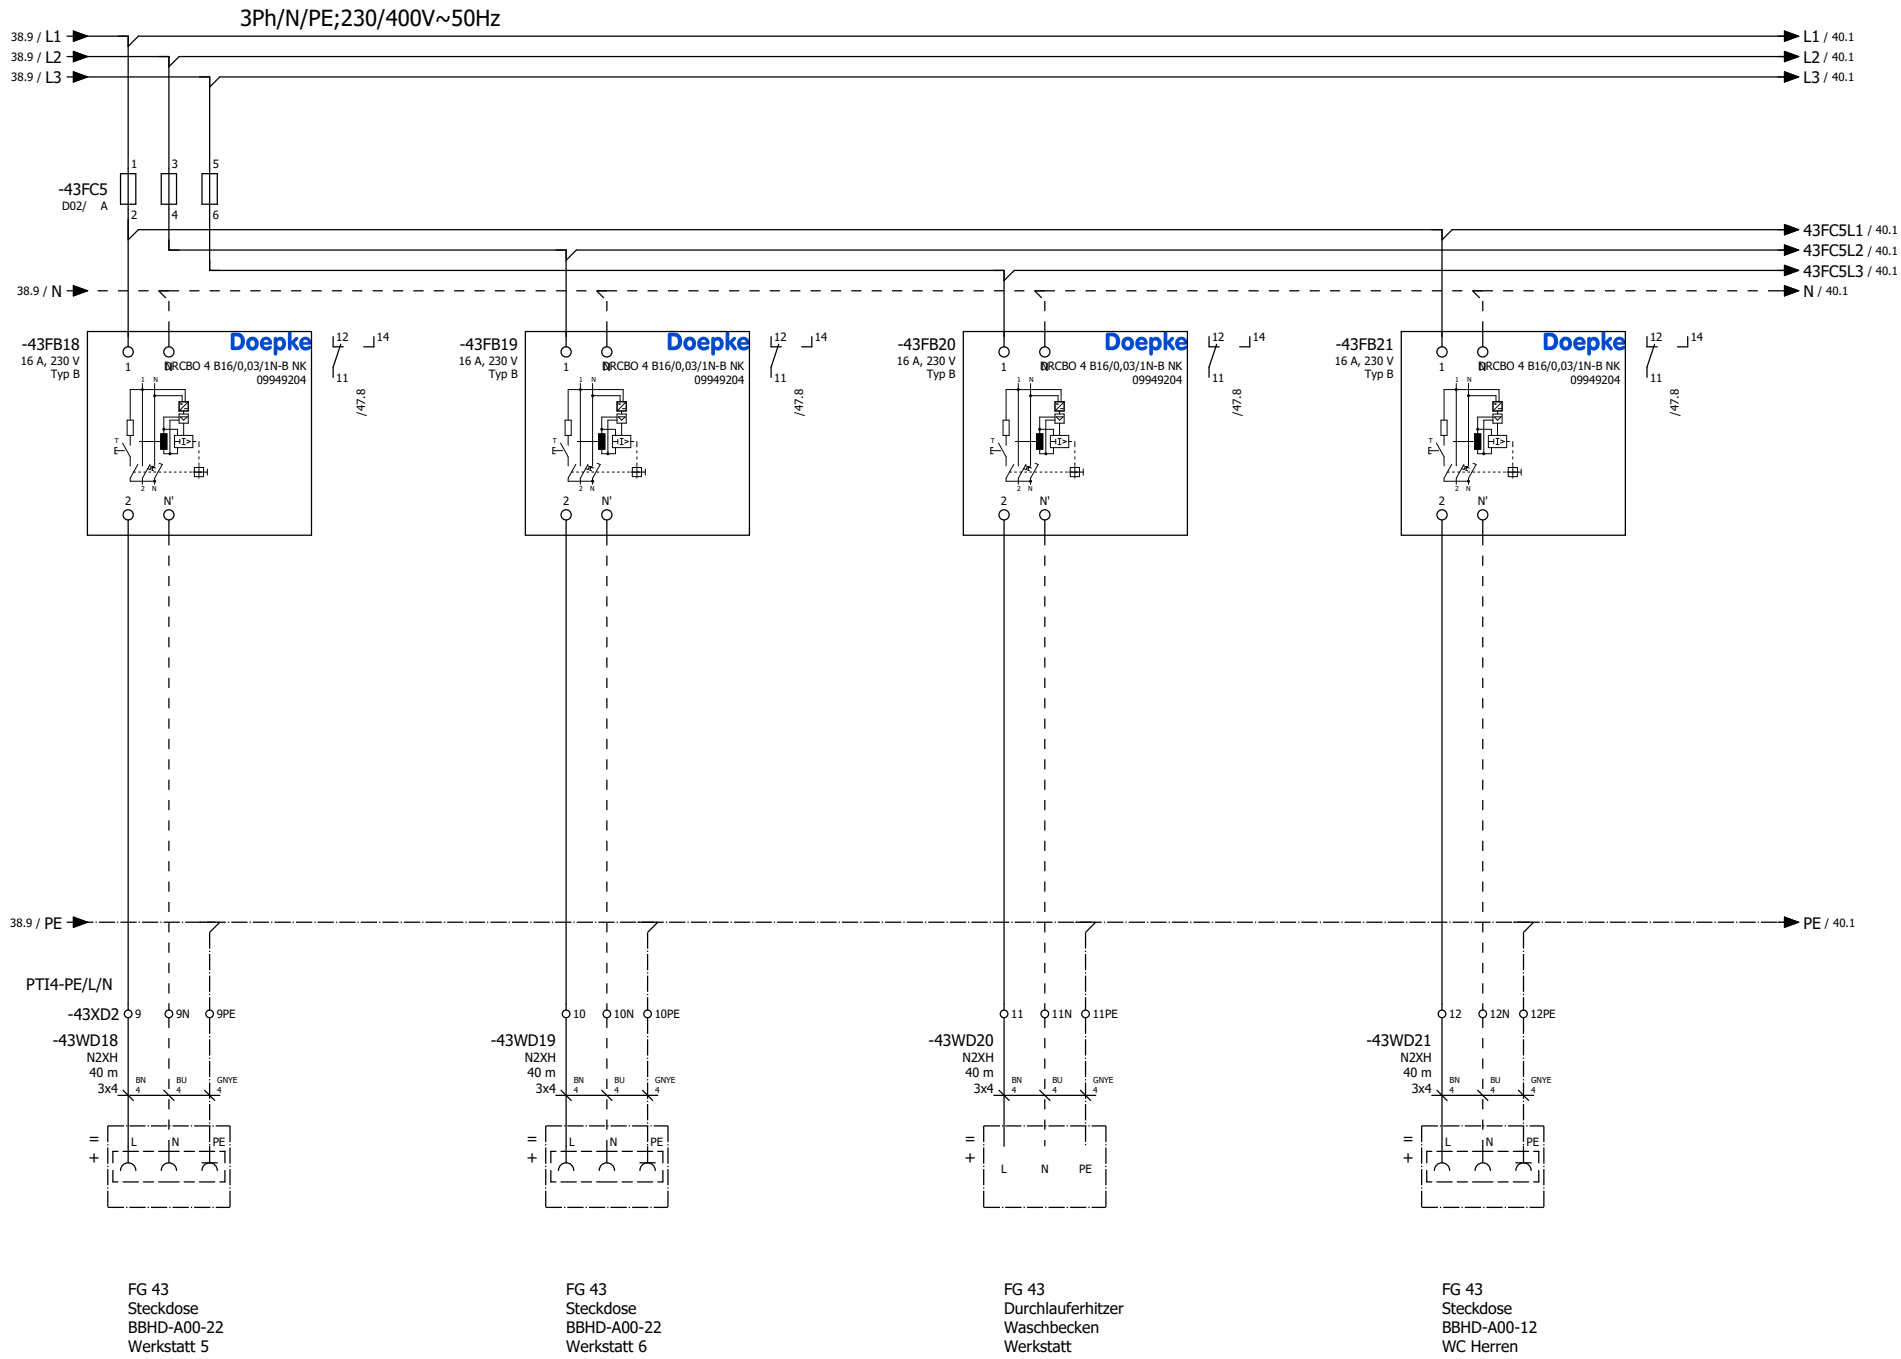

Vorherige Seite
38

Nächste Seite
40

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr




Seitenbeschreibung:
FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbaubort:
Projektbez.:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Strecke:

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 39
Planummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10
45 / 162

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

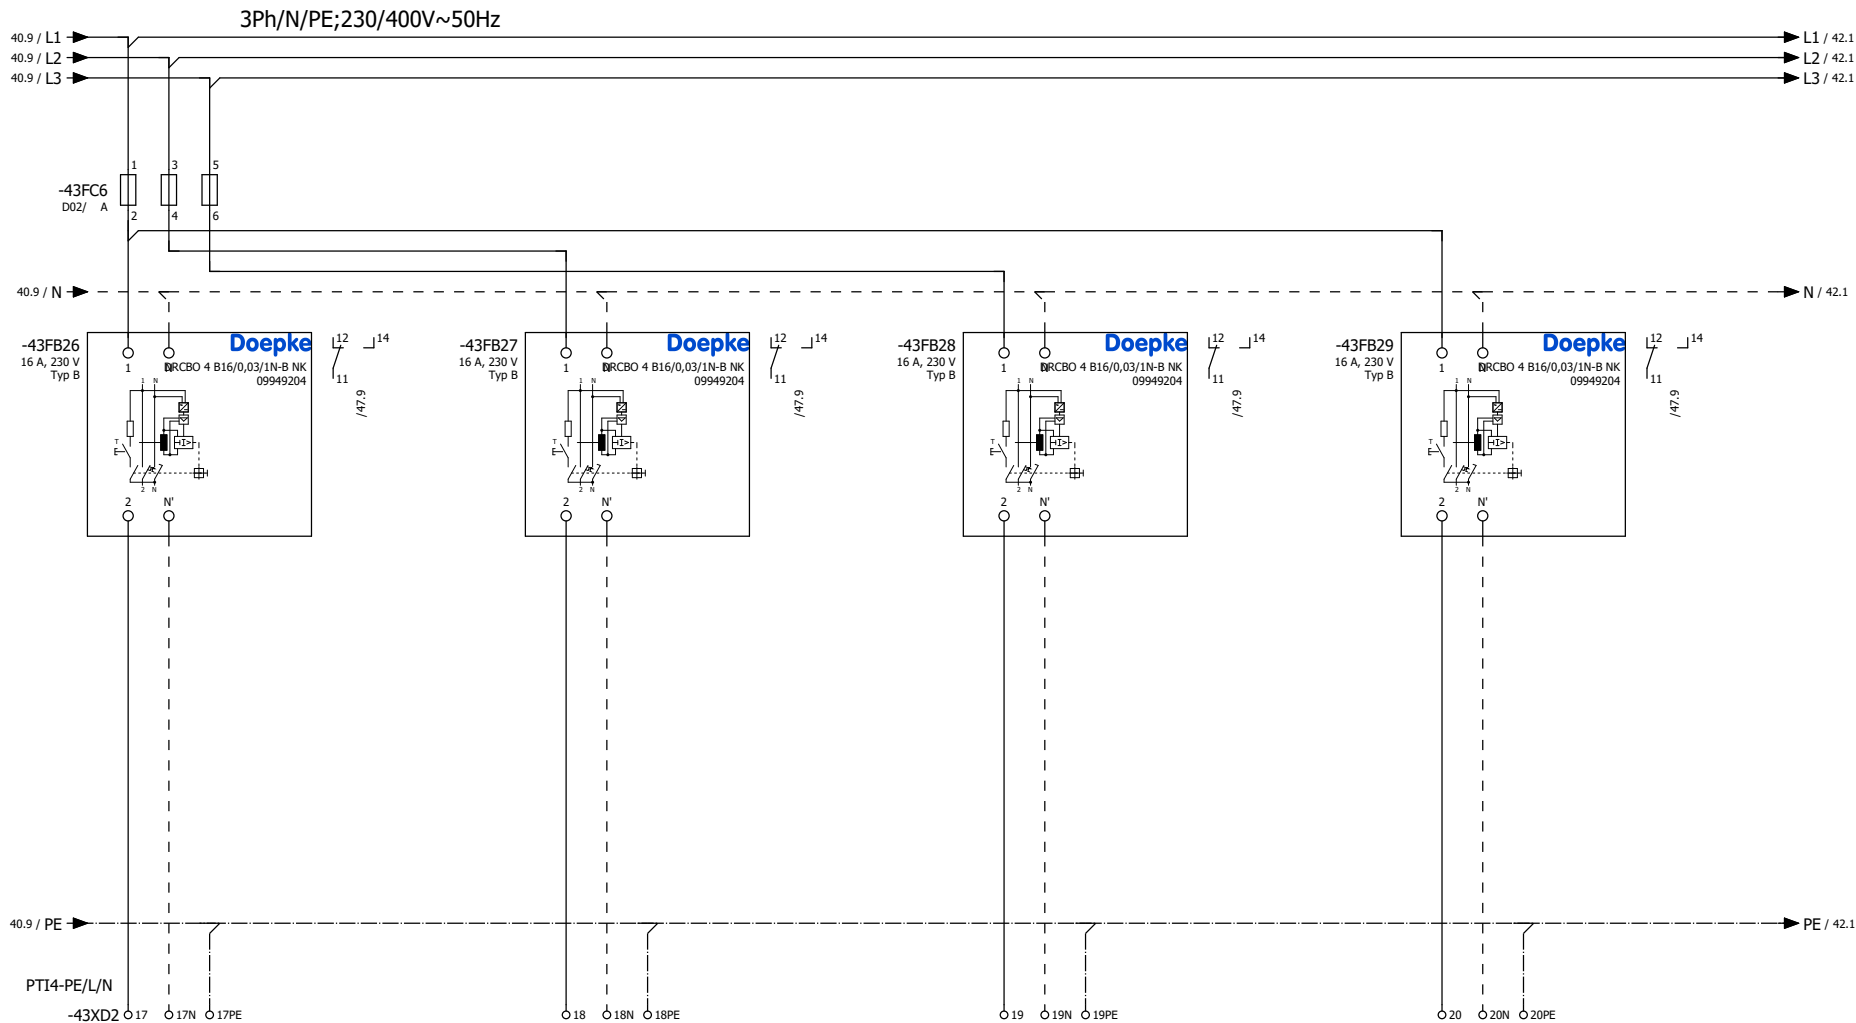

Vorherige Seite
40

Nächste Seite
42

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	11.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		




Selbstbeschreibung:
FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart: Strecke:
Objekt: Keine Angabe
Einbaustandort: Bahnhof Heddernheim
Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10

== BH = UV_AV
++ HD + K1_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 41
Plannummer:
==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

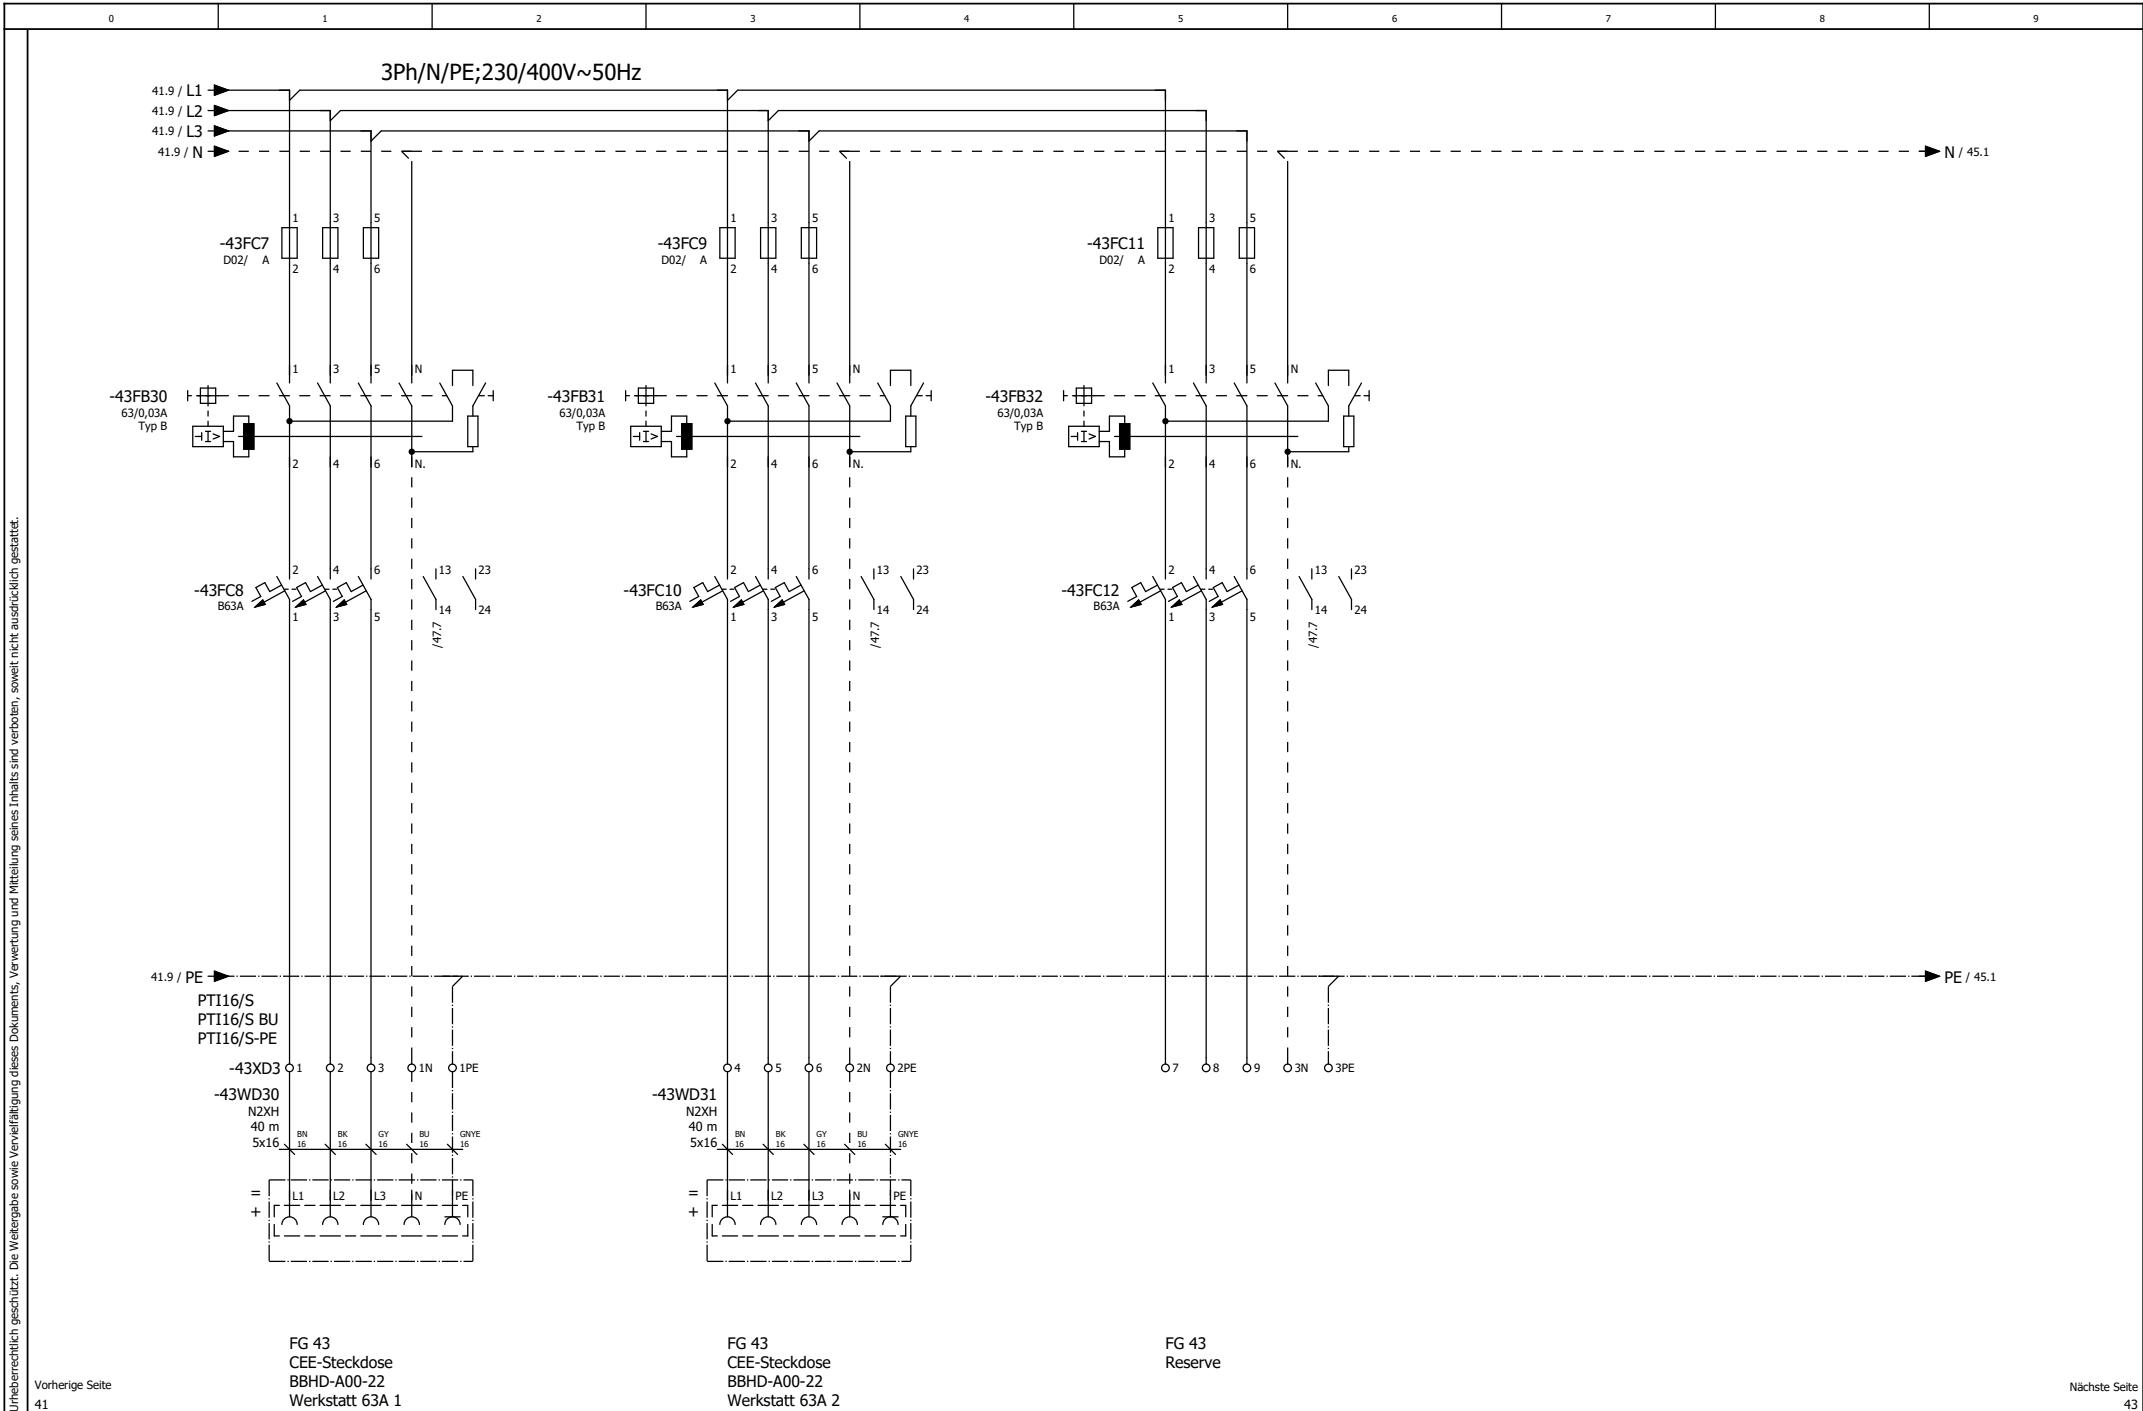


Vorherige Seite
41

Nächste Seite
43

Index		Änderung	Datum	Name	Datum	11.05.2026	Seitenbeschreibung:		Objektart:	Strecke:	== BH		= UV_AV	
					Bearb.	orschel	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze		Objekt:		++ HD		+ K1_10	
					Geprüft	O. Augustin	Laststromkreise 400V		Objekteil:	Keine Angabe	&EFS		Blatt	
					Datum		LS-Schalter über FI		Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan		48 / 162	
					Urspr				Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:		==BH++HD=UV_AV+K1.10	




Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

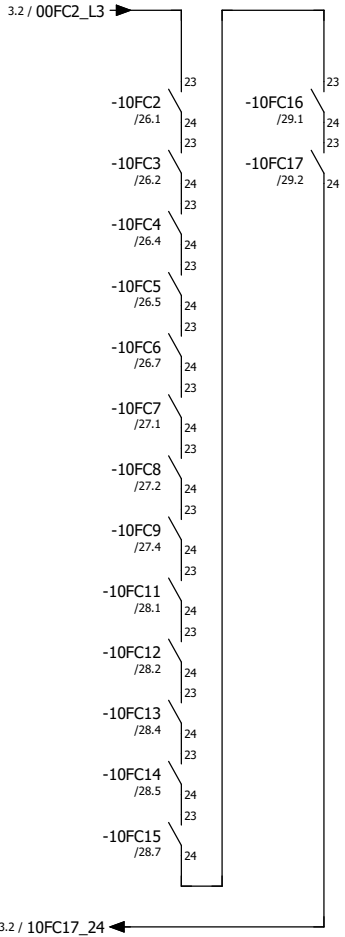

				Datum	01.06.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Selbstbeschreibung: Sicherheitskreis zu SILI	Objektart:Strecke:		== BH= UV_AV	
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD+ K1_10	
				Geprüft	O. Augustin			Objekteil:		Keine Angabe	
				Datum				Einbauort:		Bahnhof Heddernheim	
								Stromlaufplan		Blatt43 49 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UVV_AV+00.11	




Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

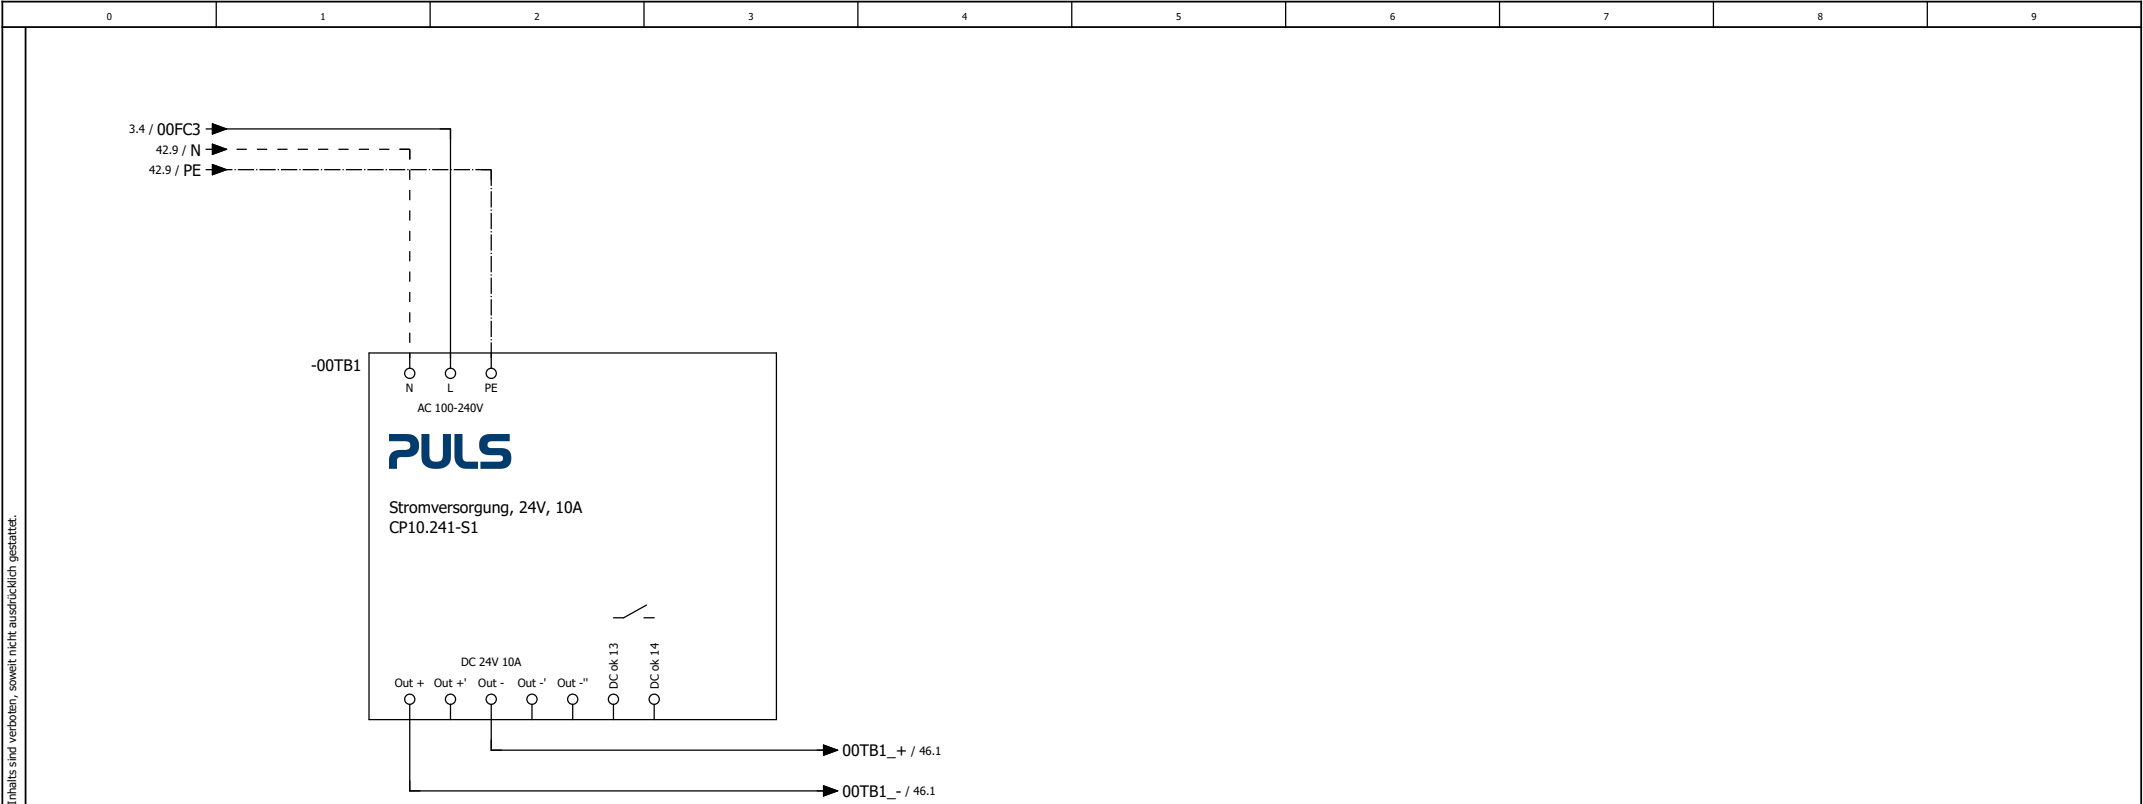


			Datum	11.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Selbstbeschreibung: Steuerspannung 24VDC Versorgung	Objektart: Objekt: Objektteil: Einbauort: Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	Strecke: Keine Angabe Bahnhof Heddernheim ==BH++HD=UV.AV+K1.10	== BH = UV_AV	
			Bearb.	orschel					++ HD + K1_10	
			Geprüft	O. Augustin					&EFS	Blatt 45
			Datum						Stromlaufplan	51 / 162
			Urspr						Plannummer: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	
Index	Änderung	Datum	Name							










Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

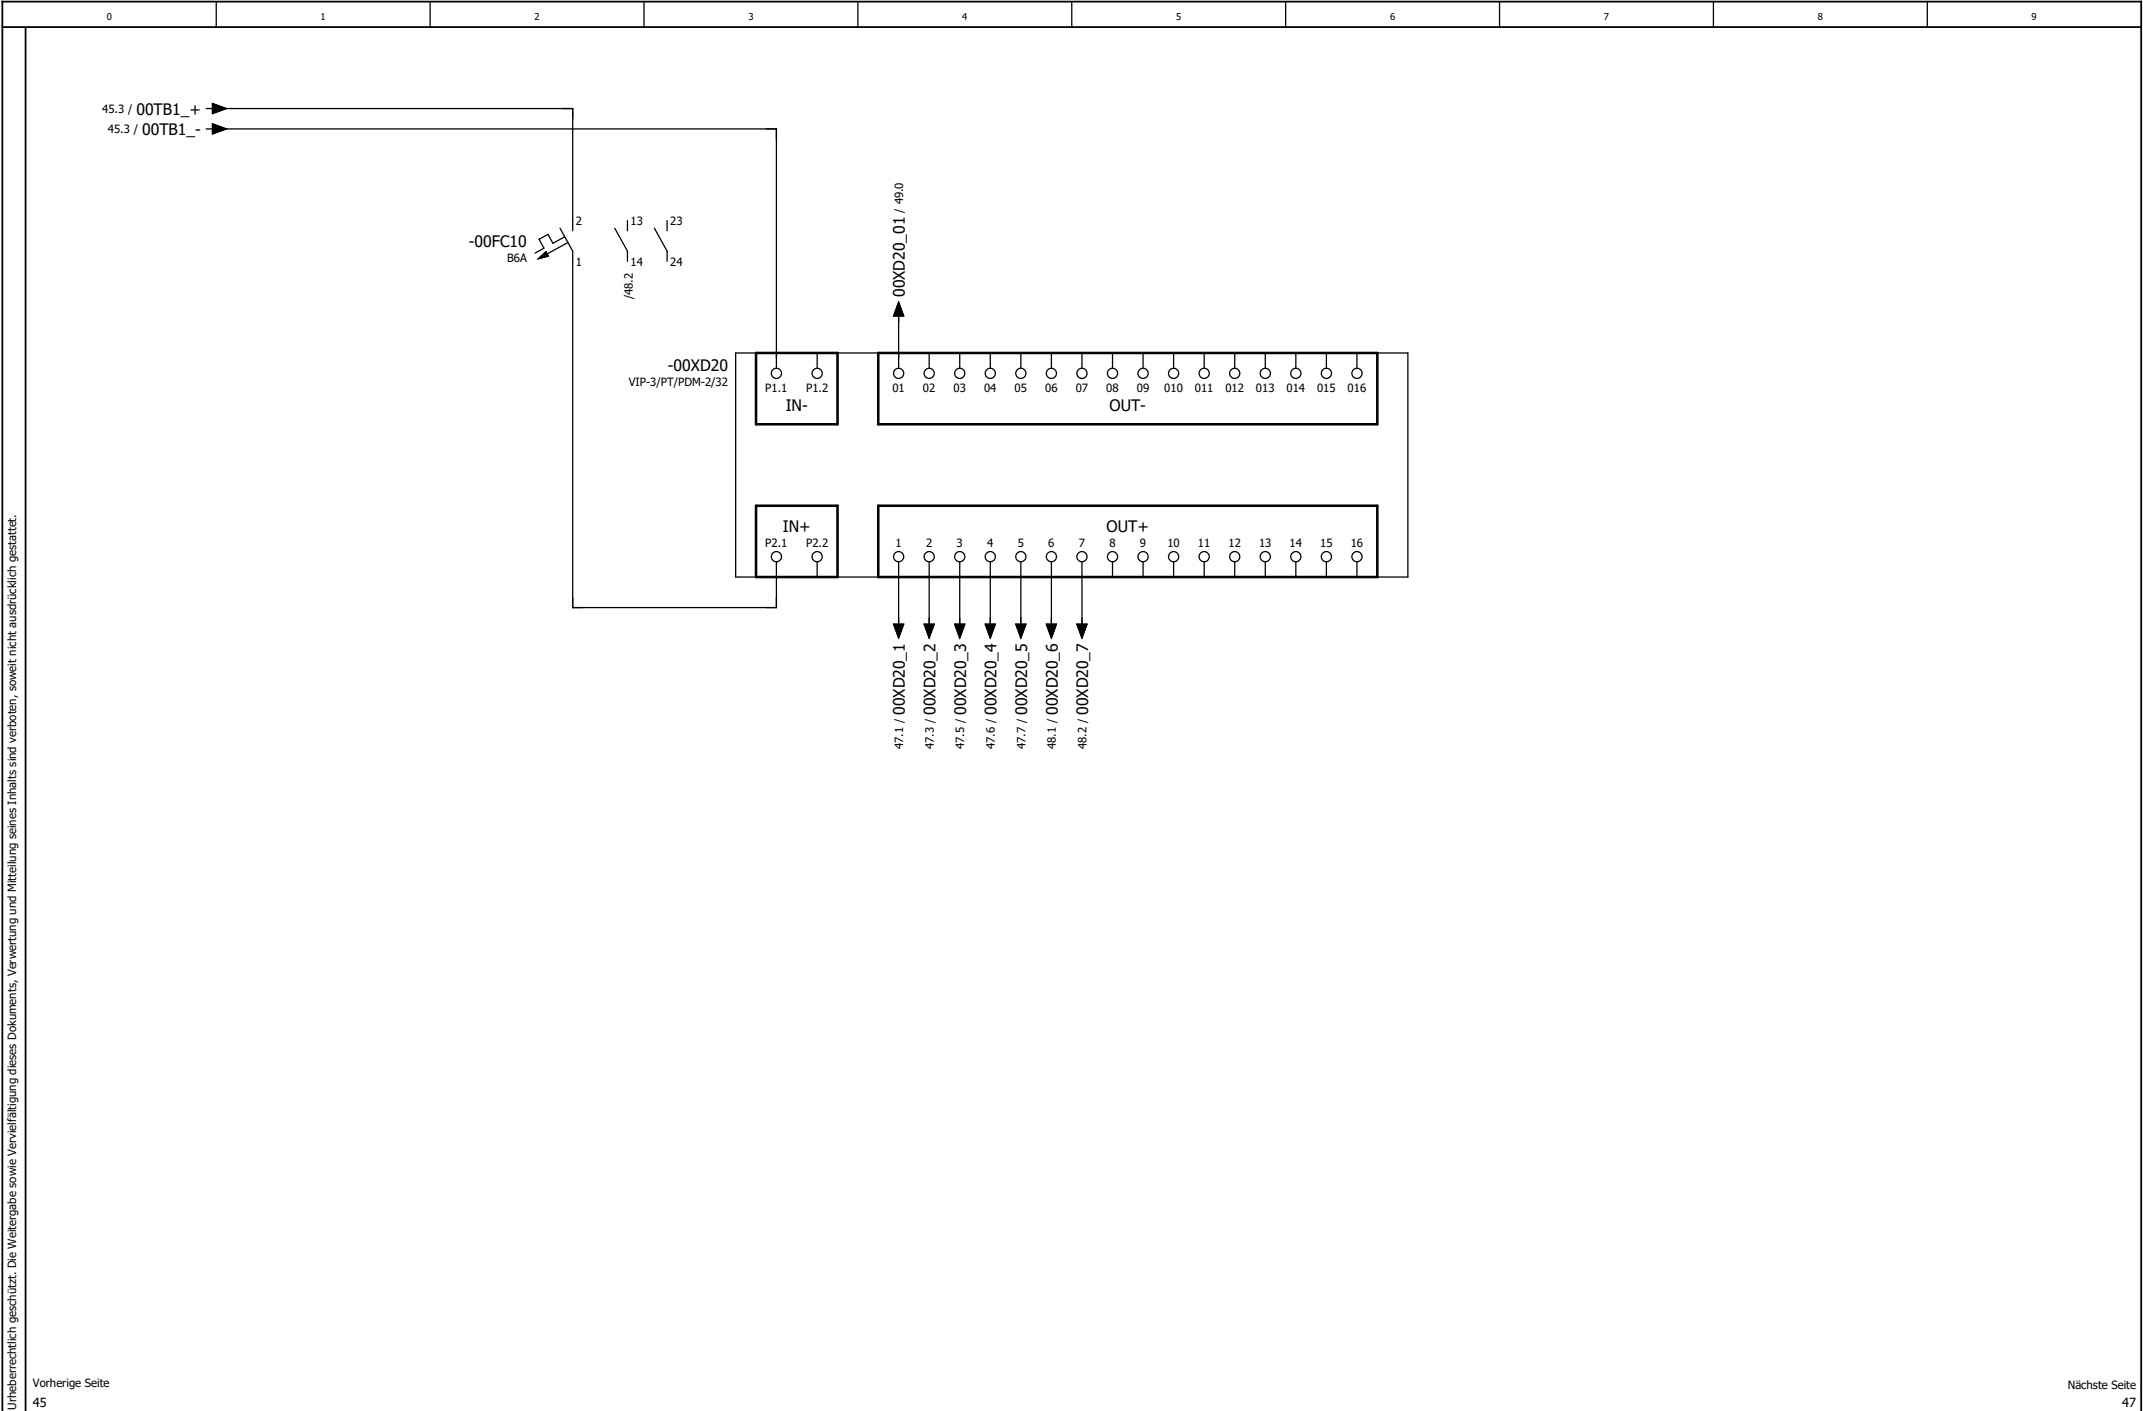

				Datum	11.05.2026			Seitenbeschreibung: Steuerspannung 24VDC Potentialverteilung		Objektart:		Strecke:		== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel					Objektteil:		++ HD + K1_10			
				Geprüft	O. Augustin					Einbauort:		Keine Angabe		&EFS	
				Datum						Projektbez.:		==BH++HD=UV.AV+K1.10		Stromlaufplan	
				Urspr						Plannummer:		==BH++HD=UV.AV+K1.10		Blatt 46	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr										52 / 162	

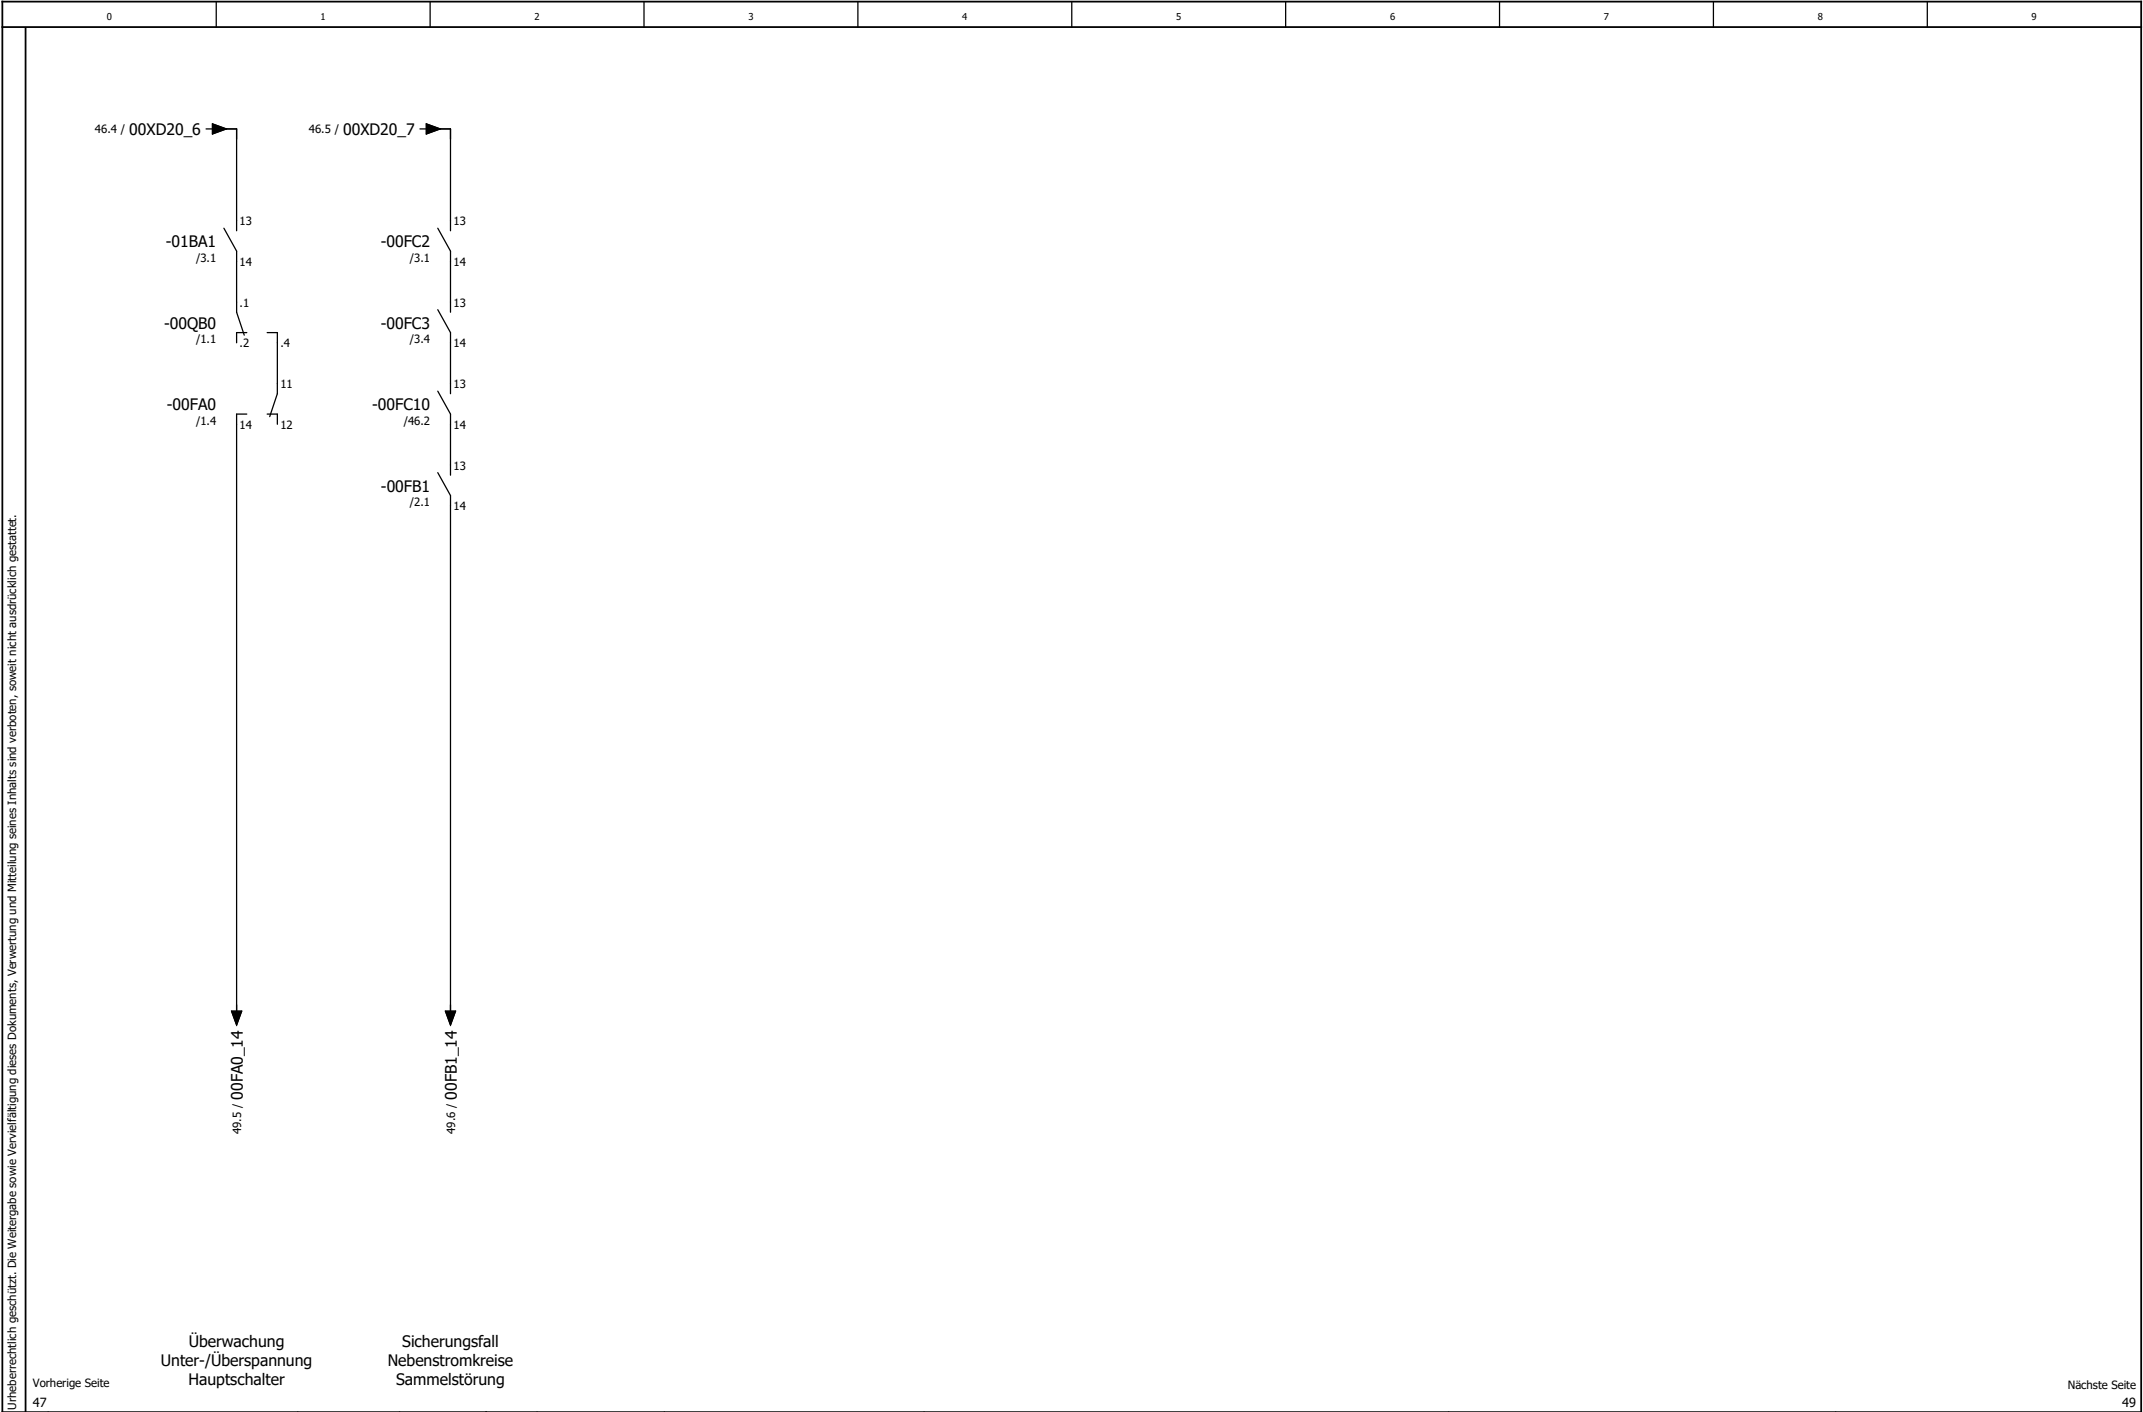

Index		Änderung	Datum	Name	Urspr	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Seitenbeschreibung: Meldekreise zu ZLT	Objektart: Objekt: Objekteil: Einbauort:		Strecke:		== BH = UV_AV ++ HD + K1_10	
			Datum	11.05.2026				Keine Angabe					
			Bearb.	orschel				Bahnhof Heddernheim		&EFS		Blatt 48	
			Geprüft	O. Augustin						Stromlaufplan		54 / 162	
			Datum					Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10			

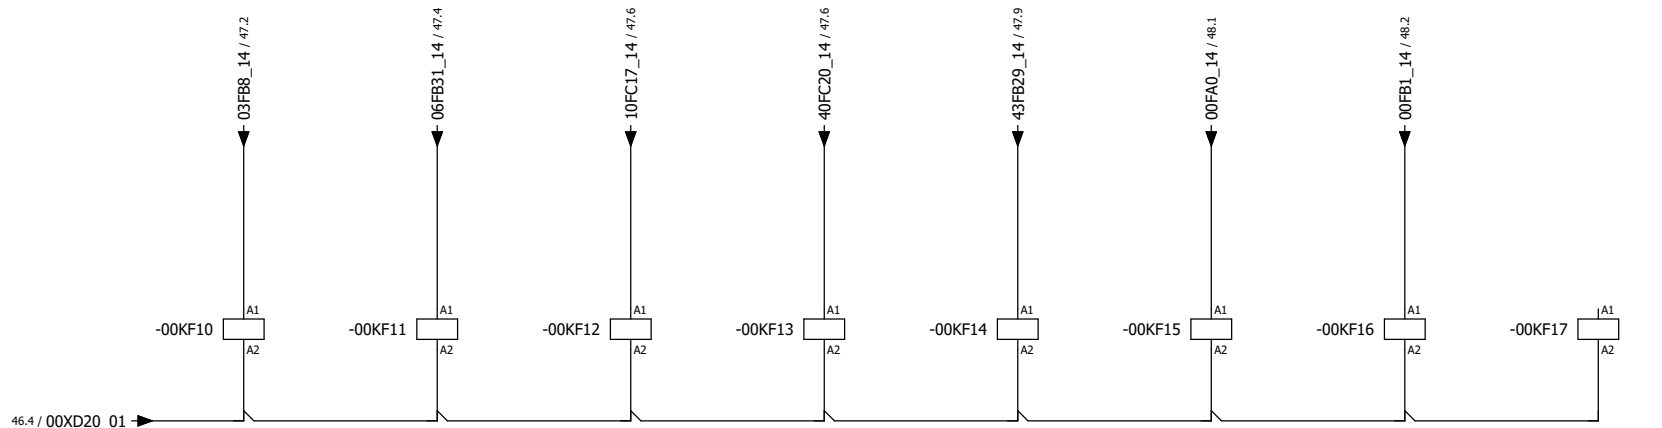

Meldung
Sicherungsfall
FG 03

Meldung
Sicherungsfall
FG 06

Meldung
Sicherungsfall
FG 10

Meldung
Sicherungsfall
FG 40


Meldung
Sicherungsfall
FG 43

Meldung
Überwachung
Unter-/Überspannung
Hauptschalter

Meldung
Sicherungsfall
Nebenstromkreise
Sammelstörung


Reserve

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

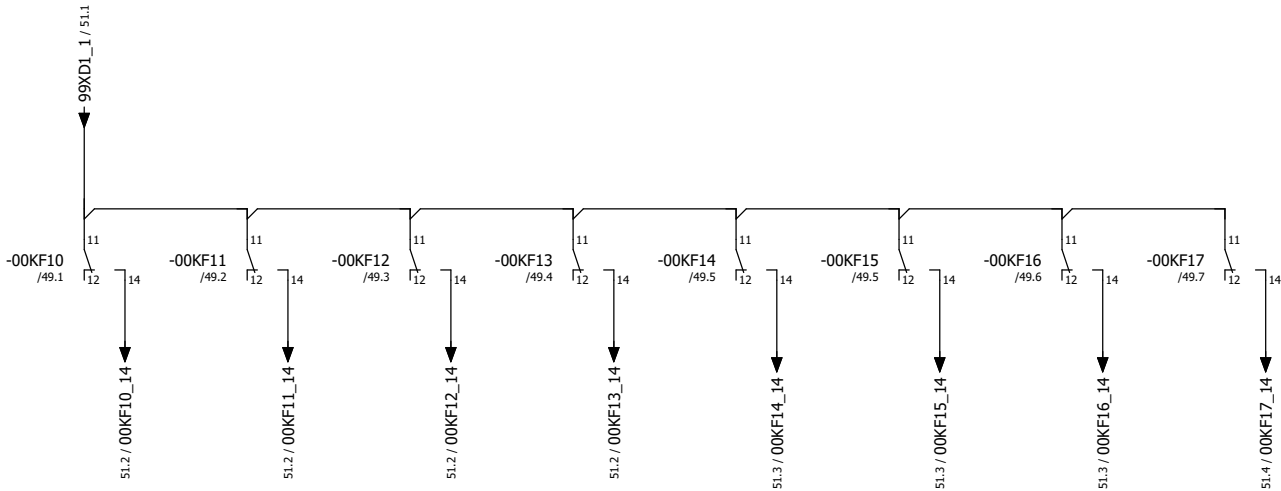

				Datum	11.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Seitenbeschreibung: Meldungskopplung Zentrale Leittechnik	Objektart: Objekt: Objektteil: Einbauort: Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	Strecke: Keine Angabe Bahnhof Heddernheim	== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel					++ HD + K1_10	
				Geprüft	O. Augustin					&EFS	
				Datum						Stromlaufplan	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr						Plannummer: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	Blatt 56 / 162

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

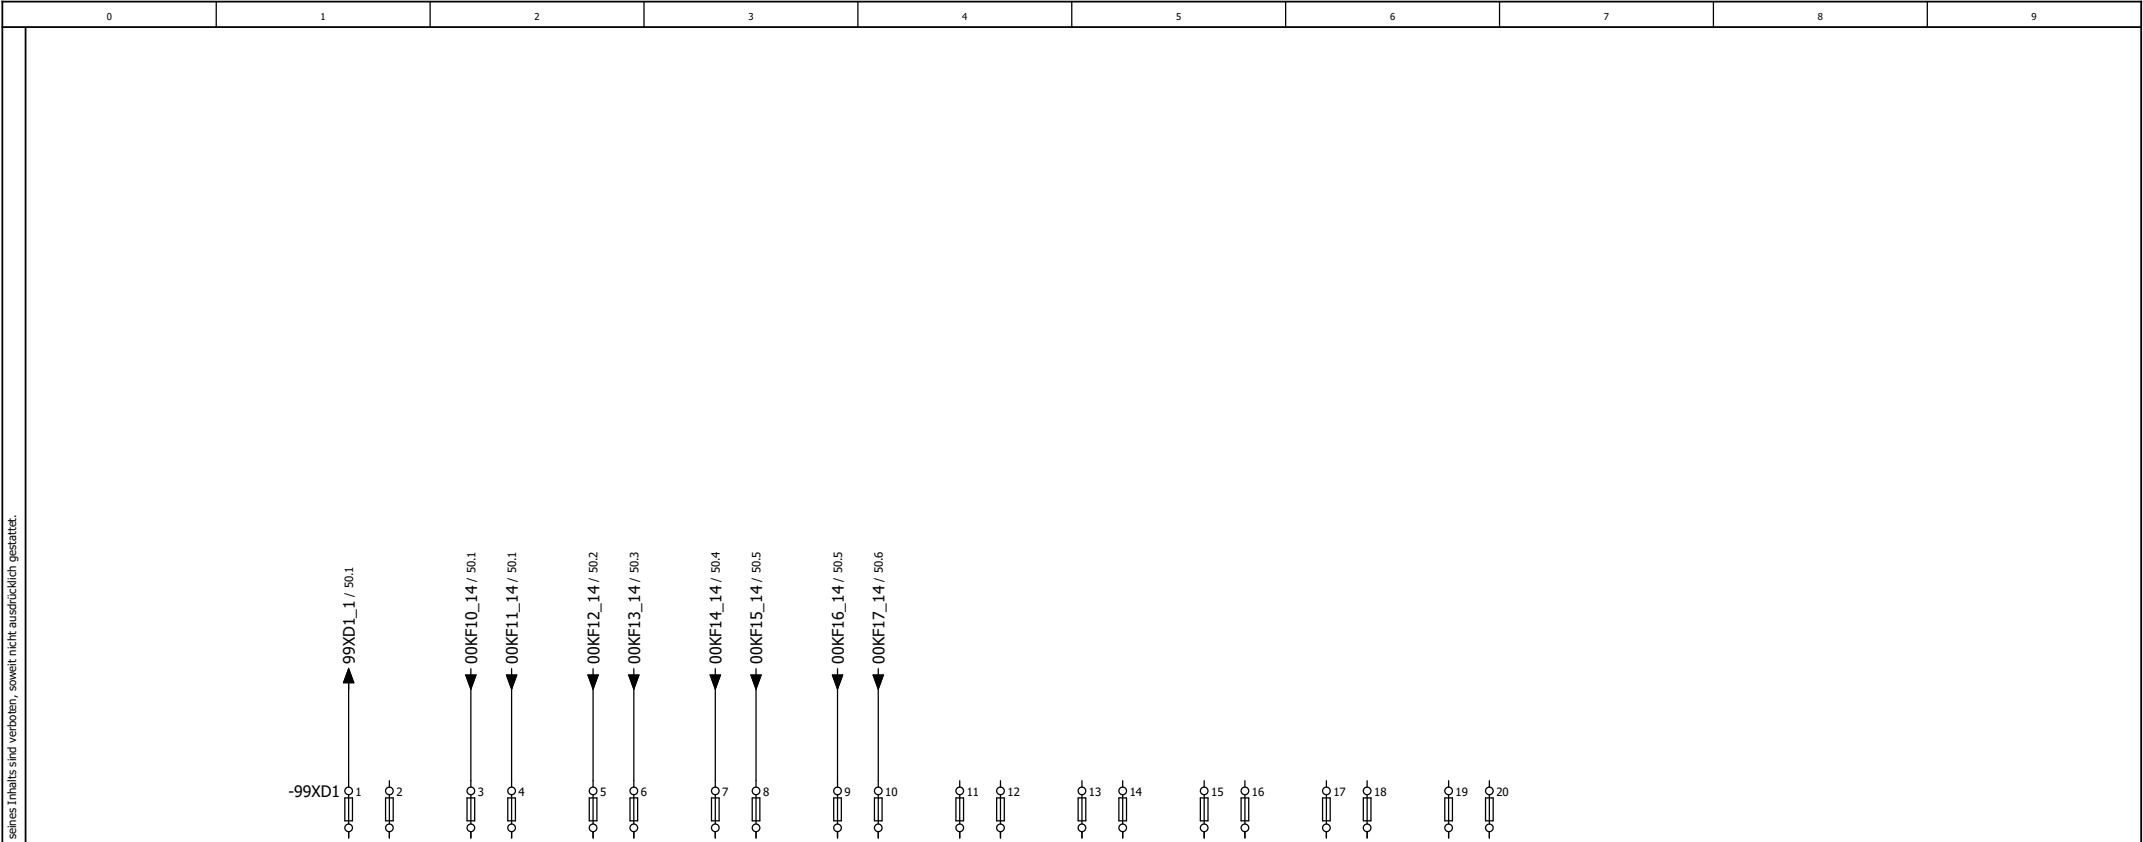

		Datum	11.05.2026			Seitenbeschreibung: ZLT Klemmleiste		Objektart:		Strecke:		== BH		= UV_AV	
		Bearb.	orschel					Objektteil:				++ HD		+ K1_10	
		Geprüft	O. Augustin					Einbauort:		Keine Angabe		&EFS		Blatt	
		Datum						Projektbez.:		==BH++HD=UV.AV+K1.10		Stromlaufplan		57 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr								Plannummer:		==BH++HD=UV.AV+K1.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.




Vorherige Seite
51

Nächste Seite
&ETC1/1

			Datum	11.05.2026		Seltenbeschreibung: Sammelklemme DALI	Objektart:	Strecke:	== BH = UV_AV	
			Bearb.	orschel			Objektteil:		++ HD + K1_10	
			Geprüft	O. Augustin			Einbauort:	Keine Angabe Bahnhof Heddernheim	&EFS	
			Datum				Projektbez.:	==BH++HD=UV.AV+K1.10	Stromlaufplan	Blatt 52
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10		

				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Frontansicht	Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV	
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD	+ K1_10	
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe	&ETC1	Blatt 1	
				Datum				Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Modell-Ansicht	59 / 162	
Index	Änderung		Datum	Name	Urspr			Projektbezeichnung:	==BH++HD=UV.AV+K1.10		Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10

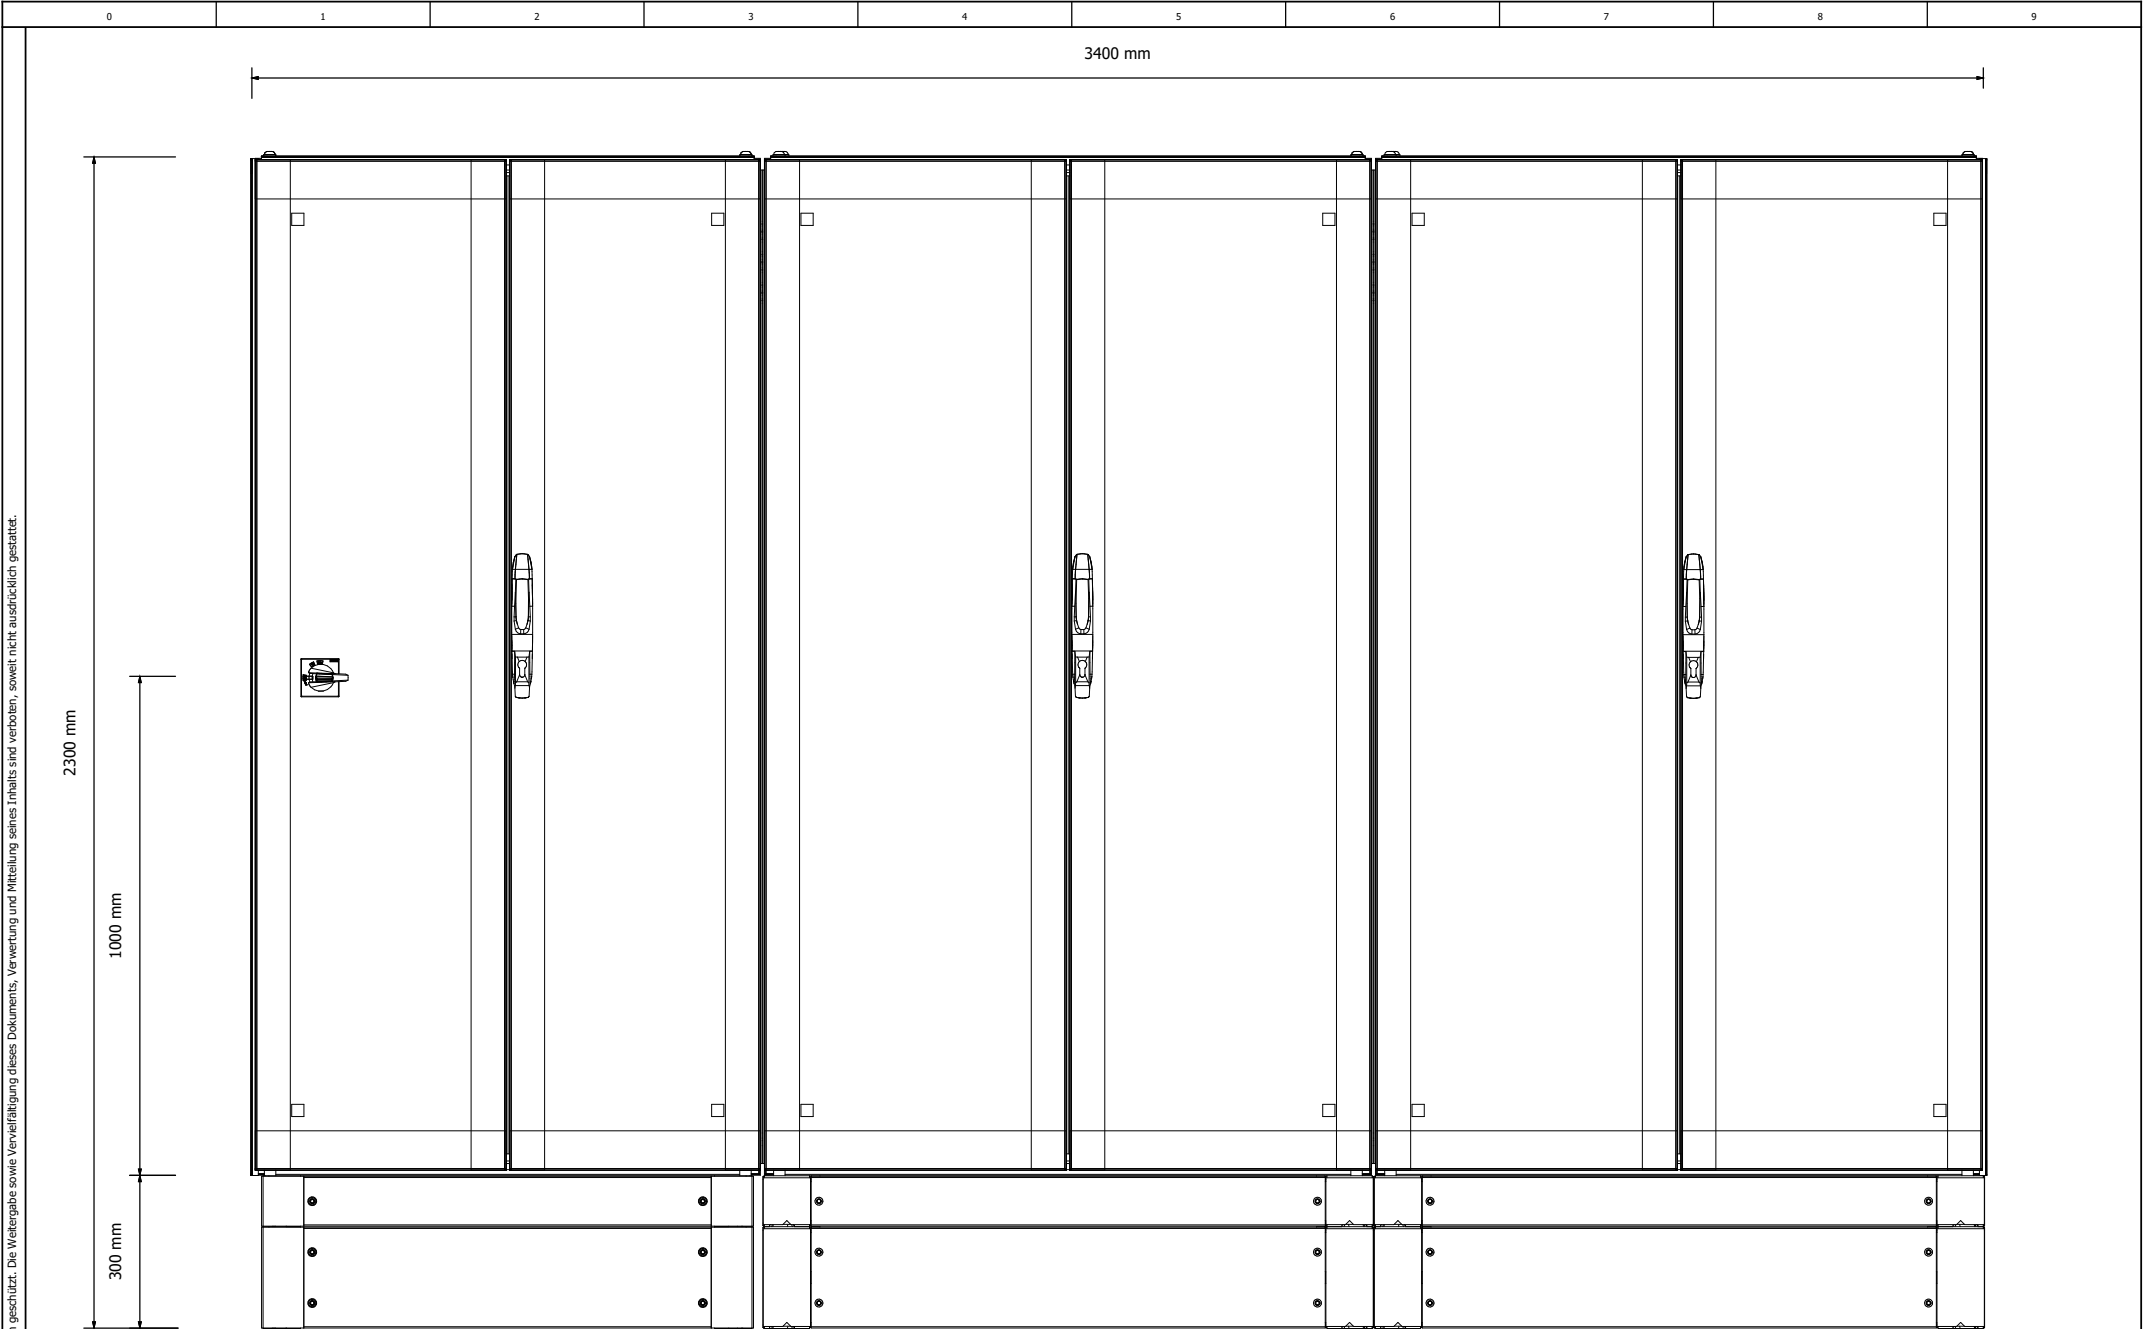

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	




Seitenbeschreibung:
Ansicht Links

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objekteil:	Keine Angabe	&ETC1	Blatt 2
Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Modell-Ansicht	60 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV.AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10



				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Frontansicht Geräte	Objektart: Objekt: Objektteil: Einbaort: Projektbez.:	Strecke: Keine Angabe Bahnhof Heddernheim	== BH	= UV_AV
				Bearb.	orschel					++ HD	+ K1_10
				Geprüft	O. Augustin					&ETC1	Blatt 3
				Datum						Model-Ansicht	61 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr						Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

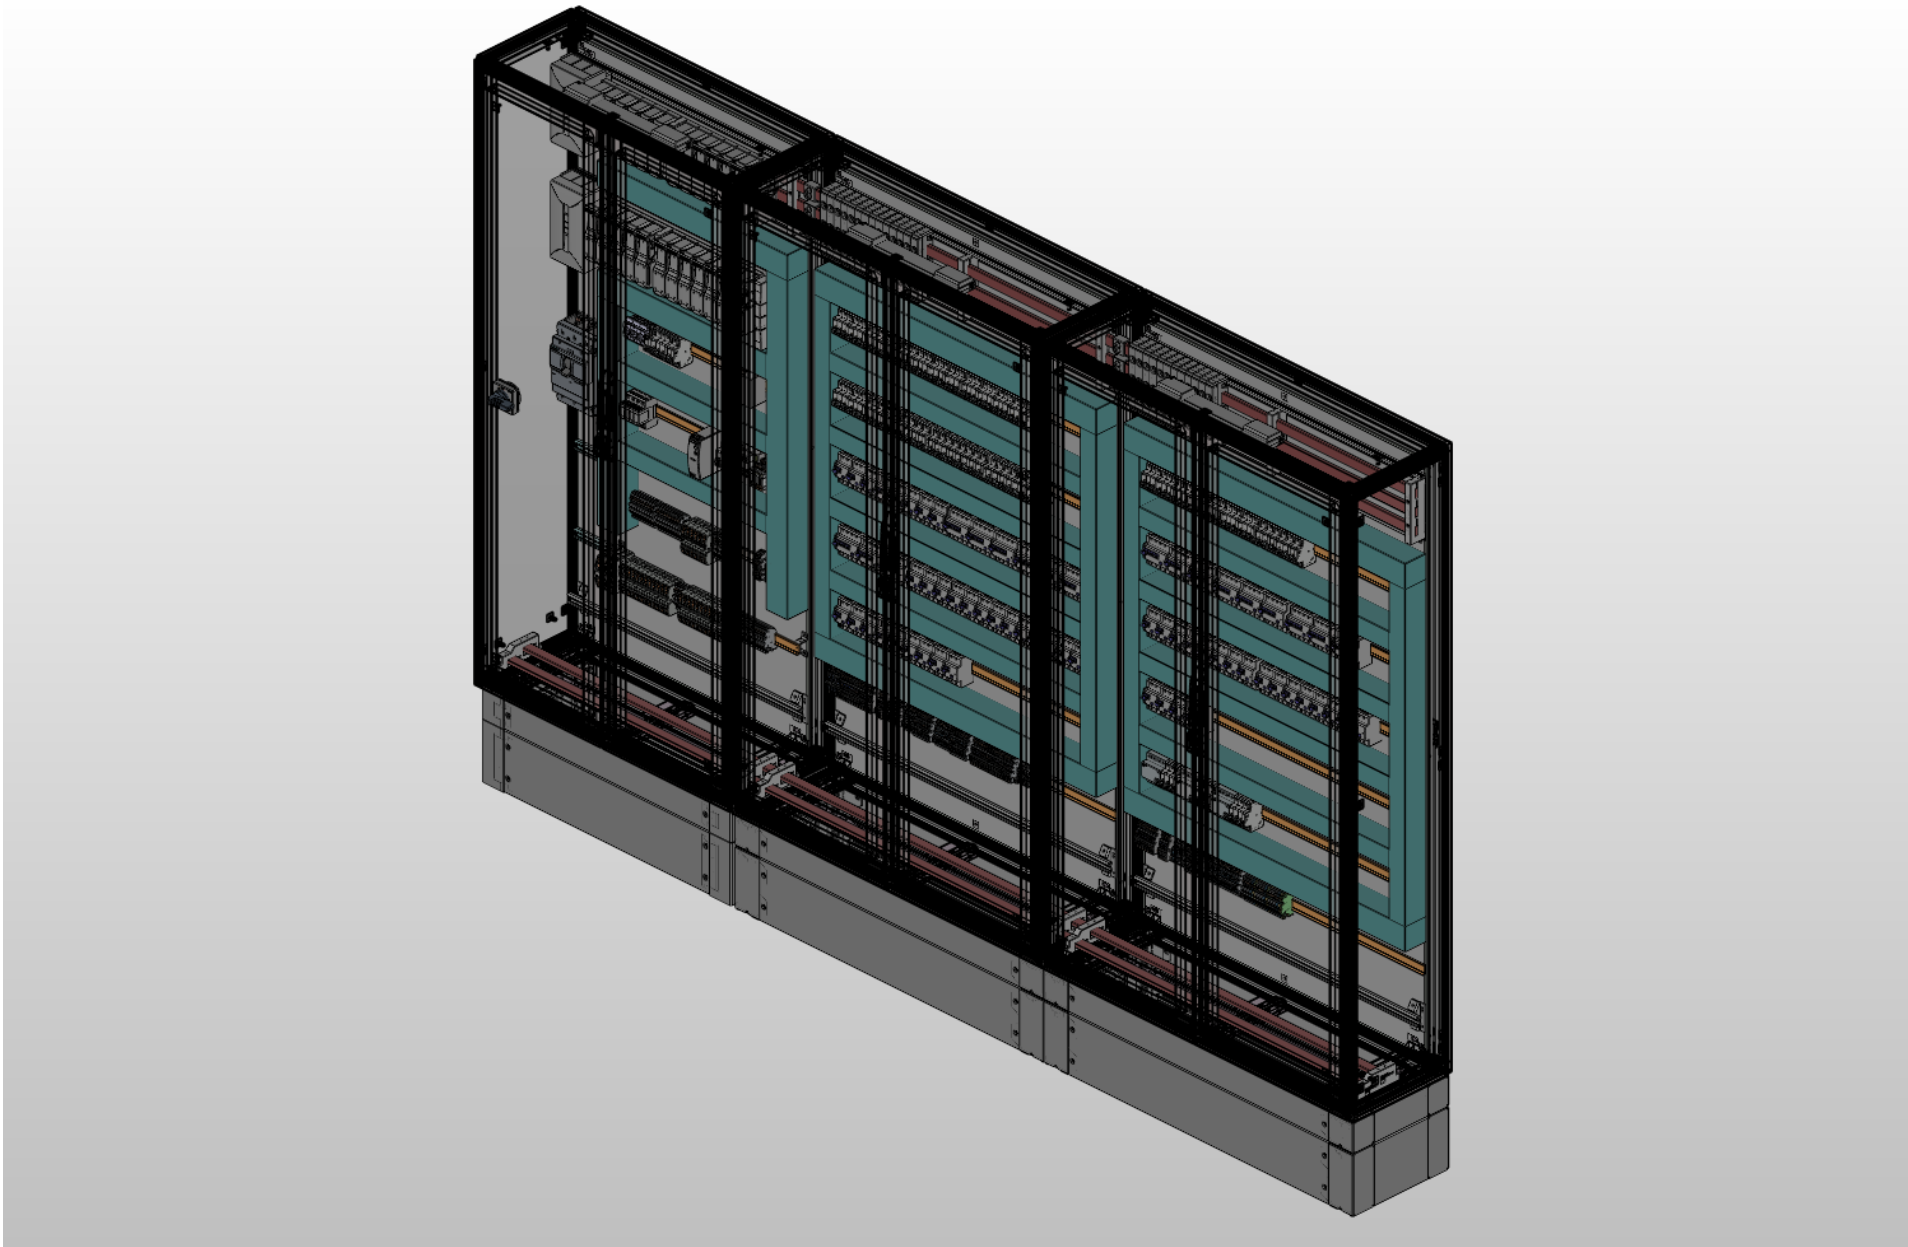

Vorherige Seite
3

Nächste Seite
+DOC&EPA1/1

			Datum	11.05.2026
			Bearb.	orschel
			Geprüft	O. Augustin
			Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Selbstbeschreibung:
ISO Ansicht

Objektart:	Strecke:	== BH	= UV_AV
Objekt:		++ HD	+ K1_10
Objekteil:	Keine Angabe	&ETC1	Blatt 4
Einbaustandort:	Bahnhof Heddernheim	Modell-Ansicht	62 / 162
Projektbez.:	==BH++HD=UV.AV+K1.10	Plannummer:	==BH++HD=UV.AV+K1.10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Artikelsummenstückliste

VGf_F02_001

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Hersteller	Menge
INO					
	101434112	Dreiphasenüberwachungsmodul busfähig mit Nachlaufzeit 0-15min	DPÜ/B.2 890417	INO	1
RIT					
	2500310	Systemleuchte LED	SZ.2500310	RIT	3
	9340070	Endabdeckung	SV.9340070	RIT	3
DEHN					
	952440	Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M Uc 275V mit ACI-Technologie	DG M TNS ACI 275 FM	DEHN	1
SIE					
	5SV1316-6KK16	FI/LS kompakt 6kA Typ A 30mA B16	5SV1316-6KK16	SIE	1
	5ST3011	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011	SIE	55
DOE					
	09949204	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK	DOE	50
	09200032	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2	DOE	68
	09948104	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK	DOE	18
SIE					
	5SV3346-4	FI TYP B 63/4 30MA 4TE	5SV3346-4	SIE	3
ABB					
	2CDE163001R1902	ISS63/3 Sicherungshalter	ISS63/3	ABB	1
SIE					
	5SY6306-6	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6306-6	SIE	1
	5SY6106-6	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6106-6	SIE	2
RIT					
	9635700	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000	SV.9635700	RIT	25
	3418010	Reitersicherungselement	SV.3418010	RIT	26
	3418020	Berührungsschutzabdeckung	SV.3418020	RIT	26
SIE					
	5SY6316-6	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6	SIE	10
	5SY6316-7	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7	SIE	13

Vorherige Seite
+K1_10&ETC1/4

Nächste Seite
2

			Datum	11.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Artikelsummenstückliste : INO.101434112 - SIE.5SY6316-7	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV	
			Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
			Geprüft	O. Augustin				&EPA1	Blatt 1
			Datum					Artikelsummenstückliste	63 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Artikelsummenstückliste

VGf_F02_001

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Hersteller	Menge
SIE					
	5SY6116-6	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6	SIE	7
	5SY6110-7	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7	SIE	15
	5SY6116-7	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-7	SIE	3
	5SY6363-6	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6363-6	SIE	3
PXC					
	2900299	Schaltrelais	PLC-RPT- 24DC/21	PXC	8
SIE					
	3VA1340-1AA32-0AA0	SENTRON Lasttrennschalter in MCCB-bauform	3VA1340-1AA32-0AA0	SIE	1
	3VA9467-0FK61	SENTRON Zubehör Türkupplungsdrehantrieb	3VA9467-0FK61	SIE	1
	3VA9988-0AA12	SENTRON Hilfsschalter Zubehör für 3VA-Schalter	3VA9988-0AA12	SIE	1
PULS					
	CP10.241-S1	Stromversorgung, 24V, 10A	CP10.241-S1	PULS	1
RIT					
	8004000	Anreih-Schranksystem VX25	VX.8004000	RIT	1
	9340000	Sammelschienenhalter Flachkupferschienen	SV.9340000	RIT	12
	9340120	Bodenwanne	SV.9340120	RIT	2
	8800753	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm	TS.8800753	RIT	8
	9320020	Schienenverbinder	SV.9320020	RIT	6
	4944000	C-Profileschienen 30/15	SZ.4944000	RIT	2
	5001082	Kabelabfangschiene	CM.5001082	RIT	1
	2313750	Tragschiene	SZ.2313750	RIT	16
	8800752	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm	TS.8800752	RIT	14
	2365000	Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen	SZ.2365000	RIT	2
	8640005	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh	VX.8640005	RIT	2
	8640031	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm	VX.8640031	RIT	2
	8104245	Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech	VX.8104245	RIT	2
	9340040	Sammelschienenhalter	SV.9340040	RIT	6

Vorherige Seite

Nächste Seite

1

3

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Vorherige Seite

Nächste Seite

1

3

				Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: Artikelsummenstückliste : SIE.5SY6116-6 - RIT.9340040	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
				Geprüft	O. Augustin				&EPA1	Blatt 2
				Datum					Artikelsummenstückliste	64 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0123456789

Artikelsummenstückliste

VGf_F02_001

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Hersteller	Menge
RIT					
	8618250	VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder	VX.8618250	RIT	3
	8640024	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh	VX.8640024	RIT	2
	8640041	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm	VX.8640041	RIT	2
	8204000	Anreih-Schranksystem VX25	VX.8204000	RIT	2
	9340130	Bodenwanne	SV.9340130	RIT	2
	5001083	Kabelabfangschiene	CM.5001083	RIT	2
	8660007	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh	VX.8660007	RIT	4
	8660031	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm	VX.8660031	RIT	4
	8660025	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh	VX.8660025	RIT	4
	8660041	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm	VX.8660041	RIT	4
EFX					
	550970	Massive Kupferschiene PCB 30x10x4000	PCB-4M-30X10	EFX	14
RIT					
	9342300	Anschlussadapter	SV.9342300	RIT	2
PXC					
	3022218	Endklammer/-halter für Klemme	CLIPFIX 35	PXC	22
	3209510	Durchgangsklemme	PT 2,5	PXC	10
	3209523	Durchgangsklemme	PT 2,5 BU	PXC	1
	3209536	Schutzleiter-Reihenklemme	PT 2,5-PE	PXC	1
	3260050	Hochstromklemme	PTPOWER 50	PXC	3
RIT					
	3459500	Leiteranschlussklemme	SV.3459500	RIT	50
PXC					
	3212064	Hochstromklemme	PTPOWER 35	PXC	30
	3214029	Installationsklemme	PTI 16/S	PXC	48
	2903799	Potenzialverteiler	VIP-3/PT/PDM-2/32	PXC	1
	3210351	Trennklemme	PTT 1,5/S-2MT	PXC	15

geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: Artikelsummenstückliste : RIT.8618250 - PXC.3210351	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV	
			Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
			Geprüft	O. Augustin				&EPA1	Blatt 3
			Datum					Artikelsummenstückliste	65 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	

Artikelsummenstückliste

VGf_F02_001

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Hersteller	Menge
PXC					
	3211757	Durchgangsklemme	PT 4	PXC	3
	3214052	Installationsetagenklemme	PTI 4-L/L	PXC	7
	3214047	Installationsschutzleiterklemme	PTI 4-PE/L/NT	PXC	4
	3213953	Installationsetagenklemme	PTI 2,5-L/L	PXC	31
	3213946	Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/NT	PXC	44
	3214049	Installationsschutzleiterklemme	PTI 4-PE/L/N	PXC	36
	3213950	Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N	PXC	29
	3213949	Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/L	PXC	15
	3076042	Installationsetagenklemme	UTI 6-L/L	PXC	3
	3076041	Installationsschutzleiterklemme	UTI 6-PE/L/N	PXC	3
	3214023	Installationsklemme	PTI 16/S BU	PXC	3
	3214024	Installationsschutzleiterklemme	PTI 16/S-PE	PXC	3
	3047676	Durchgangsklemme	UT 35-FE	PXC	1

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-01BA1 +K1_10&EFS/3.1	1	Dreiphasenüberwachungsmodul busfähig mit Nachlaufzeit 0-15min	DPÜ/B.2 890417 101434112	INO.101434112 Dreiphasenüberwachungsmodul	INO INO	
+K1_10-00EA1 +K1_10&EFS/2.1	1 Stück	Systemleuchte LED Systemleuchte LED, mit Steckdose, mit Bewegungsmelder, D, Schuko (Typ F, CEE 7/3), Länge: 437 mm, Eingangsleistung: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1200 lm	SZ.2500310 2500310	RIT.2500310 60 Hz, 1200 lm Beleuchtung Feld 1	RIT RIT	
+K1_10-00EA2 +K1_10&EFS/2.3	1 Stück	Systemleuchte LED Systemleuchte LED, mit Steckdose, mit Bewegungsmelder, D, Schuko (Typ F, CEE 7/3), Länge: 437 mm, Eingangsleistung: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1200 lm	SZ.2500310 2500310	RIT.2500310 60 Hz, 1200 lm Beleuchtung Feld 2	RIT RIT	
+K1_10-00EA3 +K1_10&EFS/2.5	1 Stück	Systemleuchte LED Systemleuchte LED, mit Steckdose, mit Bewegungsmelder, D, Schuko (Typ F, CEE 7/3), Länge: 437 mm, Eingangsleistung: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1200 lm	SZ.2500310 2500310	RIT.2500310 60 Hz, 1200 lm Beleuchtung Feld 3	RIT RIT	
+K1_10-F1 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endabdeckung SV Endabdeckung, für Sammelschienenhalter, SV 9340000/010/050	SV.9340070 9340070	RIT.9340070	RIT RIT	
+K1_10-F2 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endabdeckung SV Endabdeckung, für Sammelschienenhalter, SV 9340000/010/050	SV.9340070 9340070	RIT.9340070	RIT RIT	
+K1_10-F3 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endabdeckung SV Endabdeckung, für Sammelschienenhalter, SV 9340000/010/050	SV.9340070 9340070	RIT.9340070	RIT RIT	
+K1_10-00FA0 +K1_10&EFS/1.4	1 Stück	Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M Uc 275V mit ACI-Technologie	DG M TNS ACI 275 FM 952440	DEHN.952440 Überspannungsableiter	DEHN DEHN	
+K1_10-00FB1 +K1_10&EFS/2.1	1	FI/LS kompakt 6kA Typ A 30mA B16 SENTRON FI/LS-Schalter	5SV1316-6KK16 5SV1316-6KK16	SIE.5SV1316-6KK16	SIE SIE	
+K1_10-00FB1 +K1_10&EFS/2.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011	SIE SIE	
+K1_10-03FB1 +K1_10&EFS/13.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE	
+K1_10-03FB1 +K1_10&EFS/13.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-03FB2 +K1_10&EFS/13.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-03FB2 +K1_10&EFS/13.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-03FB3 +K1_10&EFS/13.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-03FB3 +K1_10&EFS/13.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-03FB4 +K1_10&EFS/13.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-03FB4 +K1_10&EFS/13.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artikelstückliste									VGF_F01_002-QR
Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung			Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code	
Platzierung	ME				Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant		
+K1_10-03FB5 +K1_10&EFS/14.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE		
+K1_10-03FB5 +K1_10&EFS/14.1	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-03FB6 +K1_10&EFS/14.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-03FB6 +K1_10&EFS/14.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-03FB7 +K1_10&EFS/14.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-03FB7 +K1_10&EFS/14.5	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-03FB8 +K1_10&EFS/14.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-03FB8 +K1_10&EFS/14.7	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB1 +K1_10&EFS/17.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB1 +K1_10&EFS/17.1	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB2 +K1_10&EFS/17.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB2 +K1_10&EFS/17.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB3 +K1_10&EFS/17.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB3 +K1_10&EFS/17.5	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB4 +K1_10&EFS/18.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB4 +K1_10&EFS/18.1	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB5 +K1_10&EFS/18.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE		
+K1_10-06FB5 +K1_10&EFS/18.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		

Vorherige Seite

Nächste Seite

1				Datum	11.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main		Selbstbeschreibung: Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032		Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC		== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel							++ HD + DOC	
				Geprüft	O. Augustin							&EPC1	Blatt 2
				Datum								Artikelstückliste	68 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10			

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-06FB6 +K1_10&EFS/18.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 Typ B	DOE DOE	
+K1_10-06FB6 +K1_10&EFS/18.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB7 +K1_10&EFS/19.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB7 +K1_10&EFS/19.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB8 +K1_10&EFS/19.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB8 +K1_10&EFS/19.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB9 +K1_10&EFS/19.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB9 +K1_10&EFS/19.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB10 +K1_10&EFS/20.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB10 +K1_10&EFS/20.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB11 +K1_10&EFS/20.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB11 +K1_10&EFS/20.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB12 +K1_10&EFS/20.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB12 +K1_10&EFS/20.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB13 +K1_10&EFS/20.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB13 +K1_10&EFS/20.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB14 +K1_10&EFS/21.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB14 +K1_10&EFS/21.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	

Vorherige Seite

Nächste Seite

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-06FB15 +K1_10&EFS/21.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE	
+K1_10-06FB15 +K1_10&EFS/21.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB16 +K1_10&EFS/21.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB16 +K1_10&EFS/21.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB17 +K1_10&EFS/21.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB17 +K1_10&EFS/21.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB18 +K1_10&EFS/22.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB18 +K1_10&EFS/22.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB19 +K1_10&EFS/22.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB19 +K1_10&EFS/22.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB20 +K1_10&EFS/22.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB20 +K1_10&EFS/22.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB21 +K1_10&EFS/22.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB21 +K1_10&EFS/22.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB22 +K1_10&EFS/23.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB22 +K1_10&EFS/23.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB23 +K1_10&EFS/23.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB23 +K1_10&EFS/23.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	

Vorherige Seite

3

Nächste Seite

5

				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV ++ HD + DOC &EPC1 Artikelstückliste Blatt 4 70 / 162
				Bearb.	orschel				
				Geprüft	O. Augustin				
				Datum					
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV.AV+K1.10

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-06FB24 +K1_10&EFS/23.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE	
+K1_10-06FB24 +K1_10&EFS/23.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB25 +K1_10&EFS/23.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB25 +K1_10&EFS/23.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB26 +K1_10&EFS/24.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB26 +K1_10&EFS/24.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB27 +K1_10&EFS/24.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB27 +K1_10&EFS/24.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB28 +K1_10&EFS/24.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB28 +K1_10&EFS/24.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB29 +K1_10&EFS/24.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB29 +K1_10&EFS/24.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB30 +K1_10&EFS/25.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB30 +K1_10&EFS/25.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB31 +K1_10&EFS/25.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-06FB31 +K1_10&EFS/25.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB1 +K1_10&EFS/34.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB1 +K1_10&EFS/34.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	

Vorherige Seite

Nächste Seite

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-43FB2 +K1_10&EFS/34.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 Typ B	DOE DOE	
+K1_10-43FB2 +K1_10&EFS/34.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB3 +K1_10&EFS/34.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB3 +K1_10&EFS/34.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB4 +K1_10&EFS/35.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB4 +K1_10&EFS/35.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB5 +K1_10&EFS/35.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB5 +K1_10&EFS/35.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB6 +K1_10&EFS/35.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB6 +K1_10&EFS/35.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB7 +K1_10&EFS/36.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB7 +K1_10&EFS/36.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB8 +K1_10&EFS/36.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB8 +K1_10&EFS/36.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB9 +K1_10&EFS/36.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB9 +K1_10&EFS/36.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB10 +K1_10&EFS/37.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB10 +K1_10&EFS/37.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	

Vorherige Seite

Nächste Seite

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artikelstückliste									VGF_F01_002-QR
Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung			Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code	
Platzierung	ME				Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant		
+K1_10-43FB11 +K1_10&EFS/37.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE		
+K1_10-43FB11 +K1_10&EFS/37.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB12 +K1_10&EFS/37.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB12 +K1_10&EFS/37.5	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB13 +K1_10&EFS/37.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB13 +K1_10&EFS/37.7	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB14 +K1_10&EFS/38.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB14 +K1_10&EFS/38.1	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB15 +K1_10&EFS/38.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB15 +K1_10&EFS/38.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB16 +K1_10&EFS/38.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB16 +K1_10&EFS/38.5	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB17 +K1_10&EFS/38.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB17 +K1_10&EFS/38.7	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB18 +K1_10&EFS/39.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB18 +K1_10&EFS/39.1	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB19 +K1_10&EFS/39.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB19 +K1_10&EFS/39.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		

Vorherige Seite

6

Nächste Seite

8

				Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV		
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC		
				Geprüft	O. Augustin				&EPC1	Blatt	7
				Datum					Artikelstückliste	73 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr					Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artikelstückliste									VGF_F01_002-QR
Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung			Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code	
Platzierung	ME				Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant		
+K1_10-43FB20 +K1_10&EFS/39.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE		
+K1_10-43FB20 +K1_10&EFS/39.5	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB21 +K1_10&EFS/39.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB21 +K1_10&EFS/39.7	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB22 +K1_10&EFS/40.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB22 +K1_10&EFS/40.1	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB23 +K1_10&EFS/40.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB23 +K1_10&EFS/40.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB24 +K1_10&EFS/40.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB24 +K1_10&EFS/40.5	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB25 +K1_10&EFS/40.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB25 +K1_10&EFS/40.7	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB26 +K1_10&EFS/41.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB26 +K1_10&EFS/41.1	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB27 +K1_10&EFS/41.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB27 +K1_10&EFS/41.3	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB28 +K1_10&EFS/41.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter			DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE		
+K1_10-43FB28 +K1_10&EFS/41.5	1 Stück	Hilfsschalterblock			DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE		

Vorherige Seite

7

Nächste Seite

9

				Datum	11.05.2026		Selbstbeschreibung: Artikelstückliste : DOE.09949204 - DOE.09200032	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
				Geprüft	O. Augustin				&EPC1	
				Datum					Artikelstückliste	Blatt 8
									74 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-43FB29 +K1_10&EFS/41.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE	
+K1_10-43FB29 +K1_10&EFS/41.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+K1_10-43FB30 +K1_10&EFS/42.1	1	FI TYP B 63/4 30MA 4TE SENTRON FI-Schutzschalter kurzzeitverzögert	5SV3346-4 5SV3346-4	SIE.5SV3346-4 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 63A 1	SIE SIE	
+K1_10-43FB31 +K1_10&EFS/42.3	1	FI TYP B 63/4 30MA 4TE SENTRON FI-Schutzschalter kurzzeitverzögert	5SV3346-4 5SV3346-4	SIE.5SV3346-4 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 63A 2	SIE SIE	
+K1_10-43FB32 +K1_10&EFS/42.5	1	FI TYP B 63/4 30MA 4TE SENTRON FI-Schutzschalter kurzzeitverzögert	5SV3346-4 5SV3346-4	SIE.5SV3346-4 FG 43 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-00FC1 +K1_10&EFS/2.1	1	ISS63/3 Sicherungshalter	ISS63/3 2CDE163001R1902	ABB.2CDE163001R1902	ABB ABB	
+K1_10-00FC2 +K1_10&EFS/3.1	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6306-6 5SY6306-6	SIE.5SY6306-6 FG 00 Unterspannungsauslöser	SIE SIE	
+K1_10-00FC2 +K1_10&EFS/3.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-00FC3 +K1_10&EFS/3.4	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6106-6 5SY6106-6	SIE.5SY6106-6 FG 00 24 VDC Spannungsversorgung	SIE SIE	
+K1_10-00FC3 +K1_10&EFS/3.4	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-00FC4 +K1_10&EFS/4.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 UUV.AV+00.10	RIT RIT	
+K1_10-00FC5 +K1_10&EFS/4.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-00FC6 +K1_10&EFS/4.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-00FC7 +K1_10&EFS/4.6	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-00FC8 +K1_10&EFS/4.8	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 UUV.AV+01.10	RIT RIT	
+K1_10-00FC9 +K1_10&EFS/5.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 UUV.AV+00.11	RIT RIT	
+K1_10-00FC10 +K1_10&EFS/46.2	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6106-6 5SY6106-6	SIE.5SY6106-6	SIE SIE	
+K1_10-00FC10 +K1_10&EFS/46.2	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011	SIE SIE	

Vorherige Seite

8

Nächste Seite

10

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-01FC1 +K1_10&EFS/6.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 01 Sicherheitslichtgerät	RIT RIT	
+K1_10-01FC2 +K1_10&EFS/6.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 01 Reserve Sicherheitslichtgerät Waschhalle	RIT RIT	
+K1_10-01FC3 +K1_10&EFS/6.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 01 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-03FC1 +K1_10&EFS/7.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 03 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-03FC2 +K1_10&EFS/7.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-03FC3 +K1_10&EFS/7.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-03FC4 +K1_10&EFS/7.6	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 03 UV 2.8 Heizung	RIT RIT	
+K1_10-03FC5 +K1_10&EFS/8.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 03 Rolltor Gleis 6	RIT RIT	
+K1_10-03FC5 +K1_10&EFS/8.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-03FC6 +K1_10&EFS/8.1	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6316-6 SSY6316-6	SIE.5SY6316-6 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC6 +K1_10&EFS/8.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	SST3011 SST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC7 +K1_10&EFS/8.3	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6316-6 SSY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Rolltor Gleis 5	SIE SIE	
+K1_10-03FC7 +K1_10&EFS/8.3	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	SST3011 SST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC8 +K1_10&EFS/8.4	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6316-6 SSY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Reserve Rohrbegleitheizung	SIE SIE	
+K1_10-03FC8 +K1_10&EFS/8.4	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	SST3011 SST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC9 +K1_10&EFS/8.6	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6316-6 SSY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Heizungsanlage	SIE SIE	
+K1_10-03FC9 +K1_10&EFS/8.6	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	SST3011 SST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC10 +K1_10&EFS/9.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 03 Lufterhitzer Gleis 6 am Süd-Tor	RIT RIT	

Vorherige Seite

9

Nächste Seite

11

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-03FC10 +K1_10&EFS/9.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 FG 03 Lufterhitzer Gleis 6 am Süd-Tor	RIT RIT	
+K1_10-03FC11 +K1_10&EFS/9.1	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC11 +K1_10&EFS/9.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC12 +K1_10&EFS/9.3	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Lufterhitzer Gleis 5 am Süd-Tor	SIE SIE	
+K1_10-03FC12 +K1_10&EFS/9.3	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC13 +K1_10&EFS/9.4	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-03FC13 +K1_10&EFS/9.4	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC14 +K1_10&EFS/9.6	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC14 +K1_10&EFS/9.6	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC15 +K1_10&EFS/10.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 =	RIT RIT	
+K1_10-03FC15 +K1_10&EFS/10.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-03FC16 +K1_10&EFS/10.1	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC16 +K1_10&EFS/10.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC17 +K1_10&EFS/10.3	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC17 +K1_10&EFS/10.3	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC18 +K1_10&EFS/10.4	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 03 Pumpe 1	SIE SIE	
+K1_10-03FC18 +K1_10&EFS/10.4	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC19 +K1_10&EFS/10.6	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 03 Pumpe 2	SIE SIE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-03FC19 +K1_10&EFS/10.6	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 03 Pumpe 2	SIE SIE	
+K1_10-03FC20 +K1_10&EFS/11.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 03 Pumpensteuerung	RIT RIT	
+K1_10-03FC20 +K1_10&EFS/11.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-03FC21 +K1_10&EFS/11.1	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC21 +K1_10&EFS/11.1	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC22 +K1_10&EFS/11.3	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 03 Sumpfpumpe	SIE SIE	
+K1_10-03FC22 +K1_10&EFS/11.3	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC23 +K1_10&EFS/11.4	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 03 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-03FC23 +K1_10&EFS/11.4	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC24 +K1_10&EFS/11.6	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC24 +K1_10&EFS/11.6	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC25 +K1_10&EFS/12.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 03 Anlagen NOT-Aus Fahrstrom	RIT RIT	
+K1_10-03FC25 +K1_10&EFS/12.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-03FC26 +K1_10&EFS/12.1	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC26 +K1_10&EFS/12.1	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC27 +K1_10&EFS/12.2	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 FG 03 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-03FC27 +K1_10&EFS/12.2	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC28 +K1_10&EFS/12.3	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	

Vorherige Seite

Nächste Seite

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-03FC28 +K1_10&EFS/12.3	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 03 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-03FC29 +K1_10&EFS/12.5	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC29 +K1_10&EFS/12.5	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-03FC30 +K1_10&EFS/13.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 03 Taubenabschreckung Tor Süd Gleis 5	RIT RIT	
+K1_10-03FC30 +K1_10&EFS/13.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-06FC1 +K1_10&EFS/15.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG06 CEE-Kombis Gleis 5/6	RIT RIT	
+K1_10-06FC2 +K1_10&EFS/15.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 CEE-Kobis Gleis 5/6 Dacharbeitsbühne	RIT RIT	
+K1_10-06FC3 +K1_10&EFS/15.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 CEE-Kombis Wand Gleis 5	RIT RIT	
+K1_10-06FC4 +K1_10&EFS/15.6	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 CEE-Kombis Wand Gleis 6	RIT RIT	
+K1_10-06FC5 +K1_10&EFS/15.8	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 CEE-Kombi Kompressorraum	RIT RIT	
+K1_10-06FC6 +K1_10&EFS/16.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-06FC7 +K1_10&EFS/16.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-06FC8 +K1_10&EFS/16.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-06FC9 +K1_10&EFS/17.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 06 CEE-Steckdose Tauchpumpe	RIT RIT	
+K1_10-06FC9 +K1_10&EFS/17.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-06FC10 +K1_10&EFS/18.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 06 BBHD-AK2-03	RIT RIT	
+K1_10-06FC10 +K1_10&EFS/18.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-06FC11 +K1_10&EFS/19.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 06 Reserve	RIT RIT	

Vorherige Seite

Nächste Seite

				Datum	11.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - RIT.3418010	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV	
			Bearb.	orschel	++ HD + DOC					
			Geprüft	O. Augustin	&EPC1					
			Datum		Artikelstückliste				Blatt 13	
					79 / 162					
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	==BH++HD=UV_AV+K1.10		

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-06FC11 +K1_10&EFS/19.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 FG 06 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-06FC12 +K1_10&EFS/20.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 06 Steckdose BBHD-A00-20 Materiallager	RIT RIT	
+K1_10-06FC12 +K1_10&EFS/20.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-06FC13 +K1_10&EFS/22.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 06 Steckdose BBHD-AK1-12 Lager	RIT RIT	
+K1_10-06FC13 +K1_10&EFS/22.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-06FC14 +K1_10&EFS/24.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 06 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-06FC14 +K1_10&EFS/24.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-10FC1 +K1_10&EFS/26.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK2-02 Heizung Mainova	RIT RIT	
+K1_10-10FC1 +K1_10&EFS/26.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-10FC2 +K1_10&EFS/26.1	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6110-7 SSY6110-7	SIE.5SY6110-7 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC2 +K1_10&EFS/26.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC3 +K1_10&EFS/26.2	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6110-7 SSY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHS-AK2-03 Heizung	SIE SIE	
+K1_10-10FC3 +K1_10&EFS/26.2	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC4 +K1_10&EFS/26.4	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6110-7 SSY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK2-04 Treppenhaus	SIE SIE	
+K1_10-10FC4 +K1_10&EFS/26.4	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC5 +K1_10&EFS/26.5	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6110-7 SSY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-06 Archiv	SIE SIE	
+K1_10-10FC5 +K1_10&EFS/26.5	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC6 +K1_10&EFS/26.7	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	SSY6110-7 SSY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-04 Flur	SIE SIE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-10FC6 +K1_10&EFS/26.7	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-04 Flur	SIE SIE	
+K1_10-10FC7 +K1_10&EFS/27.1	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-04.1 L&K Verteilerraum	SIE SIE	
+K1_10-10FC7 +K1_10&EFS/27.1	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC8 +K1_10&EFS/27.2	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-08 Flur	SIE SIE	
+K1_10-10FC8 +K1_10&EFS/27.2	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC9 +K1_10&EFS/27.4	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-10 Kompressorraum	SIE SIE	
+K1_10-10FC9 +K1_10&EFS/27.4	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC10 +K1_10&EFS/28.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-12 Lager	RIT RIT	
+K1_10-10FC10 +K1_10&EFS/28.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-10FC11 +K1_10&EFS/28.1	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC11 +K1_10&EFS/28.1	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC12 +K1_10&EFS/28.2	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-14 Lager	SIE SIE	
+K1_10-10FC12 +K1_10&EFS/28.2	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC13 +K1_10&EFS/28.4	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 FG 10 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-10FC13 +K1_10&EFS/28.4	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC14 +K1_10&EFS/28.5	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC14 +K1_10&EFS/28.5	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC15 +K1_10&EFS/28.7	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 =	SIE SIE	

Vorherige Seite

Nächste Seite

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-10FC15 +K1_10&EFS/28.7	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 10 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-10FC16 +K1_10&EFS/29.1	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC16 +K1_10&EFS/29.1	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC17 +K1_10&EFS/29.2	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6110-7 5SY6110-7	SIE.5SY6110-7 =	SIE SIE	
+K1_10-10FC17 +K1_10&EFS/29.2	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC1 +K1_10&EFS/30.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 40 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-40FC2 +K1_10&EFS/30.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC3 +K1_10&EFS/30.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC4 +K1_10&EFS/30.6	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC5 +K1_10&EFS/31.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 40 Bohrmaschine	RIT RIT	
+K1_10-40FC5 +K1_10&EFS/31.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC6 +K1_10&EFS/31.1	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC6 +K1_10&EFS/31.1	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC7 +K1_10&EFS/31.2	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 40 Schleifmaschine groß	SIE SIE	
+K1_10-40FC7 +K1_10&EFS/31.2	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC8 +K1_10&EFS/31.4	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 40 Schleifmaschine klein	SIE SIE	
+K1_10-40FC8 +K1_10&EFS/31.4	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC9 +K1_10&EFS/31.6	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 40 Reserve	SIE SIE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-40FC9 +K1_10&EFS/31.6	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 40 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-40FC10 +K1_10&EFS/32.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC10 +K1_10&EFS/32.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC11 +K1_10&EFS/32.1	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC11 +K1_10&EFS/32.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC12 +K1_10&EFS/32.2	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC12 +K1_10&EFS/32.2	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC13 +K1_10&EFS/32.4	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC13 +K1_10&EFS/32.4	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC14 +K1_10&EFS/33.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC14 +K1_10&EFS/33.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-40FC15 +K1_10&EFS/33.1	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC15 +K1_10&EFS/33.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC16 +K1_10&EFS/33.2	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC16 +K1_10&EFS/33.2	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC17 +K1_10&EFS/33.3	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC17 +K1_10&EFS/33.3	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC18 +K1_10&EFS/33.5	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-7 5SY6116-7	SIE.5SY6116-7 =	SIE SIE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-40FC18 +K1_10&EFS/33.5	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 40 Reserve	SIE SIE	
+K1_10-40FC19 +K1_10&EFS/33.6	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-7 5SY6116-7	SIE.5SY6116-7 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC19 +K1_10&EFS/33.6	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC20 +K1_10&EFS/33.7	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-7 5SY6116-7	SIE.5SY6116-7 =	SIE SIE	
+K1_10-40FC20 +K1_10&EFS/33.7	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-43FC1 +K1_10&EFS/34.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A0022 Werkstatt 32A 1	RIT RIT	
+K1_10-43FC1 +K1_10&EFS/34.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC2 +K1_10&EFS/35.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 16A 1	RIT RIT	
+K1_10-43FC2 +K1_10&EFS/35.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC3 +K1_10&EFS/36.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 16A 4	RIT RIT	
+K1_10-43FC3 +K1_10&EFS/36.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC4 +K1_10&EFS/37.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 Steckdose BBHD-A00-26 Büro Vorarbeiter 1	RIT RIT	
+K1_10-43FC4 +K1_10&EFS/37.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC5 +K1_10&EFS/39.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 5	RIT RIT	
+K1_10-43FC5 +K1_10&EFS/39.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC6 +K1_10&EFS/41.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-43FC6 +K1_10&EFS/41.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC7 +K1_10&EFS/42.1	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 63A 1	RIT RIT	

Vorherige Seite

Nächste Seite

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-43FC7 +K1_10&EFS/42.1	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 63A 1	RIT RIT	
+K1_10-43FC8 +K1_10&EFS/42.1	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6363-6 5SY6363-6	SIE.5SY6363-6 =	SIE SIE	
+K1_10-43FC8 +K1_10&EFS/42.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-43FC9 +K1_10&EFS/42.3	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 63A 2	RIT RIT	
+K1_10-43FC9 +K1_10&EFS/42.3	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC10 +K1_10&EFS/42.3	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6363-6 5SY6363-6	SIE.5SY6363-6 =	SIE SIE	
+K1_10-43FC10 +K1_10&EFS/42.3	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-43FC11 +K1_10&EFS/42.5	1 Stück	Reitersicherungselement SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse	SV.3418010 3418010	RIT.3418010 FG 43 Reserve	RIT RIT	
+K1_10-43FC11 +K1_10&EFS/42.5	1 Stück	Berührungsschutzabdeckung SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010	SV.3418020 3418020	RIT.3418020 =	RIT RIT	
+K1_10-43FC12 +K1_10&EFS/42.5	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6363-6 5SY6363-6	SIE.5SY6363-6 =	SIE SIE	
+K1_10-43FC12 +K1_10&EFS/42.5	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+K1_10-00KF10 +K1_10&EFS/49.1	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 03	PXC PXC	
+K1_10-00KF11 +K1_10&EFS/49.2	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 06	PXC PXC	
+K1_10-00KF12 +K1_10&EFS/49.3	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 10	PXC PXC	
+K1_10-00KF13 +K1_10&EFS/49.4	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 40	PXC PXC	
+K1_10-00KF14 +K1_10&EFS/49.5	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 43	PXC PXC	
+K1_10-00KF15 +K1_10&EFS/49.5	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Überwachung Unter-/Überspannung Hauptschalter	PXC PXC	
+K1_10-00KF16 +K1_10&EFS/49.6	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall Nebenstromkreise Sammelstörung	PXC PXC	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artikelstückliste									VG_F01_002-QR
Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung			Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code	
Platzierung	ME				Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant		
+K1_10-00KF17 +K1_10&EFS/49.7	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul			PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Reserve	PXC PXC		
+K1_10-00QB0 +K1_10&EFS/1.1	1 Stück	SENTRON Lasttrennschalter in MCCB-bauform			3VA1340-1AA32-0AA0 3VA1340-1AA32-0AA0	SIE.3VA1340-1AA32-0AA0 Einspeisung von NSHV.AV+K1.00	SIE SIE		
+K1_10-00QB0 +K1_10&EFS/1.1	1 Stück	SENTRON Zubehör Türkupplungsdrehantrieb			3VA9467-0FK61 3VA9467-0FK61	SIE.3VA9467-0FK61 =	SIE SIE		
+K1_10-00QB0 +K1_10&EFS/1.1	1 Stück	SENTRON Hilfsschalter Zubehör für 3VA-Schalter			3VA9988-0AA12 3VA9988-0AA12	SIE.3VA9988-0AA12 =	SIE SIE		
+K1_10-00TB1 +K1_10&EFS/45.1	1 Stück	Stromversorgung, 24V, 10A			CP10.241-S1 CP10.241-S1	PULS.CP10.241-S1	PULS PULS		
+K1_10-U1 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Anreih-Schranksystem VX25 VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1000x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite			VX.8004000 8004000	RIT.8004000	RIT		
+K1_10-U1 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S2)	2 Stück	Sammelschienenhalter Flachkupferschienen SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340000 9340000	RIT.9340000	RIT RIT		
+K1_10-U2 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S2)	2 Stück	Sammelschienenhalter Flachkupferschienen SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340000 9340000	RIT.9340000	RIT RIT		
+K1_10-U3 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Bodenwanne SV Bodenwanne, L: 900 mm			SV.9340120 9340120	RIT.9340120	RIT RIT		
+K1_10-U3 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S2)	2 Stück	Sammelschienenhalter Flachkupferschienen SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340000 9340000	RIT.9340000	RIT RIT		
+K1_10-U4 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT		
+K1_10-U4 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S3)	2 Stück	Sammelschienenhalter Flachkupferschienen SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340000 9340000	RIT.9340000	RIT RIT		
+K1_10-U5 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Bodenwanne SV Bodenwanne, L: 900 mm			SV.9340120 9340120	RIT.9340120	RIT RIT		
+K1_10-U5 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S3)	2 Stück	Sammelschienenhalter Flachkupferschienen SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340000 9340000	RIT.9340000	RIT RIT		
+K1_10-U6 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT		
+K1_10-U6 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S3)	2 Stück	Sammelschienenhalter Flachkupferschienen SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340000 9340000	RIT.9340000	RIT RIT		
+K1_10-U7 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT		
+K1_10-U7 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Schienenverbinder SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung			SV.9320020 9320020	RIT.9320020	RIT RIT		

Vorherige Seite

19

Nächste Seite

21

				Datum	11.05.2026			Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : PXC.2900299 - RIT.9320020		Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC		== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel							++ HD + DOC	
				Geprüft	O. Augustin							&EPC1	Blatt 20
				Datum								Artikelstückliste	86 / 162
				Urspr								Plannummer:	
Index	Änderung	Datum	Name					Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10		==BH++HD=UV.AV+K1.10			

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-U8 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT	
+K1_10-U8 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Schienenverbinder SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung	SV.9320020 9320020	RIT.9320020	RIT RIT	
+K1_10-U9 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	C-Profilschienen 30/15 SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm	SZ.4944000 4944000	RIT.4944000	RIT RIT	
+K1_10-U9 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Schienenverbinder SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung	SV.9320020 9320020	RIT.9320020	RIT RIT	
+K1_10-U10 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	C-Profilschienen 30/15 SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm	SZ.4944000 4944000	RIT.4944000	RIT RIT	
+K1_10-U11 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Kabelabfangschiene CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, SE, CM, TP, für B: 1000 mm	CM.5001082 5001082	RIT.5001082	RIT RIT	
+K1_10-U12 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U13 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U14 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U15 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U16 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen SZ Montagebügel, flach	SZ.2365000 2365000	RIT.2365000	RIT RIT	
+K1_10-U18 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen SZ Montagebügel, flach	SZ.2365000 2365000	RIT.2365000	RIT RIT	
+K1_10-U19 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U20 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U55 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Schienenverbinder SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung	SV.9320020 9320020	RIT.9320020	RIT RIT	
+K1_10-U56 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Schienenverbinder SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung	SV.9320020 9320020	RIT.9320020	RIT RIT	
+K1_10-U57 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Schienenverbinder SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung	SV.9320020 9320020	RIT.9320020	RIT RIT	
+K1_10-U61 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm, Stahlblech	VX.8640005 8640005	RIT.8640005	RIT RIT	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-U62 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm, Stahlblech	VX.8640005 8640005	RIT.8640005	RIT RIT	
+K1_10-U63 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8640031 8640031	RIT.8640031	RIT RIT	
+K1_10-U64 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8640031 8640031	RIT.8640031	RIT RIT	
+K1_10-U73 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x400 mm, Stahlblech	VX.8104245 8104245	RIT.8104245	RIT RIT	
+K1_10-U75 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sammelschienenhalter SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm	SV.9340040 9340040	RIT.9340040	RIT RIT	
+K1_10-U76 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sammelschienenhalter SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm	SV.9340040 9340040	RIT.9340040	RIT RIT	
+K1_10-U81 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, RAL 7035	VX.8618250 8618250	RIT.8618250	RIT RIT	
+K1_10-U84 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1000 mm, Stahlblech	VX.8640024 8640024	RIT.8640024	RIT RIT	
+K1_10-U85 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1000 mm, Stahlblech	VX.8640024 8640024	RIT.8640024	RIT RIT	
+K1_10-U86 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8640041 8640041	RIT.8640041	RIT RIT	
+K1_10-U87 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8640041 8640041	RIT.8640041	RIT RIT	
+K1_10-U88 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Anreih-Schranksystem VX25 VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite Das Produkt ist erhältlich in diesen Regionen/Ländern: EMEA, AMERICAS. Das Produkt ist nicht erhältlich in diesen Regionen/Ländern: NO	VX.8204000 8204000	RIT.8204000	RIT	
+K1_10-U89 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Anreih-Schranksystem VX25 VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite Das Produkt ist erhältlich in diesen Regionen/Ländern: EMEA, AMERICAS. Das Produkt ist nicht erhältlich in diesen Regionen/Ländern: NO	VX.8204000 8204000	RIT.8204000	RIT	
+K1_10-U91 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Bodenwanne SV Bodenwanne, L: 1100 mm	SV.9340130 9340130	RIT.9340130	RIT RIT	
+K1_10-U92 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Bodenwanne SV Bodenwanne, L: 1100 mm	SV.9340130 9340130	RIT.9340130	RIT RIT	
+K1_10-U93 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT	
+K1_10-U94 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT	
+K1_10-U95 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Kabelabfangschiene CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, SE, CM, TP, für B: 1200 mm	CM.5001083 5001083	RIT.5001083	RIT RIT	

Vorherige Seite
21

Nächste Seite
23

				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : RIT.8640005 - RIT.5001083	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH == UV_AV ++ HD + DOC &EPC1 Artikelstückliste Blatt 22 88 / 162
				Bearb.	orschel				
				Geprüft	O. Augustin				
				Datum					
				Urspr					
Index	Änderung	Datum	Name					Plannummer: ==BH++HD==UV_AV+K1.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-U96 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Kabelabfangschiene CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, SE, CM, TP, für B: 1200 mm	CM.5001083 5001083	RIT.5001083	RIT RIT	
+K1_10-U97 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U98 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U99 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT	
+K1_10-U100 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT	
+K1_10-U101 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U102 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U103 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U104 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U105 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U106 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U107 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U108 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U109 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U110 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U111 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U112 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030	TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT	
+K1_10-U113 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-U114 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U115 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U116 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U117 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U118 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U119 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U120 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U121 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U122 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+K1_10-U123 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech	VX.8660007 8660007	RIT.8660007	RIT RIT	
+K1_10-U124 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech	VX.8660007 8660007	RIT.8660007	RIT RIT	
+K1_10-U125 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8660031 8660031	RIT.8660031	RIT RIT	
+K1_10-U126 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8660031 8660031	RIT.8660031	RIT RIT	
+K1_10-U127 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech	VX.8660007 8660007	RIT.8660007	RIT RIT	
+K1_10-U128 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech	VX.8660007 8660007	RIT.8660007	RIT RIT	
+K1_10-U129 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8660031 8660031	RIT.8660031	RIT RIT	
+K1_10-U130 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8660031 8660031	RIT.8660031	RIT RIT	
+K1_10-U131 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech	VX.8660025 8660025	RIT.8660025	RIT RIT	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artikelstückliste									VGF_F01_002-QR
Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung			Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code	
Platzierung	ME				Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant		
+K1_10-U132 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech			VX.8660025 8660025	RIT.8660025	RIT RIT		
+K1_10-U133 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 400 mm, Stahlblech			VX.8660041 8660041	RIT.8660041	RIT RIT		
+K1_10-U134 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 400 mm, Stahlblech			VX.8660041 8660041	RIT.8660041	RIT RIT		
+K1_10-U135 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech			VX.8660025 8660025	RIT.8660025	RIT RIT		
+K1_10-U136 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech			VX.8660025 8660025	RIT.8660025	RIT RIT		
+K1_10-U137 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 400 mm, Stahlblech			VX.8660041 8660041	RIT.8660041	RIT RIT		
+K1_10-U138 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 200 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 400 mm, Stahlblech			VX.8660041 8660041	RIT.8660041	RIT RIT		
+K1_10-U139 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sammelschienenhalter SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340040 9340040	RIT.9340040	RIT RIT		
+K1_10-U140 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Sammelschienenhalter SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340040 9340040	RIT.9340040	RIT RIT		
+K1_10-U141 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sammelschienenhalter SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340040 9340040	RIT.9340040	RIT RIT		
+K1_10-U142 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Sammelschienenhalter SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm			SV.9340040 9340040	RIT.9340040	RIT RIT		
+K1_10-U143 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 St.	VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, RAL 7035			VX.8618250 8618250	RIT.8618250	RIT RIT		
+K1_10-U144 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 St.	VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, RAL 7035			VX.8618250 8618250	RIT.8618250	RIT RIT		
+K1_10-U145 +K1_10 (Aufbau_1.S3)	1 Stück	Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x400 mm, Stahlblech			VX.8104245 8104245	RIT.8104245	RIT RIT		
+K1_10-W1 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S2)	3 pc	Massive Kupferschiene PCB 30x10x4000 PCB-4M-30X10 (550970)			PCB-4M-30X10 550970	EFX.550970	EFX EFX		
+K1_10-W2 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S2)	3 pc	Massive Kupferschiene PCB 30x10x4000 PCB-4M-30X10 (550970)			PCB-4M-30X10 550970	EFX.550970	EFX EFX		
+K1_10-W3 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S2)	2 pc	Massive Kupferschiene PCB 30x10x4000 PCB-4M-30X10 (550970)			PCB-4M-30X10 550970	EFX.550970	EFX EFX		
+K1_10-W4 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S3)	2 pc	Massive Kupferschiene PCB 30x10x4000 PCB-4M-30X10 (550970)			PCB-4M-30X10 550970	EFX.550970	EFX EFX		

Vorherige Seite

24

Nächste Seite

26

				Datum	11.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main		Artikelstückliste : RIT.8660025 - EFX.550970		Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC		== BH = UV_AV	
				Bearb.	orschel							++ HD + DOC	
				Geprüft	O. Augustin							&EPC1	Blatt 25
				Datum								Artikelstückliste	91 / 162
				Urspr								Plannummer:	
Index	Änderung	Datum	Name					Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10		Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10			

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-W5 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S3)	2 pc	Massive Kupferschiene PCB 30x10x4000 PCB-4M-30X10 (550970)	PCB-4M-30X10 550970	EFX.550970	EFX EFX	
+K1_10-W6 +K1_10 (Aufbau_1.S1);+K1_10 (Aufbau_1.S3)	2 pc	Massive Kupferschiene PCB 30x10x4000 PCB-4M-30X10 (550970)	PCB-4M-30X10 550970	EFX.550970	EFX EFX	
+K1_10-X1 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Anschlussadapter SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 22,5x20 mm	SV.9342300 6242300	RIT.9342300	RIT RIT	
+K1_10-X2 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Anschlussadapter SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 22,5x20 mm	SV.9342300 6242300	RIT.9342300	RIT RIT	
+K1_10-00XD0 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 FG 00 Schaltschrankbeleuchtung	PXC PXC	
+K1_10-00XD0 +K1_10&EFS/2.1	1 Stück	Durchgangsklemme	PT 2,5 3209510	PXC.3209510 FG 00 Schaltschrankbeleuchtung Feld 1	PXC PXC	
+K1_10-00XD0 +K1_10&EFS/2.1	1 Stück	Durchgangsklemme	PT 2,5 BU 3209523	PXC.3209523 =	PXC PXC	
+K1_10-00XD0 +K1_10&EFS/2.2	1 Stück	Schutzleiter-Reihenklamme	PT 2,5-PE 3209536	PXC.3209536 =	PXC PXC	
+K1_10-00XD1 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG00 NH000	PXC PXC	
+K1_10-00XD1 +K1_10&EFS/4.1	3 Stück	Hochstromklamme	PTPOWER 50 3260050	PXC.3260050 UUV.AV+00.10	PXC PXC	
+K1_10-00XD1 +K1_10&EFS/4.1...+K1_10&EFS/4.3;+K1_10&EFS/4.5...+K1_10&EFS/4.8	12 Stück	Leiteranschlussklamme SV Leiteranschlussklamme, 70-185 mm², Klemmraum BH: 22,5x20 mm, für Schienenstärke 10 mm	SV.3459500 3459500	RIT.3459500 UUV.AV+00.10;Reserve;UUV.AV+01.10;UUV.AV+00.11	RIT RIT	
+K1_10-00XD1 +K1_10&EFS/4.3...+K1_10&EFS/4.6;+K1_10&EFS/4.8	12 Stück	Hochstromklamme	PTPOWER 35 3212064	PXC.3212064 Reserve;UUV.AV+01.10	PXC PXC	
+K1_10-00XD1 +K1_10&EFS/5.1	3 Stück	Installationsklamme Installationsklamme	PTI 16/S 3214029	PXC.3214029 UUV.AV+00.11	PXC PXC	
+K1_10-00XD20 +K1_10&EFS/46.3	1 Stück	Potenzialverteiler	VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799	PXC.2903799 VIP-3/PT/PDM-2/32	PXC PXC	
+K1_10-01XD1 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Schaltschrankbeleuchtung	PXC PXC	
+K1_10-01XD1 +K1_10&EFS/6.1;+K1_10&EFS/6.3...+K1_10&EFS/6.5	9 Stück	Installationsklamme Installationsklamme	PTI 16/S 3214029	PXC.3214029 FG 01 Sicherheitslichtgerät;FG 01 Reserve Sicherheitslichter;FG 01 Reserve Sicherheitslichter	PXC PXC	
+K1_10-01XD1 +K1_10&EFS/6.1...+K1_10&EFS/6.3;+K1_10&EFS/6.5	6 Stück	Leiteranschlussklamme SV Leiteranschlussklamme, 70-185 mm², Klemmraum BH: 22,5x20 mm, für Schienenstärke 10 mm	SV.3459500 3459500	RIT.3459500 =	RIT RIT	
+K1_10-01XD2 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 SILI	PXC PXC	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-01XD2 +K1_10&EFS/44.1...+K1_10&EFS/44.3	5 Stück	Trennklemme Messertrennklemme	PTT 1,5/S-2MT 3210351	PXC.3210351 Meldekreis Sicherheitsbeleuchtung	PXC PXC	
+K1_10-01XD2 +K1_10&EFS/44.4	1 Stück	Durchgangsklemme	PT 2,5 3209510	PXC.3209510 =	PXC PXC	
+K1_10-03XD1 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	2 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG03 NH000	PXC PXC	
+K1_10-03XD1 +K1_10&EFS/7.1;+K1_10&EFS/7.3...+K1_10&EFS/7.5	9 Stück	Installationsklemme Installationsklemme	PTI 16/S 3214029	PXC.3214029 FG 03 Reserve	PXC PXC	
+K1_10-03XD1 +K1_10&EFS/7.1...+K1_10&EFS/7.3;+K1_10&EFS/7.5...+K1_10&EFS/7.7	8 Stück	Leiteranschlussklemme SV Leiteranschlussklemme, 70-185 mm², Klemmraum BH: 22,5x20 mm, für Schienenstärke 10 mm	SV.3459500 3459500	RIT.3459500 FG 03 Reserve;FG 03 UV 2.8 Heizung	RIT RIT	
+K1_10-03XD1 +K1_10&EFS/7.6	3 Stück	Durchgangsklemme	PT 4 3211757	PXC.3211757 FG 03 UV 2.8 Heizung	PXC PXC	
+K1_10-03XD2 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 03 LS-Schalter 3-polig	PXC PXC	
+K1_10-03XD2 +K1_10&EFS/8.1;+K1_10&EFS/8.3;+K1_10&EFS/8.4;+K1_10&EFS/8.6	4 Stück	Installationsetagenklemme Installationsetagenklemme	PTI 4-L/L 3214052	PXC.3214052 FG 03 Rolltor Gleis 6;FG 03 Rolltor Gleis 5;FG 03 Reserve Rolltor Gleis 6;FG 03 Reserve Rolltor Gleis 5;FG 03 Heizungsanlage	PXC PXC	
+K1_10-03XD2 +K1_10&EFS/8.1;+K1_10&EFS/8.3;+K1_10&EFS/8.5;+K1_10&EFS/8.6	4 Stück	Installationsschutzleiterklemme	PTI 4-PE/L/NT 3214047	PXC.3214047 =	PXC PXC	
+K1_10-03XD2 +K1_10&EFS/9.1;+K1_10&EFS/9.3;+K1_10&EFS/9.4;+K1_10&EFS/9.6;+K1_10&EFS/10.4;+K1_10&EFS/10.6;+K1_10&EFS/11.1;+K1_10&EFS/11.3;+K1_10&EFS/11.4;+K1_10&EFS/11.6	12 Stück	Installationsetagenklemme Installationsetagenklemme	PTI 2,5-L/L 3213953	PXC.3213953 FG 03 Luftherhitzer Gleis 6 am Süd-Tor;FG 03 Luftherhitzer Gleis 5 am Süd-Tor;FG 03 Reserve;FG 03 Pumpe 1;FG 03 Pumpe 2;FG 03 Pumpe 3	PXC PXC	
+K1_10-03XD2 +K1_10&EFS/9.1;+K1_10&EFS/9.3;+K1_10&EFS/9.5;+K1_10&EFS/9.6;+K1_10&EFS/10.1;+K1_10&EFS/10.3;+K1_10&EFS/10.5;+K1_10&EFS/10.6;+K1_10&EFS/11.1;+K1_10&EFS/11.3;+K1_10&EFS/11.5;+K1_10&EFS/11.6	12 Stück	Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/NT 3213946	PXC.3213946 =	PXC PXC	
+K1_10-03XD3 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 03 LS-Schalter 1-polig	PXC PXC	
+K1_10-03XD3 +K1_10&EFS/12.1;+K1_10&EFS/12.2;+K1_10&EFS/12.4;+K1_10&EFS/12.5	4 Stück	Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/NT 3213946	PXC.3213946 FG 03 Anlagen NOT-Aus Fahrstrom;FG 03 Reserve	PXC PXC	
+K1_10-03XD4 +K1_10 (Aufbau_1.S2)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 03 FI/LS 2-polig	PXC PXC	
+K1_10-03XD4 +K1_10&EFS/13.1;+K1_10&EFS/13.3;+K1_10&EFS/13.5	3 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 4-PE/L/N 3214049	PXC.3214049 FG 03 Taubenabschreckung Tor Süd Gleis 5;FG 03 Taubenabschreckung Tor Süd Gleis 6;FG03 Taubenabschreckung Tor Süd Gleis 7	PXC PXC	
+K1_10-03XD4 +K1_10&EFS/13.7;+K1_10&EFS/14.1;+K1_10&EFS/14.3;+K1_10&EFS/14.4	5 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 FG 03 Steckdose Klimagerät;FG 03 Reserve	PXC PXC	
+K1_10-06XD1 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 06 NH000	PXC PXC	
+K1_10-06XD1 +K1_10&EFS/15.1;+K1_10&EFS/15.3...+K1_10&EFS/15.6	12 Stück	Hochstromklemme	PTPOWER 35 3212064	PXC.3212064 FG06 CEE-Kombis Gleis 5/6;FG 06 CEE-Kobis Gleis 5/6 Dachbahnabdeckung Bühne;FG 06 CEE-Kombis Wand Gleis 5;FG 06 CEE-Kombis Wand Gleis 6	PXC PXC	

				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : PXC.3210351 - PXC.3212064	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV		
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC		
				Geprüft	O. Augustin				&EPC1	Blatt	27
				Datum					Artikelstückliste	93 / 162	
				Urspr					Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	==BH++HD=UV_AV+K1.10	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr							

VGF_F01_002-QR

Vorherige Seite
27

			Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : RIT.3459500 - RIT.3459500	Objektart: Bahnhof Objekt: Hedderheim Objektteil: UV_AV Einbaubort: DOC	== BH == UV_AV	
			Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
			Geprüft	O. Augustin				&EPC1	Blatt 28
			Datum					Artikelstückliste	94 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UV.AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV.AV+K1.10

VGF_F01_002-QR

Vorherige Seite
28

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+K1_10-99XD1 +K1_10&EFS/51.1...+K1_10&EFS/51.6	10 Stück	Trennklemme Messertrennklemme	PTT 1,5/S-2MT 3210351	PXC.3210351	PXC PXC	
+K1_10-00XE0 +K1_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 PA	PXC PXC	
+K1_10-00XE0 +K1_10&EFS/1.6	1 Stück	Durchgangsklemme Durchgangsklemme	UT 35-FE 3047676	PXC.3047676 Potenzialausgleich vor Ort (optional)	PXC PXC	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F14_001

[illegible]

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD0

'	1	
'	1N	
'	1PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Vorherige Seite

Nächste Seite

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD1

	1L1	
	1L2	
	1L3	
	1N	
	1PE	
⌋	2L1	
⌋	2L2	
⌋	2L3	
	2N	
	2PE	
⌋	3L1	
⌋	3L2	
⌋	3L3	
	3N	
	3PE	
⌋	4L1	
⌋	4L2	
⌋	4L3	
	4N	
	4PE	
⌋	5L1	
⌋	5L2	
⌋	5L3	
	5N	

				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD1	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbaort: DOC	== BH = UV_AV		
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC		
				Geprüft	O. Augustin				&EMA1	Blatt	3
				Datum					Klemmenleistenübersicht	99 / 162	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr					Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD1

	5PE	
'	6L1	
'	6L2	
'	6L3	
	6N	
	6PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-01XD1

'	1L1	
'	1L2	
'	1L3	
	1N	
	1PE	
'	2L1	
'	2L2	
'	2L3	
	2N	
	2PE	
'	3L1	
'	3L2	
'	3L3	
	3N	
	3PE	

				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung:	Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-01XD1	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauort: DOC	== BH = UV_AV			
				Bearb.	orschel					++ HD + DOC			
				Gepüft	O. Augustin					&EMA1	Blatt	5	
				Datum						Klemmenleistenübersicht	101 / 162		
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projekbez:	==BH++HD=UV_AV+K1.10			Plannummer:	==BH++HD=UV_AV+K1.10	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD1

Klemme

Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		
PXC.3211757	PT 4	6	
PXC.3211757	PT 4	6	
PXC.3211757	PT 4	6	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		

⌈	1L1	
⌈	1L2	
⌈	1L3	
	1N	
	1PE	
⌈	2L1	
⌈	2L2	
⌈	2L3	
	2N	
	2PE	
⌈	3L1	
⌈	3L2	
⌈	3L3	
	3N	
	3PE	
⌈	4L1	
⌈	4L2	
⌈	4L3	
	4N	
	4PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F12_VGF-001

[Vorherige Seite](#)

				Datum	11.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2	Objektart: Bahnhof Objekt: Hedderheim Objektteil: UV_AV Einbaort: DOC	== BH = UV_AV		
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC		
				Geprüft	O. Augustin				&EMA1	Blatt	7
				Datum					Klemmenleistenübersicht		103 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer: ==BH++HD=UV_AV+K1.10			

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2

┆	5PE	
┆	16	
┆	17	
┆	6N	
┆	18	
┆	6PE	
┆	19	
┆	20	
┆	7N	
┆	21	
┆	7PE	
┆	22	
┆	23	
┆	8N	
┆	24	
┆	8PE	
┆	25	
┆	26	
┆	9N	
┆	27	
┆	9PE	
┆	28	
┆	29	
┆	10N	
┆	30	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2

1	10PE	
2	31	
3	32	
4	11N	
5	33	
6	11PE	
7	34	
8	35	
9	12N	
10	36	
11	12PE	
12	37	
13	38	
14	13N	
15	39	
16	13PE	
17	40	
18	41	
19	14N	
20	42	
21	14PE	
22	43	
23	44	
24	15N	
25	45	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2

'	15PE	
'	46	
'	47	
'	16N	
'	48	
'	16PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD3

'	1N	
'	1	
'	1PE	
'	2N	
'	2	
'	2PE	
'	3N	
'	3	
'	3PE	
'	4N	
'	4	
'	4PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD4

┆	1N	
┆	1	
┆	1PE	
┆	2N	
┆	2	
┆	2PE	
┆	3N	
┆	3	
┆	3PE	
┆	4N	
┆	4	
┆	4PE	
┆	5N	
┆	5	
┆	5PE	
┆	6N	
┆	6	
┆	6PE	
┆	7N	
┆	7	
┆	7PE	
┆	8N	
┆	8	
┆	8PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD1

Klemme

Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
PXC.3212064	PTPOWER 35	35	
RIT.3459500	SV.3459500		
RIT.3459500	SV.3459500		
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
PXC.3214029	PTI 16/S	16 mm²	
RIT.3459500	SV.3459500		

⌋	1L1	
⌋	1L2	
⌋	1L3	
	1N	
	1PE	
⌋	2L1	
⌋	2L2	
⌋	2L3	
	2N	
	2PE	
⌋	3L1	
⌋	3L2	
⌋	3L3	
	3N	
	3PE	
⌋	4L1	
⌋	4L2	
⌋	4L3	
	4N	
	4PE	
⌋	5L1	
⌋	5L2	
⌋	5L3	
	5N	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD1

	5PE	
'	6L1	
'	6L2	
'	6L3	
	6N	
	6PE	
'	7L1	
'	7L2	
'	7L3	
	7N	
	7PE	
'	8L1	
'	8L2	
'	8L3	
	8N	
	8PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD2

Klemme			
Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3214052	PTI 4-L/L	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214052	PTI 4-L/L	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214052	PTI 4-L/L	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	

┆	1	
┆	2	
┆	1N	
┆	3	
┆	1PE	
┆	4	
┆	5	
┆	2N	
┆	6	
┆	2PE	
┆	7	
┆	8	
┆	3N	
┆	9	
┆	3PE	
┆	10	
┆	11	
┆	4N	
┆	12	
┆	4PE	
┆	13	
┆	14	
┆	5N	
┆	15	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD2

┆	5PE	
┆	16	
┆	17	
┆	19	
┆	20	
┆	6N	
┆	18	
┆	6PE	
┆	7N	
┆	21	
┆	7PE	
┆	22	
┆	23	
┆	8N	
┆	24	
┆	8PE	
┆	25	
┆	26	
┆	9N	
┆	27	
┆	9PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3

Klemme

Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	

I	1N	
I	1	
I	1PE	
I	2N	
I	2	
I	2PE	
I	3N	
I	3	
I	3PE	
I	4N	
I	4	
I	4PE	
I	5N	
I	5	
I	5PE	
I	6N	
I	6	
I	6PE	
I	7N	
I	7	
I	7PE	
I	8N	
I	8	
I	8PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

Klemme			
Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3

┆	9N	
┆	9	
┆	9PE	
┆	10N	
┆	10	
┆	10PE	
┆	11N	
┆	11	
┆	11PE	
┆	12N	
┆	12	
┆	12PE	
┆	13N	
┆	13	
┆	13PE	
┆	14N	
┆	14	
┆	14PE	
┆	15N	
┆	15	
┆	15PE	
┆	16N	
┆	16	
┆	16PE	
┆	17N	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3

┆	17	
┆	17PE	
┆	18N	
┆	18	
┆	18PE	
┆	19N	
┆	19	
┆	19PE	
┆	20N	
┆	20	
┆	20PE	
┆	21N	
┆	21	
┆	21PE	
┆	22N	
┆	22	
┆	22PE	

Unberücksichtigt gelassen: Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F12_VGF-001

1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	

[illegible]

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1

Klemme

Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	

⌋	1N	
⌋	1	
⌋	1PE	
⌋	1DA+	
⌋	1DA-	
⌋	2PE	
⌋	2N	
⌋	2	
⌋	3PE	
⌋	2DA+	
⌋	2DA-	
⌋	4PE	
⌋	3N	
⌋	3	
⌋	5PE	
⌋	3DA+	
⌋	3DA-	
⌋	6PE	
⌋	4N	
⌋	4	
⌋	7PE	
⌋	4DA+	
⌋	4DA-	
⌋	8PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum	11.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	



Seitenbeschreibung:
Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1

Objektart: Bahnhof
Objekt: Heddernheim
Objektteil: UV_AV
Einbauort: DOC

Projektbez.:
==BH++HD=UV_AV+K1.10

== BH	= UV_AV
++ HD	+ DOC
&EMA1	Blatt 21
Kleimmenleislenübersicht	117 / 162
Plannummer:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1

┆	5N	
┆	5	
┆	9PE	
┆	5DA+	
┆	5DA-	
┆	10PE	
┆	6N	
┆	6	
┆	11PE	
┆	6DA+	
┆	6DA-	
┆	12PE	
┆	7N	
┆	7	
┆	13PE	
┆	7DA+	
┆	7DA-	
┆	14PE	
┆	8N	
┆	8	
┆	15PE	
┆	8DA+	
┆	8DA-	
┆	16PE	
┆	9N	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1

Klemme

Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213949	PTI 2,5-PE/L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	

┆	9	
┆	17PE	
┆	9DA+	
┆	9DA-	
┆	18PE	
┆	10N	
┆	10	
┆	19PE	
┆	10DA+	
┆	10DA-	
┆	20PE	
┆	11N	
┆	11	
┆	21PE	
┆	11DA+	
┆	11DA-	
┆	22PE	
┆	12N	
┆	12	
┆	23PE	
┆	12DA+	
┆	12DA-	
┆	24PE	
┆	13N	
┆	13	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum	
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	



Seitenbeschreibung:
Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1

Objektart: Bahnhof
Objekt: Heddernheim
Objektteil: UV_AV
Einbauort: DOC

Projektbez.:
==BH++HD=UV_AV+K1.10

== BH		= UV_AV	
++ HD		+ DOC	
&EMA1		Blatt	23
Klemmenleistenübersicht		119 / 162	
Plannummer:			

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1

┆	25PE	
┆	13DA+	
┆	13DA-	
┆	26PE	
┆	14N	
┆	14	
┆	27PE	
┆	14DA+	
┆	14DA-	
┆	28PE	
┆	15N	
┆	15	
┆	29PE	
┆	15DA+	
┆	15DA-	
┆	30PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD1

┆	1L1	
┆	1L2	
┆	1L3	
	1N	
	1PE	
┆	2L1	
┆	2L2	
┆	2L3	
	2N	
	2PE	
┆	3L1	
┆	3L2	
┆	3L3	
	3N	
	3PE	
┆	4L1	
┆	4L2	
┆	4L3	
	4N	
	4PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum	
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	



Seitenbeschreibung:
Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD1

Objektart: Bahnhof
Objekt: Heddernheim
Objektteil: UV_AV
Einbauort: DOC

Projektbez.:
==BH++HD=UV_AV+K1.10

== BH		= UV_AV	
++ HD		+ DOC	
&EMA1		Blatt	25
Klemmenleistenübersicht		121 / 162	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD2

Klemme			
Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	4	

┆	1	
┆	2	
┆	1N	
┆	3	
┆	1PE	
┆	4	
┆	5	
┆	2N	
┆	6	
┆	2PE	
┆	7	
┆	8	
┆	3N	
┆	9	
┆	3PE	
┆	10	
┆	11	
┆	4N	
┆	12	
┆	4PE	
┆	13	
┆	14	
┆	5N	
┆	15	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD2

┆	5PE	
┆	16	
┆	17	
┆	6N	
┆	18	
┆	6PE	
┆	19	
┆	20	
┆	7N	
┆	21	
┆	7PE	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD3

'	1N	
'	1	
'	1PE	
'	2N	
'	2	
'	2PE	
'	3N	
'	3	
'	3PE	
'	4N	
'	4	
'	4PE	
'	5N	
'	5	
'	5PE	
'	6N	
'	6	
'	6PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD1

Klemme			
Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3076042	UTI 6-L/L		
PXC.3076041	UTI 6-PE/L/N	10 mm²	
PXC.3076042	UTI 6-L/L		
PXC.3076041	UTI 6-PE/L/N	10 mm²	
PXC.3076042	UTI 6-L/L		
PXC.3076041	UTI 6-PE/L/N	10 mm²	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	
PXC.3213953	PTI 2,5-L/L	4 mm²	
PXC.3213950	PTI 2,5-PE/L/N	4 mm²	

┆	1	
┆	2	
┆	1N	
┆	3	
┆	1PE	
┆	4	
┆	5	
┆	2N	
┆	6	
┆	2PE	
┆	7	
┆	8	
┆	3N	
┆	9	
┆	3PE	
┆	10	
┆	11	
┆	4N	
┆	12	
┆	4PE	
┆	13	
┆	14	
┆	5N	
┆	15	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum	
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	



Seitenbeschreibung: Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD1	
--	--

Objektart: Bahnhof
Objekt: Heddernheim
Objektteil: UV_AV
Einbauort: DOC
Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10

== BH = UV_AV	
++ HD	+ DOC
&EMA1	
Klemmenleistenübersicht	Blatt 29
Plannummer: 125 / 162	

F12_VGF-001

Klemme

1	5PE	
2	16	
3	17	
4	6N	
5	18	
6	6PE	
7	19	
8	20	
9	7N	
10	21	
11	7PE	
12	22	
13	23	
14	8N	
15	24	
16	8PE	
17	25	
18	26	
19	9N	
20	27	
21	9PE	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2

Klemme			
Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	

┆	1N	
┆	1	
┆	1PE	
┆	2N	
┆	2	
┆	2PE	
┆	3N	
┆	3	
┆	3PE	
┆	4N	
┆	4	
┆	4PE	
┆	5N	
┆	5	
┆	5PE	
┆	6N	
┆	6	
┆	6PE	
┆	7N	
┆	7	
┆	7PE	
┆	8N	
┆	8	
┆	8PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Datum	
			Bearb.	orschel
			Geprüft	O. Augustin
			Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Seitenbeschreibung: Klemmenaufreihplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2	
Objektart:	Bahnhof
Objekt:	Heddernheim
Objektteil:	UV_AV
Einbauort:	DOC
Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

Objektart:	Bahnhof
Objekt:	Heddernheim
Objektteil:	UV_AV
Einbauort:	DOC
Projektbez.:	==BH++HD=UV_AV+K1.10

== BH = UV_AV	
++ HD	+ DOC
&EMA1	
Kleminenleislenübersicht	Blatt 31
Plannummer: 127 / 162	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2

Klemme

Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	
PXC.3214049	PTI 4-PE/L/N	6 mm²	

┆	9N	
┆	9	
┆	9PE	
┆	10N	
┆	10	
┆	10PE	
┆	11N	
┆	11	
┆	11PE	
┆	12N	
┆	12	
┆	12PE	
┆	13N	
┆	13	
┆	13PE	
┆	14N	
┆	14	
┆	14PE	
┆	15N	
┆	15	
┆	15PE	
┆	16N	
┆	16	
┆	16PE	
┆	17N	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD2

┆	17	
┆	17PE	
┆	18N	
┆	18	
┆	18PE	
┆	19N	
┆	19	
┆	19PE	
┆	20N	
┆	20	
┆	20PE	

Unberücksichtigt: geschätzt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD3

┆	1	
┆	2	
┆	3	
┆	1N	
┆	1PE	
┆	4	
┆	5	
┆	6	
┆	2N	
┆	2PE	
┆	7	
┆	8	
┆	9	
┆	3N	
┆	3PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F12_VGF-001

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	

Klemme			
Artikelnummer	Typnummer	Querschnitt	Grafik
PXC.3022218	CLIPFIX 35		
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	
PXC.3210351	PTT 1,5/S-2MT	1.5	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XE0

'	PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext								Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-00XD1 Abgänge FG00 NH000					Kabelname					Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp				
UUV_AV+00.10											1L1		-00FC4	2					&EFS/4.1
=											1L2		-00FC4	4					&EFS/4.1
=											1L3		-00FC4	6					&EFS/4.1
=											1N			N					&EFS/4.1
													-01BA1	N					
UUV_AV+00.10											1PE		-03XD4	1PE:1					&EFS/4.2
Reserve											2L1	•	-00FC5	2					&EFS/4.3
=											2L2	•	-00FC5	4					&EFS/4.3
=											2L3	•	-00FC5	6					&EFS/4.3
=											2N			N					&EFS/4.3
													-01BA1	N					
Reserve											2PE		-03XD4	1PE:1					&EFS/4.3
=											3L1	•	-00FC6	2					&EFS/4.4
=											3L2	•	-00FC6	4					&EFS/4.4
=											3L3	•	-00FC6	6					&EFS/4.5
=											3N			N					&EFS/4.5
													-01BA1	N					
Reserve											3PE		-03XD4	1PE:1					&EFS/4.5
=											4L1	•	-00FC7	2					&EFS/4.6
=											4L2	•	-00FC7	4					&EFS/4.6
=											4L3	•	-00FC7	6					&EFS/4.6
=											4N			N					&EFS/4.6
													-01BA1	N					
Reserve											4PE		-03XD4	1PE:1					&EFS/4.7
UUV_AV+01.10											5L1	•	-00FC8	2					&EFS/4.8
=											5L2	•	-00FC8	4					&EFS/4.8
=											5L3	•	-00FC8	6					&EFS/4.8
=											5N			N					&EFS/4.8
													-01BA1	N					
UUV_AV+01.10											5PE		-03XD4	1PE:1					&EFS/4.8
UUV_AV+00.11											6L1	•	-00FC9	2					&EFS/5.1
=											6L2	•	-00FC9	4					&EFS/5.1
=											6L3	•	-00FC9	6					&EFS/5.1
=											6N			N					&EFS/5.1
=											6PE		-03XD4	1PE:1					&EFS/5.2

F13_VGF-001

Vorherige Seite
2

				Datum		Seitenbeschreibung: Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-01XD1	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbauart: DOC	== BH == UV_AV		
			Bearb.	orschel				++ HD + DOC	&EMA2 Klemmenplan	Blatt 3 135 / 162
			Geprüft	O. Augustin						
			Datum							
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:		

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2 Abgänge FG 03 LS-Schalter 3-polig					Kabeltyp					Seite / Spalte
										Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG 03 Rollltor Gleis 6												1	•	-03FC6	1					&EFS/8.1
=												2	•	-03FC6	3					&EFS/8.1
=												1N	•		N					&EFS/8.1
=												3	•	-03FC6	5					&EFS/8.1
=												1PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/8.2
FG 03 Rollltor Gleis 5												4	•	-03FC7	1					&EFS/8.3
=												5	•	-03FC7	3					&EFS/8.3
=												2N	•		N					&EFS/8.3
=												6	•	-03FC7	5					&EFS/8.3
=												2PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/8.3
FG 03 Reserve Rohrbegleitheizung												7	•	-03FC8	1					&EFS/8.4
=												8	•	-03FC8	3					&EFS/8.4
=												3N	•		N					&EFS/8.5
=												9	•	-03FC8	5					&EFS/8.5
=												3PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/8.5
FG 03 Heizungsanlage												10	•	-03FC9	1					&EFS/8.6
=												11	•	-03FC9	3					&EFS/8.6
=												4N	•		N					&EFS/8.6
=												12	•	-03FC9	5					&EFS/8.6
=												4PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/8.7
FG 03 Lufterhitzer Gleis 6 am Süd-Tor												13	•	-03FC11	1					&EFS/9.1
=												14	•	-03FC11	3					&EFS/9.1
=												5N	•		N					&EFS/9.1
=												15	•	-03FC11	5					&EFS/9.1
=												5PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/9.2
FG 03 Lufterhitzer Gleis 5 am Süd-Tor												16	•	-03FC12	1					&EFS/9.3
=												17	•	-03FC12	3					&EFS/9.3
=												6N	•		N					&EFS/9.3
=												18	•	-03FC12	5					&EFS/9.3
=												6PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/9.3
FG 03 Reserve												19	•	-03FC13	1					&EFS/9.4
=												20	•	-03FC13	3					&EFS/9.4
=												7N	•		N					&EFS/9.5
=												21	•	-03FC13	5					&EFS/9.5
=												7PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/9.5

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext								Kabelname	Leiste					Kabelname					Seite / Spalte
									Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG 03 Reserve											22	•	-03FC14	1					&EFS/9.6
=											23	•	-03FC14	3					&EFS/9.6
=											8N	•		N					&EFS/9.6
=											24	•	-03FC14	5					&EFS/9.6
=											8PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/9.7
=											25	•	-03FC16	1					&EFS/10.1
=											26	•	-03FC16	3					&EFS/10.1
=											9N	•		N					&EFS/10.1
=											27	•	-03FC16	5					&EFS/10.1
=											9PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/10.2
=											28	•	-03FC17	1					&EFS/10.3
=											29	•	-03FC17	3					&EFS/10.3
=											10N	•		N					&EFS/10.3
=											30	•	-03FC17	5					&EFS/10.3
=											10PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/10.3
FG 03 Pumpe 1											31	•	-03FC18	1					&EFS/10.4
=											32	•	-03FC18	3					&EFS/10.4
=											11N	•		N					&EFS/10.5
=											33	•	-03FC18	5					&EFS/10.5
=											11PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/10.5
FG 03 Pumpe 2											34	•	-03FC19	1					&EFS/10.6
=											35	•	-03FC19	3					&EFS/10.6
=											12N	•		N					&EFS/10.6
=											36	•	-03FC19	5					&EFS/10.6
=											12PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/10.7
FG 03 Pumpensteuerung											37	•	-03FC21	1					&EFS/11.1
=											38	•	-03FC21	3					&EFS/11.1
=											13N	•		N					&EFS/11.1
=											39	•	-03FC21	5					&EFS/11.1
=											13PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/11.2
FG 03 Sumpfpumpe											40	•	-03FC22	1					&EFS/11.3
=											41	•	-03FC22	3					&EFS/11.3
=											14N	•		N					&EFS/11.3
=											42	•	-03FC22	5					&EFS/11.3
=											14PE	•	-03XD4	1PE:1					&EFS/11.3

F13_VGF-001

Vorherige Seite
6

				Datum		Seitenbeschreibung: Klemmenplan ==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD2	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UV_AV Einbaort: DOC	== BH == UV_AV	
			Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
			Geprüft	O. Augustin				&EMA2	Blatt 7
			Datum					Klemmenplan	139 / 162
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr		Projektbez.: ==BH++HD=UV_AV+K1.10	Plannummer:		

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste						Kabelname					Seite / Spalte	
	==BH=UV_AV++HD+K1_10-03XD4																					
	Abgänge FG 03 FI/LS 2-polig																					
										Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp					
FG 03 Taubenabschreckung Tor Süd Gleis 5													1N	•	-03FB1	N'						&EFS/13.1
=													1	•	-03FB1	2						&EFS/13.1
=													1PE	•	-00XD0	1PE:1						&EFS/13.1
															-00XD1	1PE:1						
															-00TB1	PE						
															-00XD1	2PE:1						
															-00XD1	3PE:1						
															-00XD1	4PE:1						
															-00XD1	5PE:1						
															-00XD1	6PE:1						
															-01XD1	1PE:1						
															-01XD1	2PE:1						
															-01XD1	3PE:1						
															-03XD1	1PE:1						
															-03XD1	2PE:1						
															-03XD1	3PE:1						
															-03XD1	4PE:1						
															-03XD2	1PE:1						
															-03XD2	2PE:1						
															-03XD2	3PE:1						
															-03XD2	4PE:1						
															-03XD2	5PE:1						
															-03XD2	6PE:1						
															-03XD2	7PE:1						
															-03XD2	8PE:1						
															-03XD2	9PE:1						
															-03XD2	10PE:1						
															-03XD2	11PE:1						
															-03XD2	12PE:1						
															-03XD2	13PE:1						
															-03XD2	14PE:1						
															-03XD2	15PE:1						
															-03XD2	16PE:1						
															-03XD3	1PE:1						
															-03XD3	2PE:1						

F13_VGF-001

Vorherige Seite
9

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD1 Abgänge FG 06 NH000					Kabeltyp					Seite / Spalte
										Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG06 CEE-Kombis Gleis 5/6												1L1	•	-06FC1	2					&EFS/15.1
=												1L2	•	-06FC1	4					&EFS/15.1
=												1L3	•	-06FC1	6					&EFS/15.1
=												1N		-01BA1	N					&EFS/15.1
=												1PE		-00TB1	PE					&EFS/15.2
FG 06 CEE-Kobis Gleis 5/6 Dacharbeitsbühne												2L1	•	-06FC2	2					&EFS/15.3
=												2L2	•	-06FC2	4					&EFS/15.3
=												2L3	•	-06FC2	6					&EFS/15.3
=												2N		-01BA1	N					&EFS/15.3
=												2PE		-00TB1	PE					&EFS/15.3
FG 06 CEE-Kombis Wand Gleis 5												3L1	•	-06FC3	2					&EFS/15.4
=												3L2	•	-06FC3	4					&EFS/15.4
=												3L3	•	-06FC3	6					&EFS/15.5
=												3N		-01BA1	N					&EFS/15.5
=												3PE		-00TB1	PE					&EFS/15.5
FG 06 CEE-Kombis Wand Gleis 6												4L1	•	-06FC4	2					&EFS/15.6
=												4L2	•	-06FC4	4					&EFS/15.6
=												4L3	•	-06FC4	6					&EFS/15.6
=												4N		-01BA1	N					&EFS/15.6
=												4PE		-00TB1	PE					&EFS/15.7
FG 06 CEE-Kombi Kompressorraum												5L1	•	-06FC5	2					&EFS/15.8
=												5L2	•	-06FC5	4					&EFS/15.8
=												5L3	•	-06FC5	6					&EFS/15.8
=												5N		-01BA1	N					&EFS/15.8
=												5PE		-00TB1	PE					&EFS/15.8
FG 06 Reserve												6L1	•	-06FC6	2					&EFS/16.1
=												6L2	•	-06FC6	4					&EFS/16.1
=												6L3	•	-06FC6	6					&EFS/16.1
=												6N		-01BA1	N					&EFS/16.1
=												6PE		-00TB1	PE					&EFS/16.2
=												7L1	•	-06FC7	2					&EFS/16.3
=												7L2	•	-06FC7	4					&EFS/16.3
=												7L3	•	-06FC7	6					&EFS/16.3
=												7N		-01BA1	N					&EFS/16.3
=												7PE		-00TB1	PE					&EFS/16.3

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD2 Abgänge FG 06 FI/LS 4-polig					Kabeltyp					Seite / Spalte
										Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG 06 CEE-Steckdose Tauchpumpe												1	•	-06FB1	2					&EFS/17.1
=												2	•	-06FB1	4					&EFS/17.1
=												1N	•	-06FB1	N'					&EFS/17.1
=												3	•	-06FB1	6					&EFS/17.1
=												1PE	•	-00TB1	PE					&EFS/17.2
FG 06 Steckdosen 6 Stück Grube Gleis 5												4	•	-06FB2	2					&EFS/17.3
=												5	•	-06FB2	4					&EFS/17.3
=												2N	•	-06FB2	N'					&EFS/17.4
=												6	•	-06FB2	6					&EFS/17.3
=												2PE	•	-00TB1	PE					&EFS/17.4
FG 06 Steckdosen 6 Stück Grube Gleis 6												7	•	-06FB3	2					&EFS/17.5
=												8	•	-06FB3	4					&EFS/17.6
=												3N	•	-06FB3	N'					&EFS/17.6
=												9	•	-06FB3	6					&EFS/17.6
=												3PE	•	-00TB1	PE					&EFS/17.6
FG 06 BBHD-AK2-03												10	•	-06FB4	2					&EFS/18.1
=												11	•	-06FB4	4					&EFS/18.1
=												4N	•	-06FB4	N'					&EFS/18.1
=												12	•	-06FB4	6					&EFS/18.1
=												4PE	•	-00TB1	PE					&EFS/18.2
FG 06 Reserve												13	•	-06FB5	2					&EFS/18.3
=												14	•	-06FB5	4					&EFS/18.3
=												5N	•	-06FB5	N'					&EFS/18.4
=												15	•	-06FB5	6					&EFS/18.3
=												5PE	•	-00TB1	PE					&EFS/18.4
=												16	•	-06FB6	2					&EFS/18.5
=												17	•	-06FB6	4					&EFS/18.6
=												19	•	-06FB7	2					&EFS/19.1
=												20	•	-06FB7	4					&EFS/19.1
=												6N	•	-06FB6	N'					&EFS/18.6
=												18	•	-06FB6	6					&EFS/18.6
=												6PE	•	-00TB1	PE					&EFS/18.6
=												7N	•	-06FB7	N'					&EFS/19.1
=												21	•	-06FB7	6					&EFS/19.1
=												7PE	•	-00TB1	PE					&EFS/19.2

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3 Abgänge FG 06 FI/LS 2-polig					Kabeltyp					Seite / Spalte
										Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG 06 Steckdose BBHD-A00-20 Materiallager												1N	•	-06FB10	N'					&EFS/20.1
=												1	•	-06FB10	2					&EFS/20.1
=												1PE	•	-00TB1	PE					&EFS/20.1
FG 06 Steckdose BBHD-A00-18 Materiallager												2N	•	-06FB11	N'					&EFS/20.3
=												2	•	-06FB11	2					&EFS/20.3
=												2PE	•	-00TB1	PE					&EFS/20.3
FG 06 Steckdose BBHD-A00-16 Lager												3N	•	-06FB12	N'					&EFS/20.5
=												3	•	-06FB12	2					&EFS/20.5
=												3PE	•	-00TB1	PE					&EFS/20.5
FG06 Steckdose BBHD-A00-06 Treppenhaus												4N	•	-06FB13	N'					&EFS/20.7
=												4	•	-06FB13	2					&EFS/20.7
=												4PE	•	-00TB1	PE					&EFS/20.7
FG 06 Steckdose BBHD-A00-04 Lager												5N	•	-06FB14	N'					&EFS/21.1
=												5	•	-06FB14	2					&EFS/21.1
=												5PE	•	-00TB1	PE					&EFS/21.1
FG 06 Steckdose BBHD-AK2-02 Heizung Mainova												6N	•	-06FB15	N'					&EFS/21.3
=												6	•	-06FB15	2					&EFS/21.3
=												6PE	•	-00TB1	PE					&EFS/21.3
FG 06 Steckdose BBHD-AK2-04 Heizung												7N	•	-06FB16	N'					&EFS/21.5
=												7	•	-06FB16	2					&EFS/21.5
=												7PE	•	-00TB1	PE					&EFS/21.5
FG06 Steckdose BBHD-AK2-04 Treppenhaus												8N	•	-06FB17	N'					&EFS/21.7
=												8	•	-06FB17	2					&EFS/21.7
=												8PE	•	-00TB1	PE					&EFS/21.7
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-12 Lager												9N	•	-06FB18	N'					&EFS/22.1
=												9	•	-06FB18	2					&EFS/22.1
=												9PE	•	-00TB1	PE					&EFS/22.1
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-14 Lager												10N	•	-06FB19	N'					&EFS/22.3
=												10	•	-06FB19	2					&EFS/22.3
=												10PE	•	-00TB1	PE					&EFS/22.3
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-06 Archiv												11N	•	-06FB20	N'					&EFS/22.5
=												11	•	-06FB20	2					&EFS/22.5
=												11PE	•	-00TB1	PE					&EFS/22.5
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-04 Flur												12N	•	-06FB21	N'					&EFS/22.7
=												12	•	-06FB21	2					&EFS/22.7

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-06XD3 Abgänge FG 06 FI/LS 2-polig						Kabelname					Seite / Spalte
									Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp					
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-04 Flur												12PE	•	-00TB1	PE					&EFS/22.7	
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-04.1 L&K Verteilerraum												13N	•	-06FB22	N'					&EFS/23.1	
=												13	•	-06FB22	2					&EFS/23.1	
=												13PE	•	-00TB1	PE					&EFS/23.1	
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-08 Flur												14N	•	-06FB23	N'					&EFS/23.3	
=												14	•	-06FB23	2					&EFS/23.3	
=												14PE	•	-00TB1	PE					&EFS/23.3	
FG 06 Steckdose BBHD-AK1-10 Kompressorraum												15N	•	-06FB24	N'					&EFS/23.5	
=												15	•	-06FB24	2					&EFS/23.5	
=												15PE	•	-00TB1	PE					&EFS/23.5	
FG 06 Reserve												16N	•	-06FB25	N'						&EFS/23.7
=												16	•	-06FB25	2						&EFS/23.7
=											16PE	•	-00TB1	PE					&EFS/23.7		
=											17N	•	-06FB26	N'					&EFS/24.1		
=												17	•	-06FB26	2					&EFS/24.1	
=												17PE	•	-00TB1	PE					&EFS/24.1	
=												18N	•	-06FB27	N'					&EFS/24.3	
=												18	•	-06FB27	2					&EFS/24.3	
=												18PE	•	-00TB1	PE					&EFS/24.3	
=												19N	•	-06FB28	N'					&EFS/24.5	
=												19	•	-06FB28	2					&EFS/24.5	
=												19PE	•	-00TB1	PE					&EFS/24.5	
=												20N	•	-06FB29	N'					&EFS/24.7	
=												20	•	-06FB29	2					&EFS/24.7	
=												20PE	•	-00TB1	PE					&EFS/24.7	
=												21N	•	-06FB30	N'					&EFS/25.1	
=												21	•	-06FB30	2					&EFS/25.1	
=												21PE	•	-00TB1	PE					&EFS/25.1	
=												22N	•	-06FB31	N'					&EFS/25.3	
=												22	•	-06FB31	2					&EFS/25.3	
=												22PE	•	-00TB1	PE					&EFS/25.3	

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Leiste										Leiste									
==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1										==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1									
Abgänge FG 10 LS-Schalter 1-polig										Abgänge FG 10 LS-Schalter 1-polig									
Kabelname										Kabelname									
Kabeltyp										Kabeltyp									
Funktionstext										Seite / Spalte									
Zielbezeichnung										Zielbezeichnung									
Anschluss										Anschluss									
Klemme										Klemme									
Brücke										Brücke									
Anschluss										Anschluss									
Zielbezeichnung										Zielbezeichnung									
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK2-02 Heizung Mainova										&EFS/26.1									
=										&EFS/26.1									
=										&EFS/26.1									
=										&EFS/26.1									
=										&EFS/26.2									
=										&EFS/26.2									
FG 10 Beleuchtung BBHS-AK2-03 Heizung										&EFS/26.3									
=										&EFS/26.2									
=										&EFS/26.3									
=										&EFS/26.3									
=										&EFS/26.3									
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK2-04 Treppenhaus										&EFS/26.3									
=										&EFS/26.4									
=										&EFS/26.4									
=										&EFS/26.4									
=										&EFS/26.5									
=										&EFS/26.5									
=										&EFS/26.5									
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-06 Archiv										&EFS/26.6									
=										&EFS/26.5									
=										&EFS/26.6									
=										&EFS/26.6									
=										&EFS/26.7									
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-04 Flur										&EFS/26.7									
=										&EFS/26.7									
=										&EFS/26.7									
=										&EFS/26.8									
=										&EFS/26.8									
=										&EFS/26.8									
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-04.1 L&K Verteilerraum										&EFS/27.1									
=										&EFS/27.1									
=										&EFS/27.1									
=										&EFS/27.1									
=										&EFS/27.2									

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext								Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-10XD1 Abgänge FG 10 LS-Schalter 1-polig						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-04.1 L&K Verteilerraum											12PE		-00TB1	PE						&EFS/27.2	
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-08 Flur											7N	•	-01BA1	N						&EFS/27.3	
=											7		-10FC8	1						&EFS/27.2	
=											13PE		-00TB1	PE						&EFS/27.3	
=											7DA+	•••								&EFS/27.3	
=											7DA-	••								&EFS/27.3	
=											14PE		-00TB1	PE						&EFS/27.3	
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-10 Kompressorraum											8N	•	-01BA1	N						&EFS/27.4	
=											8		-10FC9	1						&EFS/27.4	
=											15PE		-00TB1	PE						&EFS/27.4	
=											8DA+	•••								&EFS/27.5	
=											8DA-	••								&EFS/27.5	
=											16PE		-00TB1	PE						&EFS/27.5	
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-12 Lager											9N	•	-01BA1	N						&EFS/28.1	
=											9		-10FC11	1						&EFS/28.1	
=											17PE		-00TB1	PE						&EFS/28.1	
=											9DA+	•••								&EFS/28.1	
=											9DA-	••								&EFS/28.2	
=											18PE		-00TB1	PE						&EFS/28.2	
FG 10 Beleuchtung BBHD-AK1-14 Lager											10N	•	-01BA1	N						&EFS/28.3	
=											10		-10FC12	1						&EFS/28.2	
=											19PE		-00TB1	PE						&EFS/28.3	
=											10DA+	•••								&EFS/28.3	
=											10DA-	••								&EFS/28.3	
=											20PE		-00TB1	PE						&EFS/28.3	
FG 10 Reserve											11N	•	-01BA1	N						&EFS/28.4	
=											11		-10FC13	1						&EFS/28.4	
=											21PE		-00TB1	PE						&EFS/28.4	
=											11DA+	•••								&EFS/28.5	
=											11DA-	••								&EFS/28.5	
=											22PE		-00TB1	PE						&EFS/28.5	
=											12N	•	-01BA1	N						&EFS/28.6	
=											12		-10FC14	1						&EFS/28.5	
=											23PE		-00TB1	PE						&EFS/28.6	
=											12DA+	•••								&EFS/28.6	

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-40XD2 Abgänge FG 40 LS-Schalter 3-polig					Kabeltyp					Seite / Spalte
										Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG 40 Bohrmaschine												1	•	-40FC6	1					&EFS/31.1
=												2	•	-40FC6	3					&EFS/31.1
=												1N	•	-01BA1	N					&EFS/31.1
=												3	•	-40FC6	5					&EFS/31.1
=												1PE	•	-00TB1	PE					&EFS/31.2
FG 40 Schleifmaschine groß												4	•	-40FC7	1					&EFS/31.2
=												5	•	-40FC7	3					&EFS/31.3
=												2N	•	-01BA1	N					&EFS/31.3
=												6	•	-40FC7	5					&EFS/31.3
=												2PE	•	-00TB1	PE					&EFS/31.3
FG 40 Schleifmaschine klein												7	•	-40FC8	1					&EFS/31.4
=												8	•	-40FC8	3					&EFS/31.4
=												3N	•	-01BA1	N					&EFS/31.5
=												9	•	-40FC8	5					&EFS/31.4
=												3PE	•	-00TB1	PE					&EFS/31.5
FG 40 Reserve												10	•	-40FC9	1					&EFS/31.6
=												11	•	-40FC9	3					&EFS/31.6
=												4N	•	-01BA1	N					&EFS/31.6
=												12	•	-40FC9	5					&EFS/31.6
=												4PE	•	-00TB1	PE					&EFS/31.7
=												13	•	-40FC11	1					&EFS/32.1
=												14	•	-40FC11	3					&EFS/32.1
=												5N	•	-01BA1	N					&EFS/32.1
=												15	•	-40FC11	5					&EFS/32.1
=												5PE	•	-00TB1	PE					&EFS/32.2
=												16	•	-40FC12	1					&EFS/32.2
=												17	•	-40FC12	3					&EFS/32.3
=												6N	•	-01BA1	N					&EFS/32.3
=												18	•	-40FC12	5					&EFS/32.3
=												6PE	•	-00TB1	PE					&EFS/32.3
=												19	•	-40FC13	1					&EFS/32.4
=												20	•	-40FC13	3					&EFS/32.4
=												7N	•	-01BA1	N					&EFS/32.5
=												21	•	-40FC13	5					&EFS/32.4
=												7PE	•	-00TB1	PE					&EFS/32.5

F13_VGF-001

[illegible]

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UV_AV++HD+K1_10-43XD1 Abgänge FG 43 FI/LS 4-polig						Kabelname					
									Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp					Seite / Spalte
FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A0022 Werkstatt 32A 1												1	•	-43FB1	2						&EFS/34.1
=												2	•	-43FB1	4						&EFS/34.1
=												1N	•	-43FB1	N'						&EFS/34.1
=												3	•	-43FB1	6						&EFS/34.1
=												1PE	•	-00TB1	PE						&EFS/34.2
FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A0022 Werkstatt 32A 2												4	•	-43FB2	2						&EFS/34.3
=												5	•	-43FB2	4						&EFS/34.3
=												2N	•	-43FB2	N'						&EFS/34.4
=												6	•	-43FB2	6						&EFS/34.3
=												2PE	•	-00TB1	PE						&EFS/34.4
FG 43 Reserve												7	•	-43FB3	2						&EFS/34.5
=												8	•	-43FB3	4						&EFS/34.6
=												3N	•	-43FB3	N'						&EFS/34.6
=												9	•	-43FB3	6						&EFS/34.6
=												3PE	•	-00TB1	PE						&EFS/34.6
FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 16A 1												10	•	-43FB4	2						&EFS/35.1
=												11	•	-43FB4	4						&EFS/35.1
=												4N	•	-43FB4	N'						&EFS/35.1
=												12	•	-43FB4	6						&EFS/35.1
=												4PE	•	-00TB1	PE						&EFS/35.2
FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 16A 2												13	•	-43FB5	2						&EFS/35.3
=												14	•	-43FB5	4						&EFS/35.3
=												5N	•	-43FB5	N'						&EFS/35.4
=												15	•	-43FB5	6						&EFS/35.3
=												5PE	•	-00TB1	PE						&EFS/35.4
FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 16A 3												16	•	-43FB6	2						&EFS/35.5
=												17	•	-43FB6	4						&EFS/35.6
=												6N	•	-43FB6	N'						&EFS/35.6
=												18	•	-43FB6	6						&EFS/35.6
=												6PE	•	-00TB1	PE						&EFS/35.6
FG 43 CEE-Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 16A 4												19	•	-43FB7	2						&EFS/36.1
=												20	•	-43FB7	4						&EFS/36.1
=												7N	•	-43FB7	N'						&EFS/36.1
=												21	•	-43FB7	6						&EFS/36.1
=												7PE	•	-00TB1	PE						&EFS/36.2

F13_VGF-001

Vorherige Seite
24

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext								Kabelname	Leiste					Kabeltyp					Seite / Spalte
									Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG 43 Steckdose BBHD-A00-26 Büro Vorarbeiter 1											1N	•	-43FB10	N'					&EFS/37.1
=											1	•	-43FB10	2					&EFS/37.1
=											1PE	•	-00TB1	PE					&EFS/37.1
FG 43 Steckdose BBHD-A00-26 Büro Vorarbeiter 2											2N	•	-43FB11	N'					&EFS/37.3
=											2	•	-43FB11	2					&EFS/37.3
=											2PE	•	-00TB1	PE					&EFS/37.3
FG 43 Steckdose BBHD-A00-24 Büro Meister 1											3N	•	-43FB12	N'					&EFS/37.5
=											3	•	-43FB12	2					&EFS/37.5
=											3PE	•	-00TB1	PE					&EFS/37.5
FG43 Steckdose BBHD-A00-24 Büro Meister 2											4N	•	-43FB13	N'					&EFS/37.7
=											4	•	-43FB13	2					&EFS/37.7
=											4PE	•	-00TB1	PE					&EFS/37.7
FG 43 Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 1											5N	•	-43FB14	N'					&EFS/38.1
=											5	•	-43FB14	2					&EFS/38.1
=											5PE	•	-00TB1	PE					&EFS/38.1
FG 43 Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 2											6N	•	-43FB15	N'					&EFS/38.3
=											6	•	-43FB15	2					&EFS/38.3
=											6PE	•	-00TB1	PE					&EFS/38.3
FG 43 Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 3											7N	•	-43FB16	N'					&EFS/38.5
=											7	•	-43FB16	2					&EFS/38.5
=											7PE	•	-00TB1	PE					&EFS/38.5
FG 43 Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 4											8N	•	-43FB17	N'					&EFS/38.7
=											8	•	-43FB17	2					&EFS/38.7
=											8PE	•	-00TB1	PE					&EFS/38.7
FG 43 Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 5											9N	•	-43FB18	N'					&EFS/39.1
=											9	•	-43FB18	2					&EFS/39.1
=											9PE	•	-00TB1	PE					&EFS/39.1
FG 43 Steckdose BBHD-A00-22 Werkstatt 6											10N	•	-43FB19	N'					&EFS/39.3
=											10	•	-43FB19	2					&EFS/39.3
=											10PE	•	-00TB1	PE					&EFS/39.3
FG 43 Durchlauferhitzer Waschbecken Werkstatt											11N	•	-43FB20	N'					&EFS/39.5
=											11	•	-43FB20	2					&EFS/39.5
=											11PE	•	-00TB1	PE					&EFS/39.5
FG 43 Steckdose BBHD-A00-12 WC Herren											12N	•	-43FB21	N'					&EFS/39.7
=											12	•	-43FB21	2					&EFS/39.7

F13_VGF-001

Vorherige Seite
26

F13_VGF-001

Vorherige Seite
27

F13_VGF-001

[illegible]

