Parkdeck Bestand

Abschnitt 1_ Einbau Rigole
- Aushub für Rigole und Sedi-Anlage
- **Klärung vor Ort: Bodenaustausch bis Höhe mHGW = 308,4m üNHN gem. Vorgabe Bodengutachten unterhalb der Rigolen**
- Bettung mittels Feinkies oder Splitt ≥10cm
- Einbau Rigole, Sedi-Anlage, Schächte, RW-Leitungen
- Auffüllung schichtweise gem. Planung HLS / AA
- ab Angabe UK Frostschutzschicht siehe Aufbau FP AA
- Entwässerungsleitungen verlegen und anschließen
- Aushub nach Abstimmung BÜ lagern

Baufeld nach Abtragung Oberboden ggf. begradigen
- Abstimmung mit BÜ vor Ort

Planum gem. FP
UK Rigole = +309,20 üNHN
UK Kiesbett = +309,10 üNHN

Planum gem. FP
UK Sedi-Anlage = +308,30 üNHN
UK Kiesbett = +308,20 üNHN

Planum gem. FP
UK Rigole = +309,30 üNHN
UK Kiesbett = +309,20 üNHN

Planum gem. FP
UK Sedi-Anlage = +308,30 üNHN
UK Kiesbett = +308,20 üNHN

Planum
gem. FP
OK +308,30 üNHN

Planum
gem. FP
OK +308,85 üNHN

Planum
gem. FP
OK +309,10 üNHN

OK Graben = 308,30 üNHN
RS = 307,60 üNHN

OK Graben = 308,30 üNHN
RS = 307,10 üNHN

OK Graben = 308,30 üNHN
RS = 307,70 üNHN

OK Graben = 308,30 üNHN
RS = 307,20 üNHN

OK Graben = 308,30 üNHN
RS = 307,30 üNHN

OK Graben = 308,30 üNHN
RS = 307,80 üNHN

OK Graben = 308,30 üNHN
RS = 307,25 üNHN

OK Graben = 309,10 üNHN
RS = 308,40 üNHN

OK Graben = 309,10 üNHN
RS = 307,95 üNHN

OK Graben = 309,10 üNHN
RS = 308,00 üNHN

OK Graben = 309,10 üNHN
RS = 308,10 üNHN

OK Graben = 309,10 üNHN
RS = 307,90 üNHN

OK Graben = 309,10 üNHN
RS = 308,30 üNHN

Abschnitt 2_Einbringung Geothermie Nord
- Siehe Ausführungsplan Fachplanung
- Aushub nach Abstimmung BÜ lagern
- Übgabeniveau für Hochbau siehe folgender Plan

Abschnitt 3_Einbringung Geothermie Süd
- Siehe Ausführungsplan Fachplanung
- Aushub nach Abstimmung BÜ lagern
- Übgabeniveau für Hochbau siehe folgender Plan

Einführung Reihe 1/2
OK = 308,15 üNHN
UK = 308,08 üNHN

Einführung Reihe 3/4
OK = 308,15 üNHN
UK = 308,08 üNHN

Einführung Reihe 5/6
RS = 308,50 üNHN

Einführung Reihe 7/8
OK = 311,30 üNHN
UK = 310,60 üNHN

Verteiler 1
UK Graben = 307,45 üNHN
UK = 307,55 üNHN
OK = 309,95 üNHN
SD = 312,36 üNHN

Verteiler 2
UK Graben = 308,20 üNHN
UK = 308,30 üNHN
OK = 310,70 üNHN
SD = 311,97 üNHN

Verteiler 3
UK Sauberkeit = 307,00 üNHN
OK Sohle = 307,40 üNHN
OK Decke= 310,20 üNHN
GOK / SD = ca. 312,09 üNHN

Anbindung Verteiler 2
RS = 308,80 üNHN

Anbindung Verteiler 3
RS = 307,90 üNHN

Fundamente zwingend auf Felsunterlage!
OK = 308,85 üNHN

Hinweis:
Obacht Lage Fundament

225,35 m²

8,50 m²

Baumschutzzaun aus Holz

Zugang

517,72 m²
Vegetationsbestand erhalten

Planum Sohle Hochbau
UK Gründungspolster =
+310,50m üNHN

VK Planum Hochbau

Zufahrt für Arbeiten
Geothermie gem. BE-Plan

Bauzaun

Zugschacht
~120/100/120
UK = ca.310,3

Schacht RW7
SD= 311,80
UK= 309,11

Schacht SW2
SD = 311,60
UK = 309,23

Schacht RW1B
SD= 311,80
UK= 309,34

Schacht RW2
SD= 311,80
UK= 309,46

Übergabeschacht SW1
SD = ca. 312,00
UK = 308,34

Bestandsschacht
OK = 312,23
UK = 308,48

Bamberger Straße

Hinweis:
Dieser Plan stellt schematisch den Leistungsumfang Erdarbeiten dar. Eine Ausführung erfolgt auf Basis der freigegebenen Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplanungen.

Baunull:
OK-FFB EG _ILS = 312,50 ü NHN
OK-FFB EG _KN = 312,15 ü NHN

Bemessungswasserstand
HGW OK = 309,50 ü NHN


Tiefe > 1,25m
Tiefe ≤ 1,25m

- Schmutzwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Regenwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Trinkwasser, Bettung ≥10cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 2-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 3-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre GA, Bettung ≥20cm
- Wärmeleitung Geothermie, Bettung ≥20cm

Provisorische Abdeckung über Verteiler Geothermie und Schachtabdeckungen SAN/ELT notwendig


312.00
311.50
311.00
310.50
310.00
309.50
309.00
308.50

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN



N

SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	
A		14.10.26	Saskia Hartkopf

PLANINHALT
Konzept_Erdbau_Arbeitsebene_0

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT


STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
900x1200	1:200	14.10.2026	imw

PLANNUMMER
ILK_L6_X_TPZ_UE_X_GRL_110

INDEX
A

Grenze Grundstück

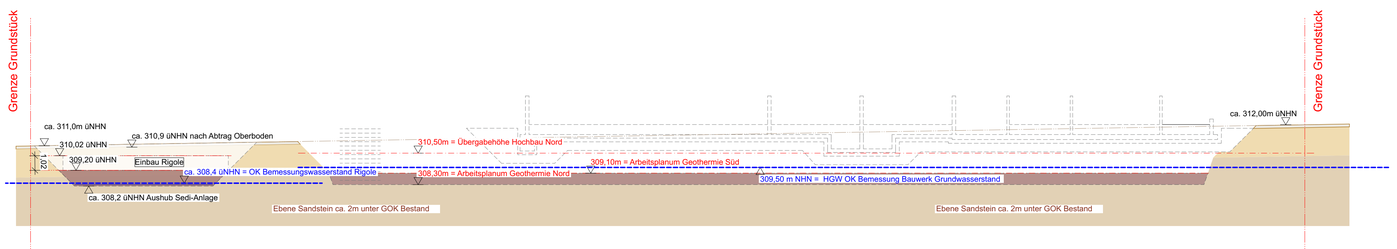

Grenze Grundstück