Parkdeck Bestand

Vorbereitung BE-Fläche
- Auffüllung in Schichten 20-30cm gem. FP AA /HLS
- Gräben für Leerrohre bei OK Auffüllung = **ca. 310,0m üNHN** (Annahme prüfen)
- Aufbauhöhe Frostschutzschicht = ca. 31cm
- Aufbauhöhe Schotterschicht Bau = ca. 30-40cm
- **Rigolenüberdeckung beachten!**

Rigolenüberdeckung
Höhe Schotterschicht Bau
**≥ 311,02m** üNHN

Baufeld Nord 1A
Arbeitsebene 2= **+310,50m** üNHN

Baufeld Nord 2
Arbeitsebene 1 = **+310,50m** üNHN

UK Sohle = 311,3m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 311,04m NHN
UK Gründungspolster = **310,44m NHN**

UK Sohle = 311,50m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 311,24m NHN
UK Gründungspolster = 310,64m NHN

UK Sohle = 311,10m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,84m NHN
UK Gründungspolster = **310,29m NHN**

Vorbereitung BE-Fläche
- Auffüllung in Schichten 20-30cm gem. FP AA/HLS
- Gräben für Leerrohre bei OK Auffüllung = **ca. 310,6m üNHN** (Annahme prüfen)
- Aufbauhöhe Frostschutzschicht = ca. 31cm
- Aufbauhöhe Schotterschicht Bau = ca. 30-40cm
- **Rigolenüberdeckung beachten!**

Rigolenüberdeckung
Höhe Schotterschicht Bau
**≥ 311,12m** üNHN

Baufeld Nord 1B
Auffüllung Arbeitsebene 2 = **+310,20m** üNHN

Baufeld Süd
Auffüllung Arbeitsebene 2 = **bis 310,50m üNHN**

Planum Sohle Hochbau
UK Gründungspolster =
**+310,50m** üNHN

VK Planum Hochbau

Baumschutzzaun aus Holz

Zugang

517,72 m²
Vegetationsbestand erhalten

OK Verteiler 1 = 309,95 üNHN
OK Verteiler 2 = 310,70 üNHN
OK Verteiler 3 =310,20 üNHN

UK Randbalken= 310,65m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,55m NHN
UK Gründungspolster = 309,95m NHN

UK Sohle = 310,55m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,29m NHN
UK Gründungspolster = 309,69m NHN

UK Sohle = 311,20m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,94m NHN
UK Gründungspolster = 310,34m NHN

UK Sohle = 311,10m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,84m NHN
UK Gründungspolster = 310,24m NHN

UK Sohle = 310,80m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,58m NHN
UK Gründungspolster = 309,98m NHN

UK Sohle = 310,25m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,03m NHN
UK Gründungspolster = 309,43m NHN

Planum Fundament
UK Sauberkeitsschicht =
308,55 üNHN

Planum Fundament
UK Sauberkeitsschicht =
308,64 üNHN

Planum Fundament
UK Sauberkeitsschicht =
308,29 üNHN

UK Sohle = 310,65m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,39m NHN
UK Gründungspolster = 309,79m NHN

UK Sohle = 310,23m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 309,97m NHN
UK Gründungspolster = 309,37m NHN

UK Sohle = 310,80m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,54m NHN
UK Gründungspolster = 309,94m NHN

UK Sohle = 310,00m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 309,74m NHN
UK Gründungspolster = 309,14m NHN

UK Sohle = 310,30m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,04m NHN
UK Gründungspolster = 309,44m NHN

UK Sohle = 310,39m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,13m NHN
UK Gründungspolster = 309,53m NHN

Kanalschacht Bestand

Schacht RW1 SD= 312,48 UK= 309,65
Schacht RW3 SD= 312,28 UK= 309,36
Schacht RW4 SD= 312,56 UK= 309,45
Schacht RW5 SD= 312,45 UK= 309,96
Schacht RW6 SD= 312,13 UK= 309,81
Schacht RW7 SD= 312,13 UK= 310,11
Schacht RW8 SD= 311,97 UK= 308,88
Schacht RW9 SD= 311,90 UK= 309,11
Schacht RW10 SD= 311,80 UK= 309,34
Schacht RW11 SD= 311,80 UK= 309,46
Schacht RW12 SD= 312,00 UK= 309,78
Schacht RW18 SD= 311,98 UK= 309,70
Schacht RW20 SD= 312,22 UK= 309,94
Übergabeschacht SW1 SO = ca. 312,00 SS = 308,14
Zugschacht 120/100/160 UK = ca.309,25
Zugschacht 120/100/160 UK = ca.309,4
Zugschacht 120/100/160 UK = ca.309,5
Zugschacht 120/100/160 UK = ca.310,20
Zugschacht 120/100/160 UK = ca.310,25
Zugschacht 120/100/120 UK = ca.310,3
UK Bettung Fettabscheider ca. 309,5
UK Bettung Zisterne ca. 308,8
UK Bettung Hebeanlage ca. 309,7
Heizleitung - Höhe?

UK FSS ca. 310,30
UK FSS ca. 310,45
UK FSS ca. 310,50
UK FSS ca. 310,95
UK FSS ca. 311,10
UK FSS ca. 311,30
UK FSS ca. 311,40
UK FSS ca. 311,50
UK FSS ca. 311,60
UK FSS ca. 311,70
UK FSS ca. 310,60
UK FSS ca. 311,00
UK FSS ca. 311,15

Hinweis:
Dieser Plan stellt schematisch den Leistungsumfang Erdarbeiten dar. Eine Ausführung erfolgt auf Basis der freigegebenen Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplanungen.

Baunull:
OK-FFB EG _ILS = 312,50 ü NHN
OK-FFB EG _KN = 312,15 ü NHN

Bemessungswasserstand
HGW OK = 309,50 ü NHN


Tiefe > 1,25m
Tiefe ≤ 1,25m

- Schmutzwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Regenwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Trinkwasser, Bettung ≥10cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 2-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 3-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre GA, Bettung ≥20cm
- Wärmeleitung Geothermie, Bettung ≥20cm

Provisorische Abdeckung über Verteiler Geothermie und Schachtabdeckungen SAN/ELT notwendig


| |
|---|
| 312.00 |
| 311.50 |
| 311.00 |
| 310.50 |
| 310.00 |
| 309.50 |
| 309.00 |
| 308.50 |

**Gebäudeaufbau:**




**Höhenbezug:**
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN


Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN




N

**SBK 1**
(offen)

| Index | Änderungen-Name | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| - | | 02.10.26 | |
| A | | 14.10.26 | Saskia Hartkopf |

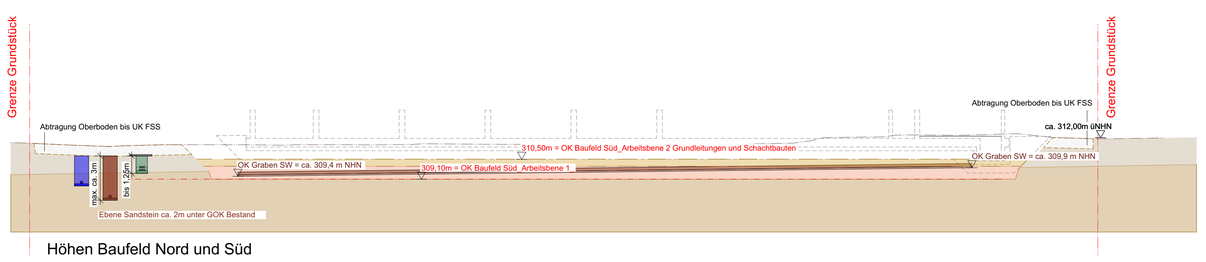


Höhen Baufeld Nord und Süd

PLANINHALT
**Konzept_Erdbau_Arbeitsebene_2**

PROJEKT
**ILK**
**Ausschreibung - LP6**

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

| FORMAT | MASSSTAB | ERSTELLT | BEARBEITET |
|---|---|---|---|
| 900x1200 | 1:200 | 14.10.2026 | imw |

PLANNUMMER
**ILK_L6_X_TPZ_UE_X_GRL_112**

INDEX
**A**