Anschlussplan-Nr.: KYBE_000322_H A__A__W_000_5_



LEGENDE:

- Bestand
- Stahlbeton (Stb.)
- Stahlbeton WU (WU-Beton)
- Stahlbetonfertigteil
- Mauerwerk (MW)
- Leichte Trennwand (TW)
- Glaswand (GW)
- Stahlglasfassade (SGF)
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Abbruch
- Schacht nach unten
- Schacht nach oben
- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- Deckendurchbruch
- E- Elektro
- H- Heizung
- L- Lueftung
- S- Sanitaer
- BE Bodeneinlauf
- BE Bodeneinlauf
- RR Regenrohr
- HK Heizkoerper

- FBRH Brustungshoehe von OKFF bis OK Fertigbrueestung
- RBRH Brustungshoehe von OKFF bis OK Rohbrueestung
- Breite / Hoehe — Tuerhoehen ab OKFF, Fensterhoehen gem. bemasste Breite
- OKFF / OKRB — Hoehenunterschied
- FFB Fertigfussboden
- RB Rohboden
- OKFF Oberkante Fertigfussboden
- OKRB Oberkante Rohfussboden
- Oberkante Fertigfussboden (Schnittdarstellung)
- Oberkante Rohfussboden (Schnittdarstellung)
- UKD Unterkante Rohdecke
- DVS Rohdeckenverspruung
- OKS Oberkante Betonschwelle
- OKR Oberkante Ruh
- OK Oberkante
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- UZ Unterzug
- AHO Abhangdecke
- 2,50 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhangdecke
- Bei lichten Deckenschrankmaßen 10cm Konstruktionshoehe beachten
- 3,35 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Rohdecke
- (165,80) Hoehe Bestandsplanende usDHHN gem. Angabe Vermesser

- HOBO Hohlraumboden
- DOBO Doppelboden
- WDVS Waermedaemm-Verbundsystem
- GT Glastuer / Rohrrahmentuer mit Glasfuellung
- FV Festverglasung
- OL Oberlicht
- DK Dreh-Kippfluegel
- D Drehfluegel
- V-VD Vollverdunklung
- T-VD Teilverdunklung
- SS Sonnenschutz außenliegend, motorisch betreiben
- BS Blendschutz innenliegend, manuell betreiben
- M Motor fuer z.B. Sonnenschutz- / RA-Anlagen
- WSG Wetterschutzgitter

Brandschutz

- Bs+emB Brandwand (Bauart) (Rb+emB/EI/90-M/REI90-M)
- fb Wand feuerbeständig (F30 / EI90 / REI90)
- fh Wand feuerhemmend (F30 / EI30 / REI30)
- FST Fahrschachttür nach DIN EN 81 58 oder DIN18 091
- dS Tür dichtschließend selbstschließend
- T30 Tür T30 (fb/EI₂30-C)
- T30RS Tür T30-RS (fb+rbs/EI₂30-CS_{a2})
- Bereich Sprinklerung
- Mobile Trennwand
- Vorhänge zur Verdunkelung


Höhenbezugssystem:

alle Höhenangaben in DHHN 2016

Höhenbeispiel:	
DHHN 2016:	450.000m
Tübinger Höhe ü.NN:	448.535m 455.000m

Legende Verdunklungsanlagen

- außenliegender Sonnenschutz, Raffstore, randgelochte Lamelle, 60 mm, Schienenführung, motorisch betrieben Behanglänge bis ca. 4,0 m bei Einhaltung zulässiger Windgeschwindigkeit von mind. 17 m/s
- außenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o.) Raffstorebedienung im Havariefall über Akkupuffer Kurbel
- außenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o.) mit Motor
- innenliegender Blendschutz, Trägerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben Behanglänge bis ca. 4,0 m
- innenliegender Blendschutz, Trägerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben Behanglänge bis ca. 4,0 m
- innenliegende Vollverdunklung, mit seitlicher Führungsschiene, motorisch betrieben (ieder Behang mit Motor) Behanglänge bis ca. 4,0 m

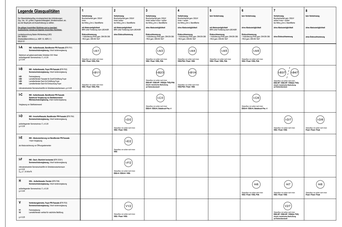

INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Geschrieben von
1	Planfortschreibung und Einpflegung Prüfermerkungen aus LpS	04.11.2025	RM
2	Planfortschreibung	09.12.2025	RM
3	Planfortschreibung, Anpassung der Planzeichnung u. Integration der Parkplatzung ELTHLSILabor	19.03.2026	RM
4	Planfortschreibung, Integration der Parkplatzung ELTHLSILabor	08.05.2026	RM
5	Planfortschreibung, Ergänzung Glasenformationen, Ergänzung Verdunklungsanlagen	26.06.2026	GA
7	index	16.07.2026	GA
8	Planfortschreibung Verdunklung	03.09.2026	GA

HISTORIE ARCHITEKT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0,00 = 467,60 m, ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau



N

BAUHERR
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

PROJEKT
Projektnummer: 000322

Institutserweiterung MPI der Kybernetik

MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

FACHPLANER

ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
Ansicht Ansicht West, Gebäude Bauteil G - Institut

PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER: 01.07.2025 ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG
Institutserweiterung MPI der Kybernetik

ZEICHNUNG
Institut, Ansicht West, Gebäude Bauteil G

GEWERK
Architektur

LEISTUNGSPHASE
5, Ausführungsplanung

Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner

INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Geschrieben von

DATUM 16.09.2026
MASSTAB 1:50
PLOTFORMAT 1,289 / 0,841
BEARBEITER/GEPR.

PLAN-Nr.:	Institut	Projektkennung	Gebäude	Gewerk	Dokumentenart	Planteil	Plannummer	LP	Status	Index
	KYBE	_000322	G__	A__	A	__W	050	5	V	g