




Prinzip Durchführung Entwässerung durch Attika

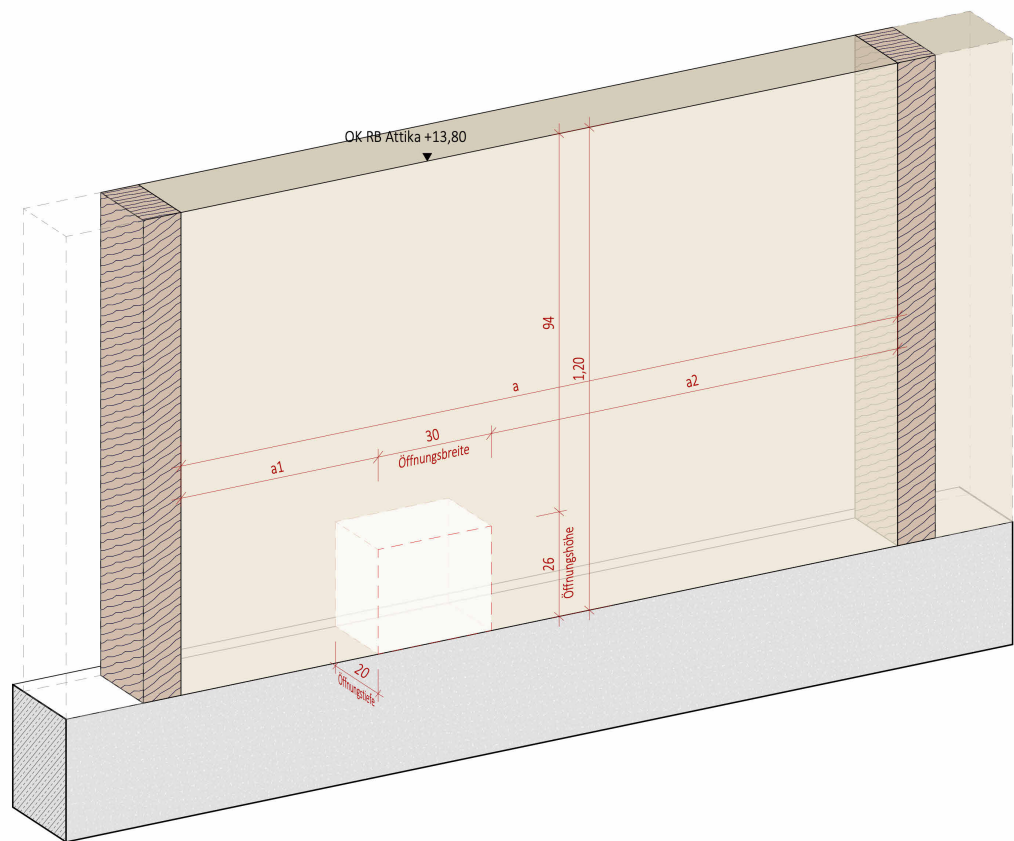

Legende

- Wand - Ort beton, bewehrt, C30/37
- Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37
- XPS - Perimeterdämmung
- Kerndämmung - Mineralwolle
- Nadelholz
- Brettschichtholz
- Fassadeneingängnis in Holzbauweise
- Bauart-Position Produktabhängig: Festlegung erfolgt in Freigabe.

Legende HRB

- HRB - Attika
- HRB-Elemente in Fensterleibungen
Siehe Plan 5011

Brandschutz

- Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000' - beständig
- Brandwand (BW)
- i. d. Bauart einer Brandwand (BWEW)
- F90
- F30
- Text: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 4102

Anderungen	Datum	-gez.-	Index
Anpassung Attika-Wände + Stützen gem. Planung AN Zimmerer, Anpass. Notentwässerung, Anpassung HRB nach Umlanung Fassade	28.03.2025	sv	07
Anpassung Holzstützen n. Vorgabe Statik, Anpassung HRB-Attika+OI, Aufkantung	28.08.2024	st	06
Ergänzung/Anpassung Position Notentwässerung, Anpassung Beschriftung	19.04.2024	sv	05
Ergänzung Prinzipdetail, Bemessung + Beschriftung Attikaentwässerung	15.04.2024	sv	04
Ergänzung Holzstützen n. Statik AN+ Anpassung Attika-HRB	03.04.2024	sv	03
Erstverteilung zur Abstimmung	15.03.2024	sv	02
	26.01.2024	st	01

Bauherr: Stadt Nürnberg		vertreten durch: WBG Kommunal GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg		Grundstück: Gemarkung: Großreuth b. Schweinau Fl.Nr.: 95/3 + 130/3 Erasmusstraße 11 90431 Nürnberg	
Architekt				Planung Freizeitanlagen	
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maße/Knoten und Bauteilmaße (DN 4122). Bauteilarten und durchgehenden sind zu berücksichtigen. Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandstärken etc.) herzustellen. Rohbaupläne KfV und immer nur tragendes in Verbindung mit den freigegebenen Schutz-Bewehrungsplänen des Prof. Statik! Drainagen/Rippen/Grundleitungen/etc. gem. Planung FI TGA, Elektro und Freizeitanlagenplanung. Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen. Bemusterungen, für sowie Fensteranzuhen bestehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB). Bei Unsicherheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch RL und/oder Architekt herbeizuführen!				Planung H/K/L/S	
				Planung Elektro	
				Trägerkonstruktion	
				Brandschutznachweis	
					
Planchiziel	DUN_250328_AGB_05_UE_AS_PO_5540_07_f			Status v = Vorstudie / s = Prüfung / f = fest für Bauteile	f
Höhe	OKFFB EG +10.000 = 309,40 ü NNH - Lagebezug: ETRS 89			Datum 12.01.2024	Erstellt sd
Systemplan HRB - Ansicht Süd Achse 1-8					
Leistungsphase	LP05	Maßstab	M 1 : 50	Plannummer	Index
				5540	07