1
2
3
4
5
6
7
8
2. Bauabschnitt 1. Bauabschnitt
PV-Anlage
Dachkonstruktion und - neigung nach hist. Plan von 1901 mit Schieferdeckung
25,70 °
OK First Sparren +17,51
OK Sparren +14,80
OK +14,37
OK +14,37⁵
OK +14,34
OK +14,29
Dachgeschoss
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Erdgeschoss
Untergeschoss
OK +13,39
ROK +13,36⁵
ROK +13,35⁵
ROK +13,34⁵
UK +13,29⁵
UK +13,28⁵
UK +13,27⁵
UZ +12,85⁵
UKD +12,69
Kombiraum 0207
3,40
FOK +9,29
UK BS +8,77
UZ +8,88
UKD +8,46
Kombiraum 0108
FOK +5,06
UK BS +4,49⁵
UZ +4,60⁵
UKD +4,22
Hort MFR 0007
3,30
FOK +0,92
UZ +0,69
UK +0,73⁵
OK -0,73
OK -0,14
OK -0,17⁵
OK -0,15⁵
Tiefe sowie genaue Ausbildung von Sockel/Fundament nicht bekannt
OK +13,08⁵
UK +13,28⁵
+13,20
UK +13,27
UKD +12,68
WC-Vorraum Jungen 0208
Flur 02006
WC Herren 0211
Putzraum 0212
WC-Vorraum Mädchen 0213
58
FOK +9,28
ROK +9,16
UK +9,01⁵
UK +9,02⁵
UK +9,02
12
16
53
UKD +8,47
WC-Vorraum Jungen 0109
Einbauteile nach Aufzugsplanung!
Lage Ringanker nach Lage Ankerschienen!
Flur 01006
WC Herren 0112
WC barrierefr. 0114
WC-Vorraum Mädchen 0113
Aufzugschacht
FOK +5,07
ROK +4,95
UK +4,76⁵
UK +4,80
UK +4,79⁵
48
UKD +4,31
WC-Vorraum Jungen 0008
Flur 00004
WC Herren 0010
Putzraum 0011
WC-Vorraum Mädchen 0012
+3,17
FOK +0,91
ROK +0,79
UK +0,53⁵
UK +0,55
OK +0,56⁵
OK +0,61
Lehrmittel U111
2,98
2,84
2,74
Elt.- UV, NSHV U112
Elt.- UV, NSHV U112
35 35
2,00
1,45
3x E-KB Ø150 Achse +1,45 OKFB
FOK -2,45
ROK -2,55
FOK -2,21
ROK -2,31
10
20
1,10
1,04
ROK -3,55
25
abschnittsweise Unterfangung nach Statik
OK -0,20
OK -0,21
ROK +13,48
UK +13,33
49⁵
2,39⁵
RA
69 69
Treppenlauf 02003
Zwischenpodest 2 02002
14 STG. 15/30
FOK +7,18
FOK +7,17⁵
UK+6,95
UZ +6,69
Treppenlauf 01003
Zwischenpodest 2 01002
14 STG. 14.9/30
FOK +2,99
UK+2,75
UZ +2,50
14 STG. 14.8/30
Treppenlauf 00012
Eingangspodest 2 00011
7 STG. 15.6/30
FOK +0,89
UK +0,60⁵
FOK -0,19
FOK -0,19⁵
UK -0,36⁵
UK -0,73
-0,76
-0,59
Archiv U113A
Archiv U113
Referenzoberkante für ROK Bodenplattenergänzung im Flur U1001 und Neubau Boden in Archive = bestehender Rohboden
FOK -2,44
18
ROK +13,46⁵
UK +13,31⁵
UKD +13,02
ROK +13,46
Treppe 2 02004
3,75
FOK +9,27
FOK +9,27⁵
UK +9,07⁵
UZ +8,78⁵
UKD +8,77
Treppe 2 01004
3,70
FOK +5,06⁵
UK +4,86⁵
UZ +4,58
UKD +4,57⁵
Treppe 2 00013
3,65
FOK +0,91⁵
FOK +0,92⁵
UK +0,04
UK +0,48⁵
UK +0,02
Flur U1001
2,92⁵
2,44
ROK +13,26⁵
ROK +13,26
ROK +13,25⁵
UK +13,20⁵
UK +13,20
UK +13,19⁵
INP 32
UZ +12,88⁵
UKD +12,69
AUR 10 0218
FOK +9,29
UK +9,05⁵
UK BS +8,94⁵
UZ +8,72
UKD +8,58
Silentium 0119C
3,50
FOK +5,08
UK +4,85⁵
UK BS +4,73
UK +4,85
UZ +4,54
UKD +4,34
Pausenverkauf 0014
Hausmeisterbüro 0014A
FOK +0,94
UZ +0,67⁵
UK +0,67
UKD +0,16
E-KB Ø150 Achse + 1,65 OKFB
Umkleide 2 U116
2,60
1,65
-2,58
-2,76
85
OK +0,02
Abdichtung Perimeterdämmung 6 cm

| MATERIALANGABEN | |
|---|---|
| ☐ | Abbruch |
| ☐ | Stahlbeton |
| ☐ | unbewehrter Beton |
| ☐ | Betonfertigteil |
| ☐ | Mauerwerk |
| ▨ | Ständerwerk/ Leichtbau Konstruktion |
| ☐ | Dämmung |
| ▨ | |
| ━ | Feuchtigkeitssperre |

| SCHLITZPLANUNG | |
|---|---|
| A | Wanddurchbruch A x H |
| A B | Wandschlitz A x B x H |
| A B | Deckendurchbruch A x B |
| A B | Deckenschlitz A x B x H |

DARGESTELLT WERDEN:
- Wandaussparungen des jeweils dargestellten Geschoßes
- Deckenaussparungen der Decke über dem dargestellten Geschoß
- Aussparungen im Boden des untersten Geschoßes sind als Bodenaussparungen gekennzeichnet

RAUMSTEMPEL

| Raumnummer | |
|---|---|
| Raumbezeichnung | |
| NF: | Nettogrundfläche |
| U: | Raumumfang |
| RH: | lichte Raumhöhe |
| OK FF: | OK Fertigfußboden |
| OK RD: | OK Rohdecke |
| UK RD: | UK Rohdecke |
| UK FD: | UK Fertigdecke |
| WB: | Wandbelag |
| BB: | Bodenbelag |
| DB: | Deckenbelag |

KENNZEICHNUNG

NUTZUNG

S = Sanitär
E = Elektro
G = Gas
H = Heizung
L = Lüftung
K = Kälte

ART

D = Durchbruch
S = Schlitz

BAUTEIL

B = Boden
D = Decke
F = Fundament
W = Wand

HÖHENANGABEN

| | |
|---|---|
| ▽ | Fertigkote |
| ▼ | Rohbaukote |
| FOK | Oberkante Fertigfußboden |
| ROK | Oberkante Rohboden |
| OK | Oberkante |
| UK | Unterkante |
| UKD | Unterkante fertige Decke |
| UK BS | Unterkante Brandschutzbekleidung |
| ÜZ | Überzug |
| UZ | Unterzug |

Die Höhenmaße in Öffnungsvermaßungen beziehen sich auf die FOK des jeweiligen Geschoßes.

± 0,0 = 313,51 über nn

BRANDSCHUTZ

BW = Brandwand
BABW = Bauart Brandwand
F90 = feuerbeständige Wand
F60 = hochfeuerhemmende Wand
F30 = feuerhemmende Wand
T90 = feuerbeständige Tür
T30 = feuerhemmende Tür
D = dichtschließend
V = vollwandig
S = selbstschließend
RS = rauchdichte gemäß DIN 18095
RWA = Rauch- und Wärmeabzug
NAG = Notausgang
F = Feuerlöscher

Für die Klassifizierung der Wände die Brandschutzpläne zu beachten sind!

| SCHNITT | TYPENKATALOG | DETAILHINWEIS | ACHSE | |
|---|---|---|---|---|
| BT -00 Schnittnr. | T.00 Nr. Typ | D-01 Detail Detailnr. siehe Detail | BT.00 Bestand | BT.00 Planung |

Sämtliche Maße sind von den ausführenden Firmen vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen, festgestellte Differenzen sind mit der örtlichen Bauleitung zu klären.
Alle für den Ausbau grundlegenden Maße sind am Bau zu nehmen.
Konstruktion und Ausführung gemäß Detailplanung.

Änderungen nur mit Genehmigung des planenden Architekten.
Werkplan hat nur Gültigkeit in Verbindung mit den entsprechenden Projektantenplänen.

NÜRNBERG

**Grundschule**
**St. Johannis**
Adam-Kraft-Str. 2

**Sanierung**
**Schulgebäude Adam-Kraft-Straße 2**

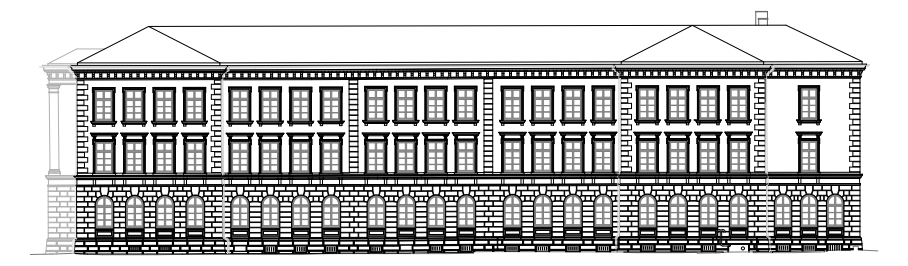

Baumaßnahme
Sanierung - AKS2

BA1+2
Schnitt FF

Bauherrnvertretung
Stadt Nürnberg
Hochbauamt H/B

Marientorgraben 11
90402 Nürnberg

Tel.: +49(0)911 231-4307
Fax: +49(0)911 231-4250
anja.morgenroth@stadt.nuernberg.de

AKS2-5-G1-XXX-OP-SC-FF-LV-Anlage Schnitt FF-80003-6

Datum 13.07.2026

Werkplanung

M 1:50

80003-6-SC-FF-LV-Anlage Schnitt FF