

Bauvorhaben: Brücke Sophie-Schütte- Str.
Abschnitt: L815-225-5040/260-1750 (Eingrenzung PAK-belastung)
Probenahme: am 01.12.2025 durch Rolab GmbH, Herrn Gomer / Müller


Prüfergebnisse

Die Bestimmung der Schichtdicken ist nach TP D-StB durchgeführt. Die Bezeichnung der Schichten und des Größtkorns erfolgte ausschließlich nach visuellen Gesichtspunkten.

P1 (256875)

Asphaltbohrkern

Brückenforfeld Ost

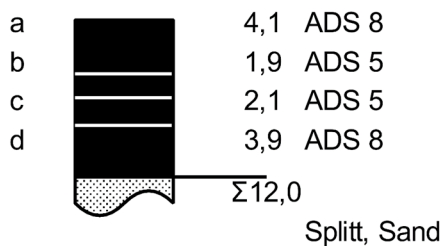

P7 (256880)

Asphaltbohrkern

Brückenforfeld West

