




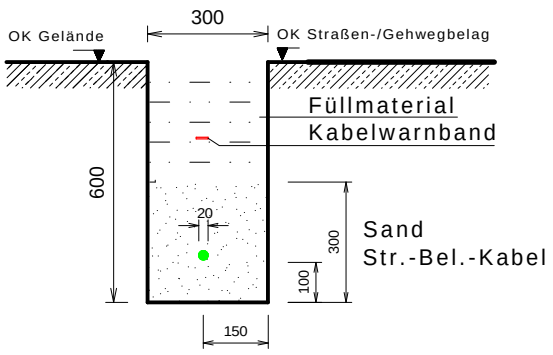


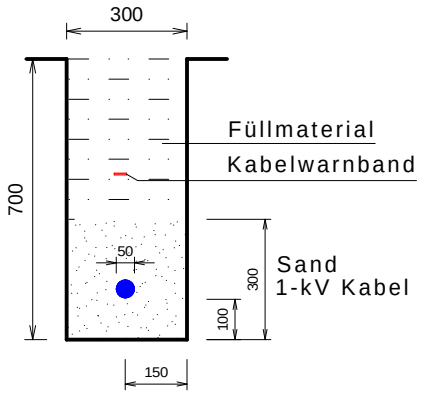


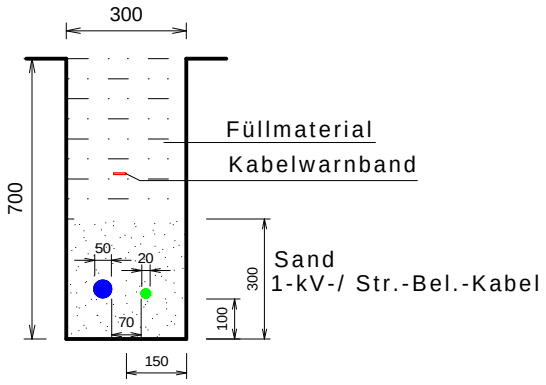


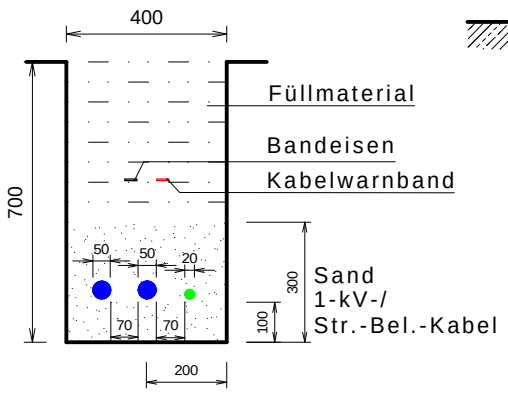


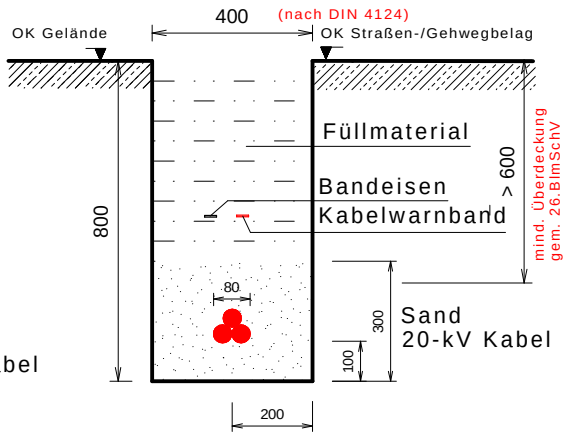


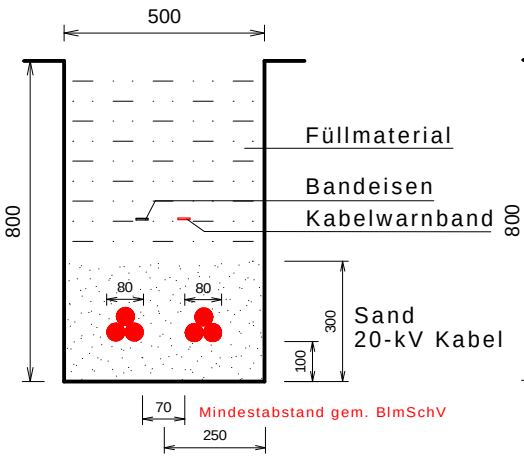

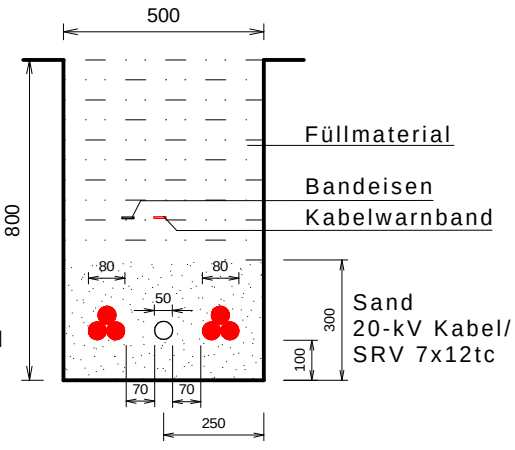

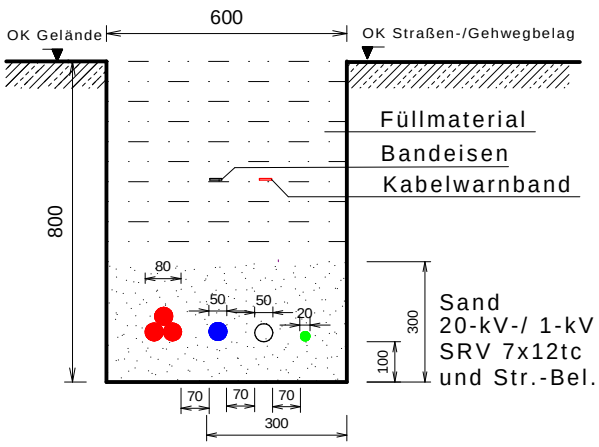


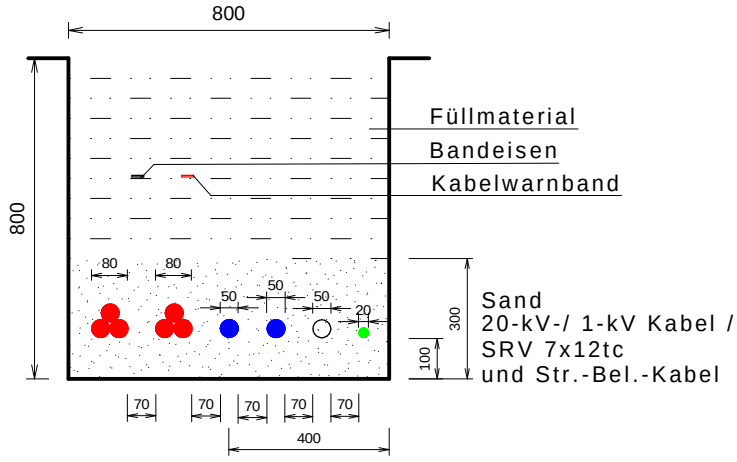

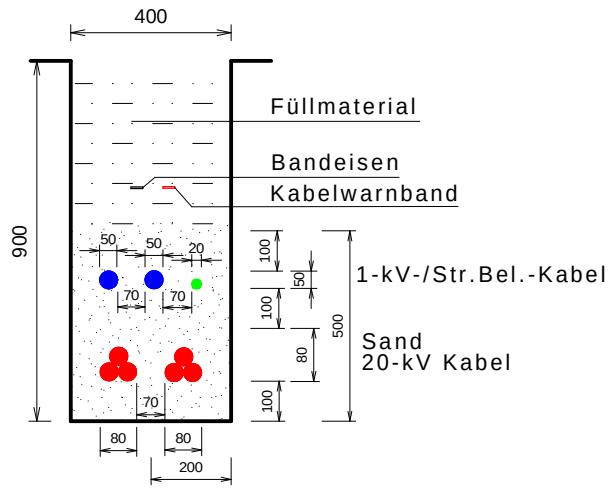

Hinweise:
Grabenbreite nach DIN 4124
Tiefe bis 70cm = Breite ≥ 30cm
Tiefe bis 90cm = Breite ≥ 40cm
Tiefe bis 100cm = Breite ≥ 50cm
Tiefe bis 125cm = Breite ≥ 60cm

Grabentiefe in landwirtschaftlich bewirtschafteten Gelände mindestens 110cm wegen Kultivierungsarbeiten(z.B. Pflügen).
Kabelwarnband und Bandeisen sind nur schematisch dargestellt.

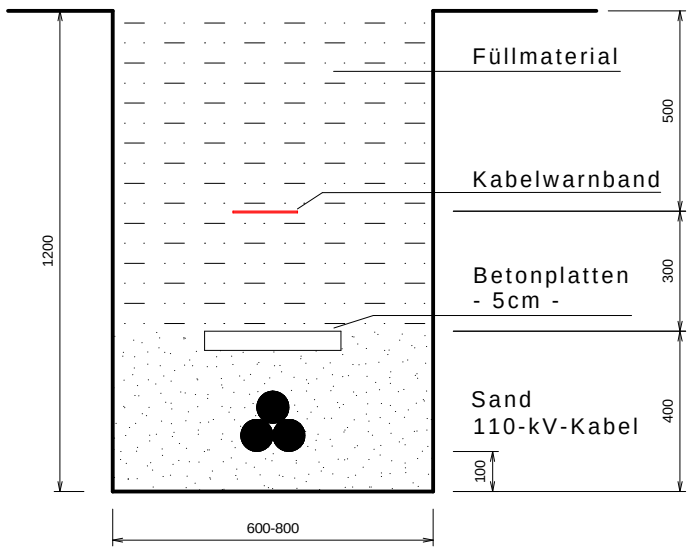

26.BImSchV:
20-kV Kabelmindestüberdeckungstiefe > 60cm
20-kV Kabelabstand > jeweils 7cm von
Kabelaußenkante bis Kabelaußenkante

Verlegehinweis:
20-kV Kabellage immer Richtung Straßenmitte

Überlandwerk Mittelbaden

Kabelgraben-Regelprofile

Stand 01/2026

Anlage 1 zum Anhang 1.3