ANSCHLUSS PLAN: 973-0-5-3.0-GR1O-0103

ANSCHLUSS PLAN: 973-0-5-1-OG 3.0-0203

Achsmaß siehe ANSCHLUSS PLAN: 973-0-5-1-OG 3.0-0203

BA 1
BA 2

LEGENDE

- Stahlbeton tragend
- Stahlbeton nicht tragend
- Mauerwerk tragend
- Mauerwerk nicht tragend
- Leichtbauwände
- Kanten vor/über d. Schnittebene

OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRS Oberkante Rohsohle
OKRD Oberkante Rohdecke
RWA Rauch-/ Wärmeabzug

Höhe OKFF

Höhenkote

- Dehnungsfuge
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- DD Deckendurchbruch
- unsichtbare Kanten

BRH Brüstungshöhe
UZ Unterzug
UK Unterkante
VK Vorderkante
OK Oberkante
Höhe OKRD

Detail Pl.Nr. Hinweis auf Details

Tür-, Brüstungs-, und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF. ±0.00 ist immer OKFF Erdgeschoss. Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Architekt zu verständigen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.

Bauteile

- Brandwand
- fb - feuerbeständig (Feuerwiderstandsdauer 90 min.)
- Türen
- d
- ds
- vds
- rs
- fh
- fh-rs
- hfh
- hfh-rs
- fb
- fb-rs
- NA Notausgang
- FW Türen im Fluchtweg
- FST Fahrschachttür nach DIN EN 81-58
- hfh - hochfeuerhemmend (Feuerwiderstandsdauer 60 min.)
- fh - feuerhemmend (Feuerwiderstandsdauer 30 min.)

entspricht analog (DIN 4102) [DIN-EN 13501-2]
dicht schließend
dicht und selbstschließend
vollwandig, dicht und selbstschließend
rauchdicht und selbstschließend
feuerhemmend, dicht und selbstschließend (T30) [EI$_2$30-S$_a$C5]
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS) [EI$_2$30-S$_{200}$C5]
hochfeuerhemmend, dicht und selbstschließend (T60) [EI$_2$60-S$_a$C5]
hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T60-RS) [EI$_2$60-S$_{200}$C5]
feuerbeständig, dicht und selbstschließend (T90) [EI$_2$90-S$_a$C5]
feuerbeständig, raumdicht und selbstschließend (T90-RS) [EI$_2$90-S$_{200}$C5]

RWA Rauch-/ Wärmeabzug
Steuerung Rauchabzugsanlage
Bedienstelle Rauchabzugsanl.
Handauslöser Brandmelder

Abweichende Bezeichnungen des Brandschutznachweises sind auf Grundlage der LBO, DIN 4102 und EN-Normen zu berücksichtigen.

± 0.00 OKFF EG = 130,75m NHN2016

Legende Ausbau_Nummerierung ist systemspezifisch, daher nicht fortlaufend

Wandbelagspitze für die Kennzeichnung von speziellen Stellen:

Wandbelag
Deckenbelag
Bodenbelag
Wandbelag

Deckenbelag

0.0 Rohdecke
0.1 Rohdecke mit Anstrich
1.1 Putz mit Anstrich
2.2 GK-Imp. - glatt Anstrich
2.4 ZBP - glatt Anstrich
2.5 GK-Lisch-Akustikdecke mit Randfries
3.0 Rasterdecke 62,5 x 62,5
3.1 Rasterdecke + Randfries
3.2 Rasterdecke akustisch wirks. mit Randfries
3.4 Rasterdecke 125,0 x 62,5 mit Randfries
5.0 HWL Sandwichplatte

Wandbelag

0.0 Rohputzland
1.0 Anstrich staubbindend
1.1 3 DF Sockfilm mit Fugenglattstrich, Anstrich
2.0 Kalkzementputz mit Anstrich
2.1 Gipsputz Q3 mit Anstrich
3.0 Kalkzementputz mit Fliesen
4.0 Gipskarton mit Anstrich
5.0 Gipskarton mit Fliese raumhoch
5.1 Gipskarton mit Fliese, 1,20 m
6.0 Einzeiner Fliesenspiegel

FUSSBODENBELAG

ROHDECKE
0.0 Rohfurchen Beton oder Estrich
0.1 Betonsil
FEINSTEINZEUG GEKLEBT
1.1 Feinsteinzeug R9
1.2 Feinsteinzeug R10
FEINSTEINZEUG WIE RÜTTELBODEN GEKLEBT
2.3 Feinsteinzeug wie Rüttelboden R11
2.4 Feinsteinzeug wie Rüttelboden R12
2.6 Feinsteinzeug wie Rüttelboden R12 V4
RÜTTELBODEN
3.3 Rüttelboden R11
3.4 Rüttelboden R12
BETONWERKSTEIN
4.1 Betonwerkstein R9
LINOLEUM
5.1 Linoleum R9
5.5 Linoleum R9 Sportboden
TEPPICHBODEN
6.1 Nadelvlies R9
PARKETT
7.1 Parkett R9
7.2 Parkett-Tanzpodir Nadelfilz
BESCHICHTUNG
8.10 Beschichtung, öffentlich, R9
8.12 Zementäre Ausgleichsmasse R11
DOPPELBODEN HOHLRAUMBODEN
11.1 Doppelboden Linoleum R9
SONSTIGES
12.2 Sauberlaufzone
BETONPLATTEN

Lageplan

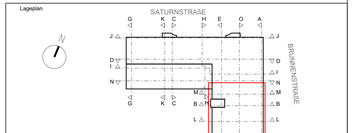

EINGETRAGENE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN.

ALLE MASSE UND ANGABEN DIESES BLATTES SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE STADT SOLINGEN S O F O R T ZU BENACHRICHIGEN.

ALLE BAUTEILE UND FUGEN, Z.B. FENSTERANSCHLÜSSE UND DAMPFSPERREN, SIND ABSOLUT WINDDICHT GEMÄSS AKTUELLER DIN- BZW. EN-NORMEN, SOWIE EnEV HERZUSTELLEN UND AUSZUFÜHREN.

BEI DER AUSFÜHRUNG SIND DIE STATISCHEN UNTERLAGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, AUF EVTL. DIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG, ZWECKS BEHEBUNG, RECHTZEITIG AUFMERKSAM ZU MACHEN.

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN
J	03.03.2026	KL	Aktualisierung S+D Planung TGA, Anpassung der Abkofferungen
I	16.01.2025	KL	Aktualisierung S+D Planung TGA, Ergänzung Heizkörper, Spinde angepasst
H	26.11.2025	KL	Anpassung Raute
G	13.06.2025	MS/LZ/KL	Raffstore ergänzt; Aktualisierung der S+D Planung TGA / ELT
F	13.03.2025	FA/MS/LZ	Ergänzungen Rohbau + Trockenbau inkl. Beschriftung und Maßketten
E	14.02.2025	MS	Überarbeitung 2.BA
D	29.02.2024	AB	GROG-0303 Schallschutz Wä.+Tü. eingetr.;
C	17.08.2023	AB	GROG0203 Maßkette angepasst
B	11.12.2023	TB/AB	OG0303 - Spungschacht derzeit in Bearbeitung / Tür verschoben
A	02.08.2023	AP	Türhöhe/ BRH Fenster angepasst/Tür verschoben

Solingen

SD 23 - GEBÄUDEMANAGEMENT-

BONNER STR. 100
42697 SOLINGEN
TELEFON: 0212/290-0

BAU/VORHABEN/ DARSTELLUNG:
NEUBAU FEUER- UND RETTUNGSWACHE II
Grundriss 1. Obergeschoss - 3. BA

LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GEB.ÄUDE:
Brunnenstraße11/ Saturnstraße/ Pfeilstraße
OHLIGS SOLINGEN
GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCK

SACHBEARBEITER

BAUHERR:
STADT SOLINGEN - SD23- GEBÄUDEMANAGEMENT
BONNERSTRASSE 100, 42697 SOLINGEN

ARCHITEKT

STEMPEL

MASSSTAB:	DATUM:	GEZEICHNET:	JK/ FA/ AB/ AMD	BAUHERR
1 : 50	18.01.2022	PLOTDATUM:	03.03.2026 14:19:37	
	INDEX: Siehe Indexfeld	BLATTGRÖSSE:	841 x 1320	

6598	1897	007	01	217.3	
973	0	5	3.0	GR1O	0303 J

Schlitz- und Duchbruchsplanung:
Abmessungen und Position der Durchbrüche entnehmen sie bitte der aktuellen Planung der Fachplaner.

Planstand externe Referenzen

Gewerk:	HLS - SuD	Gewerk:	
Dateiname:	P2146_5_SUD_GR_E01_00_u	Dateiname:	
Index:	u	Index:	
Datum:	11.02.2026	Datum:	
Gewerk:	ELT - SuD	Gewerk:	
Dateiname:	E-21014-G03	Dateiname:	
Index:	c	Index:	
Datum:	14.05.2025	Datum:	
Gewerk:		Gewerk:	
Dateiname:		Dateiname:	
Index:		Index:	
Datum:		Datum:	

GESAMTMASS | ACHSMASSE | RAUMMASSE | RAUMMASSE | FASSADE KLINKER | FASSADE ROH

ROH INNEN | FASSADE ROH | FASSADE KLINKER | RAUMMASSE | RAUMMASSE | ACHSMASSE | GESAMTMASS

12,67 | 12,78 | 26,24