






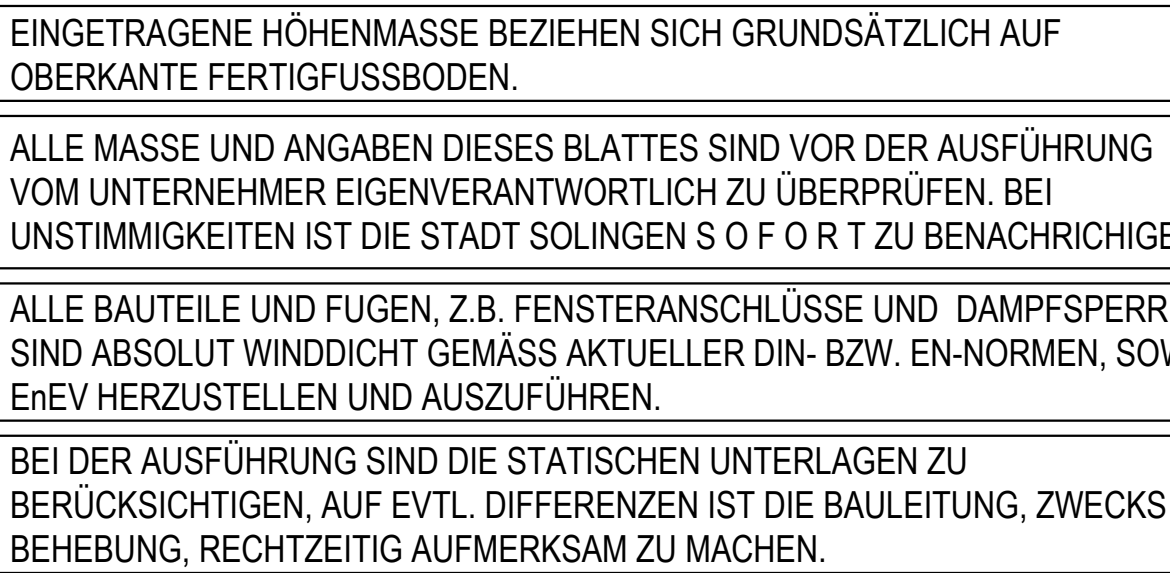




Bauteile			
	Brandwand		hh- hochfeuerhemmend Feuerbeständigkeit 90 min
	fb- feuerbeständig Feuerbeständigkeit 90 min		fh- feuerhemmend Feuerbeständigkeit 30 min
türen	entspricht anlage (DIN 4102) DIN-EN 13501-2		
ds	dicht abschließend		
vds	dicht und selbstschließend		
fh	rauchdicht und selbstschließend		
fh	feuerhemmend, dicht und selbstschließend (T30) [E]30-S-C[S]		
fh	feuerhemmend, raumdicht und selbstschließend (T30-RS) [E]30-R-S-C[S]		
fh	hochfeuerhemmend, dicht und selbstschließend (T60) [E]60-S-C[S]		
hh-rs	hochfeuerhemmend, raumdicht und selbstschließend (T60-RS) [E]60-S-C[S]		
fb	feuerbeständig, dicht und selbstschließend (90) [E]90-S-C[S]		
fb-rs	feuerbeständig, raumdicht und selbstschließend (90-RS) [E]90-S-C[S]		
na	Nutausgang	RWA	Rauch-/ Wärmeabzug
FW	Feuer im Fluchweg		Steuerung Rauchabzugsanlagen
FS	Fährschacht nach DIN EN 81-58		Bedienstelle Rauchabzugsanlagen
			Handsteuer Brändröcker

Abweichende Bezeichnungen des Brandschutznachweises sind auf Grundlage der LBO, DIN 4102 und EN-Normen zu berücksichtigen.

**± 0,00 OKFF EG ± 130,75m NHN2016**



**Solingen**

## LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

STADT SOLINGEN - SD23- GEBÄUDEMANAGEMENT  
BOHNERSTRASSE 100, 42697 SOLINGEN

[illegible]

6598 1897 007 01 221

973 0 5 3 0 SNBB 0101