




Plotdatum: 15.04.2026 13:50:45

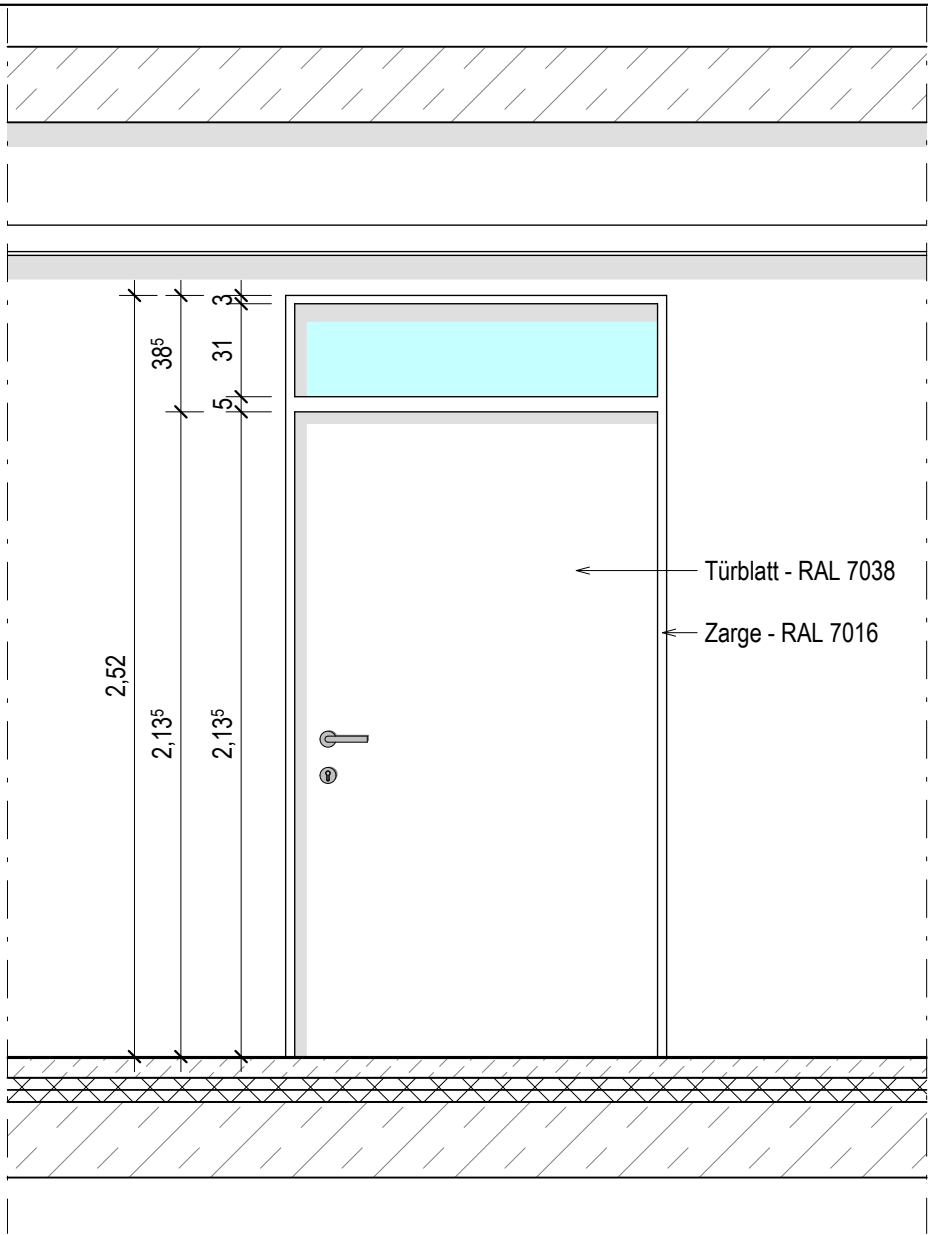


DITU-14 Türansicht
M 1 : 25

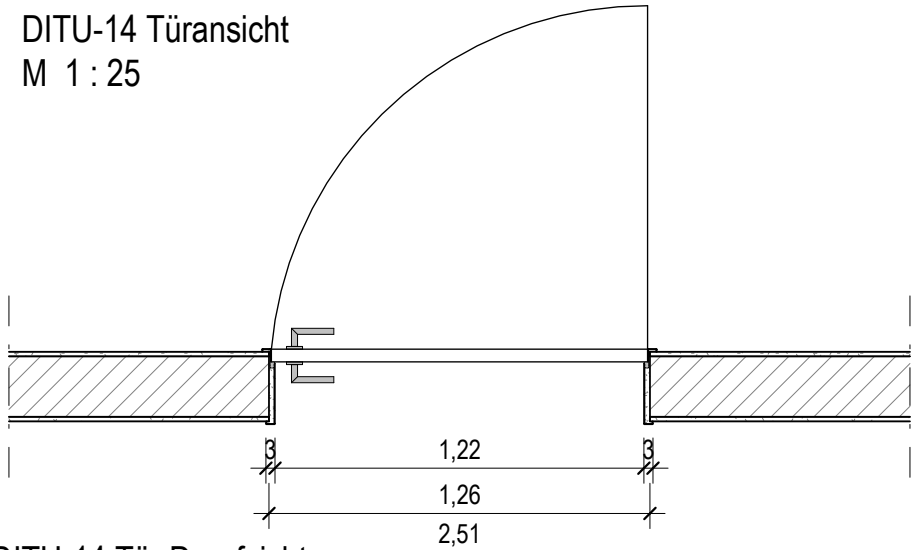


DITU-14 Tür Draufsicht
M 1 : 25

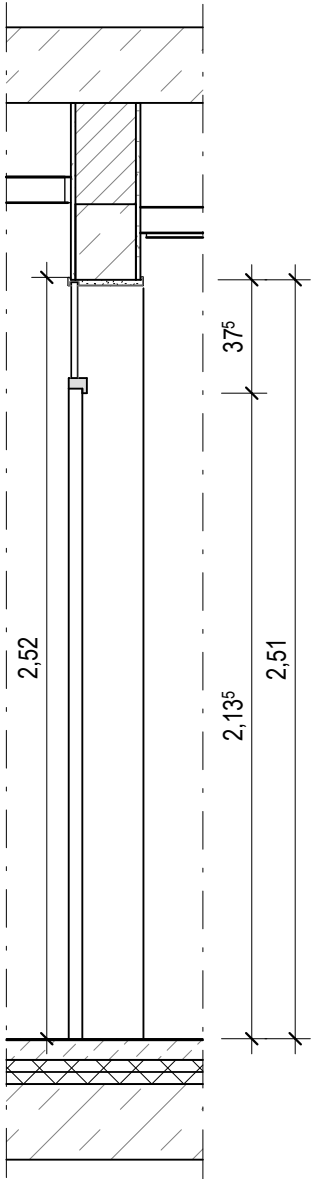

DITU-14 Schnitt
M 1 : 25

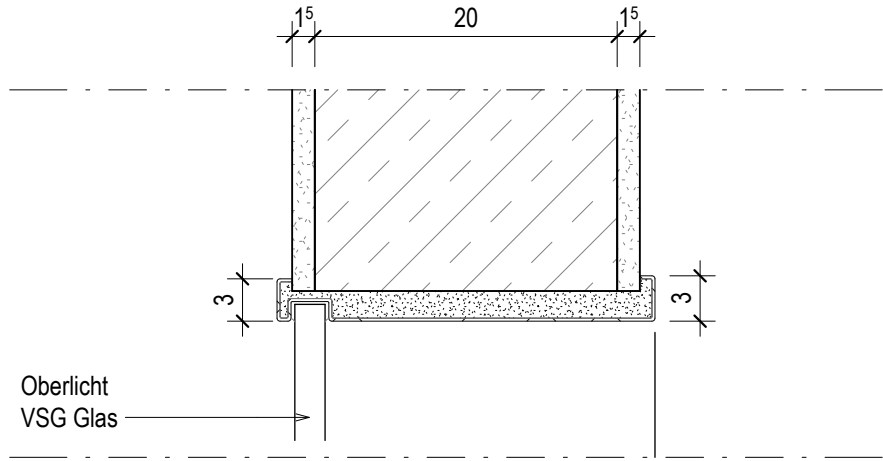

DITU-14 Türanschlag oben
M 1 : 5

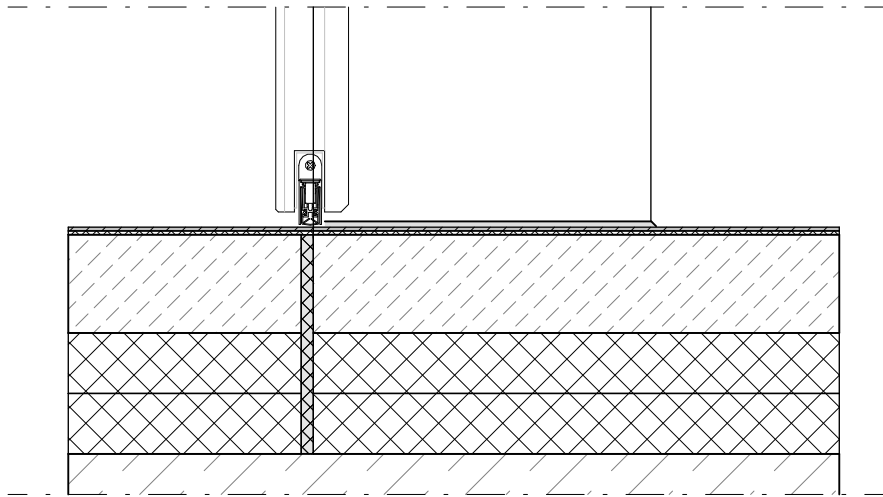

DITU-14 Türanschlag unten
M 1 : 5

Bauphysikalische Anforderung der Türen inkl. Oberlicht/ Seitenteil zu Schulungsräumen/ Büros 1.OG:
bewertetes Schalldämm-Maß: $R_w = 37 \text{ dB}$
Schalldämm-Maß nach Prüfbericht: $R_w = 42 \text{ dB}$

Neubau Feuer- und Rettungswache II

Plan
Holzwerkstoff Tür mit Oberlicht in Büro

Plan Nr.
973-0-5-3.0-DITU-37

Bearbeitet
KL

Datum
15.04.2026

Maßstab
Wie angezeigt

Index	Datum	Änderung	Bearbeitet