




Plotdatum: 15.04.2026 12:22:15

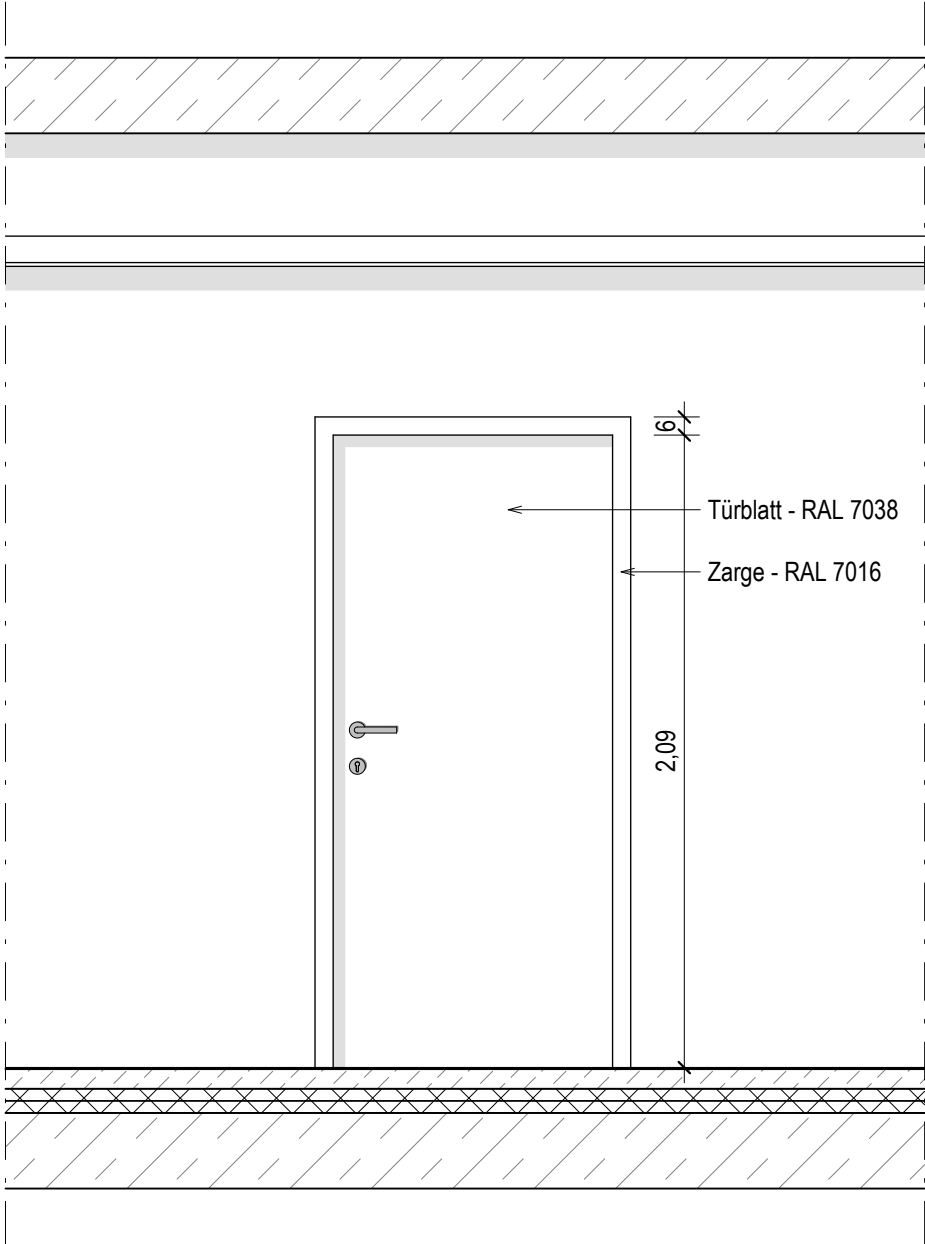


DITU-38 AN-01  
M 1 : 25

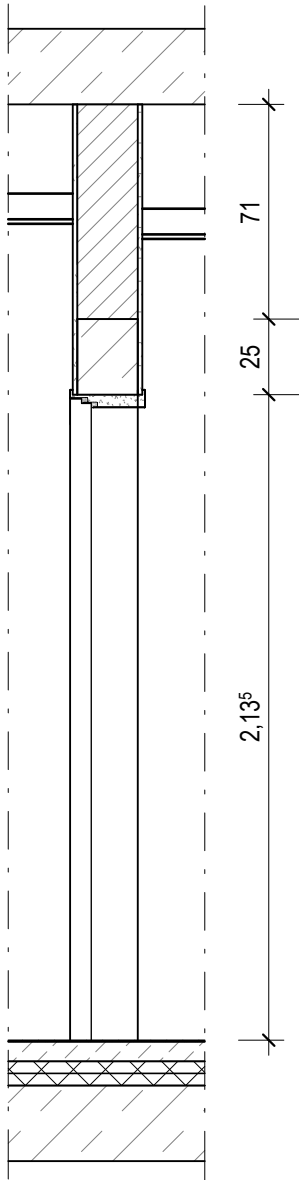

DITU-38 SN-02  
M 1 : 25

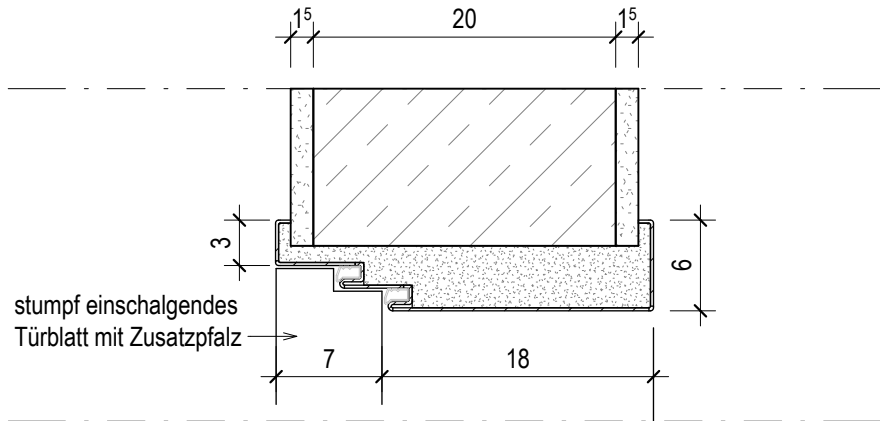


DITU-38 SN-01 DE-01  
M 1 : 5

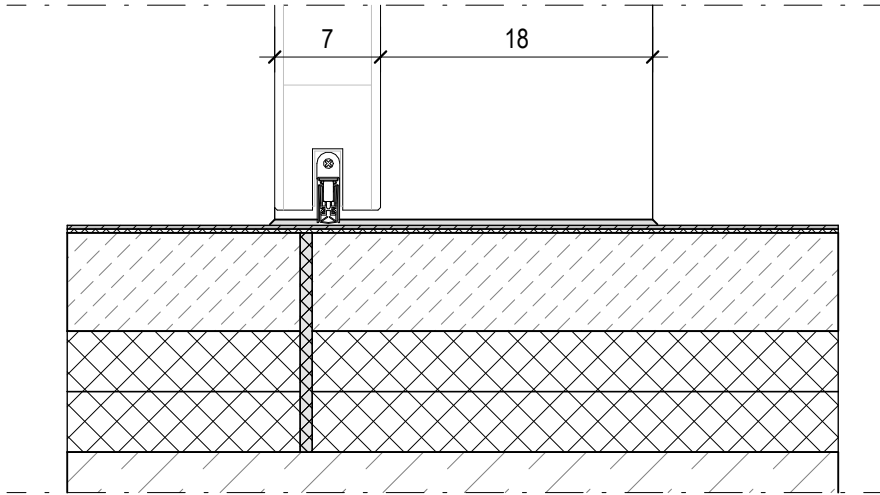

DITU-38 SN-01 DE-02  
M 1 : 5

**Bauphysikalische Anforderung der Türen in Ruheräumen:**  
bewertetes Schalldämm-Maß:  $R_w = 42 \text{ dB}$   
Schalldämm-Maß nach Prüfbericht:  $R_w = 47 \text{ dB}$

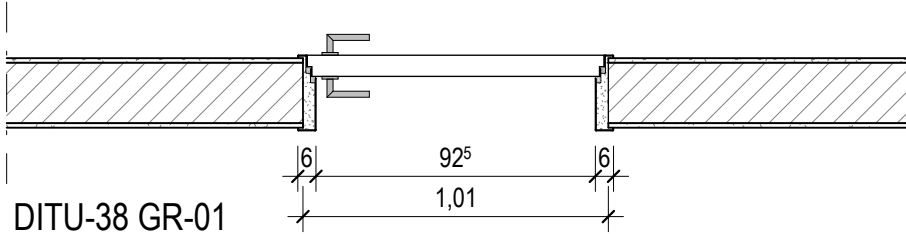

DITU-38 GR-01  
M 1 : 25

					Neubau Feuer- und Rettungswache II	Plan Nr. 973-0-5-3.0-DITU-38
					Plan	
					Holzwerkstoff Tür Ruheraum mit Schallschutzanforderungen	Bearbeitet KL
						Datum 15.04.2026
	Index	Datum	Änderung	Bearbeitet		Maßstab Wie angezeigt