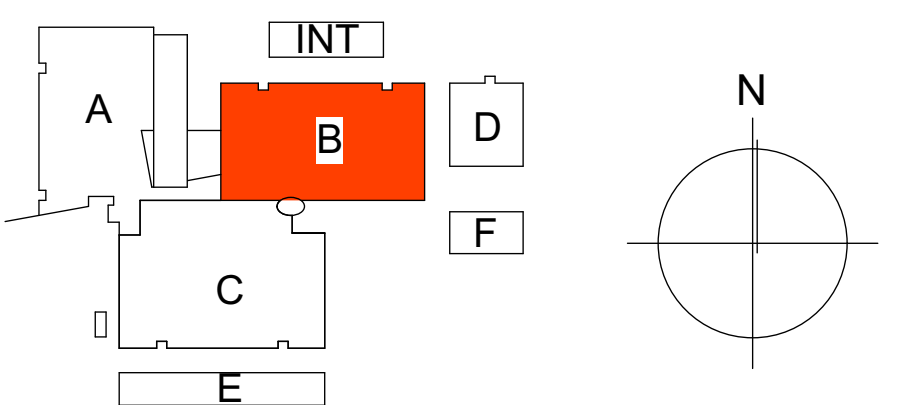


ALLE FLÄCHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF ROHMAUSBAUE. HÖHENMASS BEZIEHEN SICH I.d.R. AUF OFFBB. TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS DEFINIERT, AUF OFFBB!		BEZEICHNUNGEN BRANDSCHUTZ	
BEZEICHNUNGEN ALLEMGEIN		BRW Brandwand NOT Notausgang RW Rettungsweg RWA Rauch- / Wärmeabzugsanlage	
ABH Abgeh. Deckenhöhe -OK FFB bis UK Abgeh. Decke BD Bodenplanum BF Befestigungsfuge BRH Brüstungshöhe -OK FFB bis OK Rohbrüstung ESG Einmischverglasungsteiliges GOK Geländeoberkante LKH Lichte Raumhöhe -OK FFB bis UK Ausbaumaß LS Lichtschart NHN Normhöhe/nennul NN Höhe über Normalnull RR Regenrohr SEK Sekuramt/Selbsicherungssystem SB Sichtbänke UEZ Überzug UKRD Unterkante Rohdecke -OK FFB bis UK Rohdecke UWH Umwernungshöhe -OK FFB bis OK Umwernung UZ Unterzug VSG Verbundverglasungsteiliges		Brandschutzklassen gem. DIN 4102-2 F30-B, F20-A, F60-AB, F60-A, F90-AB, F90-A, F120, F180 Feuerwiderstandsklassen gem. EN 13501-2 R, E, I, S, M, C, P, G, K Baustoffklassen gem. DIN 4102-1 A1, A2, B1, B2, B3	
BEZEICHNUNGEN ALLEMGEIN		SYMBOLS HÖHEN	
OK FFB Oberkante Fertigfußboden OK RFB Oberkante Rohfußboden		OK FFB	
OK FFB Oberkante Fertigfußboden OK RFB Oberkante Rohfußboden		OK RFB	
UKRD Unterkante Rohdecke OKRD Oberkante Rohdecke		UKRD	
OK Oberkante Ausbaumaß UK Unterkante Ausbaumaß		OK	
OK Oberkante Ausbaumaß UK Unterkante Ausbaumaß		UK	

BODEN		WAND		DECKE	
1.	PVC R9	1.	Gespachtelt Q3, Anstrich	1.	Rohdecke gespachtelt, Anstrich
2.	PVC R9 (Sanitär)	2.	Gespachtelt Q3, Malervlies, Anstrich	2.	Rasterdecke, Randfries
3.	PVC R10	3.	Fiesen	3.	Metall-Kassettendecke
4.	Fliesen R9	4.	Metallpaneel /Kühlzelle	4.	Laminar-Flow-Decke
5.	Parkett	5.	Wandbekleidung (HPL)	5.	Metallpaneel /Kühlzelle
6.	Epoxidharzbeschicht./ staubb. Anstrich	6.	Glasfasertapete (Bestand)		Revisionsöffnungen
7.	Doppelboden			6.	GK glatt, gespachtelt Anstrich
8.	Metallpaneel /Kühlzelle				

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.
-------	-------	------------	--------

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKKF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetondeckplatten sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

$$\pm 0.00 = 327,5 \text{ m} \quad \text{ü. NN} = \text{OKFB} \quad = \text{EBENE}$$


MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V. vertreten durch:
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

BAUHERR	DATUM	UNTERSCHRIFT
PROJEKT		
 Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie Karl-von-Frisch-Strasse 10 35043 Marburg		

LEISTUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG		MASSTAB 1:50	BLATTFORMAT DIN A1
ZEICHNUNG QUERSCHNITT B-B		PLANBEZEICHNUNG SCHNITT	
FACHPLANER	BEMASSUNGSEINHEIT: m, cm	ARCHITEKT	BEMASSUNGSEINHEIT: m, cm

DATUM/BEARB.-FACHPL	GEWERK FACHPLANER	PLANERSTELLUNGSDATUM / BEARBEITER / AUSGABEDATUM
		10.12.2024 C/US 15.04.2025

[illegible]